



**МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА,
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО,
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ТРАНСПОРТА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

25.11.2021 № 314-пр
г. Оренбург

Об установлении зоны санитарной
охраны водозаборной скважины
НГДУ «Сорочинскнефть»
акционерного общества
«Оренбургнефть»

В соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», на основании санитарно-эпидемиологического заключения от 24.09.2019 № 56.01.08.000.Т.000884.09.19, выданного Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области, заявлением акционерного общества «Оренбургнефть» от 22.10.2021, руководствуясь положением о министерстве строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области, утвержденного указом Губернатора Оренбургской области от 24.12.2013 № 932-ук, п р и к а з ы в а ю:

1. Установить зону санитарной охраны водозаборной скважины НГДУ «Сорочинскнефть» АО «Оренбургнефть» согласно приложению к настоящему приказу.

2. Отделу коммунальной инфраструктуры управления жилищно-коммунального хозяйства в течение 5 рабочих дней со дня подписания настоящего приказа обеспечить направление копии настоящего приказа:

акционерному обществу «Оренбургнефть»;

администрации муниципального образования Сорочинский городской округ Оренбургской области для внесения сведений в федеральную государственную информационную систему территориального планирования.

3. Отделу коммунальной инфраструктуры управления жилищно-коммунального хозяйства в течение 5 рабочих дней со дня подписания настоящего приказа обеспечить направление документов, воспроизводящих сведения, содержащиеся в настоящем приказе, в Управление Росреестра по Оренбургской области для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.

4. Отделу организационного обеспечения управления документационного и организационного обеспечения обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области Гоношилкина А.В.

6. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель председателя Правительства
Оренбургской области – министр



А.В. Полухин

Приложение
к приказу министерства
строительства, жилищно-
коммунального, дорожного
хозяйства и транспорта
Оренбургской области
от 25.11. 2021 года № 314-нр


Зона санитарной охраны водозаборной скважины
НГДУ «Сорочинскнефть» АО «Оренбургнефть»

Для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения производственного и административного зданий НГДУ «Сорочинскнефть» АО «Оренбургнефть» используется скважина № 1А, расположенная на территории производственной базы по адресу: г. Сорочинск, ул. Зеленая, 25А.

Зона санитарной охраны (далее – ЗСО) организуется в составе трех поясов: пояс строго режима (I пояс), два пояса режима ограничений (II и III пояс).

Граница I пояса ЗСО установлена радиусом 5 м.

План границ I пояса ЗСО:

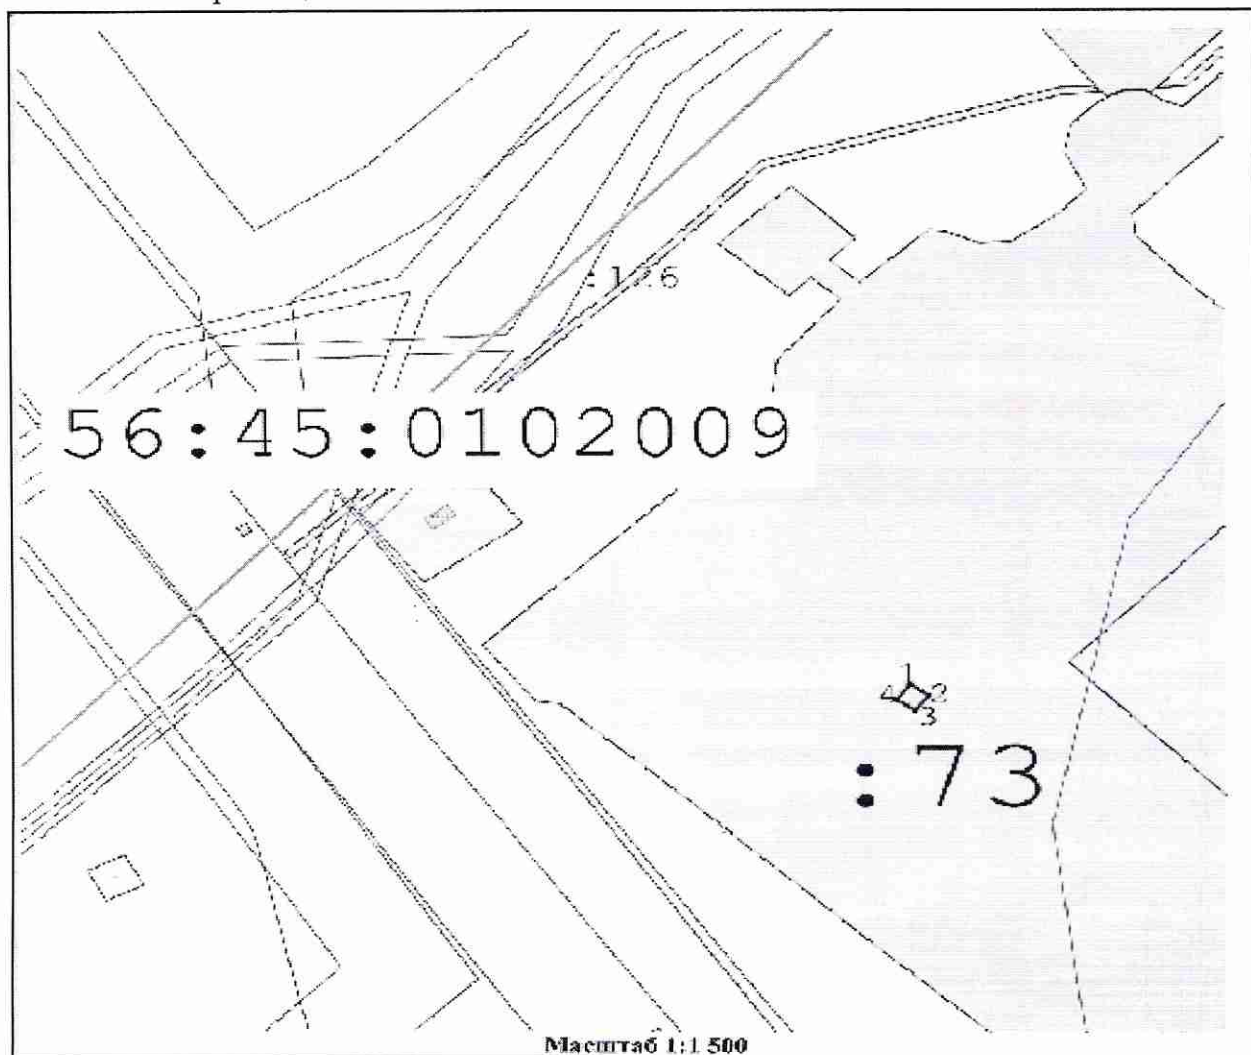


Перечень координат характерных точек границ I пояса ЗСО:

1. Система координат МСК - 56					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	501 804,73	1 374 869,60	Аналитический метод	0,10	—
2	501 801,80	1 374 873,65	Аналитический метод	0,10	—
3	501 797,75	1 374 870,71	Аналитический метод	0,10	—
4	501 800,69	1 374 866,67	Аналитический метод	0,10	—
1	501 804,73	1 374 869,60	Аналитический метод	0,10	—

Граница II пояса ЗСО: вверх по потоку R – 36,21 м.; вниз по потоку r – 11,40 м.; ширина d – 18,78 м.

План границ II пояса ЗСО:

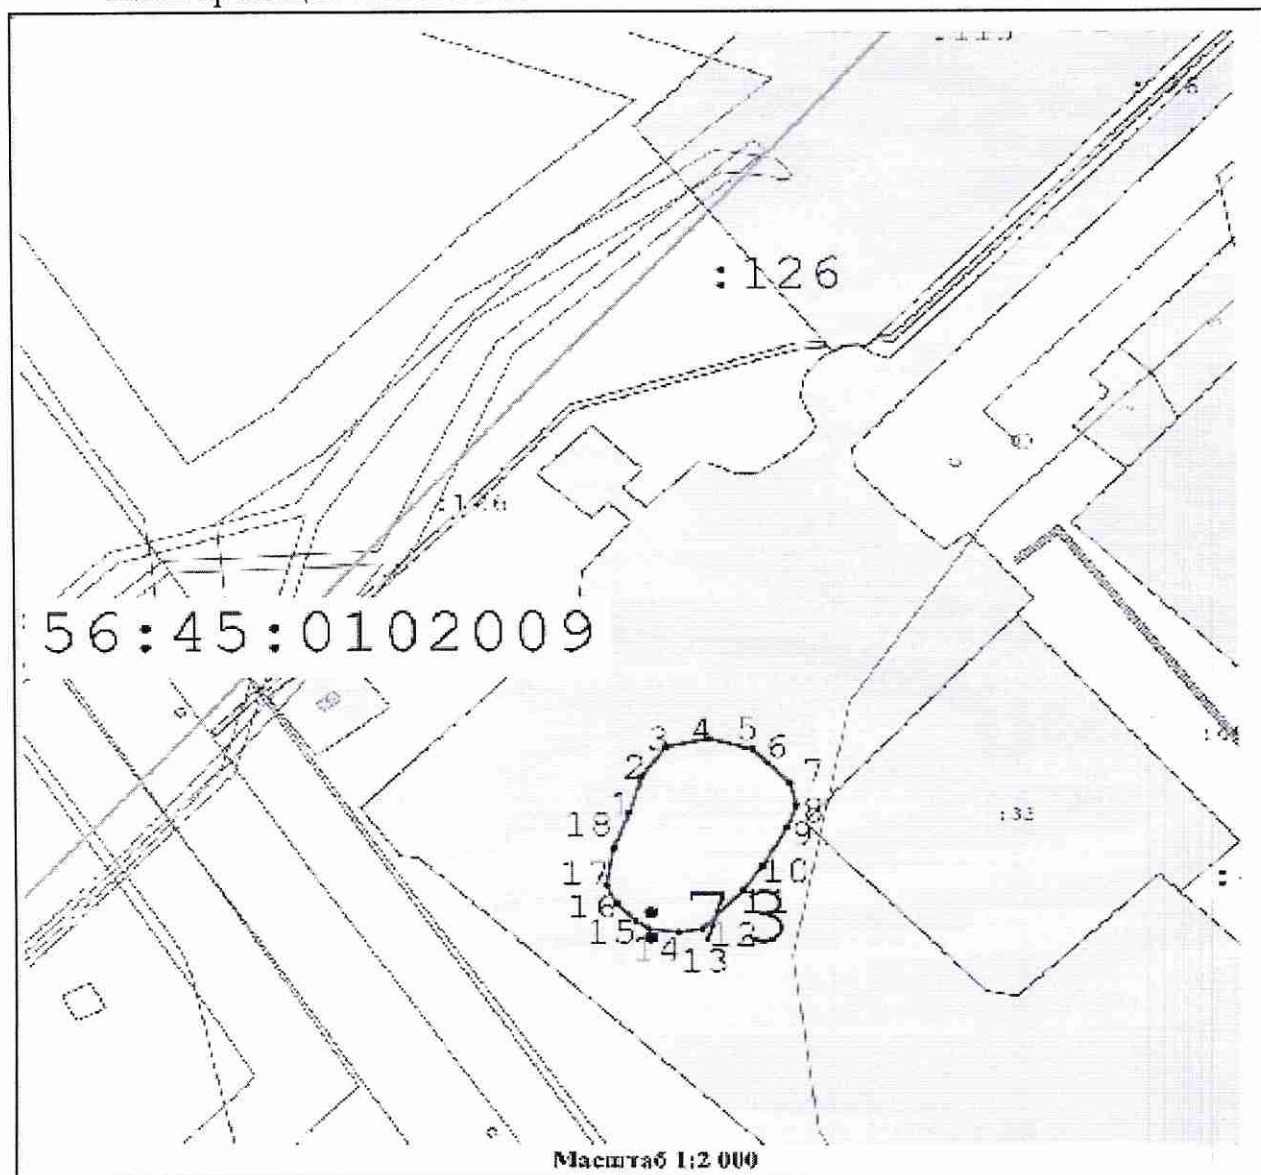


Перечень координат характерных точек границ II пояса ЗСО:

1. Система координат МСК - 56					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	501 813,85	1 374 854,02	Аналитический метод	0,10	—
2	501 825,54	1 374 857,64	Аналитический метод	0,10	—
3	501 834,61	1 374 864,41	Аналитический метод	0,10	—
4	501 837,38	1 374 876,71	Аналитический метод	0,10	—
5	501 833,84	1 374 889,31	Аналитический метод	0,10	—
6	501 829,66	1 374 893,46	Аналитический метод	0,10	—
7	501 823,03	1 374 900,04	Аналитический метод	0,10	—
8	501 816,01	1 374 901,77	Аналитический метод	0,10	—
9	501 808,78	1 374 899,00	Аналитический метод	0,10	—
10	501 796,64	1 374 891,77	Аналитический метод	0,10	—
11	501 788,86	1 374 886,29	Аналитический метод	0,10	—
12	501 776,43	1 374 874,55	Аналитический метод	0,10	—
13	501 775,41	1 374 867,64	Аналитический метод	0,10	—
14	501 776,43	1 374 859,34	Аналитический метод	0,10	—
15	501 779,06	1 374 855,46	Аналитический метод	0,10	—
16	501 784,56	1 374 850,23	Аналитический метод	0,10	—
17	501 790,49	1 374 847,34	Аналитический метод	0,10	—
18	501 802,32	1 374 849,50	Аналитический метод	0,10	—
1	501 813,85	1 374 854,02	Аналитический метод	0,10	—

Граница III пояса ЗСО: вверх по потоку R – 886,94 м.; вниз по потоку – 13,41 м.; ширина – 50,4 м.

План границ III пояса ЗСО:

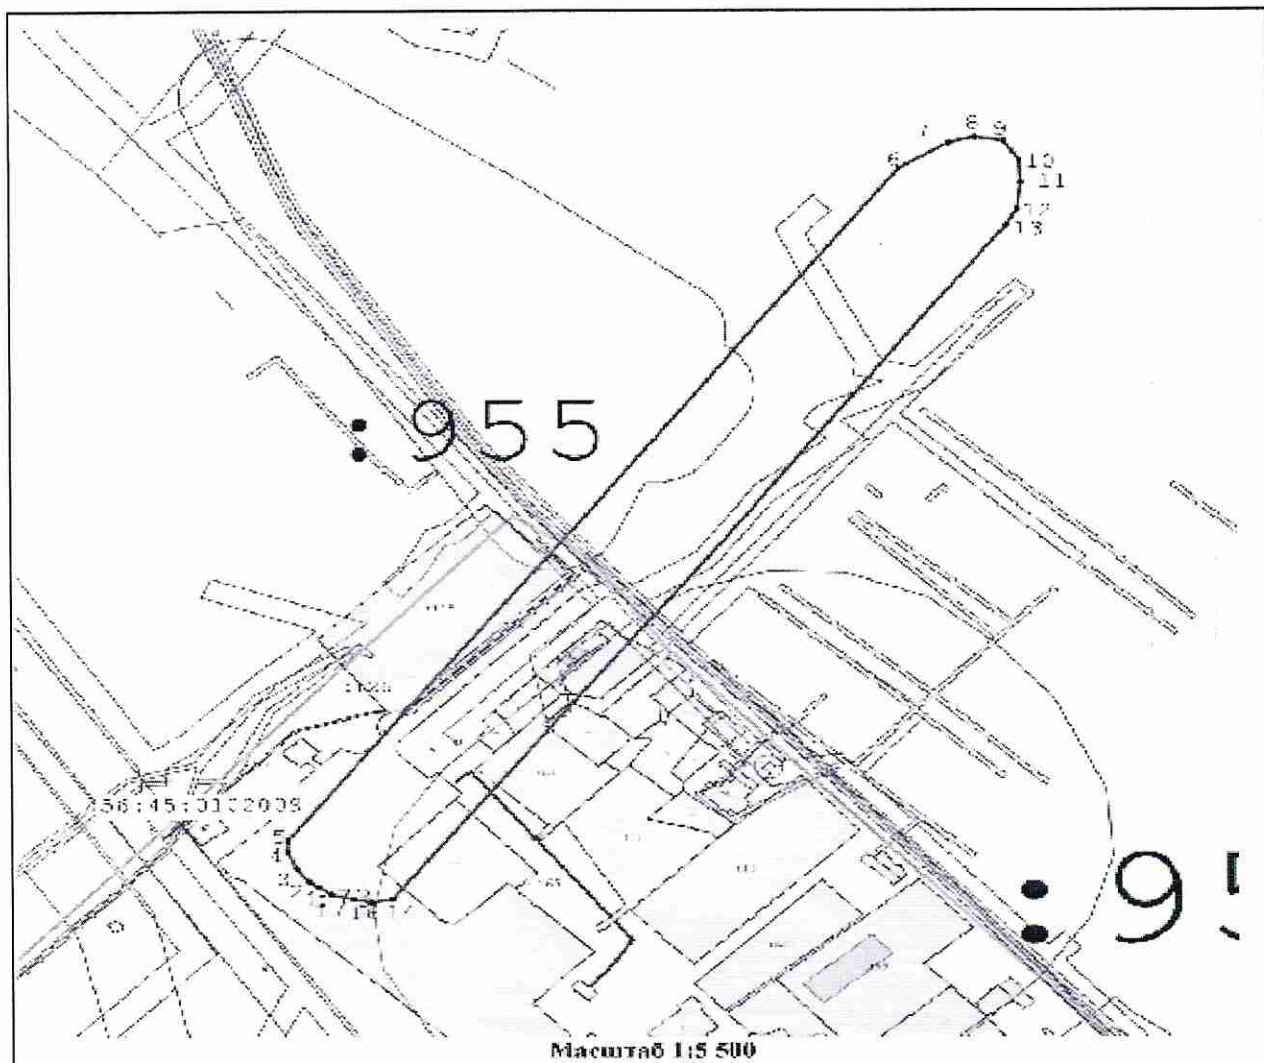

Перечень координат характерных точек границ III пояса ЗСО:

1. Система координат МСК - субъект 56					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _p), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	501 790,84	1 374 856,44	Аналитический метод	0,10	—
2	501 796,08	1 374 849,82	Аналитический метод	0,10	—
3	501 808,75	1 374 839,86	Аналитический метод	0,10	—
4	501 825,23	1 374 833,09	Аналитический метод	0,10	—
5	501 836,05	1 374 833,09	Аналитический метод	0,10	—
6	502 485,06	1 375 314,45	Аналитический метод	0,10	—
7	502 509,96	1 375 353,89	Аналитический метод	0,10	—
8	502 515,27	1 375 374,37	Аналитический метод	0,10	—
9	502 511,55	1 375 397,29	Аналитический метод	0,10	—

1	2	3	4	5	6
10	502 493,06	1 375 409,01	Аналитический метод	0,10	—
11	502 471,05	1 375 410,21	Аналитический метод	0,10	—
12	502 445,59	1 375 407,34	Аналитический метод	0,10	—
13	502 429,69	1 375 398,58	Аналитический метод	0,10	—
14	501 778,79	1 374 915,76	Аналитический метод	0,10	—
15	501 775,75	1 374 899,31	Аналитический метод	0,10	—
16	501 778,79	1 374 884,70	Аналитический метод	0,10	—
17	501 783,26	1 374 867,60	Аналитический метод	0,10	—
1	501 790,84	1 374 856,44	Аналитический метод	0,10	—

Ширина санитарно-защитной полосы по обе стороны от крайних линий водопровода составляет 10 м.

В границах I пояса ЗСО запрещаются:

- посадка высокоствольных деревьев;
- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

Территория I пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

Здания оборудуются канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами I пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории II пояса ЗСО.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории I пояса ЗСО при их вывозе.

Водопроводные сооружения, расположенные в I поясе ЗСО, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

В границах II пояса ЗСО запрещаются:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования и реконструкции.

В границах II пояса ЗСО должны выполняться мероприятия по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод, а также мероприятия по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

В границах II и III поясов ЗСО запрещаются:

- закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли;

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламоохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах III пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

В границах II и III поясов ЗСО необходимо выявлять, тампонировать или восстанавливать все старые, бездействующие, дефектные или неправильно эксплуатируемые скважины, представляющие опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, возможно только при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод (уборные, помойные ямы, навозохранилища, приемники мусора).

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.