

Утверждаю:
Заместитель генерального
директора - главный инженер
АО "Газпром газораспре-
деление Оренбург"
Ю.А. Гених
"03" 09 2019 г.

Утверждаю:
Глава администрации
муниципального образования
Могутовский сельсовет
Полещкая И.А.
Администрация
сельсовета

Схема сети газораспределения
Строительство объекта: Газопровод п. Ржавец Бузулукского района



Газопровод пер .3-й Прудный п. Солнечный
г.Новотроицк. С.Д. ПЭд63 L=0,6 км; Н.Д. ПЭд110 L=1,4км.
Общая протяженность L=2 км. ШРП-1 шт.

планируемый газопровод
низкого давления

- Ж-Жилой дом (8)
- Ф-фундамент (8)
- С-стадия
строительства (3)

56

ШРП

планируемый газопровод
среднего давления

Место врезки в сущ. газопровод
среднего давления

Утверждено:
Заместитель начальника управления
архитектуры и капитального
строительства администрации МО
г.Новотроицк
Шев В.Б.



Утверждаю
Заместитель генерального
директора - главный инженер
АО "Газпром газораспределения
Оренбург"
Гених Ю.А.
"03" 09 2019



Количество земельных участков-28
Количество жилых домов-8
Количество фундаментов-8
Количество в стадии строительства-3


УТВЕРЖДАЮ:
Глава Муниципального Образования
Акбулакский район

Павленко Г.В.

« 20 » г

Расчётная схема газоснабжения
Акбулакского района:
«Газопровод пер. Ясный и пер. Автодромный. П.Акбулак Акбулакского
района»

СОГЛАСОВАНО:
главный инженер филиала
АО «Газпром газораспределение Оренбург»
в г. Соль-Илецке (Соль-Илецкмежрайгаз)
Д.А.Кувшинов
« 28 » « 08 » 2019 г.

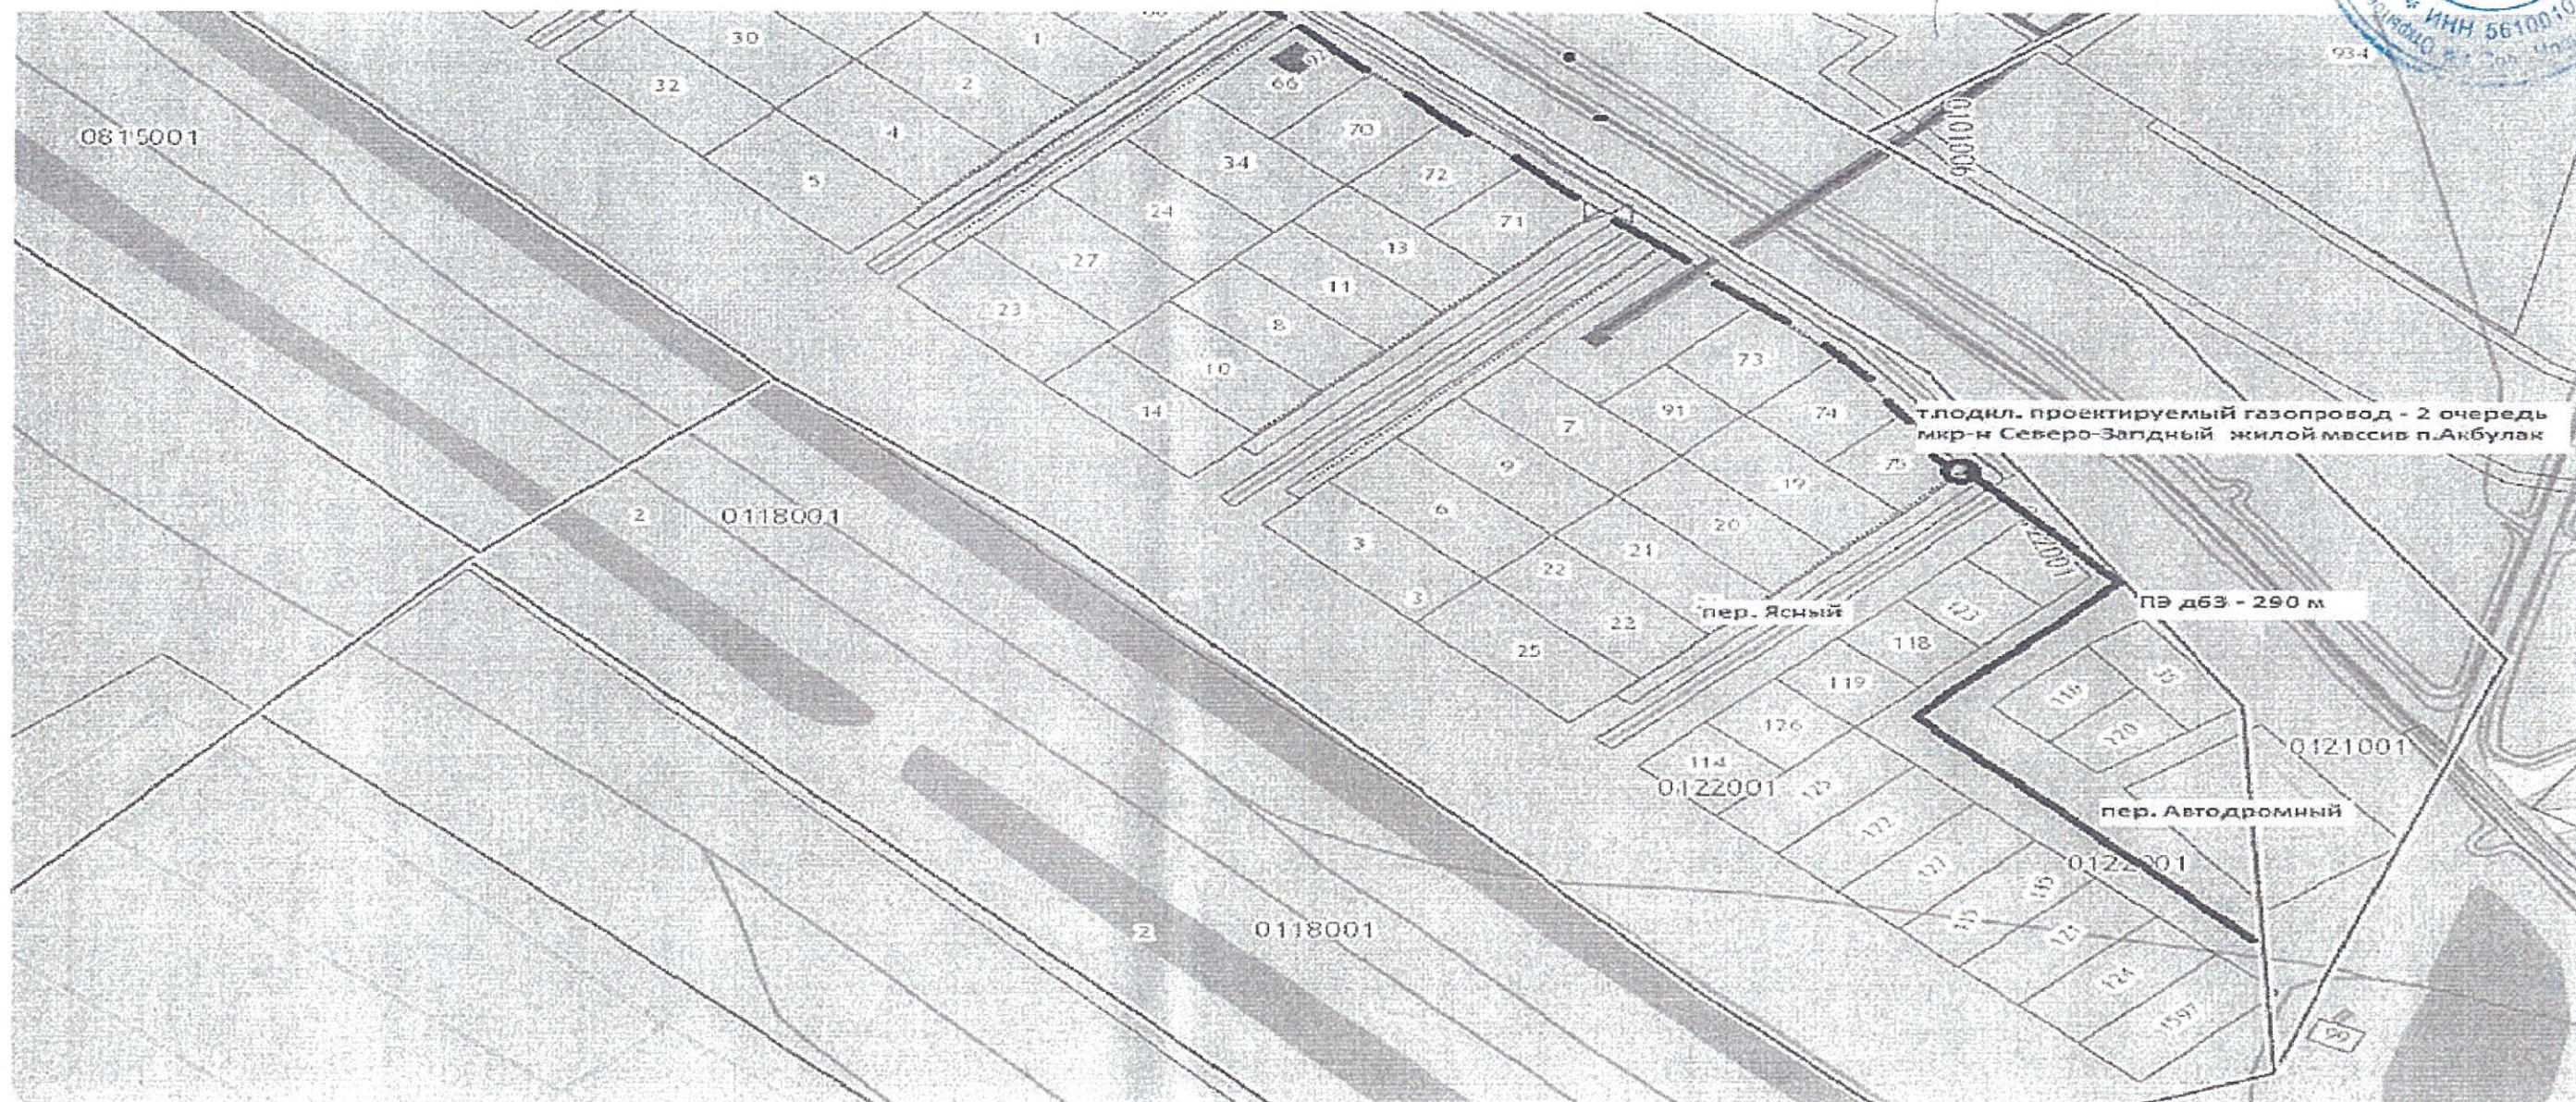


Утверждаю:
Заместитель Генерального
директора - главный инженер
АО «Газпром газораспре-
деление Оренбург»
Ю.А.Генис
« 24 » « 08 » 2019 г.

условные обозначения




	-потребитель газа, существующий.
	- потребитель газа, перспективный.
	- потребитель газа, проектируемый.
	-газопровод низкого давления 0,003 мПа (300 кПа), проектируемый
	-газопровод низкого давления 0,003 мПа (300 кПа), существующий

Примечание:
- схемой предусмотрено подключение 16 земельных участков отведенных под индивидуальное жилищное строительство:Расход газ = 80 м3/час

Схема газоснабжения жилых домов 25 разъезд : "Газопровод по 25 разъезду Соль-Илецкого района"

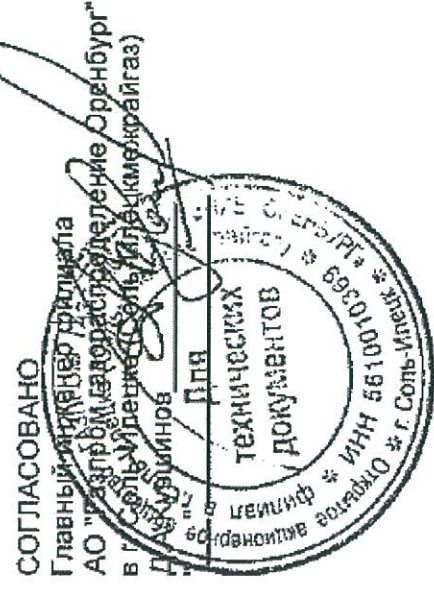

Утверждаю:
Заместитель генерального
директора - главный инженер
АО "Газпром газораспре-
деление Оренбург"

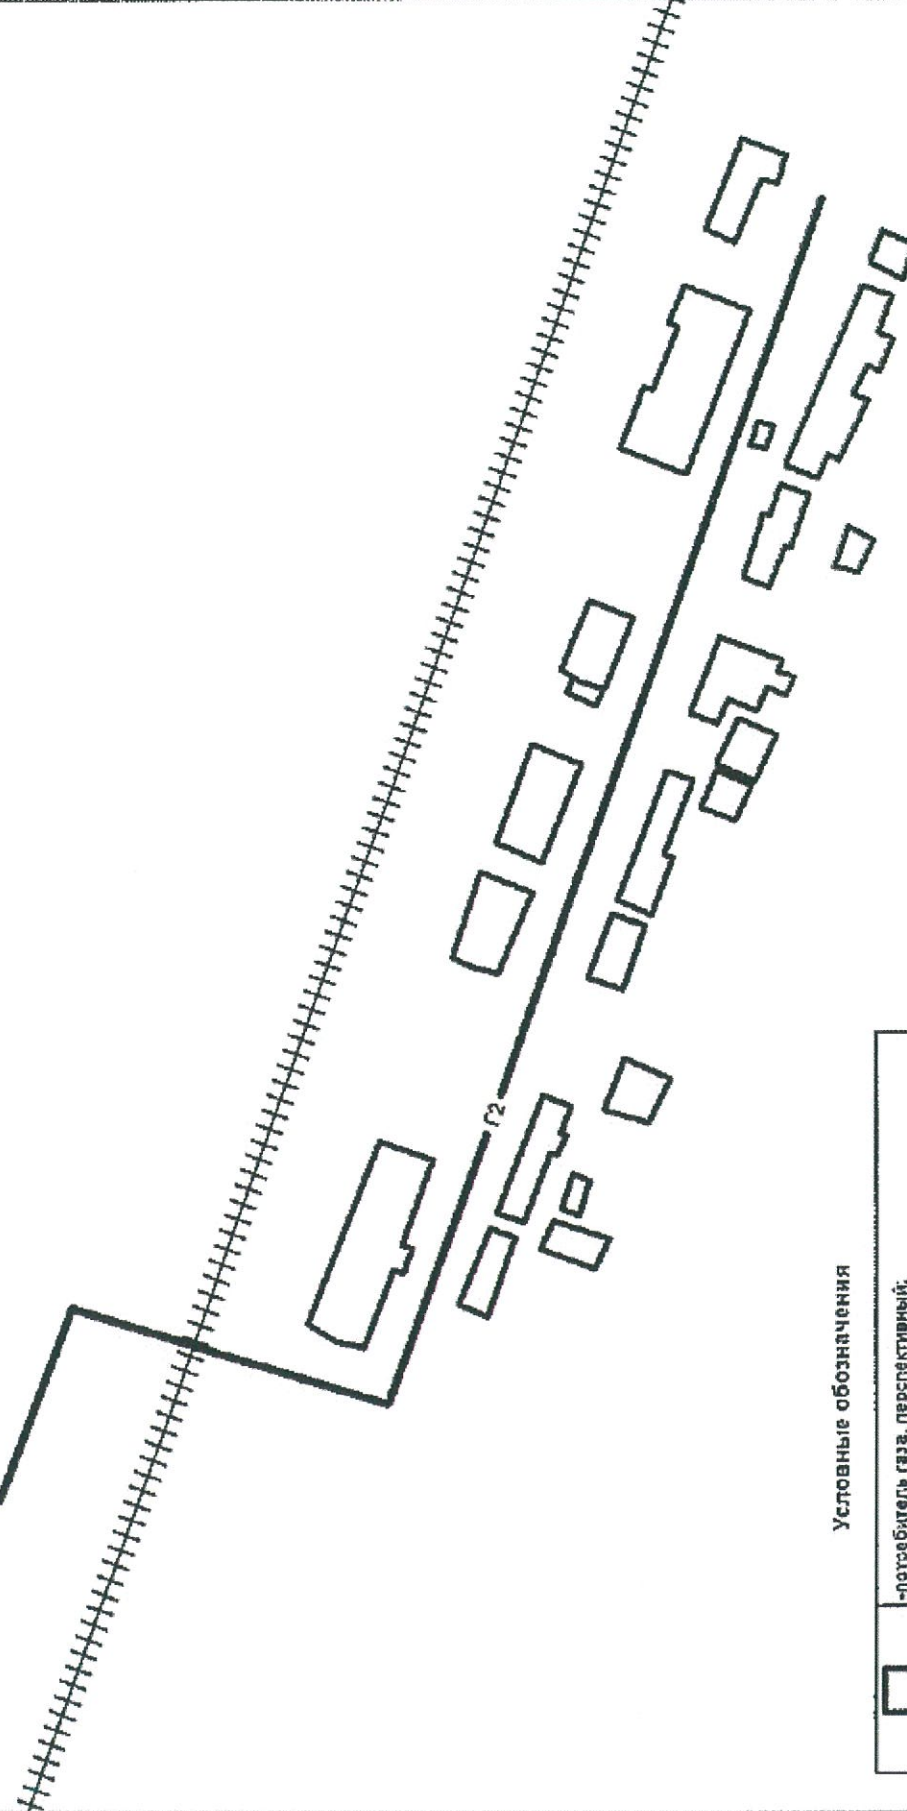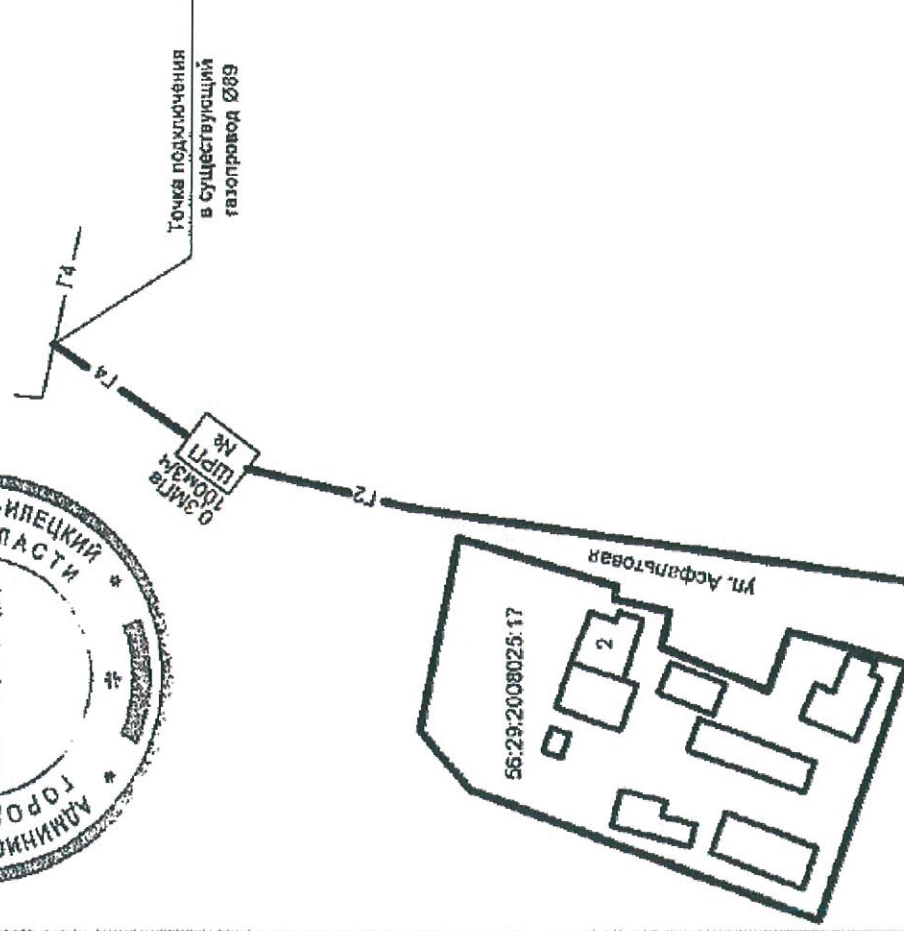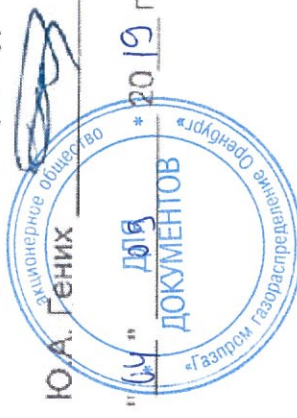

Условные обозначения

	-потребитель газа, перспективный;
	-газопровод высокого давления 1.2МПа, существующий;
	-газопровод высокого давления 1.2МПа, проектируемый;
	-газопровод среднего давления 0.3МПа, проектируемый;
	-железнодорожные пути;
	-пункт регулирования газа, проектируемый;

Примечание:
- схемой предусмотрено подключение 20 квартир;
- расход газа на одну квартиру не более 5 м³/ч.

Согласовано на
законное обеспечение
жителей не разграничени

Директор

На з. отмена архива и т.п. по
гидрогеологической службе
отменены.

Зам. главы администрации МО Шарлыкский район Шарлыкского района, Оренбургской области

03 09




Газопровод ул. Восточная, с. Кармалка, Шарлыкского района.

Утверждаю
Заместитель генерального
директора - главный инженер
АО "Газпром газораспределение Оренбург"

Ю.А. Гених
04 09 2019 г.

Директор филиала
АО "Газпром газораспределение Оренбург"
в Оренбургском районе (Оренбургцентрспгаз)
А.В. Жданов

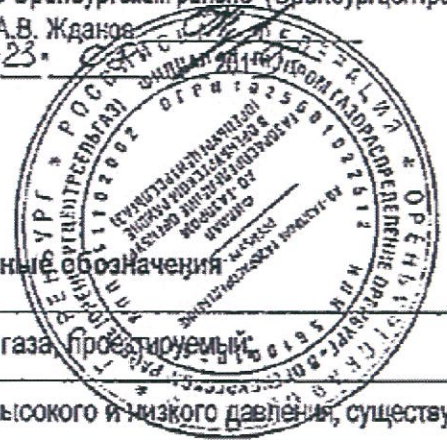


Условные обозначения

	- потребитель газа, проектируемый;
	- газопровод высокого и низкого давления, существующий;
	- газопровод высокого и низкого давления, проектируемый;

Расход газа на 1 жилой дом - 2,0 м³/час
Расход газа на 3 жилых дома - 6,0 м³/час

Ориентировочная протяженность газопровода
высокого давления второй категории и низкого
давления - 0,9 км (De 63)

ПРГ - 1 шт.

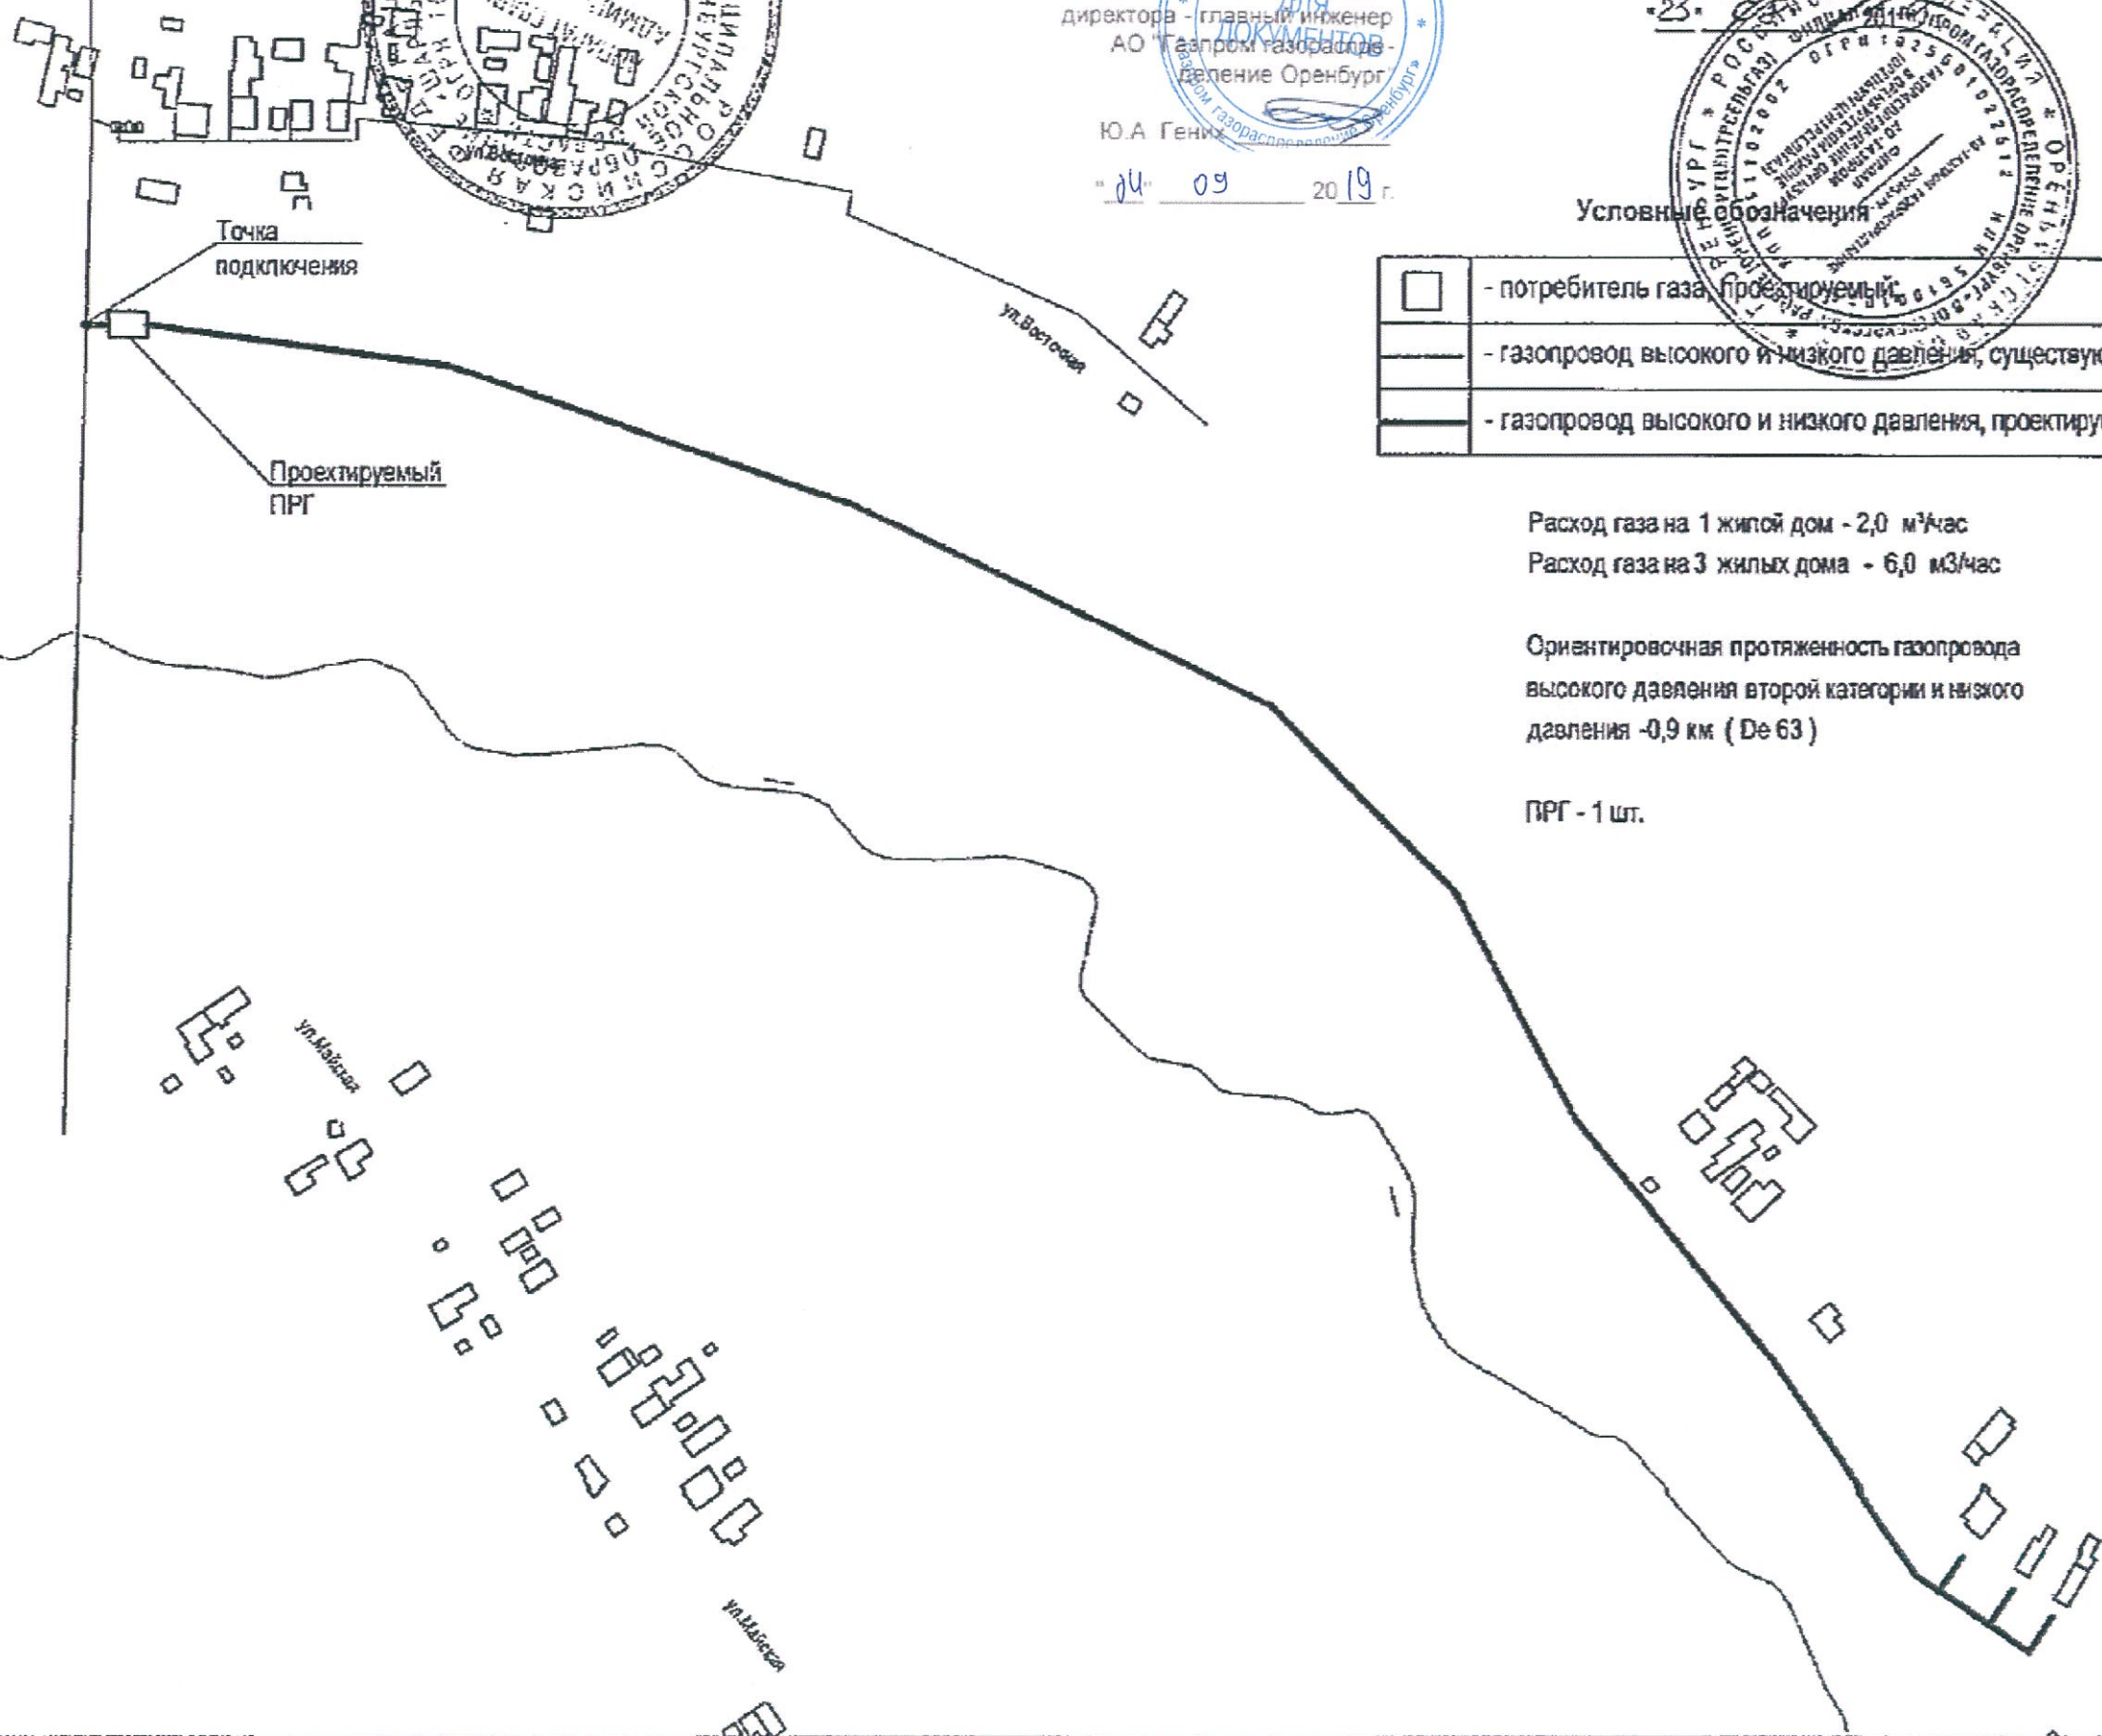

« »

《27》

« 03.05.2019 г.

56:11:0301032:99	потребитель газа, перспективный
56:11:0301032:100	потребитель газа, перспективный
56:11:0301032:101	потребитель газа, перспективный
56:11:0301032:102	потребитель газа, перспективный
56:11:0301032:103	потребитель газа, перспективный
56:11:0301032:104	потребитель газа, перспективный
56:11:0301032:105	потребитель газа, перспективный
56:11:0301032:106	потребитель газа, перспективный
56:11:0301032:107	потребитель газа, перспективный
56:11:0301032:108	потребитель газа, перспективный
56:11:0301032:84	потребитель газа, перспективный
56:11:0301032:90	потребитель газа, перспективный
56:11:0301032:92	потребитель газа, перспективный
56:11:0301032:85	потребитель газа, перспективный
56:11:0301032:89	потребитель газа, перспективный
56:11:0301032:88	потребитель газа, перспективный
56:11:0301032:91	потребитель газа, перспективный
56:11:0301032:86	потребитель газа, перспективный
56:11:0301032:93	потребитель газа, перспективный
56:11:0301032:87	потребитель газа, перспективный

Примечание: - схемой предусмотрено подключение 20-ти индивидуальных жилых домов по ул. Домбаровская;
- расход газа на жилые дома не более 5 м³/час.

УТВЕРЖДАЮ:
Глава Администрации муниципального
образования Тельновского
сельского поселения
Сельского поселения
Сельского поселения



☐	- потребители газа, осуществляющие;
☐	- потребители газа, перерабатывающие;
☐	- газопровод низкого давления, существующий;
☐	- газопровод низкого давления, проектируемый;
☐	- газопровод высокого давления, проектируемый;

Ориентировочная протяженность газопровода низкого давления - 3,49 км (De 63, De 110, De 160)

Строительство объекта: Газопровод по ул.Кинельская с.Благодаровка Бугурусланского района

Согласовано:
Глава МО "Благодаровский сельс
Бугурусланского района Оренбур
области
Демидова Е.В. *Е.В. Демидова*
"28" 08 2019 г.

Утверждаю:
Заместитель генерального
директора - главный инженер
АО "Газпром газораспределения
Оренбург"
Генчих Ю.А. 
20 16 г.

Планируемый к строительству объект: Газопровод по ул.Кинельская с Благодаровка Бугурусланского района
Протяженность 800 п.м.
(Программа газификации Оренбургской области, финансирование за счет специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа)
Техническое решение по выполнению работ с отключением потребителей газа в количестве 212 абонентов.

Точка врезки газопровода
Ø89 СТ
P=0,003 МПа
Q=22,5 м³/час

с.Благодаровка

Условные обозначения

[illegible]

Схема сети газораспределения:
Строительство объекта: Газопровод по ул. Лесная д. Карповка Бугурусланского района

Согласовано:
Глава МО "Бугурусланский сельсовет"
Бугурусланского района Оренбургской
области
Демидова Е.В.
20/07/2016

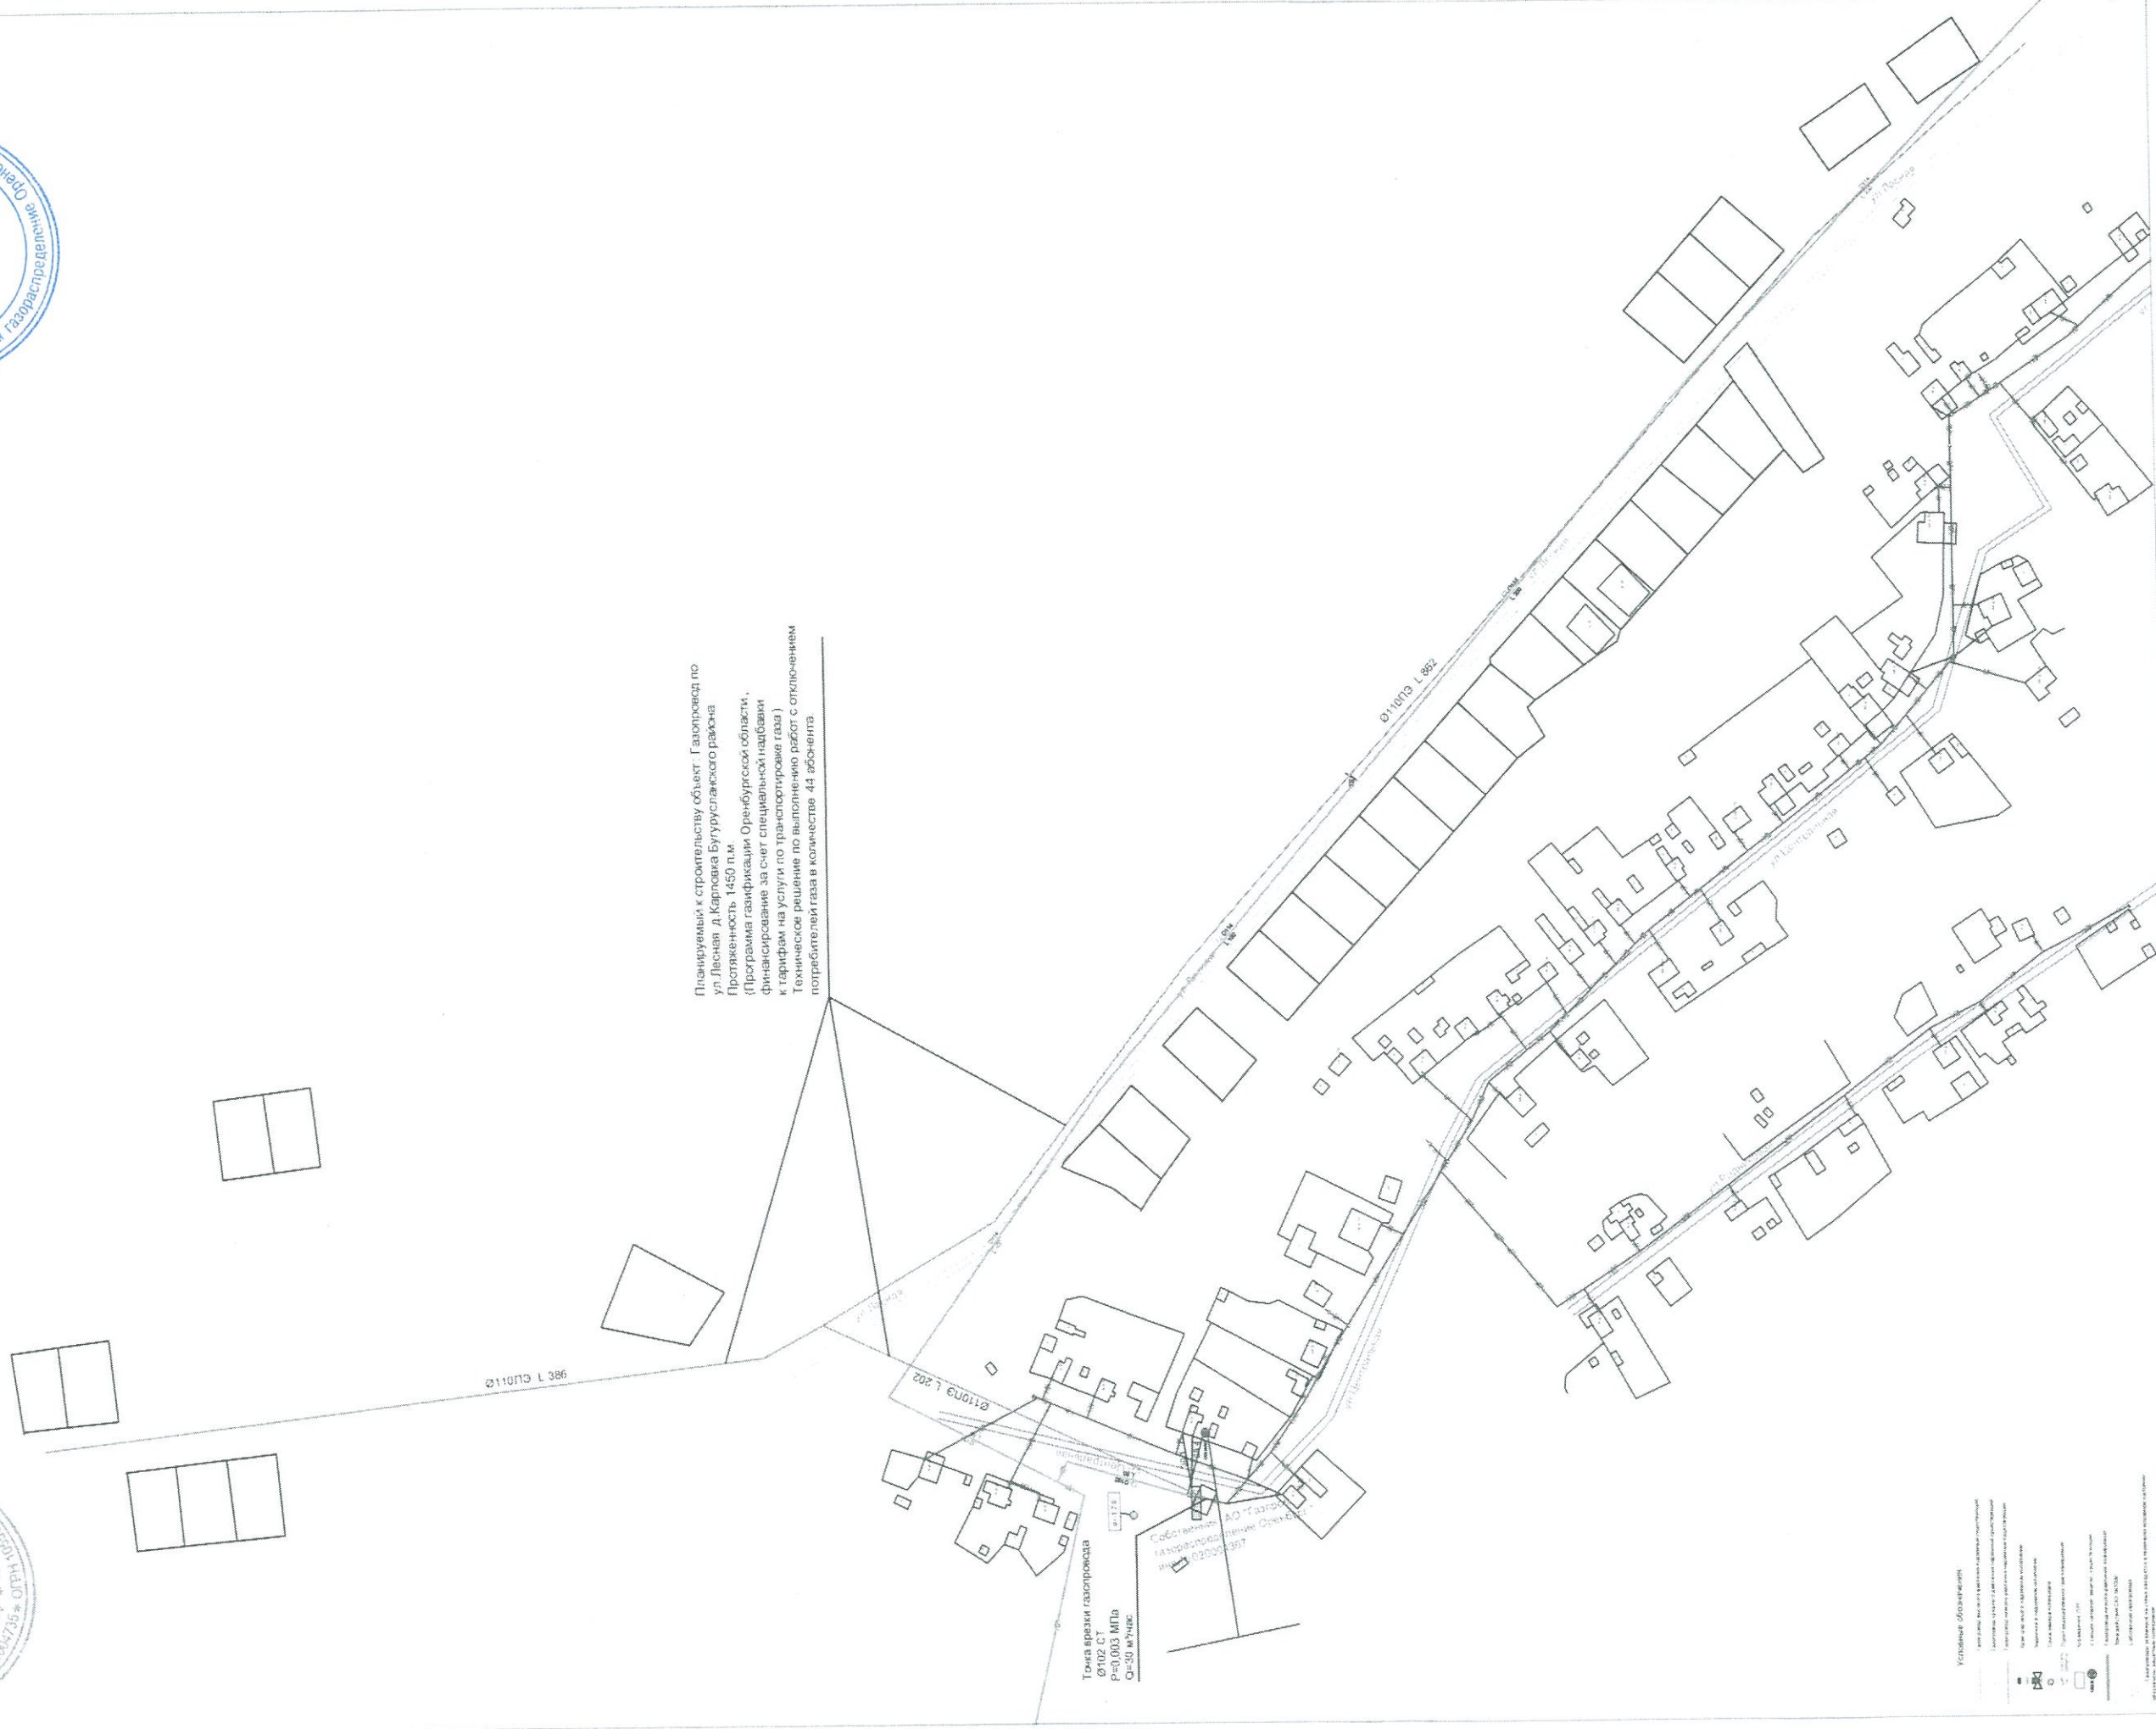


Схема сети газораспределения:
Строительство объекта: Газопровод по ул. Луговая с. Дема Пономаревского р-на

Сотласовано:

Согласовано:
Генерал-майор Поповичевский район

Оренбургской области

Оренбургской области
Шегинин В. Л.

20/5/19

Утверждаю:

Заместитель генерального

директора - главный инженер

директора - главный инженер
АО "Газпром Газостроение"

Өренбурґ

Text 10.A

03

4/5

2

 $\sqrt{2}$


Врио главы администрации
г.Орска

В.Н. Козупица
20 г.

Схема газоснабжения жилых домов "Газопровод по ул.Крайняя, ул.Миллионеров с.Крыловка"

Утверждаю:
Заместитель генерального
директора - главный инженер
АО "Газпром газораспределения
Оренбург"
Гених Ю.А.
"03" 09 2019г.

Примечания:
- схемой предусмотрено подключение
29 земельных участков отведенных под
индивидуальное жилищное строительство;
- расход газа на один дом не более 5 м³/час.

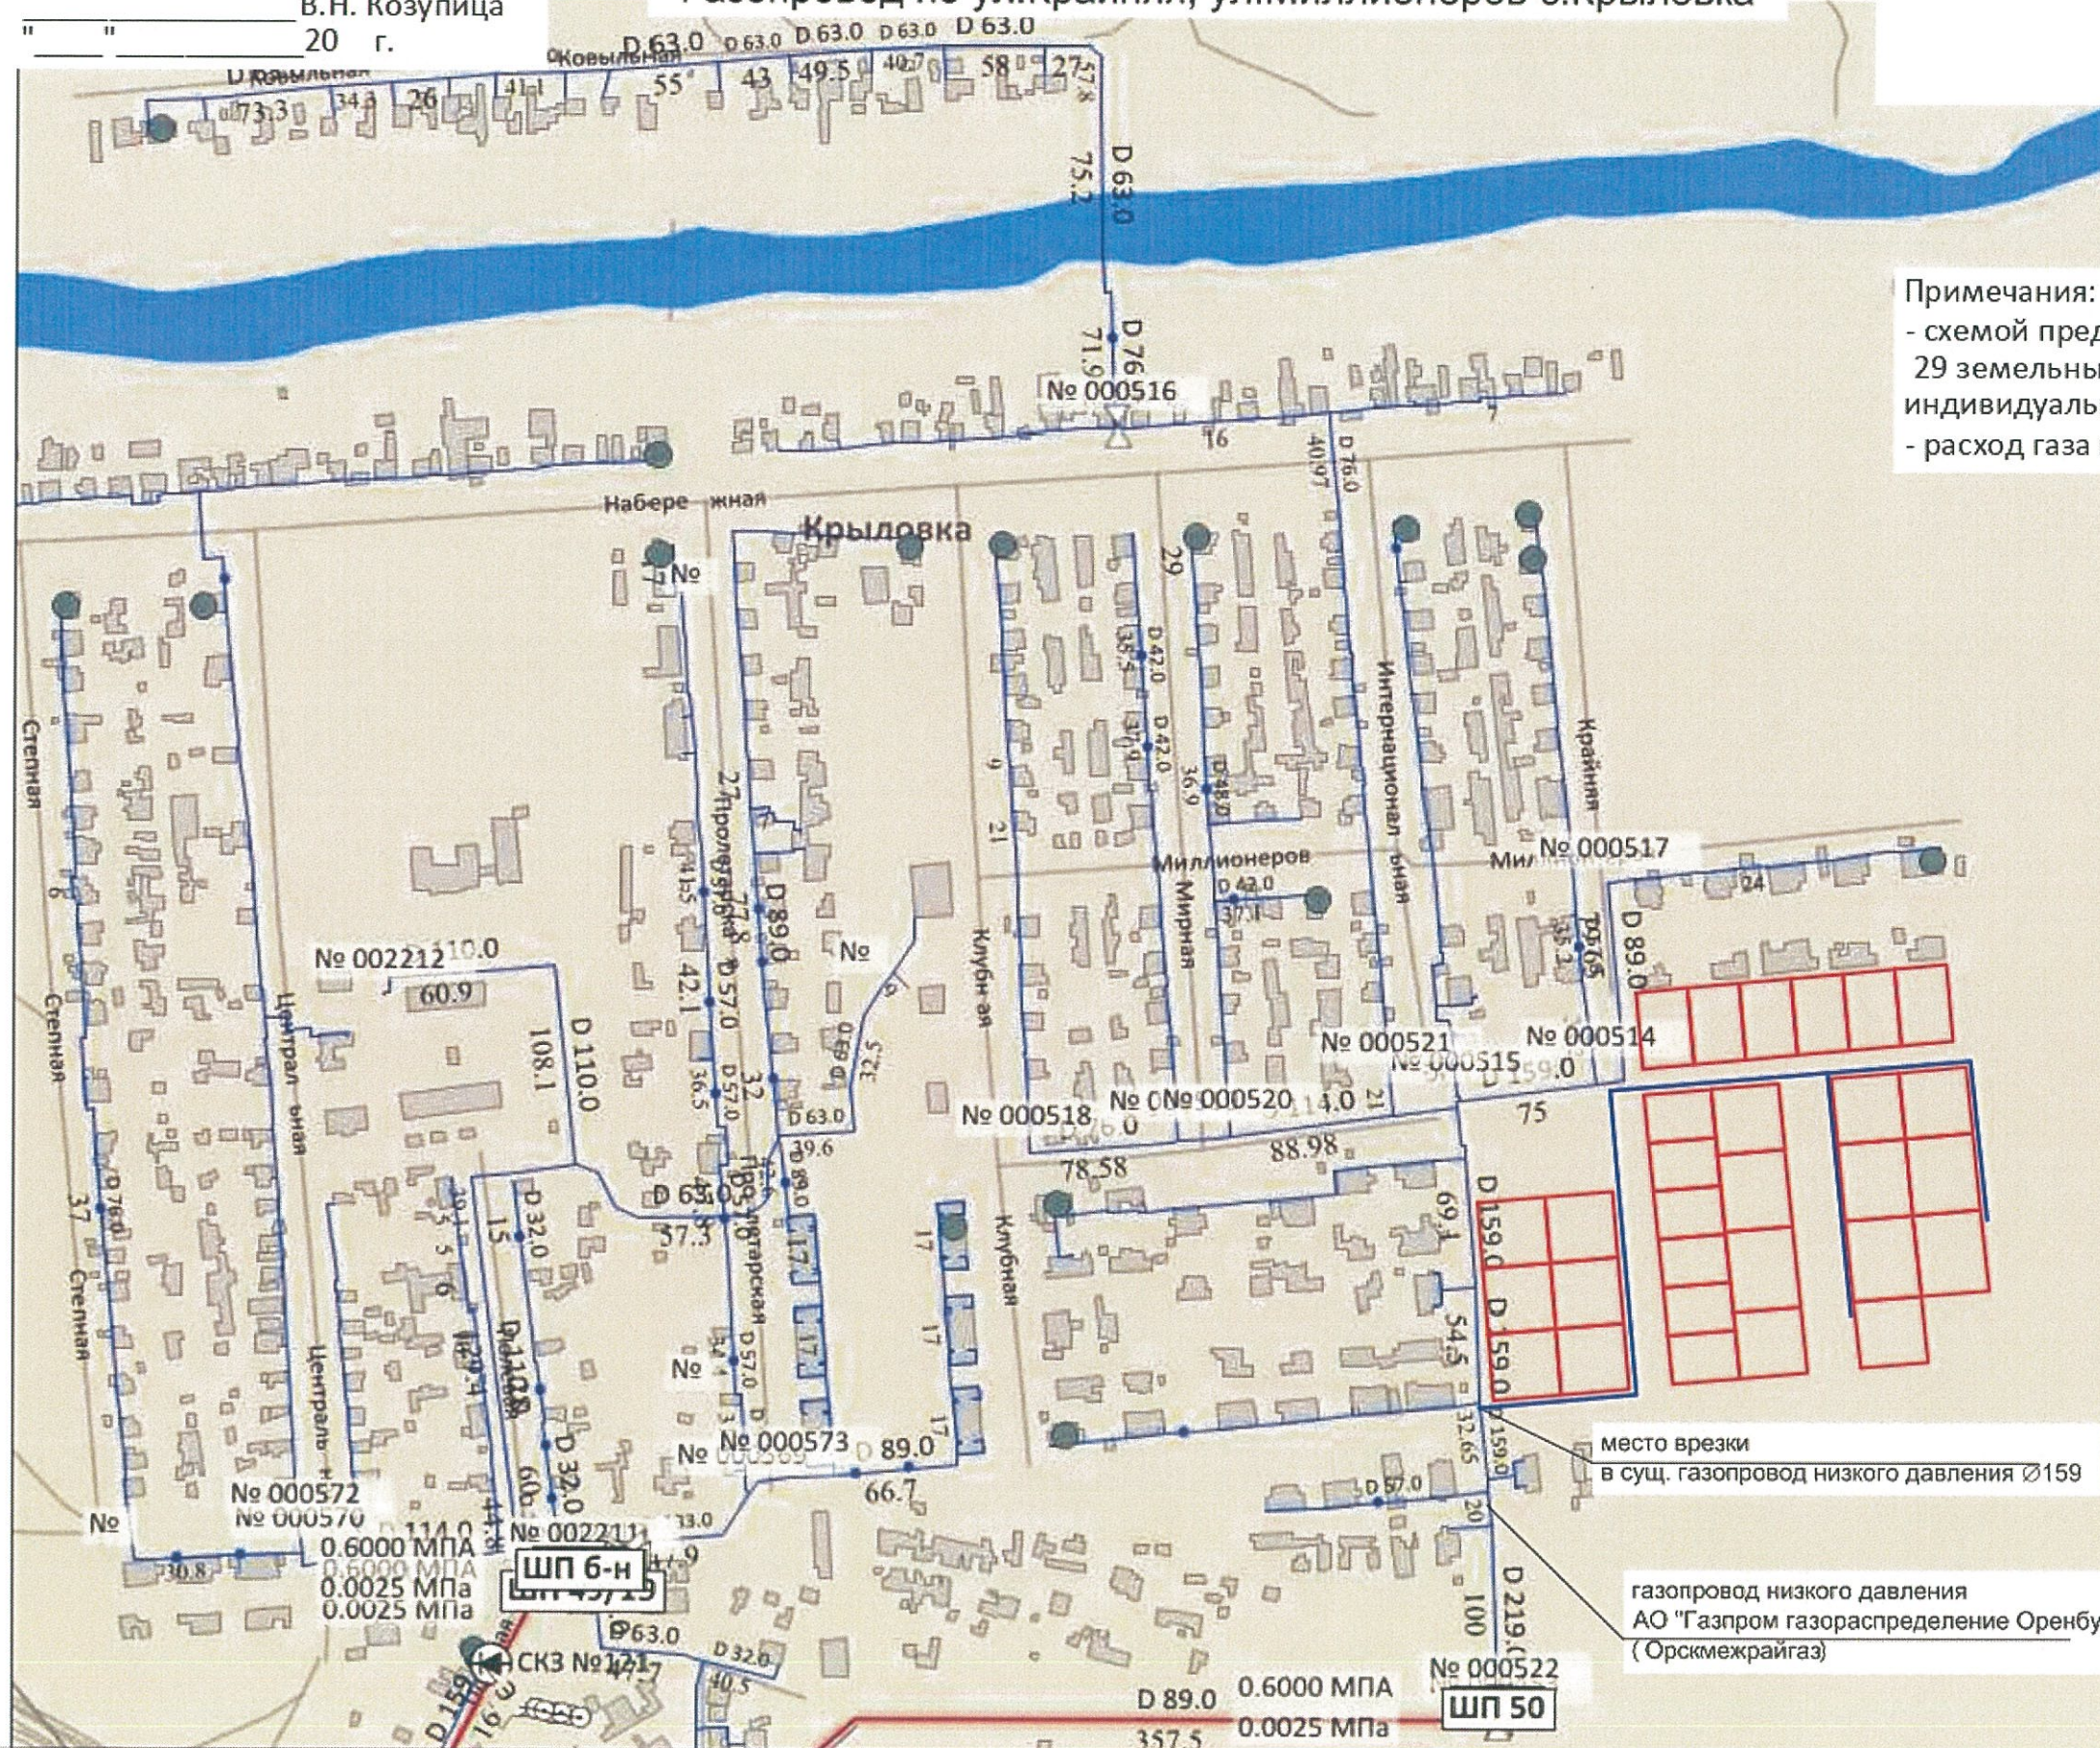

Строительство объекта: Газопровод по ул. Михайловская с. Михайловка Бугурусланского района

Согласовано:
Заместитель главы администрации МО
«Бугурусланский район»
по оперативным вопросам, строительству,
ЖКХ, транспорту и связи
Назаров А.В.



Утверждено:

Заместитель генерального
директора - главный инженер
АО «Газпром газораспределение
Оренбург»

Генеральный директор
«Газпром газораспределение
Оренбург»

20.11.2014 г.



Собственник: АО «Газпром
газораспределение Оренбург»
инв. 020004897

Г2 Ø160 ПЗ
L 240

0,003 МПа
700м³/ч ШП-1089

Собственник: АО «Газпром
газораспределение Оренбург»
инв. 020004897 Г2 Ø160 ПЗ
L 245

Точка врезки газопровода
Ø160 ПЗ
P=0,003 МПа
Q=246 м³/час

Планируемый к строительству объект: Газопровод по
ул. Михайловская с. Михайловка Бугурусланского района
Протяженность 672,1 п.м.
(Программа газификации Оренбургской области,
финансирование за счет специальной надбавки
к тарифам на услуги по транспортировке газа)

Точка врезки газопровода
Ø160 ПЗ
P=0,003 МПа
Q=6 м³/час

Условные обозначения:
1. Газопровод по территории населенного пункта
2. Газопровод по территории населенного пункта
3. Газопровод по территории населенного пункта
4. Газопровод по территории населенного пункта
5. Газопровод по территории населенного пункта
6. Газопровод по территории населенного пункта
7. Газопровод по территории населенного пункта
8. Газопровод по территории населенного пункта
9. Газопровод по территории населенного пункта
10. Газопровод по территории населенного пункта

Схема сети газораспределения
Строительство объекта: Газопровд по ул. Новая п. Пристанционный Тоцкого района.


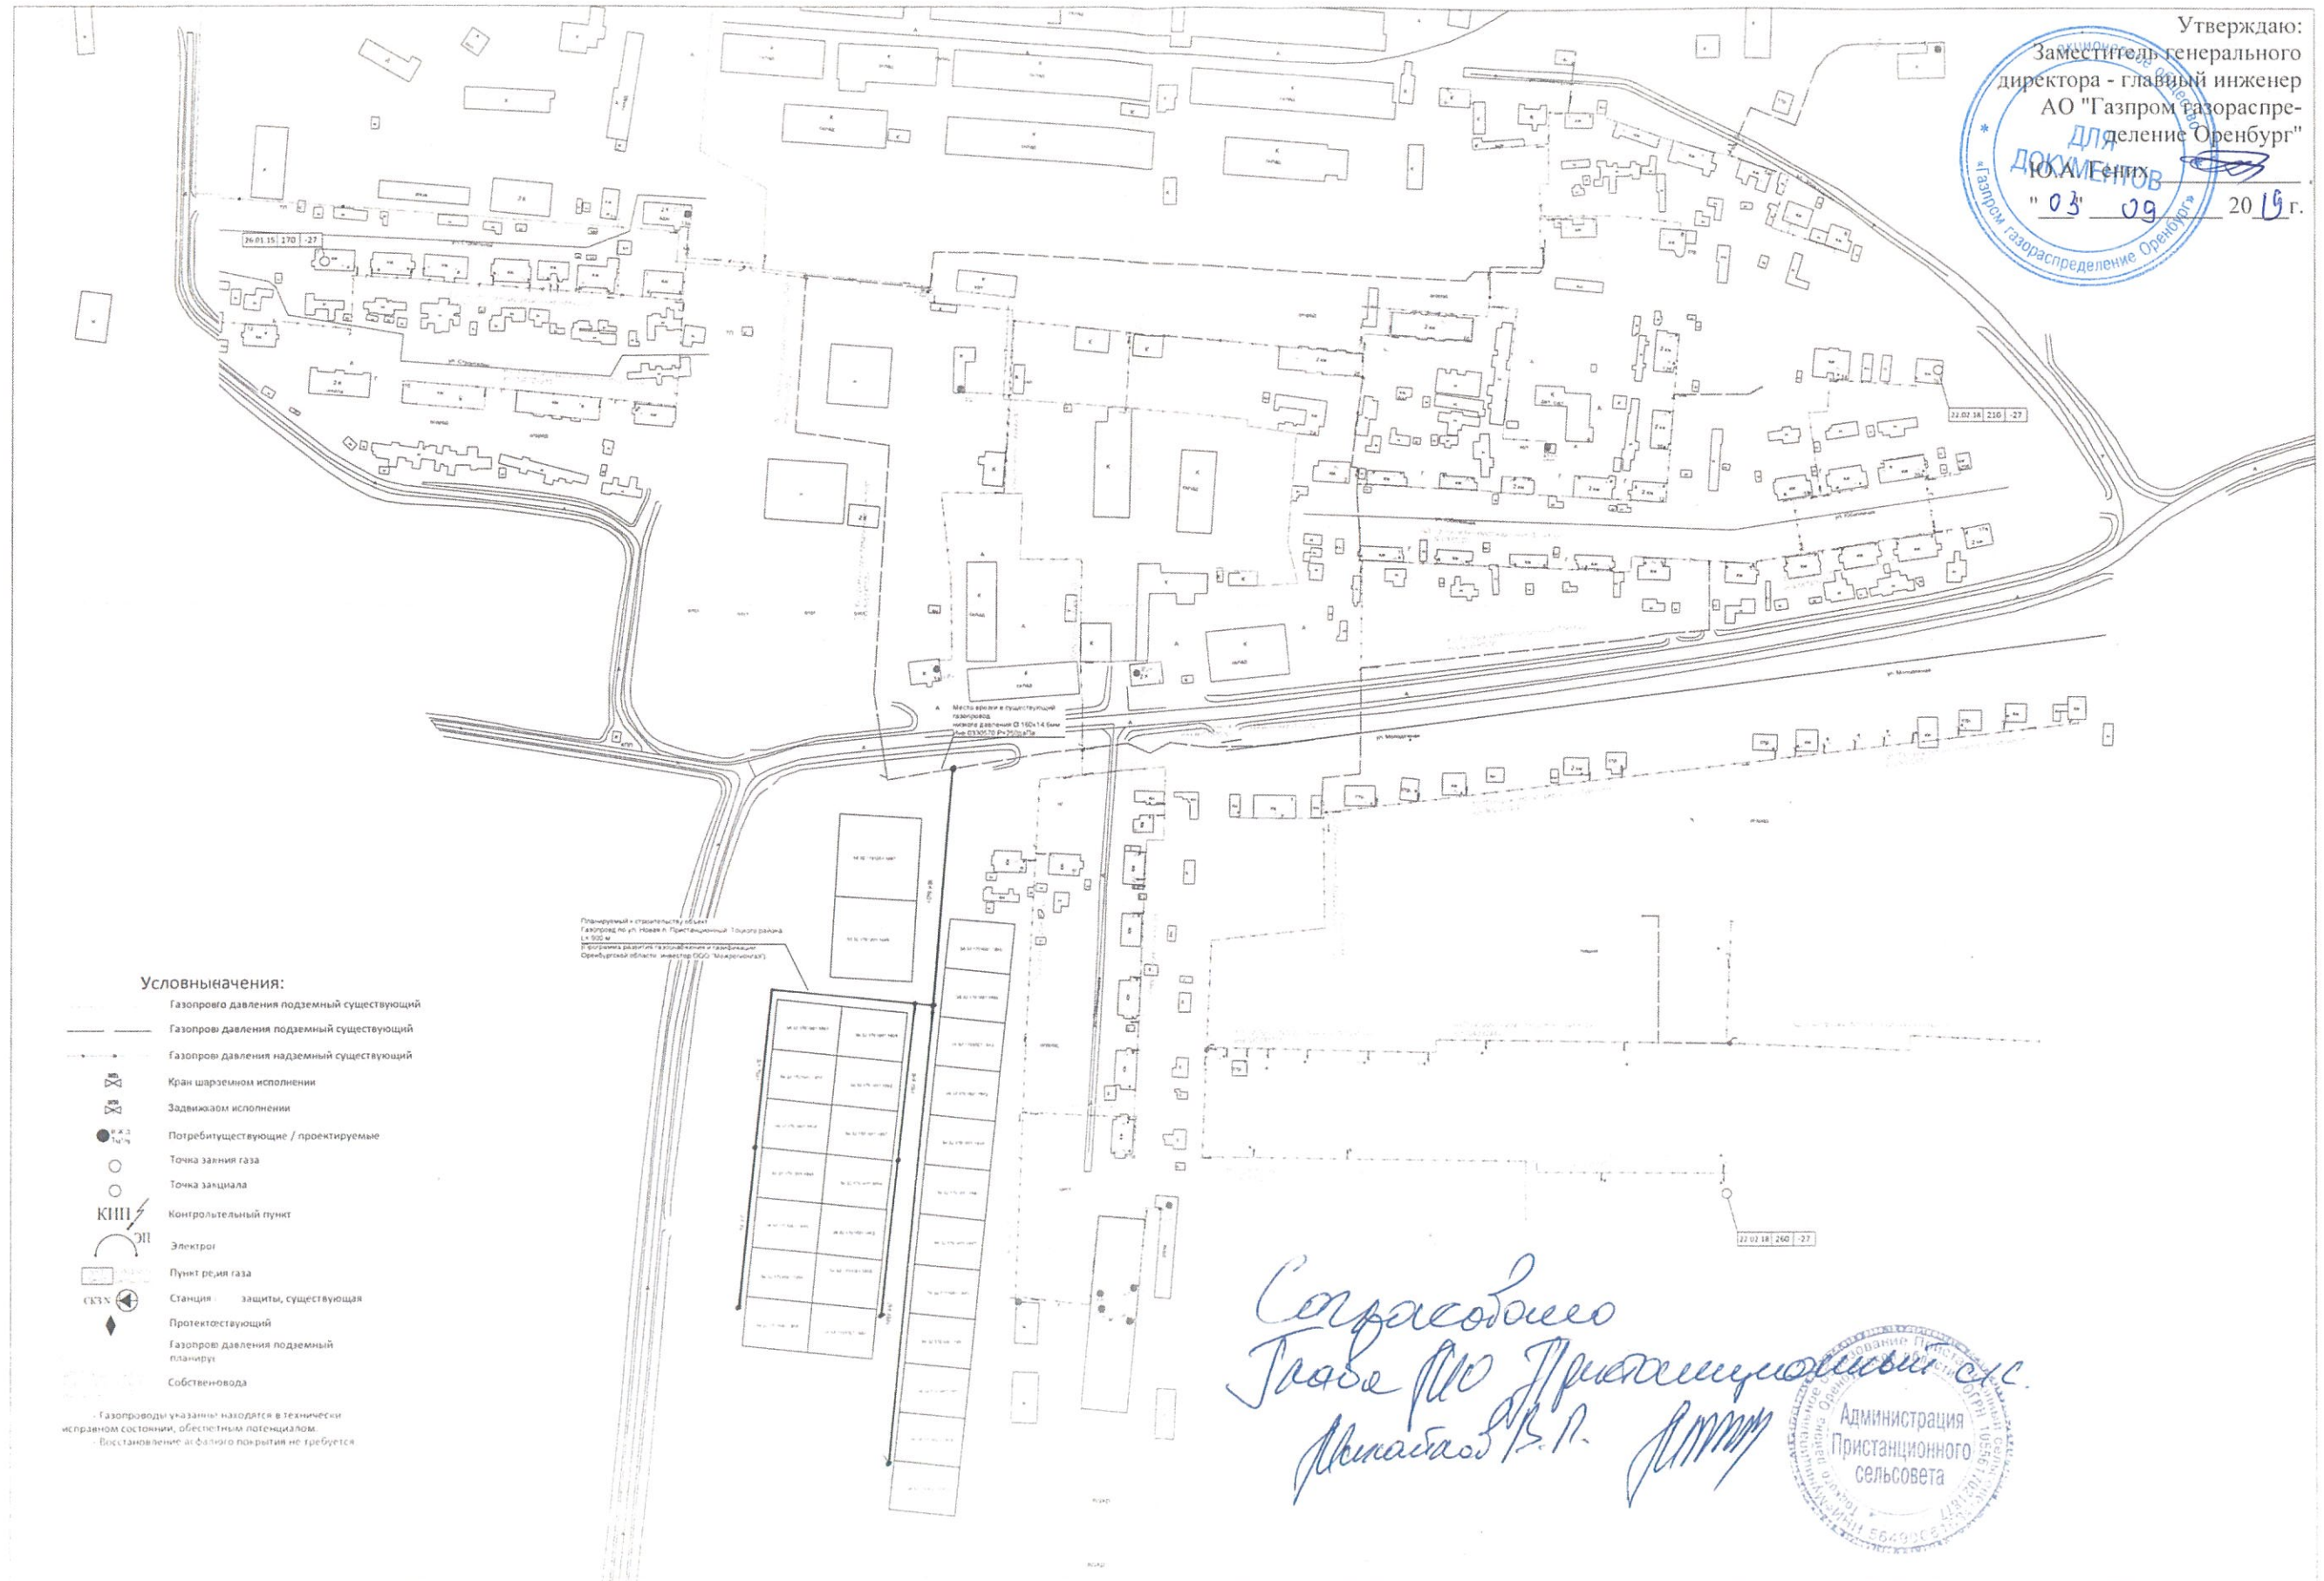


Схема газоснабжения жилых домов п. Акбулак: "Газопровод по ул. Пушкина, п. Акбулак Акбулакского района"

УТВЕРЖДАЮ
Глава Муниципального Образования
Акбулакский поселок
А.А. Бердников

СОГЛАСОВАНО
главный инженер филиала
АО "Газпром газораспределение Оренбург"
в г. Соль-Илецк
Д.А. Кувшин

Утверждаю:
Заместитель генерального
директора - главный инженер
АО "Газпром газораспределение Оренбург"
Ю.А. Генки

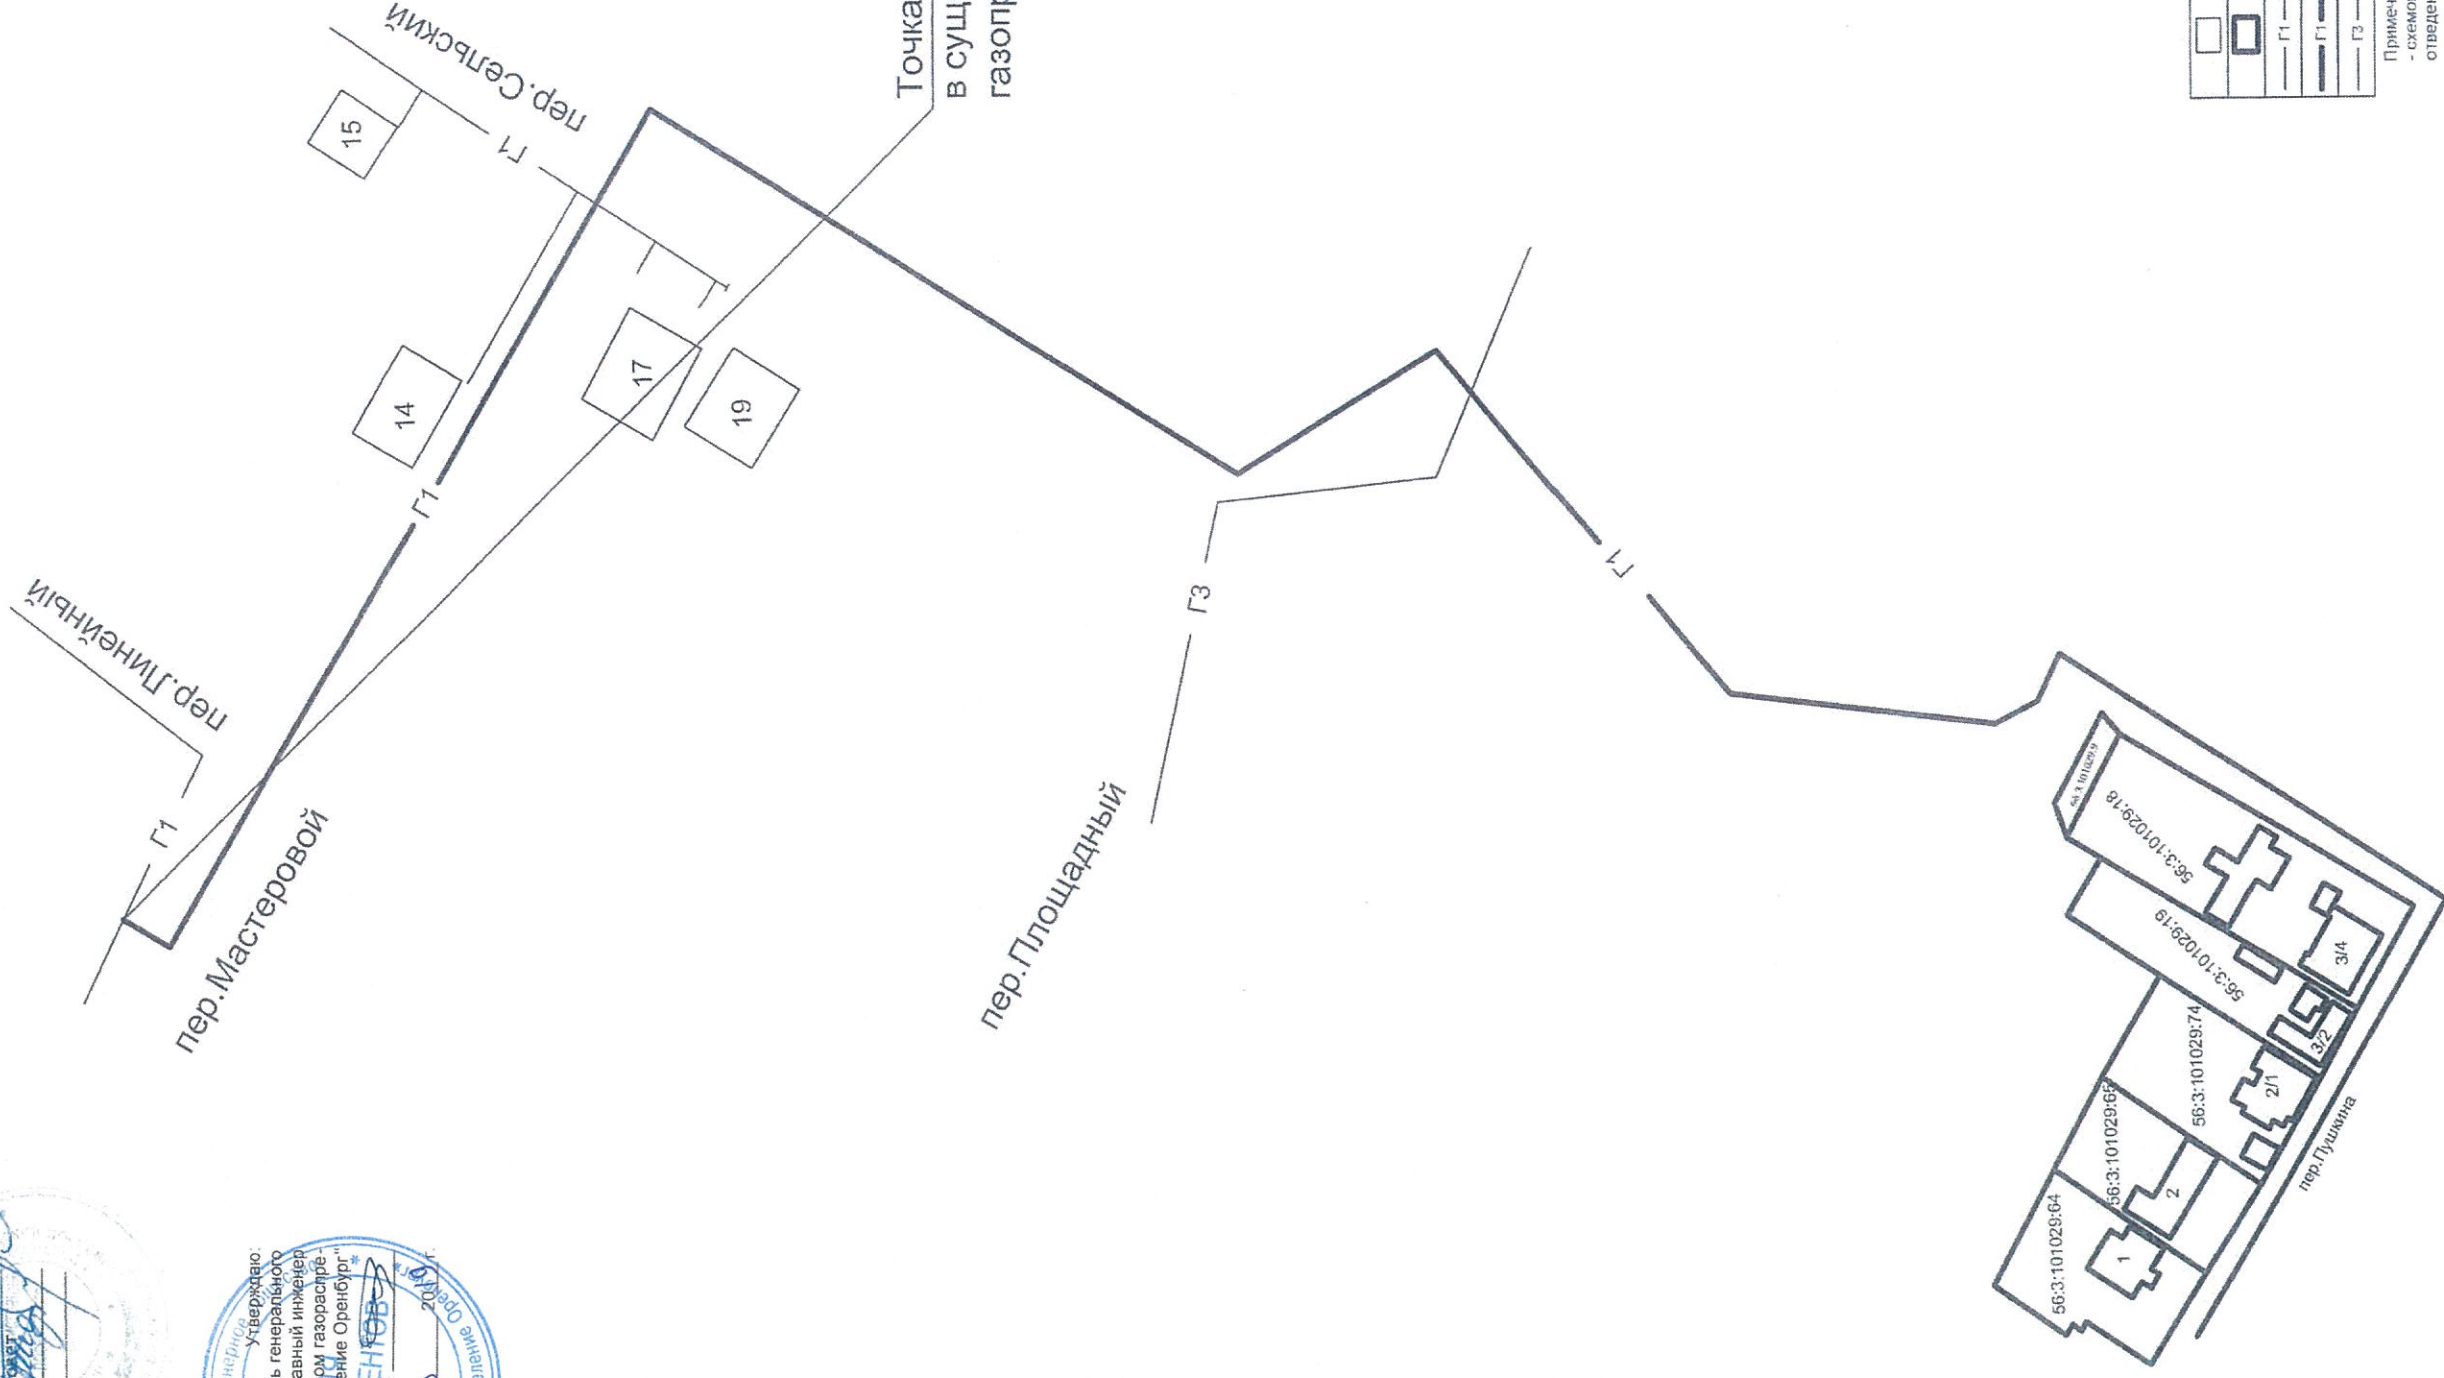

Условные обозначения

	-потребитель газа, существующий,
	-потребитель газа, перспективный,
	-газопровод низкого давления 0,003 МПа, существующий,
	-газопровод низкого давления 0,003 МПа, проектируемый,
	-газопровод высокого давления 0,6 МПа, существующий

Примечание:
- схемой предусмотрено подключение 8 земельных участков,
отведенных под индивидуальное жилищное строительство;
- расход газа на один земельный участок не более 5 м³/ч.

УТВЕРЖДАЮ:
Глава МО "Переславский сельсовет"
Оренбургского района, Оренбургской области
В. В. Суркова
201__ г.

Газопровод ул. Садовая п. Переславский
Оренбургского района

Точка подключения



ул. Луговая



Утверждаю:
Заместитель генерального
директора - главный инженер
АО "Газпром газораспре-
деление Оренбург"



Условные обозначения

☐	- потребитель газа, проектируемый;
☐	- газопровод низкого давления, существующий;
☐	- газопровод низкого давления, проектируемый;

Расход газа на 1 жилой дом - 2,0 м³/час
Расход газа на 19 жилых домов - 38,0 м³/час
Ориентировочная протяженность газопровода
низкого давления - 0,9 км (De 50, De 63, De 80)

Строительство объекта: Газопровод по ул. Сосновая, Олимпийская, Солнечная, Культурная, Новая в 5-6 мкр. п. Тольятган.

Утверждаю:
Заместитель генерального
директора, главный инженер
АО Газпром газораспре-
деление Оренбург



Планируемое ПРГ
ГРПШ Venio BH-6-1-BZ.2414-600

Условные обозначения:

- Газопровод высокого давления подземный существующий
- Газопровод низкого давления подземный существующий
- Кран шаровый в надземном исполнении
- Задвижка в надземном исполнении
- Точка замера потенциала
- Пункт редуцирования газа планируемый
- Станция катодной защиты, существующая
- Газопровод высокого давления планируемый
- Газопровод низкого давления планируемый
- Зона действия СКЗ №07.029
- Собственник газопровода



Место врезки в существующий газопровод
высокого давления Ø114
P=6,0

АО Газпром газораспределение Оренбург
инв. № 09/0004760

Согласовано
Зам. главы Тольятганского городского округа
С.И. Исмаилов



Планируемый к строительству объект: Газопровод по ул. Сосновая, Олимпийская, Солнечная, Культурная, Новая в 5-6 мкр. п. Тольятган. L=500 м (Программа газификации Оренбургской области, финансируемая за счет специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа)

q=1,8 В

Врио главы администрации
г.Орска


В.Н. Козупица
" " 20 г.

Схема газоснабжения жилых домов "Газопровод по ул.Степная, ул.Юбилейная с.Ударник"


Утверждаю:
Заместитель генерального
директора - главный инженер
АО "Газпром газораспределение
Оренбург"
Гених Ю.А.
" 03 " 2019 г.

Примечания:

- схемой предусмотрено подключение 15 земельных участков отведенных под индивидуальное жилищное строительство;
- расход газа на один дом не более 5 м³/час.

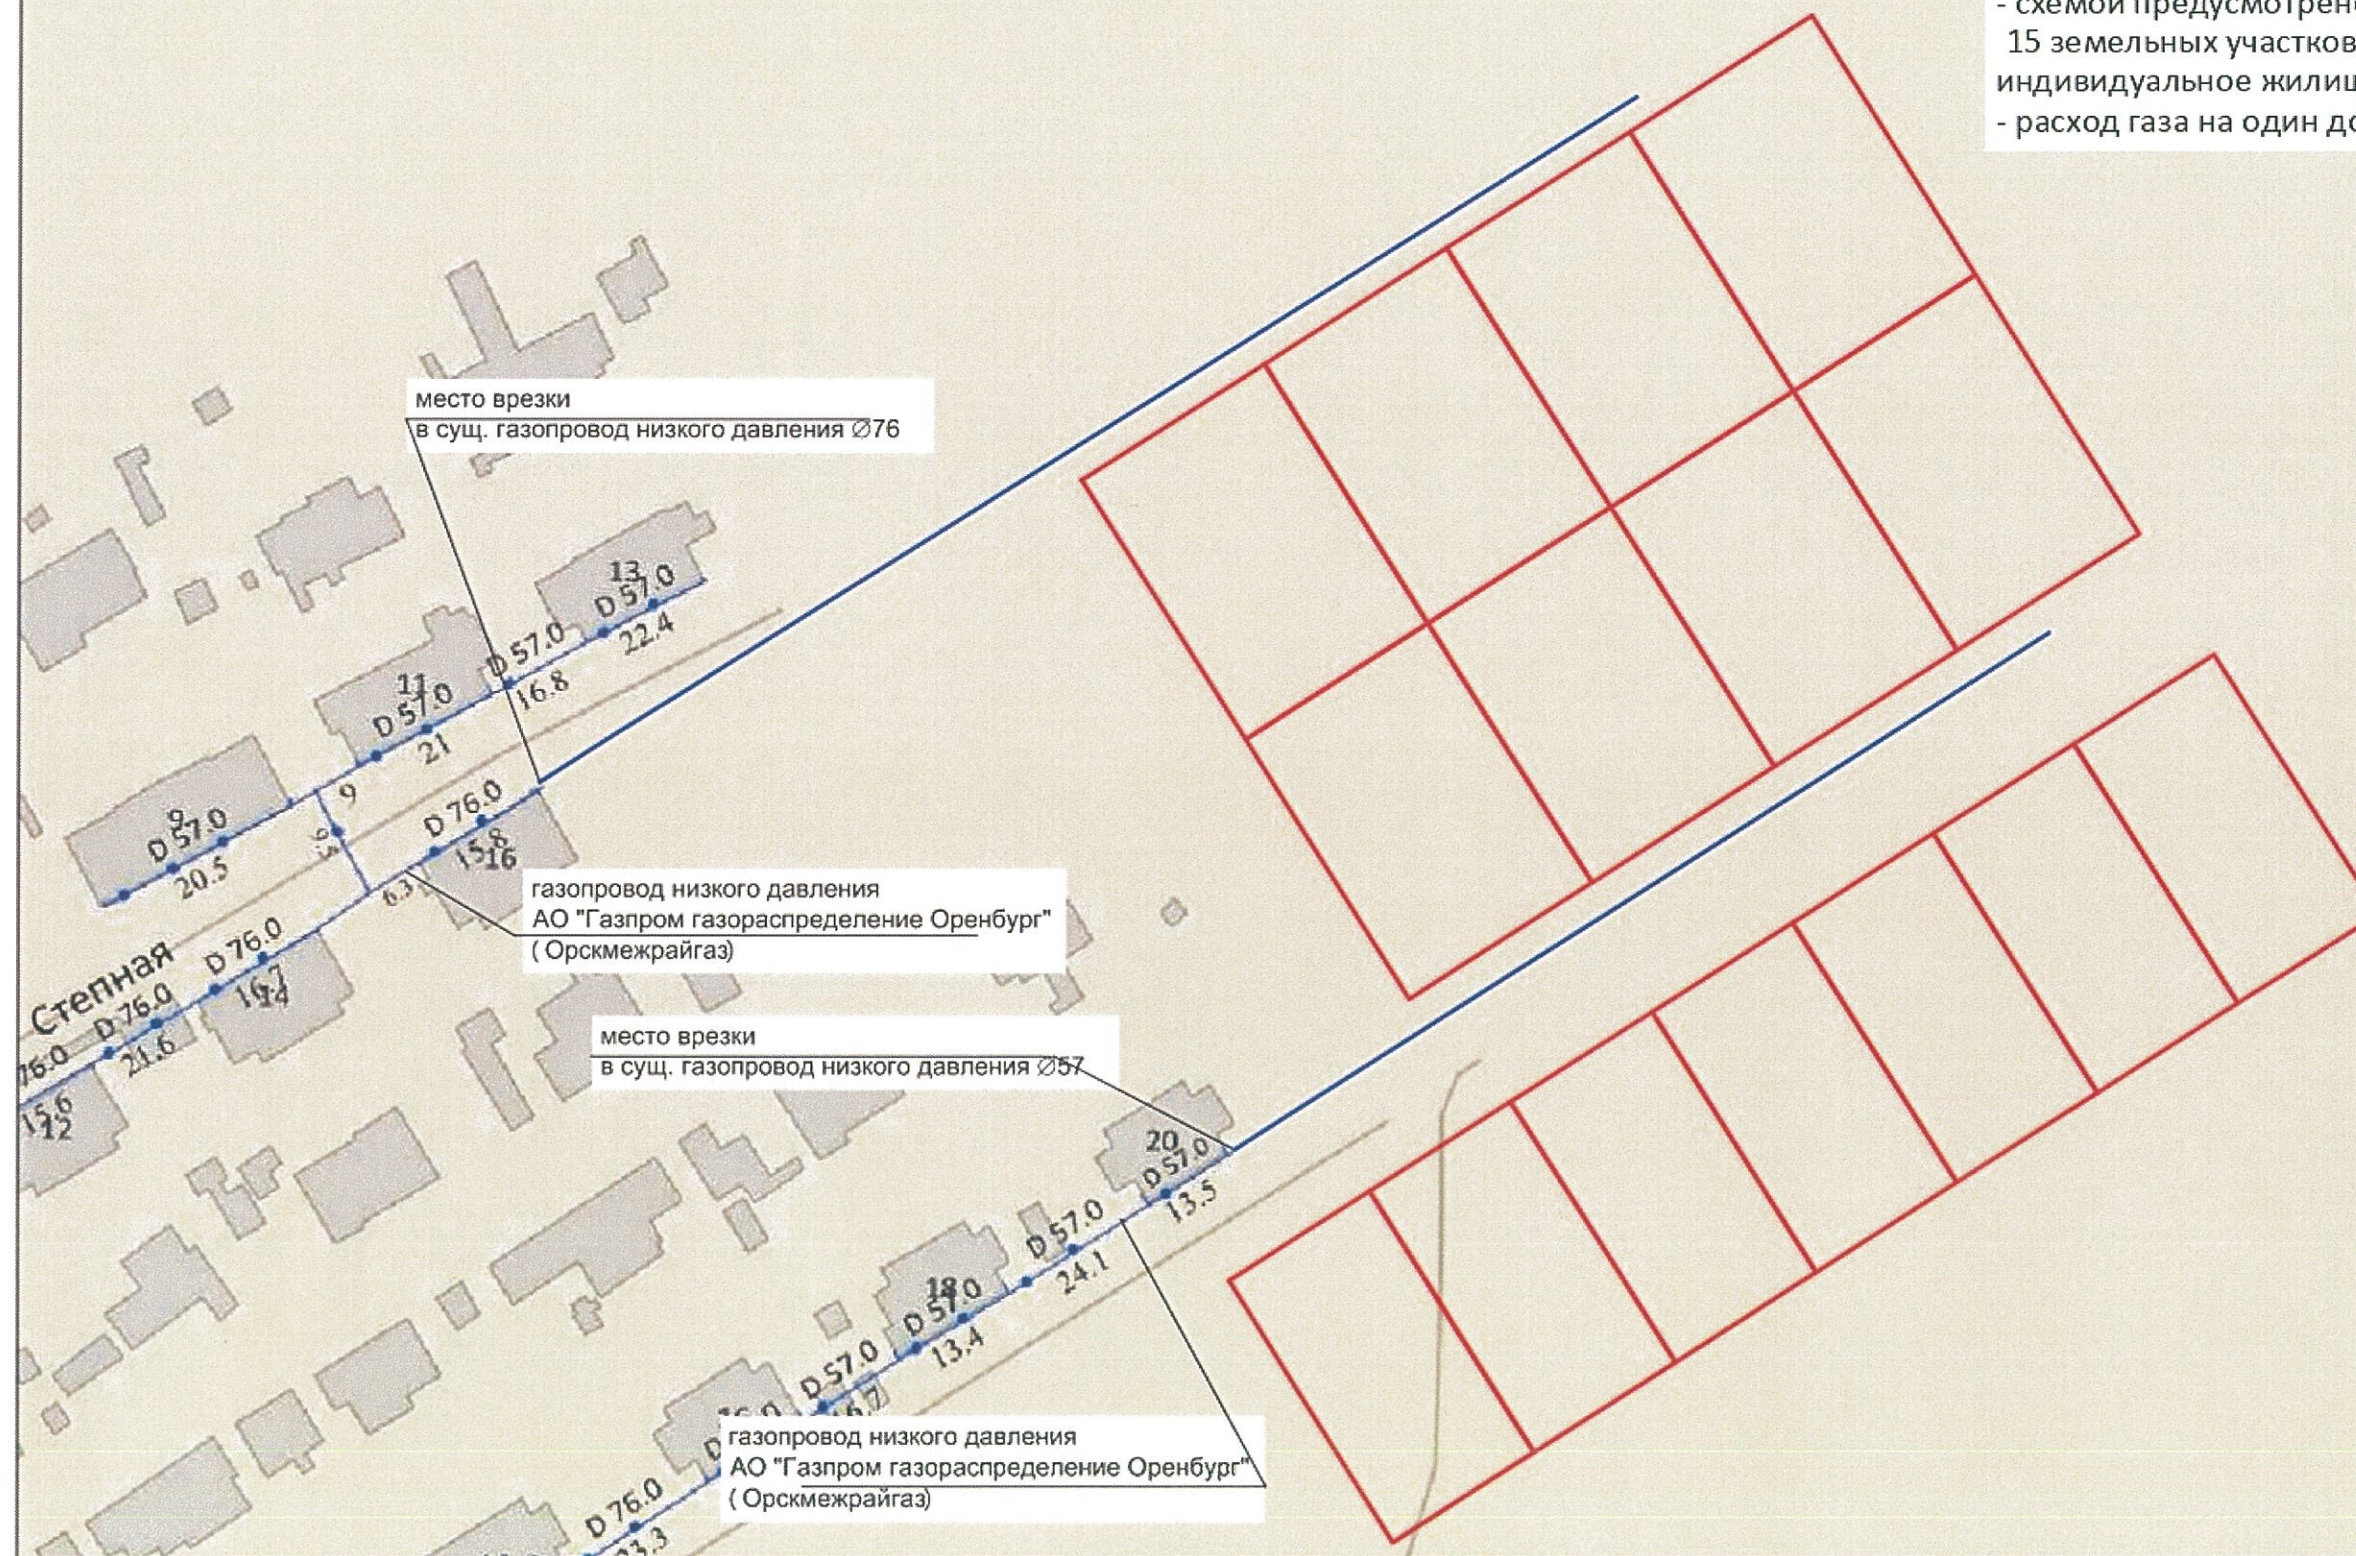

Утверждаю:
Глава Первомайского района
Оренбургской области
С.С.Щетинин
2018

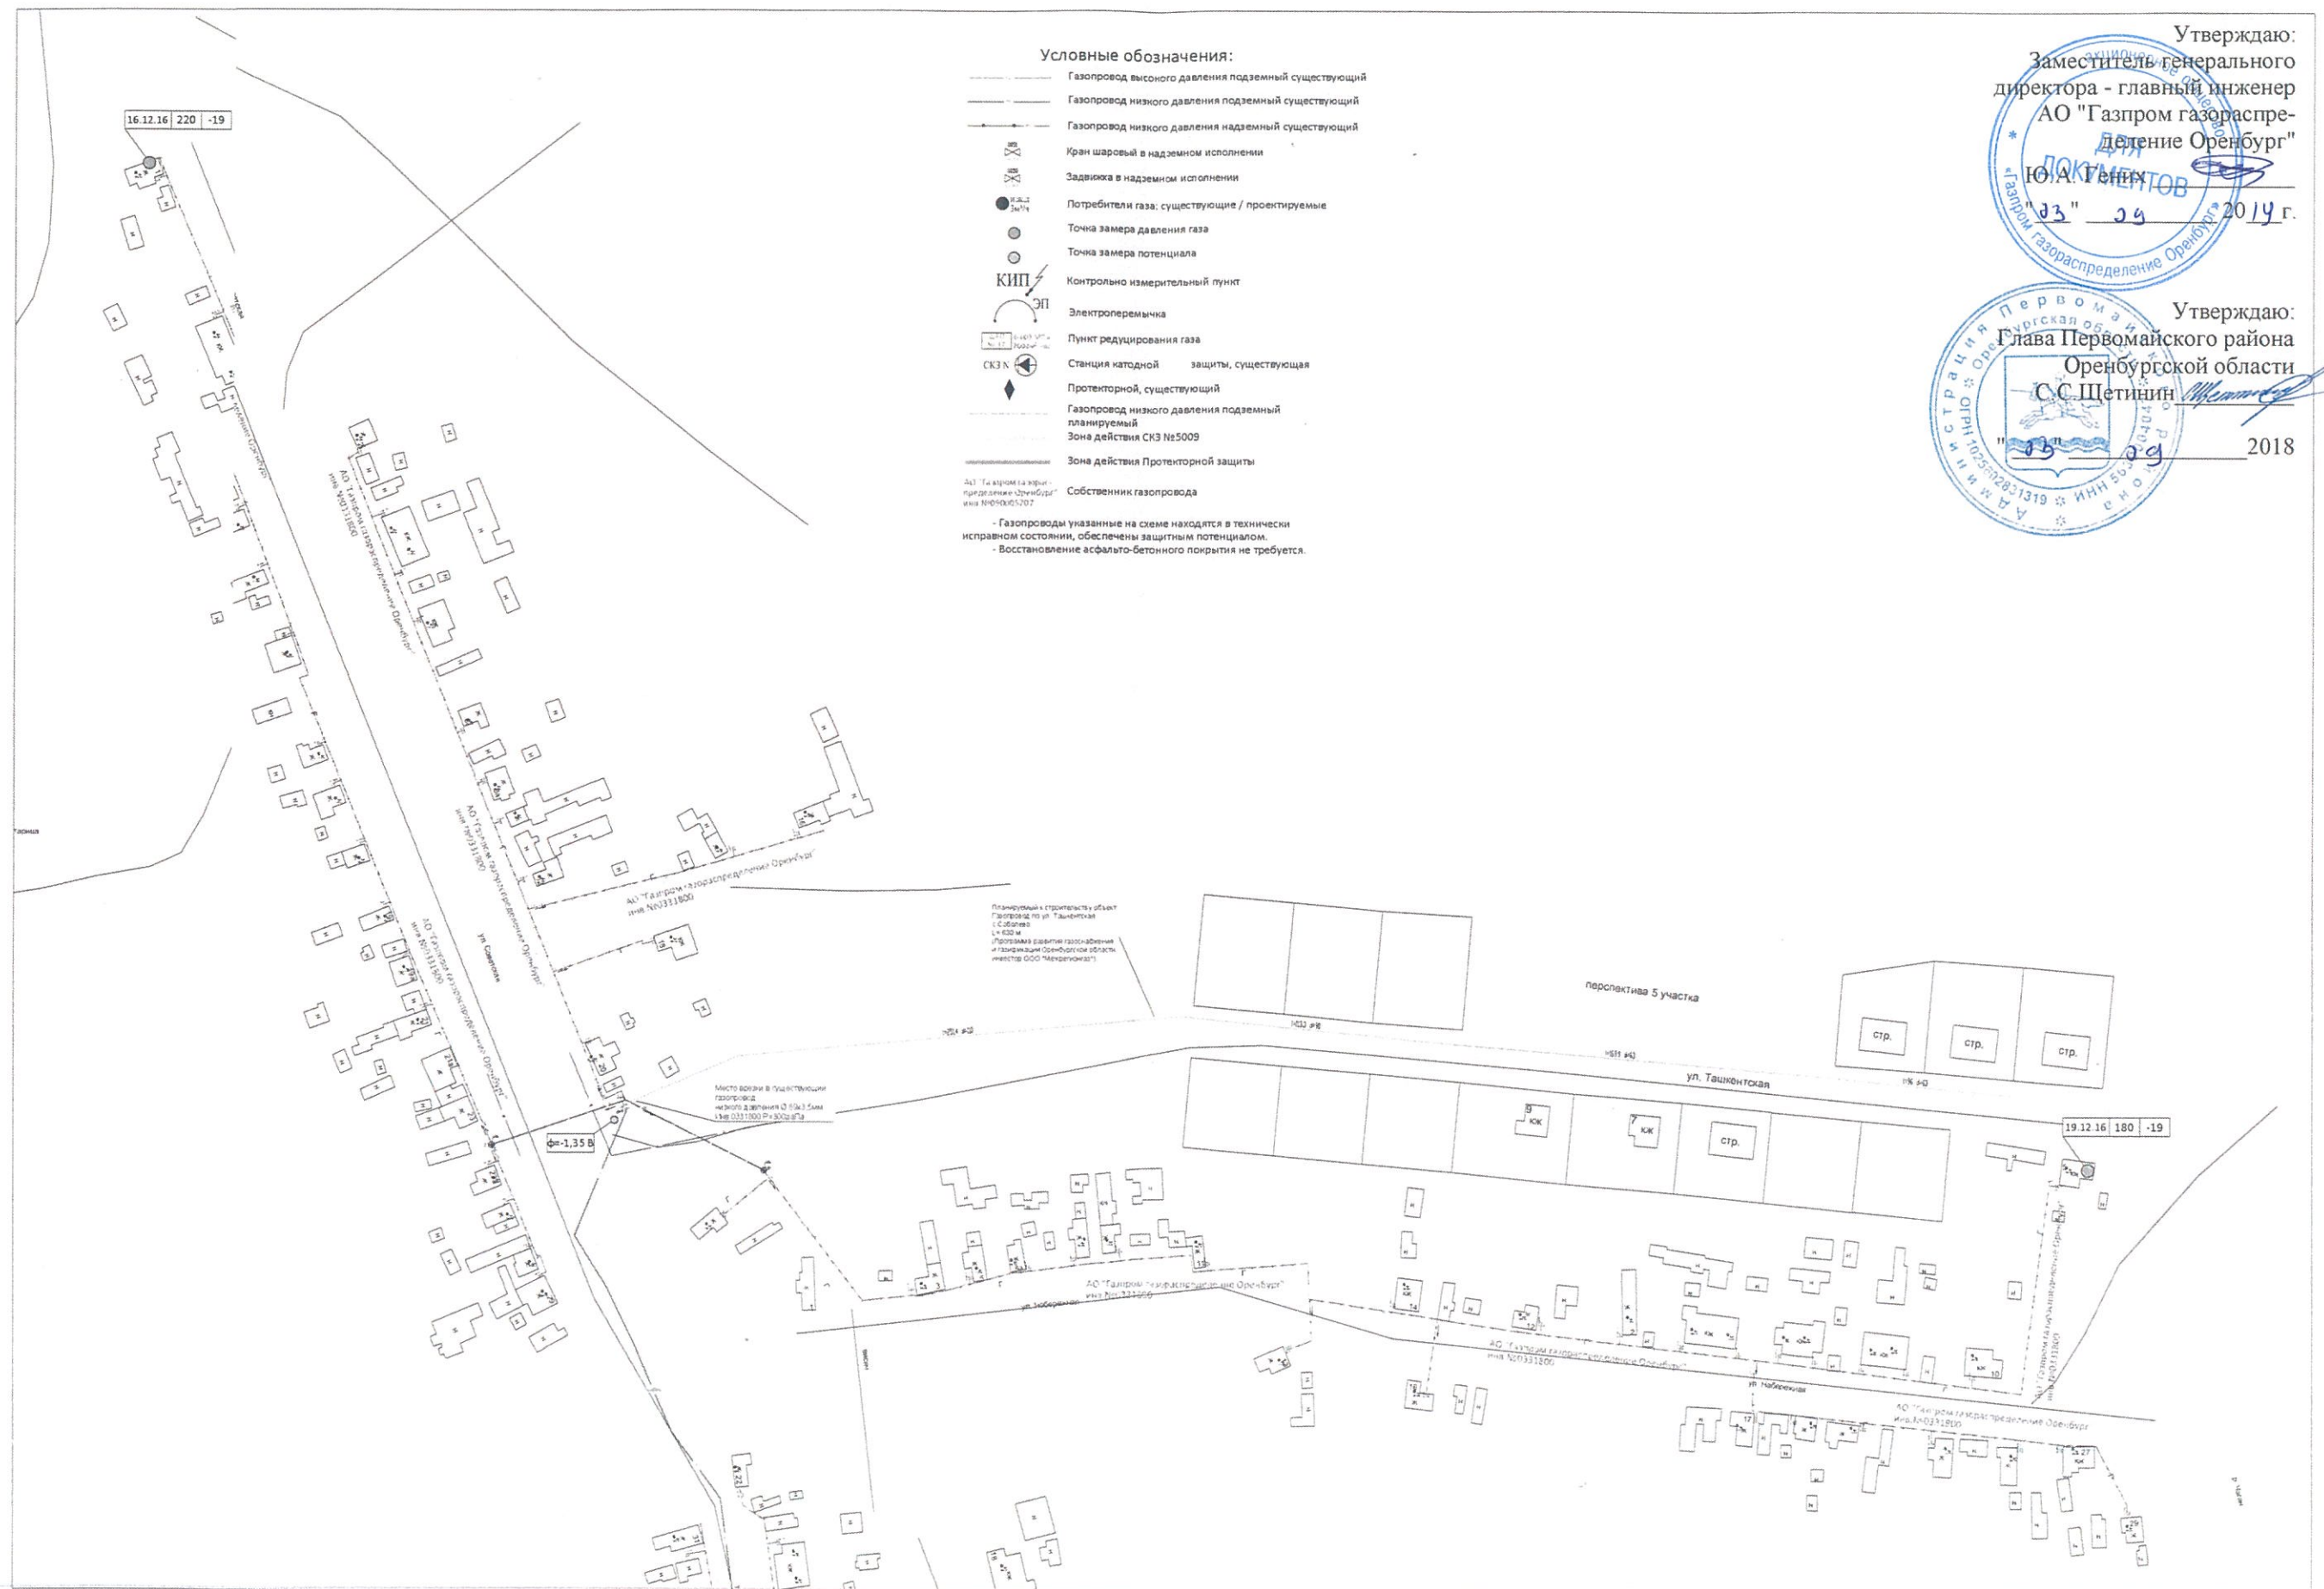

Врио главы администрации г.Орска
В.Н. Козупица
" " 20 г.

Схема газоснабжения жилых домов "Газопровод по ул.Терешковой, ул.Николаева, ул.Усмановская, ул.Гавриловская г.Орск "

Утверждаю:
Заместитель генерального
директора – главный инженер
АО «Газпром газораспределение
Оренбург»
Гених Э.О.А.
« 03 » 12 2017



УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель главы администрации
Соль-Илецкого городского округа
В.П. Вдовкин



0,003МПа ШРП
3700м3/ч №191

Схема газоснабжения жилых домов п. Шахтный: "Газопровод по ул. Транспортная, Магистральная, Полевая, п. Шахтный Соль-Илецкого района"

СОГЛАСОВАНО

Главный инженер филиала
АО "Газпром газораспределение Оренбург"
в г. Соль-Илецке (Соль-Илецкметрайгаз)
Д.А. Кувшинов



Утверждаю:
Заместитель генерального
директора - главный инженер
АО "Газпром газораспределение Оренбург"

Ю.А. Гених

20.09.2019

Условные обозначения

	-потребитель газа, существующий;
	-потребитель газа, перспективный;
	-газопровод низкого давления 0,003МПа, существующий;
	-газопровод низкого давления 0,003МПа, проектируемый;

Примечание:

- схемой предусмотрено подключение 75 земельных участков отведенных под индивидуальное жилищное строительство;
- расход газа на один участок не более 5 м3/ч.

Согласовано: *А.Ф. Орлов*

УТВЕРЖДАЮ:

Глава МО Татари-Каргалинский
сельсовет

Татарско-Каргалинский
сельсовет
ОГРН 1055639005951
ИНН 5642009038

2017 г.

Расчетная схема газоснабжения с. Татарская Каргала:
«Газопровод по ул. Урожайная, с. Татарская Каргала, Сакмарского района»

СОГЛАСОВАНО:

Директор филиала
АО «Газпром газораспределение
Оренбург» в Оренбургском районе
(Оренбургский филиал)
А.В. Жданов

"02"

2017

Утверждаю:
Заместитель генерального
директора, главный инженер
АО «Газпром газораспределение
Оренбург»

Ю.А. Генкин
2017

Точка подключения
в существующий
газопровод
P = 1,2 МПа d273

Г4 Ø57x3,5
L=25,0 м
Q=399,0 м³/час

56:25:1401002:

кладбище

Условные обозначения

	- потребитель газа, существующий;
	- потребитель газа, перспективный;
	- потребитель газа, проектируемый;
	- пункт редуцирования газа шкафного типа Pвх=0,6 МПа Pвых=0,003 МПа
	- газопровод низкого давления 0,003 МПа (300 даПа), существующий;
	- газопровод низкого давления 0,003 МПа (300 даПа), проектируемый;
	- газопровод высокого давления II категории 0,6 МПа или I категории 1,2 МПа, существующий;
	- газопровод высокого давления II категории 0,6 МПа, проектируемый;
	- газопровод высокого давления I категории 1,2 МПа, проектируемый;
P	- давление газа в газопроводе, МПа
Q	- расчетный расход газа, м³/ч

Примечание:

- схемой предусмотрено подключение 104 земельных участков отведенных под индивидуальное жилищное строительство;
- расход газа на один жилой дом - 3,5 м³/час (Ср. дома = 150 м²)

Начальник ПТО

Начальник ОКС

Начальник Сакмарской КЭС


А.В. Иванов

М.В. Фролов

А.В. Баев



Схема газоснабжения жилых домов г. Сорочинска.
"Газопровод по ул. Чернышевского, г. Сорочинск"

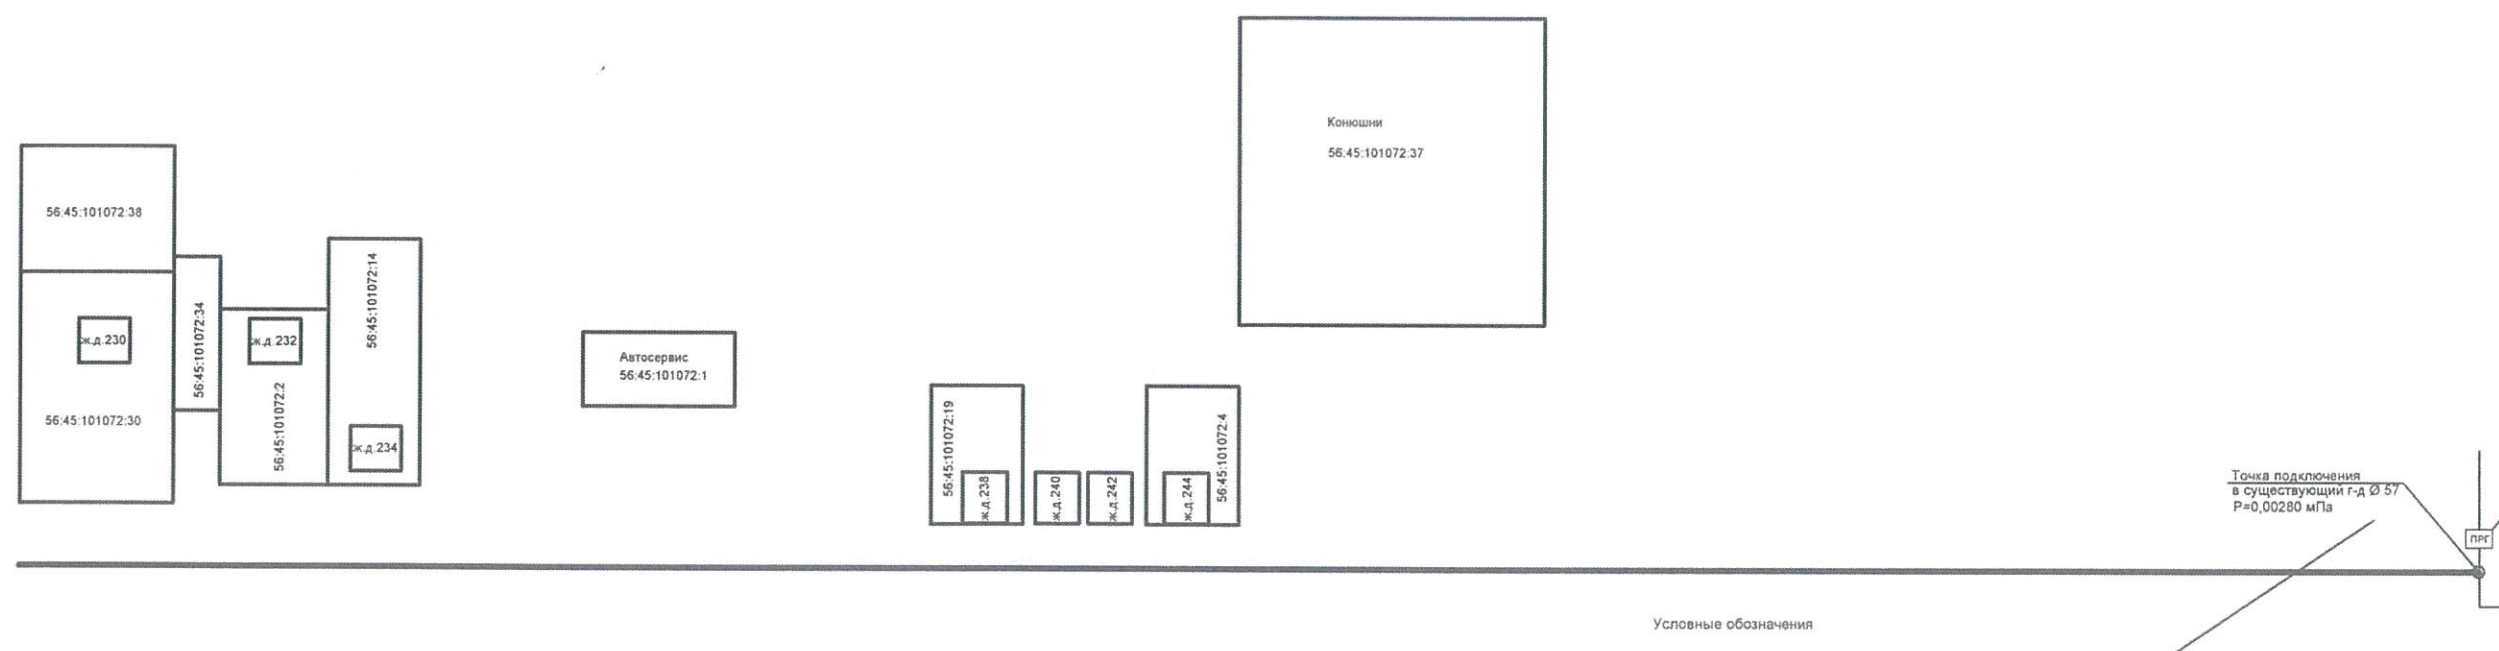

Условные обозначения

—	Газ-д высокого давления существующий
—	Газ-д низкого давления существующий
—	Газ-д низкого давления проектируемый
○	место врезки
□	потребитель газа, существующий
□	потребитель газа, перспективный


Примечание:
- расчетной схемой предусмотрено подключение 10 жилых домов.
- расход газа на один дом не более $5,0 \text{ м}^3/\text{час}$
- Общий расход газа в точках подключения:
1 - точка врезки $5,0 \text{ м}^3/\text{час}$

Составил начальник ПТО филиала
АО "Газпром газораспределение
Оренбург"
в г. Сорочинске (Сорочинскмежрайгаз)
А.П.Смотров

Проверил начальник ОКС филиала
АО "Газпром газораспределение
Оренбург"
в г. Сорочинске (Сорочинскмежрайгаз)
И.А. Грудцин

Генрих Ю.А. 2019 г.
"02" ДОКУМЕНТОВ
«Газпром газораспределение Оренбург»

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер АО «Газпром газораспределение Оренбург»
в г. Орске (Орскмежрайгаз)
«15» 10 2018г
Д.В. Бухало

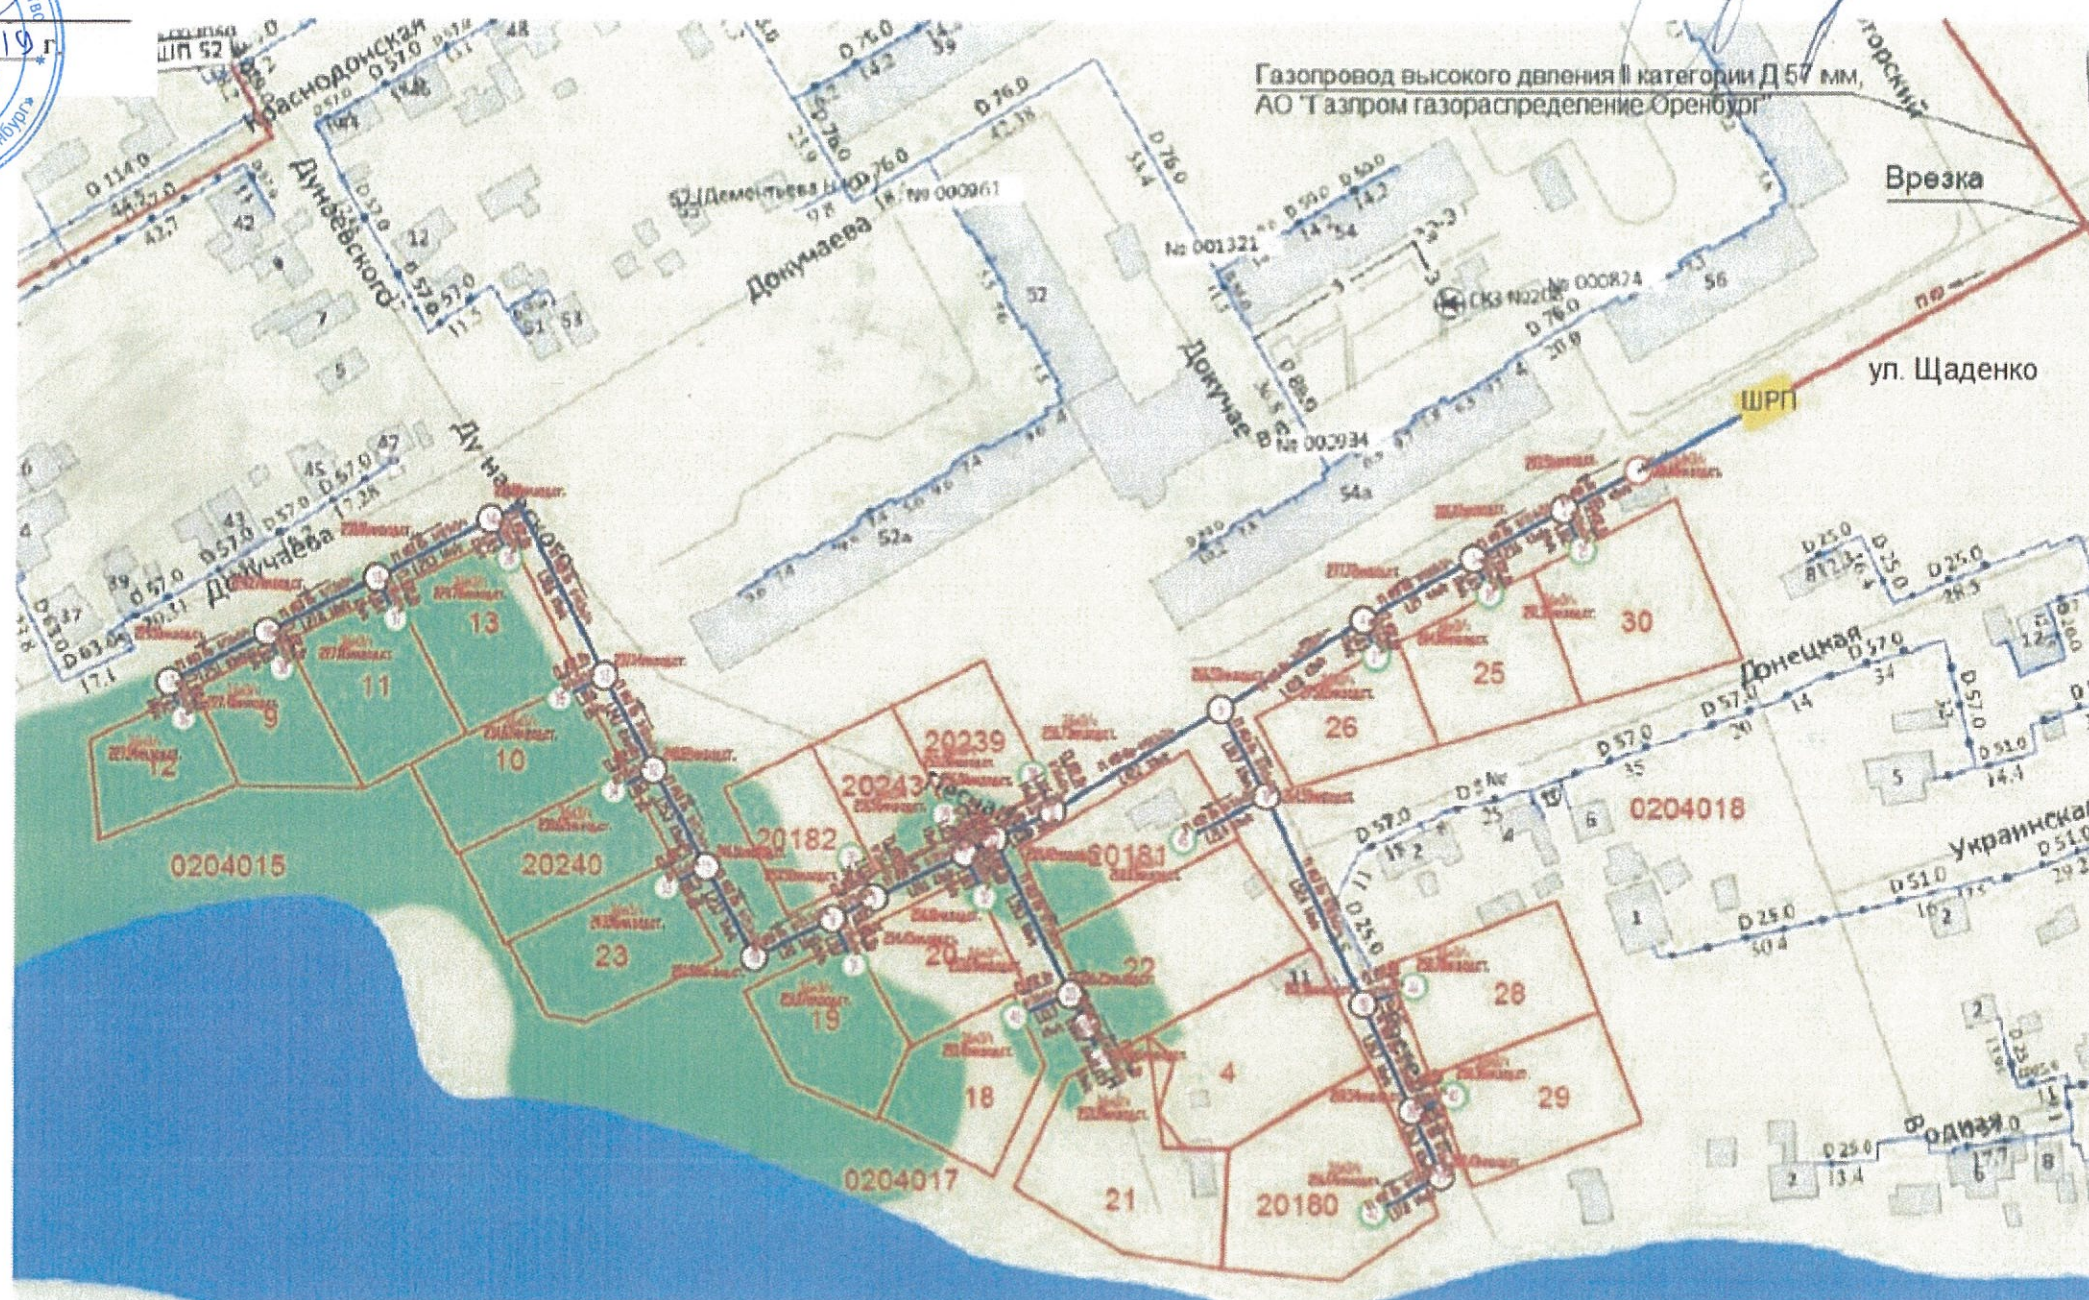

	потребитель газа, существующий
-----Г1-----	газопровод низкого давления, проектируемый
56:43:0204018:30	потребитель газа, перспективный
56:43:0204018:25	потребитель газа, перспективный
56:43:0204018:26	потребитель газа, перспективный
56:43:0204018:28	потребитель газа, перспективный
56:43:0204018:29	потребитель газа, перспективный
56:43:0000000:20180	потребитель газа, перспективный
56:43:0204017:4	потребитель газа, перспективный
56:43:0204017:22	потребитель газа, перспективный
56:43:0000000:20181	потребитель газа, перспективный

56:43:0204017:18	потребитель газа, перспективный
56:43:0204017:20	потребитель газа, перспективный
56:43:0204017:19	потребитель газа, перспективный
56:43:0000000:20239	потребитель газа, перспективный
56:43:0000000:20243	потребитель газа, перспективный
56:43:0000000:20182	потребитель газа, перспективный
56:43:0204017:23	потребитель газа, перспективный
56:43:0000000:20240	потребитель газа, перспективный
56:43:0204017:10	потребитель газа, перспективный
56:43:0204017:13	потребитель газа, перспективный
56:43:0204017:11	потребитель газа, перспективный
56:43:0204017:9	потребитель газа, перспективный

Примечание: - схемой предусмотрено подключение
23-х жилых индивидуальных дома;
- расход газа на один индивидуальный
жилой дом не более 3,6 м³/час;



Схема газоснабжения жилых домов г. Сорочинска.
"Газопровод по ул. Энтузиастов в г. Сорочинске"



56 45 102011 73
56 45 102011 72
56 45 102011 71
56 45 102011 69
56 45 102011 70
56 45 0 715
56 45 0 717
56 45 102014 29
56 45 102014 32
56 45 102014 30
56 45 102014 35
56 45 102014 31
56 45 102014 28
56 45 102014 37
56 45 102014 36
56 45 102014 33
56 45 102014 34



Точка подключения
в существующий г-д Ø 159
P=0,00260 мПа

Условные обозначения.

—	Газ-д низкого давления существующий
—	Газ-д низкого давления проектируемый
○	место врезки
□	потребитель газа, существующий
□	потребитель газа, перспективный

Примечание:
- расчетной схемой предусмотрено
подключение 17 земельных участков
отведенных под индивидуальное
жилищное строительство.
- расход газа на один дом не более $50 \text{ м}^3/\text{час}$
- Общий расход газа в точках
подключения:
1 - точка врезки $850 \text{ м}^3/\text{час}$

Составил начальник ПТО филиала
АО "Газпром газораспределение
Оренбург"
в г. Сорочинске (Сорочинскмежрайгаз)
А.П.Смотров

Проверил начальник ОКС филиала
АО "Газпром газораспределение
Оренбург"
в г. Сорочинске (Сорочинскмежрайгаз)
И.А. Грудцин

Схема сети газораспределения
Строительство объекта: Газопровод с.Александровка Бузулукского района

Утверждаю:
Заместитель генерального
директора - главный инженер
АО "Газпром газораспре-
деление Оренбург"
Ю.А. Гених
"03" 09 2019 г.

Утверждаю
Глава администрации
муниципального образования
Краснослободский сельсовет
Никитин К.В.


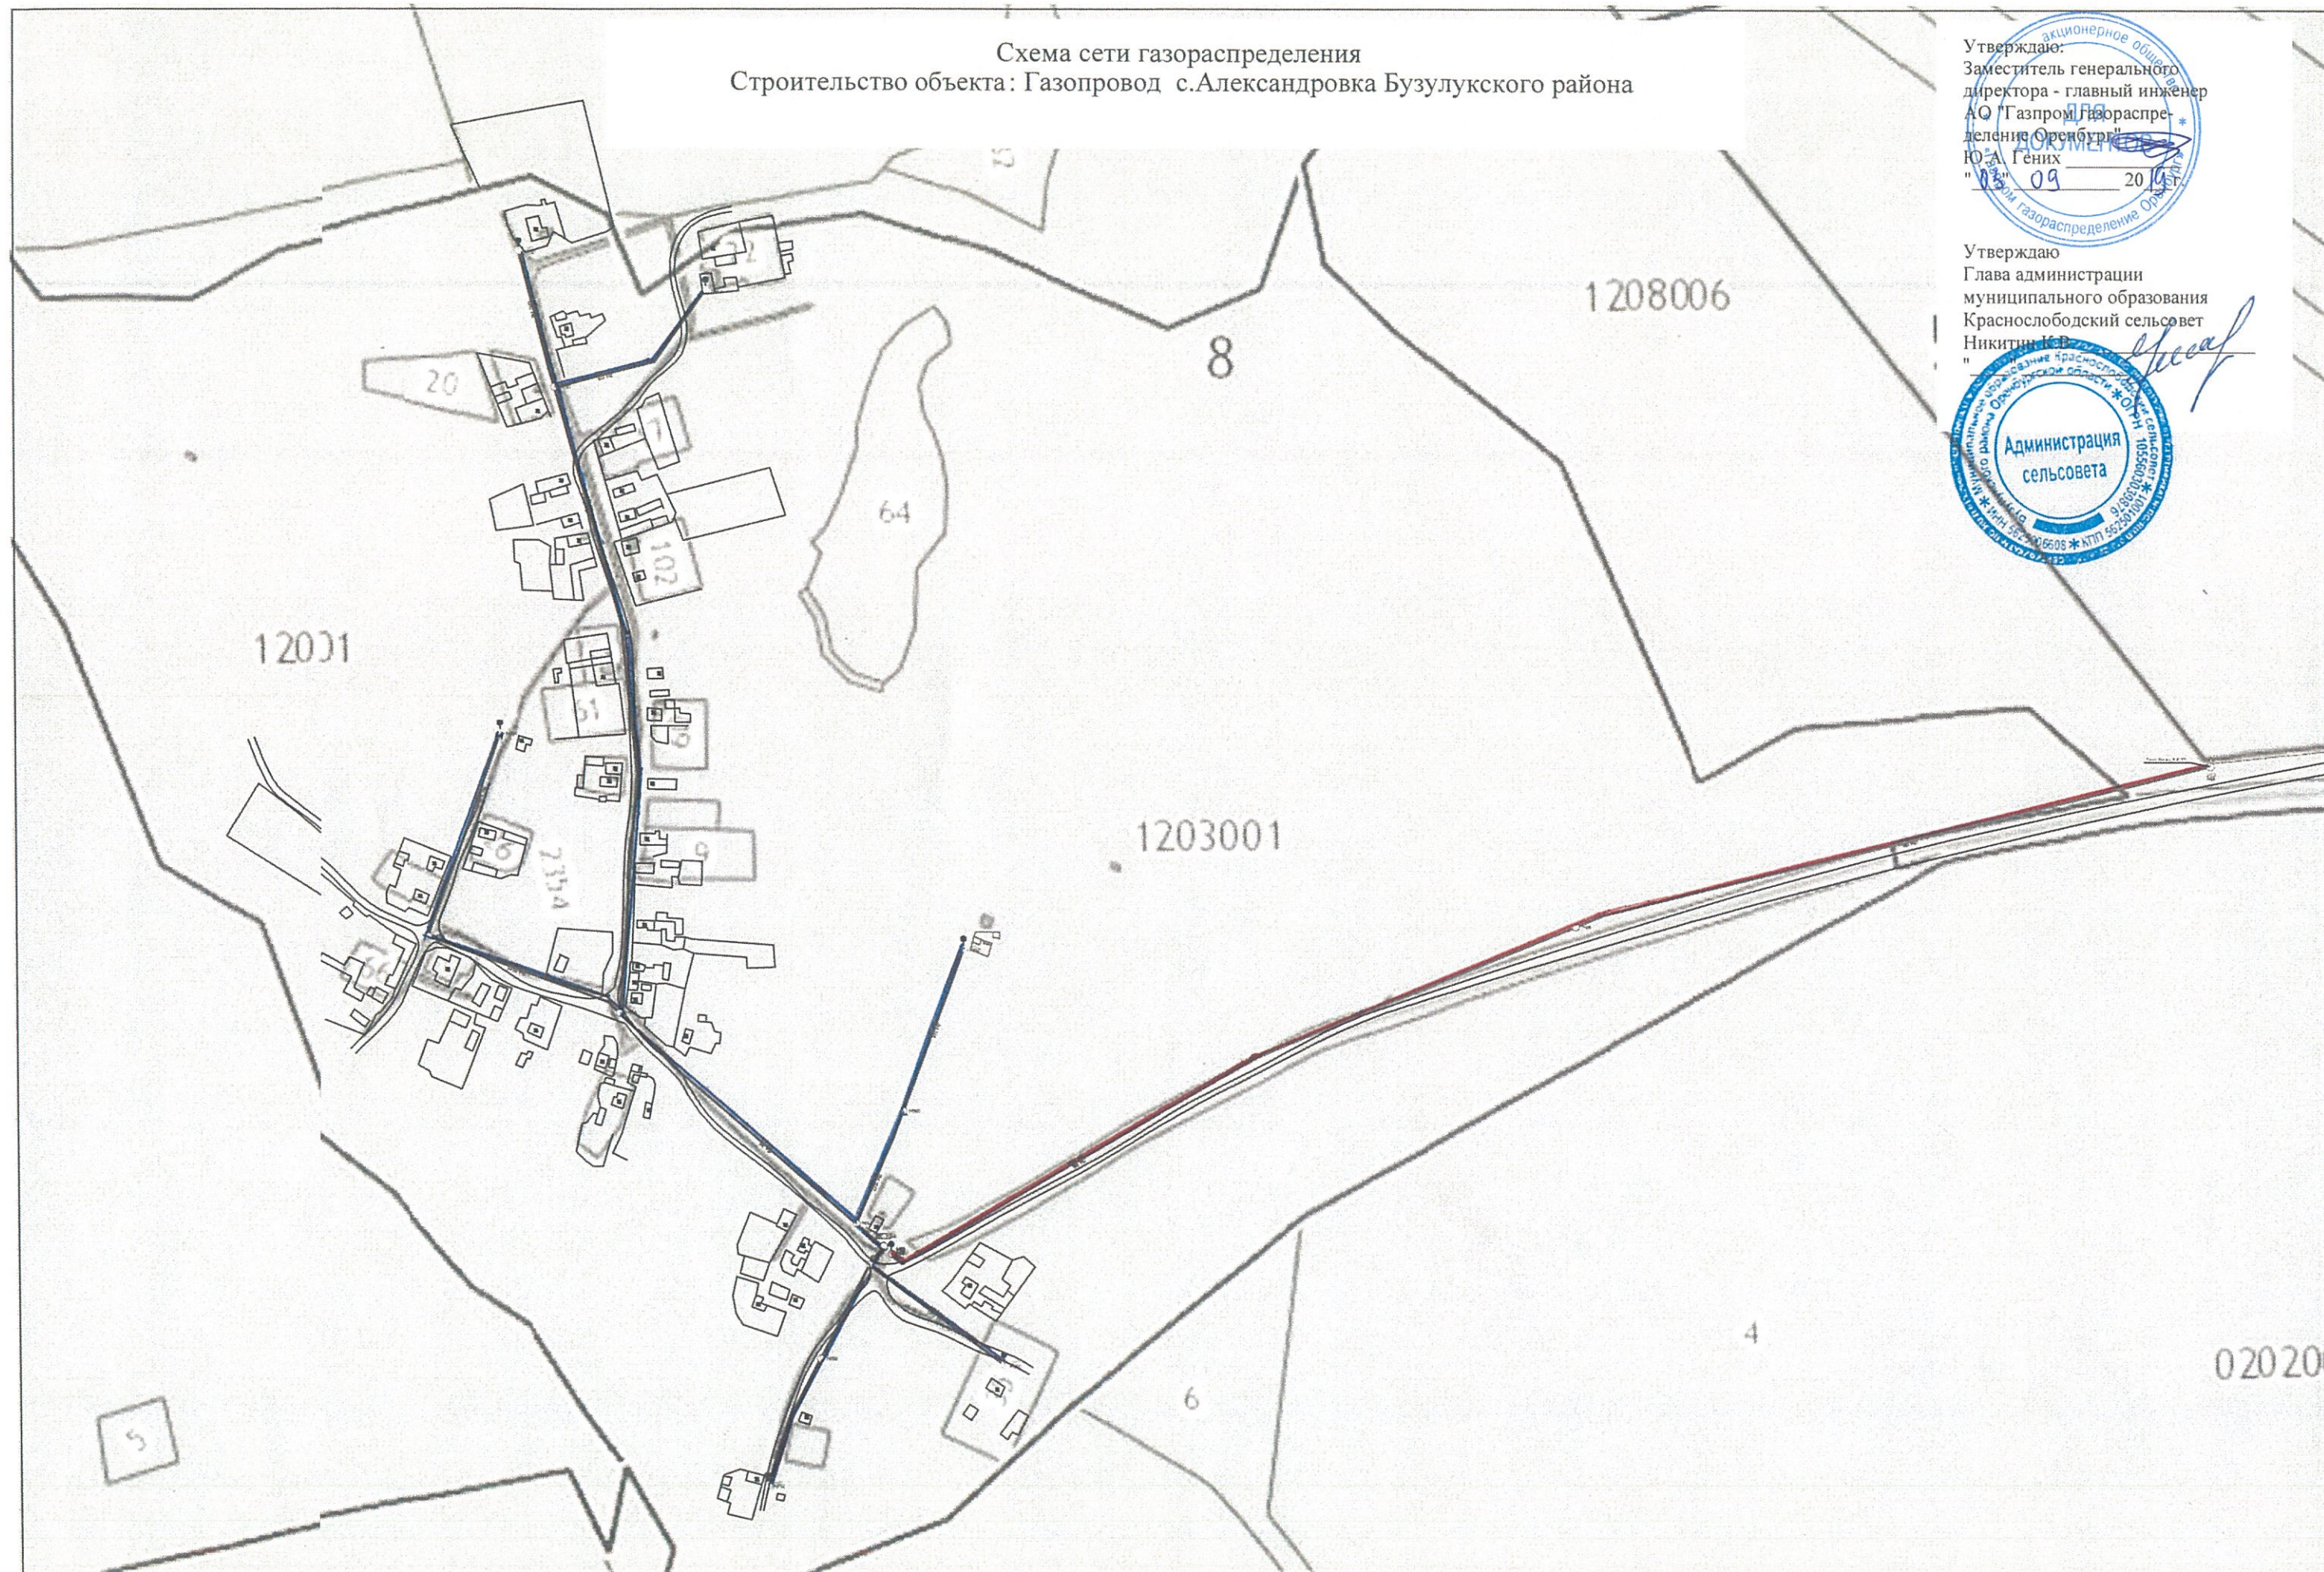


Схема сети газораспределения:
Строительство объекта: Газопровод с.Баймаково Бугурусланского района

Согласовано:
Глава МО Кириушкинский сельс-
Бугурусланского района Оренбу-
области
Дидова Л.П.
2019 г.

Утверждаю:
Заместитель генерального
директора - главный инженер
АО "Газпромгазраспределения
Оренбург"
Генрих Ю.А.
"03" _____ 2019 г.

ДОКУМЕНТО

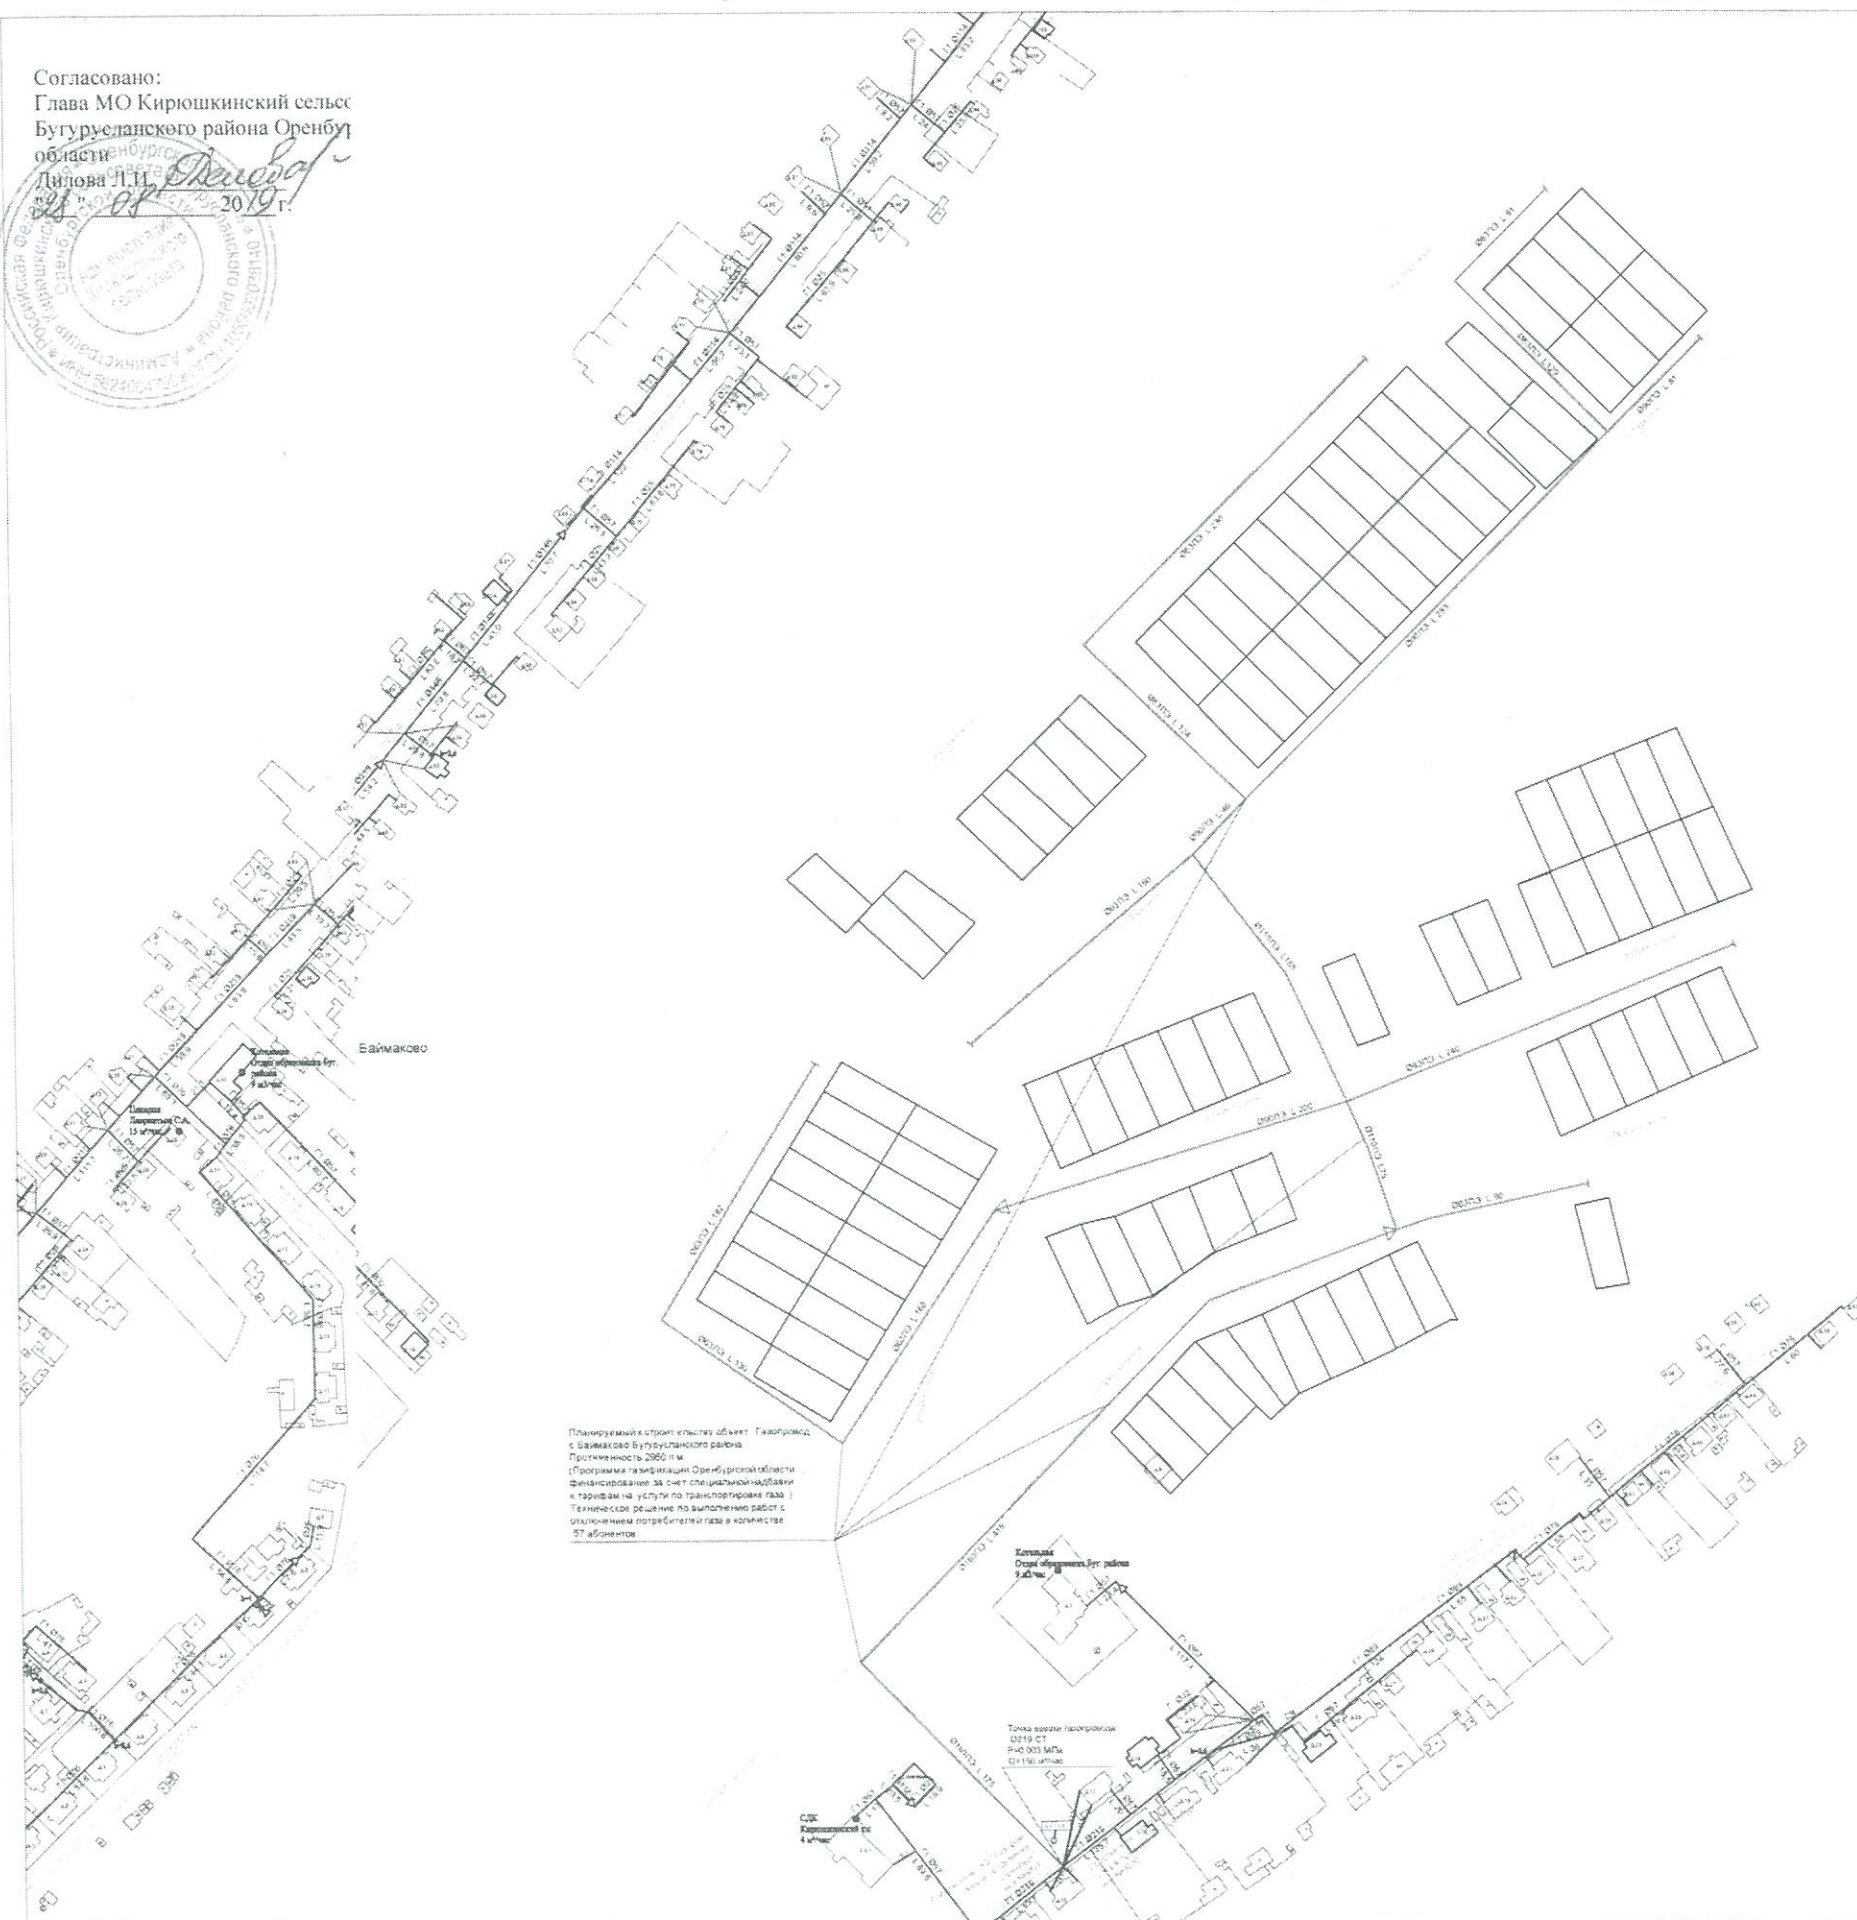

Планируемый к строительству объект: Газопровод с Баймакского бурового района.
Протяженность 2960 км.
(программа газификации Оренбургской области, финансируемые за счет специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа).
Техническое решение по выполнению работ с участием потребителей газа в количестве 57 абонентов.

Kontak

Тонка асфальт /асфальтовий

1. 2000年10月1日起，凡在我国境内销售货物的单位和个人，均应按销售额的一定比例缴纳增值税。

	1. Разработка бизнес-процессов и регламентов 2. Внедрение системы автоматизации бизнес-процессов 3. Разработка системы автоматизации бизнес-процессов
	4. Разработка системы автоматизации бизнес-процессов 5. Внедрение системы автоматизации бизнес-процессов 6. Внедрение системы автоматизации бизнес-процессов
	7. Внедрение системы автоматизации бизнес-процессов 8. Внедрение системы автоматизации бизнес-процессов 9. Внедрение системы автоматизации бизнес-процессов
	10. Внедрение системы автоматизации бизнес-процессов 11. Внедрение системы автоматизации бизнес-процессов 12. Внедрение системы автоматизации бизнес-процессов

Газопровод с. Горный Ерик Кваркенского района
Протяженность L=13200м

Точка подключения в существующий
газопровод высокого давления

Проектируемый газопровод
высокого давления ПЭ D63

Утверждаю:
Заместитель генерального
директора - главный инженер
АО "Газпром газораспределения
Оренбург"
Гених Ю.А.
"05" 09 2019 г.

Согласовано

начальник управления по строительству
и жилищно-коммунальному хозяйству



Исх. № 171
Горный Ерик

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы
администрации Адамовского района
по оперативному управлению




Газопровод с. Каинсай Адамовского района

СОГЛАСОВАНО
Директор
филиала АО «Газпром газораспределение
Оренбург» в г. Гае (Гаймежрайгаз)

В.П. Ивашов
03 09 2019г.



Утверждаю:
Заместитель генерального
директора - главный инженер
АО "Газпром газораспределения
Оренбург"
Гених Ю.А.

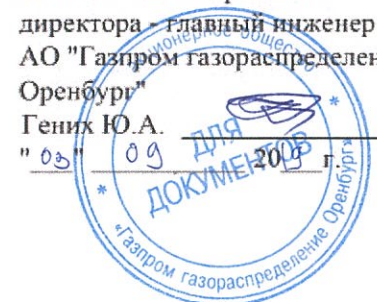

Точка врезки в существующий
газопровод Ø63ПЭ

Вид А
с.Каинсай

Планируемый Газопровод
высокого давления с.Каинсай

Планируемый ПРГ
Р = 0,003 МПа

Планируемый Газопровод
низкого давления с.Каинсай

Условные обозначения



	Потребитель газа, перспективный
Г1	- газопровод низкого давления 0.003 МПа проектируемый
Г3	- газопровод высокого давления 0.6 МПа проектируемый

Примечание - схемой предусмотрено подключение 26 земельных участков
отведенных под индивидуальное жилищное строительство
- расход газа на один участок не более 5.0 м3/ч

УТВЕРЖДАЮ:
Глава Муниципального Образования
Акбулакский район
Павленкс Г.В.
« 20 » г

Расчётная схема газоснабжения
Акбулакского района:
«Газопровод с.Новопривольное Акбулакского района»

СОГЛАСОВАНО:
главный инженер филиала
АО «Газпром газораспределение Оренбург»
в г. Соль-Илецке (Соль-Илецкмежрайгаз)
Д.А. Кувшинов
« 28 » 08 20 12 г

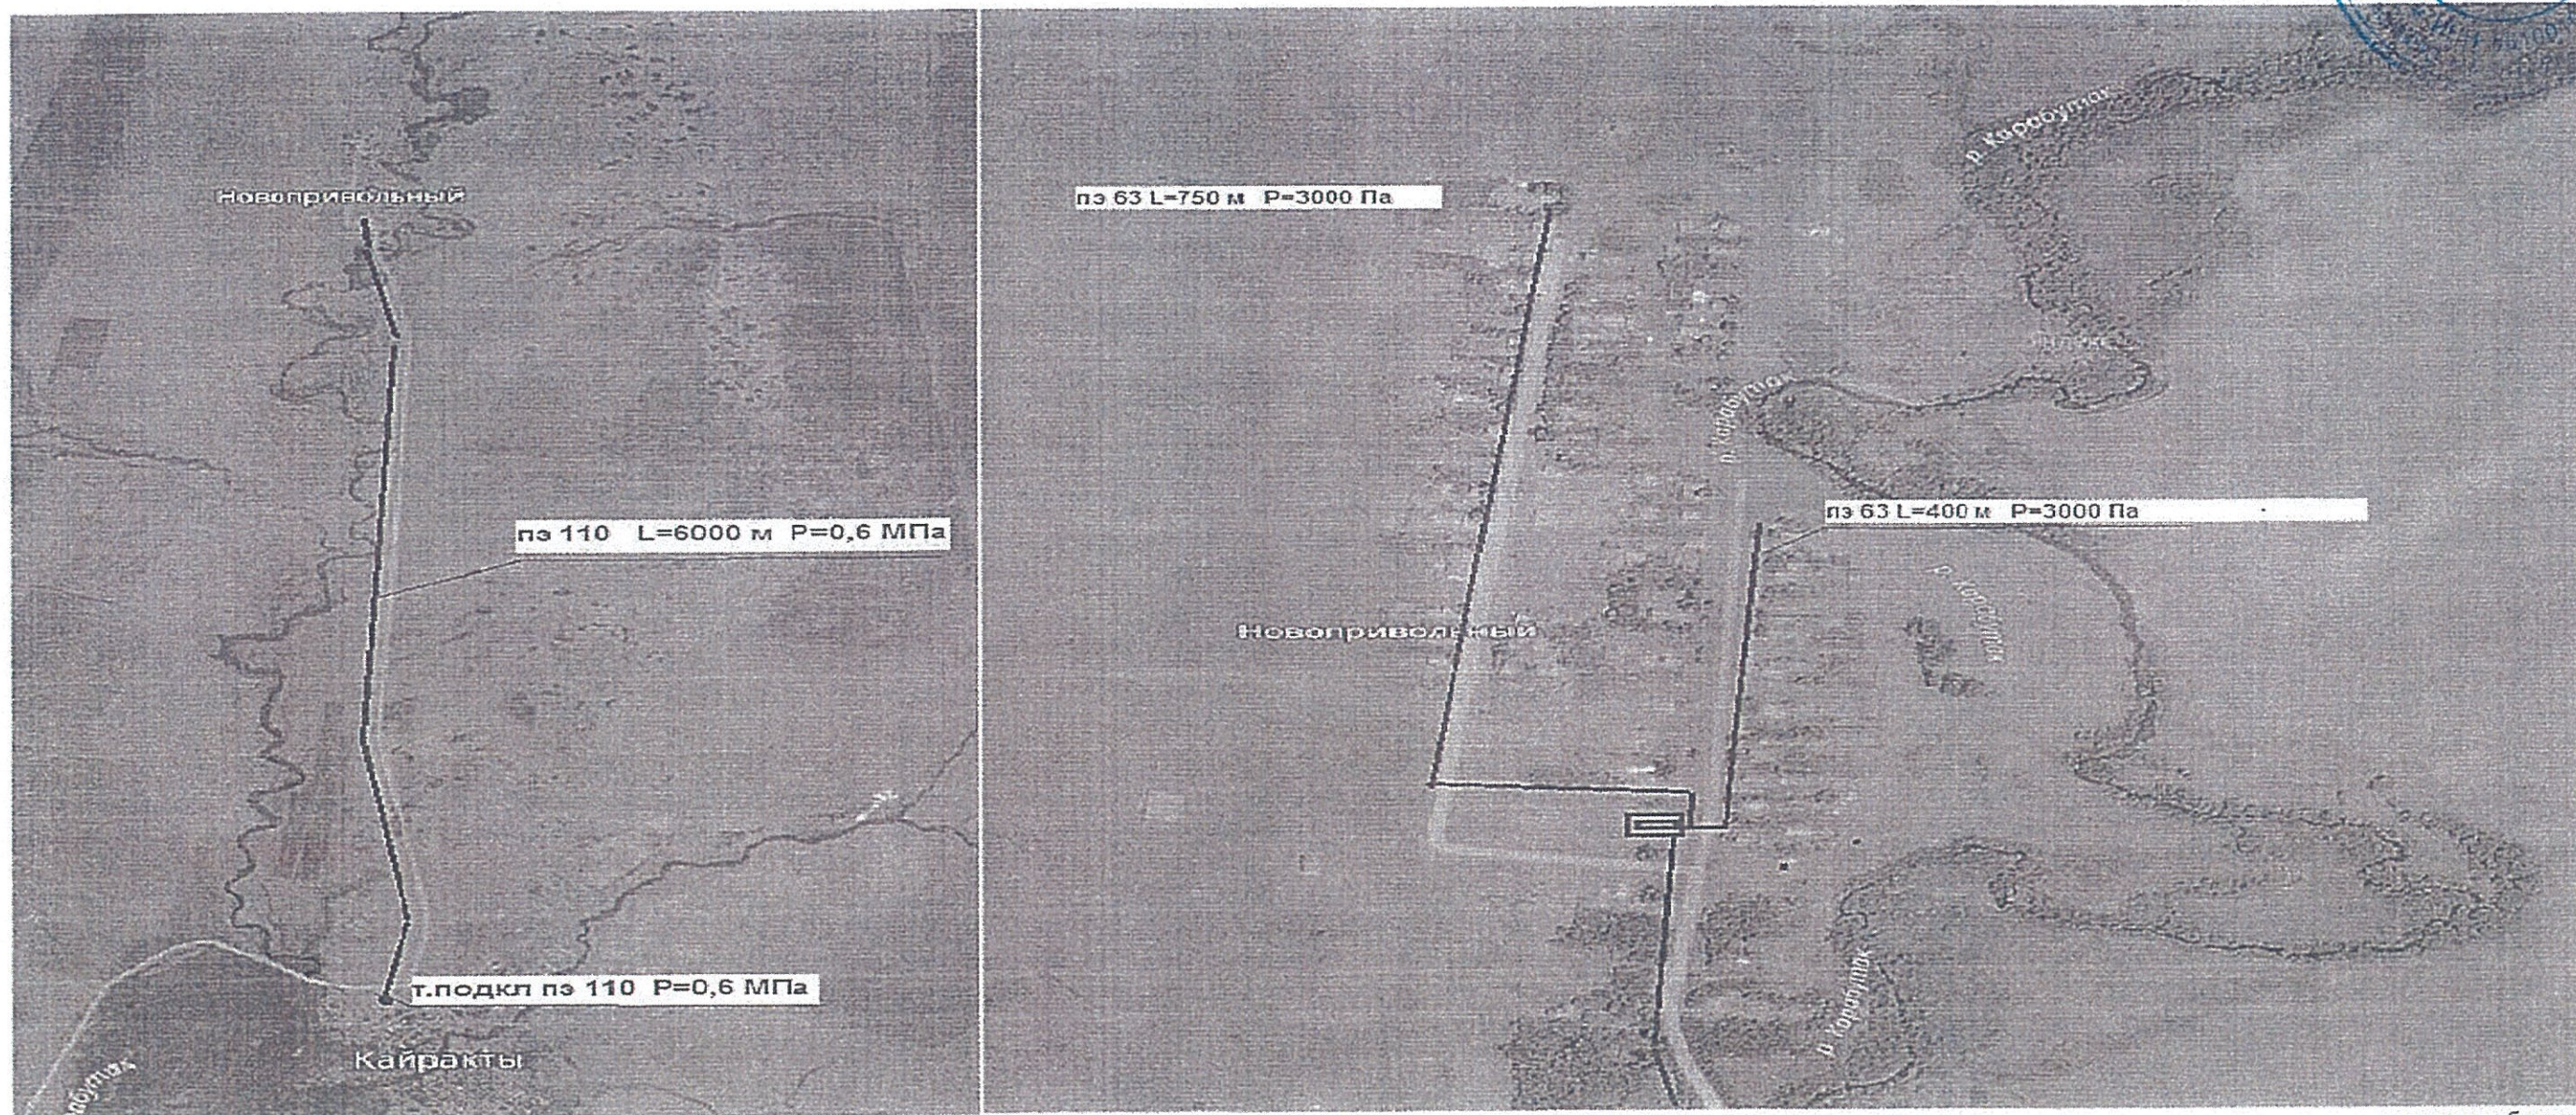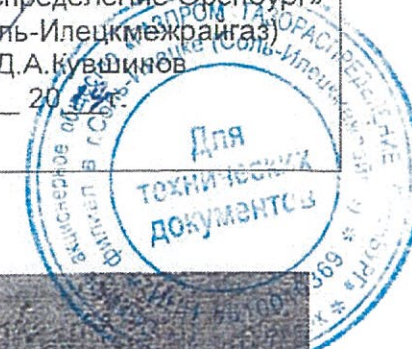

Утверждаю:
Заместитель генерального
директора - главный инженер
АО «Газпром газораспределение Оренбург»
Ю.А. Гених
« 04 » 08 20 12 г

условные обозначения

	-потребитель газа, существующий:
	- потребитель газа, перспективный:
	- потребитель газа, проектируемый:
	-газопровод низкого давления 0,003 МПа (300 кПа), проектируемый
	-газопровод низкого давления 0,003 МПа (300 кПа), существующий

Примечание:
- схемой предусмотрен подключение 15 земельных участков отведенных под индивидуальное жилищное строительство: Расход газ = 150 м3/час

Строительство объекта: Газопровод с.Озерки Курманаевского района.



Схема сети газораспределения
Строительство объекта: Газопровод с.Палимовка, ул. 70 лет Победы.

Укдаю:
Глава МО Палимовский совет
Бузулукского района
А.А Блинов

"20"

06

2019



Утверждаю:
Заместитель генерального
директора / главный инженер
АО "Газпром газораспределение Оренбург"

Ю.А. Рених
"13" 06

2019 г.



Условные обозначения:

- Газопровод высокого давления подземный существующий
- Газопровод низкого давления подземный существующий
- Газопровод низкого давления надземный существующий
- ⊕ Кран шаровый в надземном исполнении
- ⊕ Задвижка в надземном исполнении
- Потребители газа: существующие / проектируемые
- Точка замера давления газа
- Точка замера потенциала
- КИП Контрольно-измерительный пункт
- ЭП Электроперемычка
- Пункт редуцирования газа
- СКЗН Станция катодной защиты, существующая
- Протекторной, существующий
- Газопровод низкого давления подземный планируемый
- Собственник газопровода

АО "Газпром газораспределение Оренбург"
Инженер: [подпись]
Газопроводы, указанные на схеме, находятся в технически исправном состоянии, обеспечены защитным потенциалом.
Восстановление асфальто-бетонного покрытия не требуется.

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации

муниципального образования

Покровский сельсовет

Новосергиевского района

Оренбургской области

Панченко А.А.




Схема газоснабжения жилых домов с. Покровка, Новосергиевского района.

"Газопроводс. Покровка, пл. Калинина.

Утверждаю:
Заместитель генерального
директора - главный инженер
АО "Газпром газораспределение
Оренбург"

Ю.А. Гених

"03" 09 2019 г.

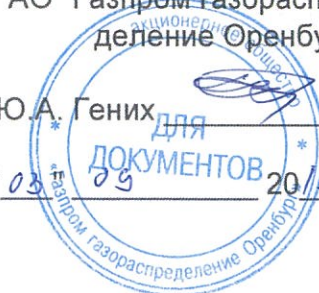

Условные обозначения.


	Газ-д низкого давления существующий
	Газ-д низкого и высокого давления проектируемый
	место врезки
	потребитель газа, существующий
	потребитель газа, перспективный

Примечание:
-схемой предусмотрено подключение 11
земельных участка отведенных под
индивидуальное жилищное строительство.
- расход газа на один дом не более 2,5 м³/час

Примечание:
-схемой предусмотрено подключение 2
объектов отведенных под коммунально
бытовое хозяйство
- расход газа на один объект не более 15 м³/час

-Общий расход газа в точках
подключения:

1 - точка врезки 57,5 м³/час

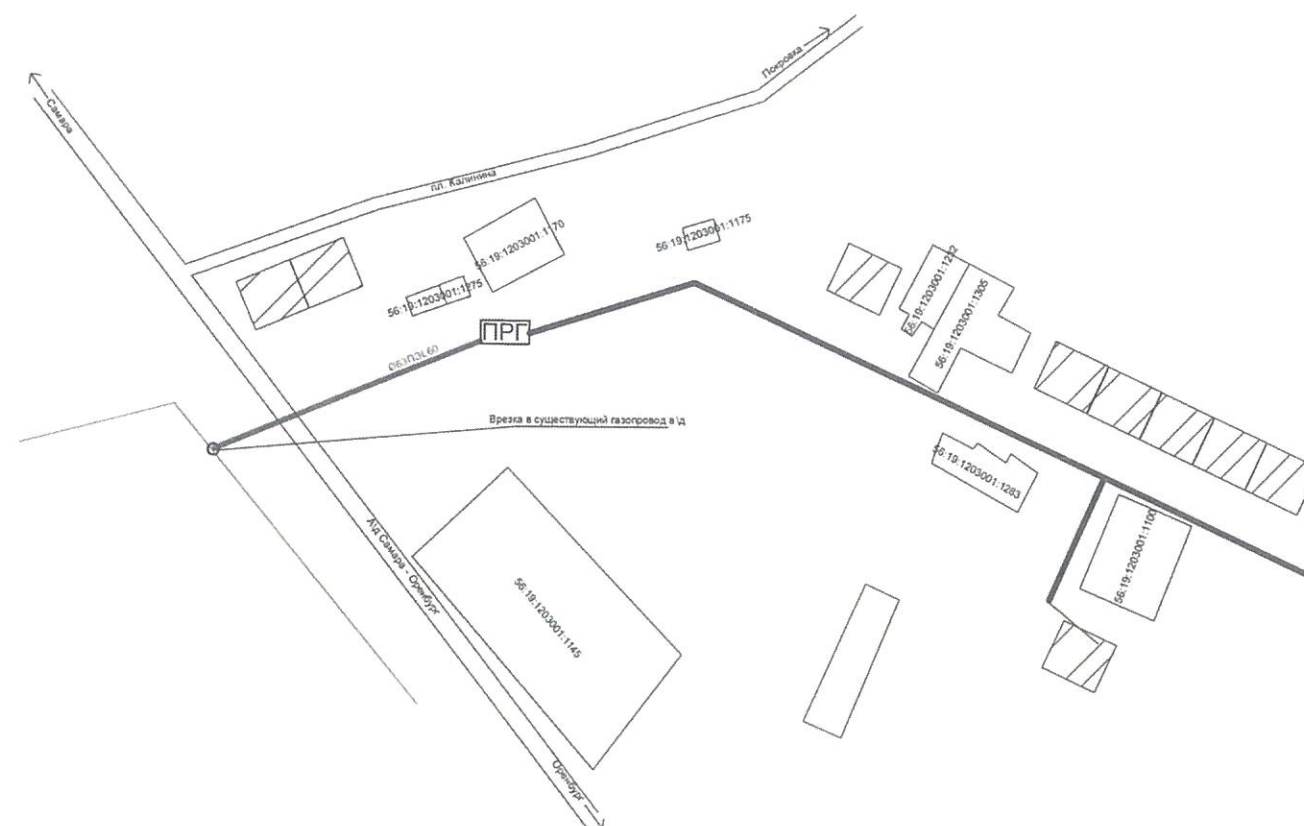

Составил начальник ПТО филиала
АО "Газпром газораспределение
Оренбург"

в г.Сорочинске (Сорочинскмежрайгаз)

А.П.Смотров

Проверил начальник ОКС филиала
АО "Газпром газораспределение
Оренбург"

в г.Сорочинске (Сорочинскмежрайгаз)

И.А. Грудцин