



МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА,
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО,
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ТРАНСПОРТА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

22.01.2024 № 13-пр
г. Оренбург

Об установлении зоны санитарной
охраны водозаборного участка
инфильтрационного колодца № 1,
расположенного по адресу: ж/д
ст. Саракташ, Саракташский
район, Оренбургская область

В соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», на основании санитарно-эпидемиологического заключения от 27.10.2023 № 74.14.04.000.Т.000058.10.23, выданного Южно-Уральским территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по железнодорожному транспорту, заявления Южно-Уральской дирекции по тепловодоснабжению – структурного подразделения Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиал ОАО «РЖД» от 13.12.2023, руководствуясь положением о министерстве строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области, утвержденным указом Губернатора Оренбургской области от 24.12.2012 № 932-ук, п р и к а з ы в а ю:

1. Установить зону санитарной охраны водозаборного участка инфильтрационного колодца № 1, расположенного по адресу: ж/д ст. Саракташ, Саракташский район Оренбургская область, согласно приложению.

2. Отделу коммунальной инфраструктуры управления жилищно-коммунального хозяйства в течение 5 рабочих дней со дня подписания настоящего приказа обеспечить направление копии настоящего приказа:

Южно-Уральской дирекции по тепловодоснабжению – структурному подразделению Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала ОАО «РЖД»;

администрации муниципального образования Саракташский район Оренбургской области для внесения сведений в государственную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности.

3. Отделу коммунальной инфраструктуры управления жилищно-коммунального хозяйства в течение 5 рабочих дней со дня подписания настоящего приказа обеспечить направление документов, воспроизводящих сведения, содержащиеся в настоящем приказе, в Управление Росреестра по Оренбургской области для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.

4. Отделу документационного обеспечения разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области Гоношилкина А.В.

6. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель председателя Правительства
Оренбургской области – министр



А.В. Полухин

Приложение
к приказу министерства
строительства, жилищно-
коммунального, дорожного
хозяйства и транспорта
Оренбургской области
от 22.01. 2024 года № 13-нр

Зона санитарной охраны водозаборного участка инфильтрационного колодца № 1, расположенного по адресу: ж/д ст. Саракташ, Саракташский район, Оренбургская область

Водозабор расположен на территории ст. Саракташ, Саракташского района, Оренбургской области и включает инфильтрационный колодец №1.

Зона санитарной охраны (далее – ЗСО) организуется в составе трех поясов: пояс строгого режима (I пояс), два пояса режима ограничений (II и III пояс).


Границы I, II и III поясов зоны санитарной охраны водозаборных сооружений имеют следующий вид:

Граница I пояса ЗСО устанавливается на расстоянии не менее 50 м от водозабора.

Граница II пояса ЗСО составляет окружность с радиусом 264,0 м

Граница III пояса ЗСО составляют окружность с радиусом 1289,0 м.

План границ I пояса ЗСО инфильтрационного колодца № 1.

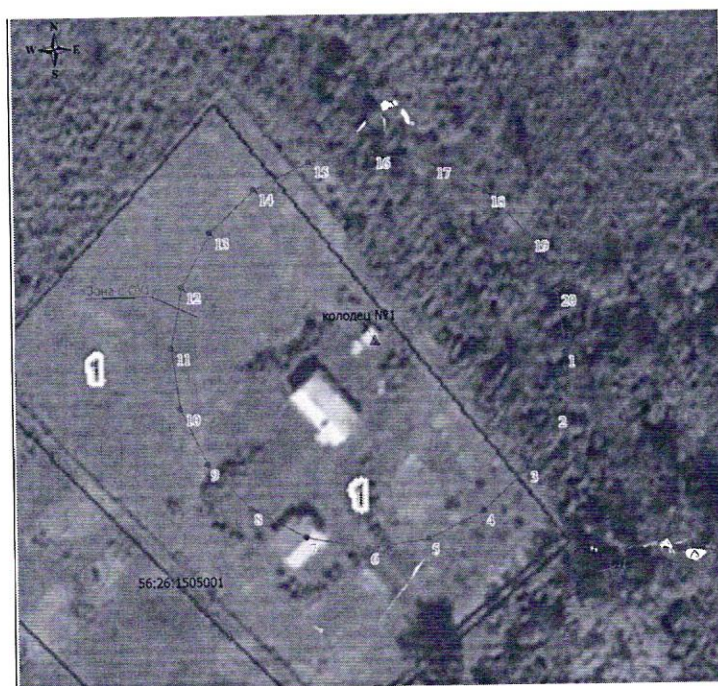


Перечень координат характерных точек границ I пояса ЗСО инфильтрационного колодца № 1.

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-56, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	432412.82	2394723.24	Аналитический метод	0.1	-
2	432397.37	2394720.79	Аналитический метод	0.1	-
3	432383.44	2394713.70	Аналитический метод	0.1	-
4	432372.37	2394702.63	Аналитический метод	0.1	-
5	432365.27	2394688.69	Аналитический метод	0.1	-
6	432362.82	2394673.24	Аналитический метод	0.1	-
7	432365.27	2394657.79	Аналитический метод	0.1	-
8	432372.37	2394643.85	Аналитический метод	0.1	-
9	432383.44	2394632.79	Аналитический метод	0.1	-
10	432397.37	2394625.69	Аналитический метод	0.1	-
11	432412.82	2394623.24	Аналитический метод	0.1	-
12	432428.28	2394625.69	Аналитический метод	0.1	-
13	432442.21	2394632.79	Аналитический метод	0.1	-
14	432453.27	2394643.85	Аналитический метод	0.1	-
15	432460.37	2394657.79	Аналитический метод	0.1	-
16	432462.82	2394673.24	Аналитический метод	0.1	-
17	432460.37	2394688.69	Аналитический метод	0.1	-
18	432453.27	2394702.63	Аналитический метод	0.1	-
19	432442.21	2394713.70	Аналитический метод	0.1	-

20	432428.28	2394720.79	Аналитический метод	0.1	-
1	432412.82	2394723.24	Аналитический метод	0.1	-

План границ II пояса ЗСО инфильтрационного колодца № 1.

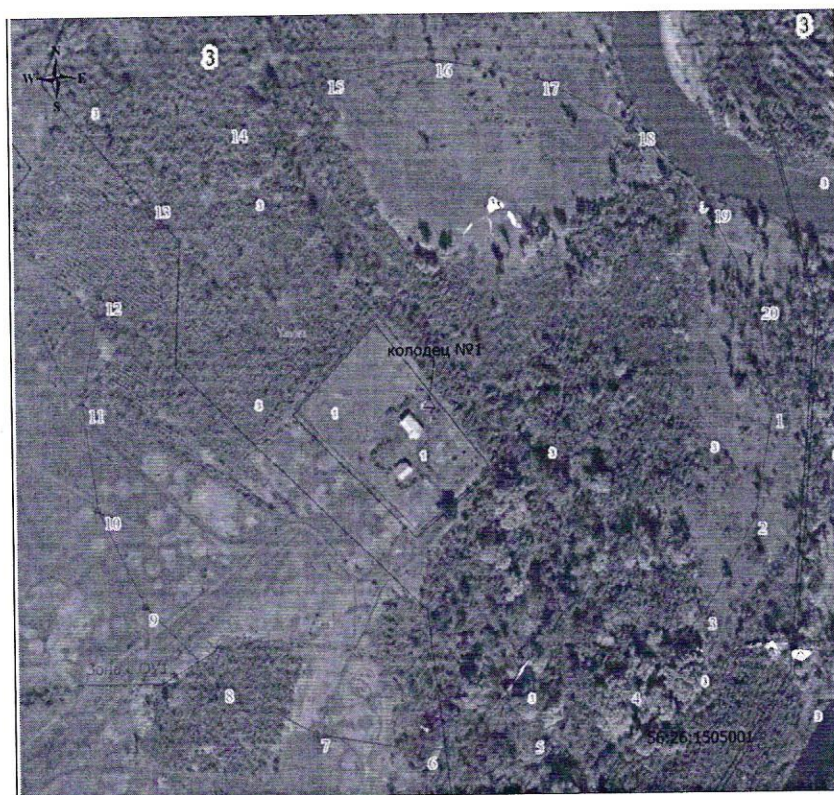


Перечень координат характерных точек границ II пояса ЗСО инфильтрационного колодца № 1.

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-56, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	432412.82	2394937.24	Аналитический метод	0.1	-
2	432331.24	2394924.32	Аналитический метод	0.1	-
3	432257.65	2394886.82	Аналитический метод	0.1	-
4	432199.25	2394828.42	Аналитический метод	0.1	-
5	432161.74	2394754.82	Аналитический метод	0.1	-
6	432148.83	2394673.24	Аналитический метод	0.1	-
7	432161.74	2394591.67	Аналитический метод	0.1	-
8	432199.25	2394518.07	Аналитический метод	0.1	-
9	432257.65	2394459.66	Аналитический метод	0.1	-
10	432331.24	2394422.17	Аналитический метод	0.1	-
11	432412.82	2394409.24	Аналитический метод	0.1	-
12	432494.40	2394422.17	Аналитический метод	0.1	-
13	432568.00	2394459.66	Аналитический метод	0.1	-

14	432626.40	2394518.07	Аналитический метод	0.1	-
15	432663.91	2394591.67	Аналитический метод	0.1	-
16	432676.82	2394673.24	Аналитический метод	0.1	-
17	432663.91	2394754.82	Аналитический метод	0.1	-
18	432626.40	2394828.42	Аналитический метод	0.1	-
19	432568.00	2394886.82	Аналитический метод	0.1	-
20	432494.40	2394924.32	Аналитический метод	0.1	-
1	432412.82	2394937.24	Аналитический метод	0.1	-

План границ III пояса ЗСО инфильтрационного колодца № 1.

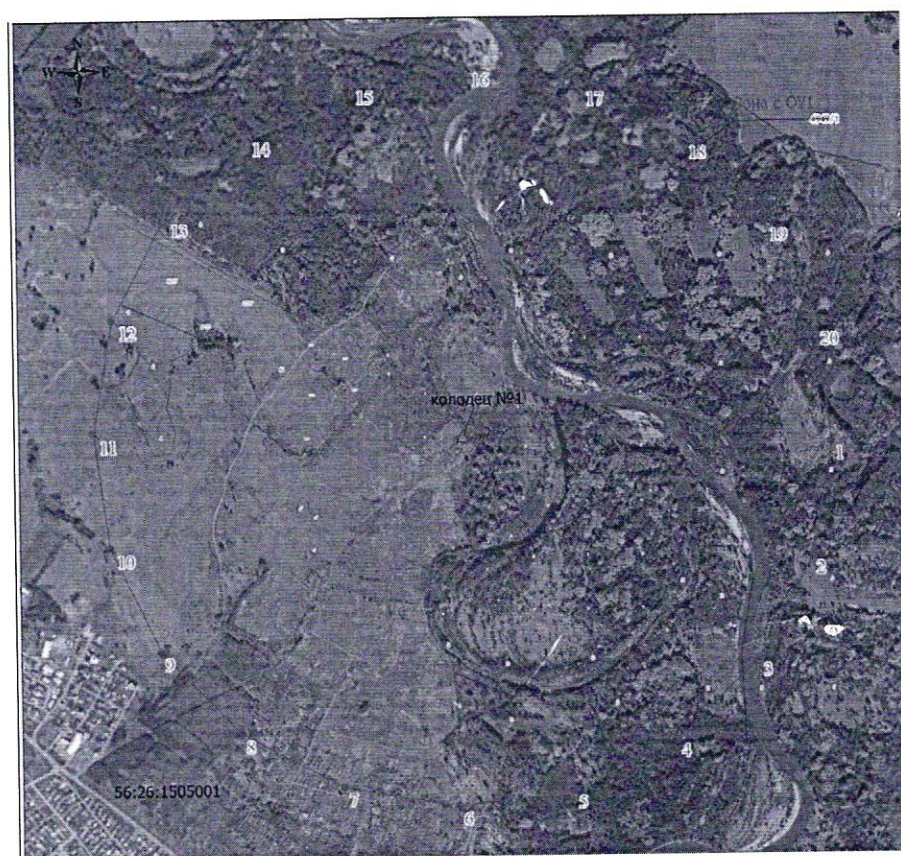

Перечень координат характерных точек границ III пояса ЗСО инфильтрационного колодца № 1.

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-56, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	432412.82	2395962.24	Аналитический метод	0.1	-
2	432014.50	2395899.15	Аналитический метод	0.1	-
3	431655.17	2395716.07	Аналитический метод	0.1	-
4	431370.00	2395430.90	Аналитический метод	0.1	-
5	431186.91	2395071.57	Аналитический метод	0.1	-
6	431123.83	2394673.24	Аналитический метод	0.1	-

7	431186.91	2394274.92	Аналитический метод	0.1	-
8	431370.00	2393915.59	Аналитический метод	0.1	-
9	431655.17	2393630.42	Аналитический метод	0.1	-
10	432014.50	2393447.33	Аналитический метод	0.1	-
11	432412.82	2393384.24	Аналитический метод	0.1	-
12	432811.15	2393447.33	Аналитический метод	0.1	-
13	433170.47	2393630.42	Аналитический метод	0.1	-
14	433455.64	2393915.59	Аналитический метод	0.1	-
15	433638.73	2394274.92	Аналитический метод	0.1	-
16	433701.82	2394673.24	Аналитический метод	0.1	-
17	433638.73	2395071.57	Аналитический метод	0.1	-
18	433455.64	2395430.90	Аналитический метод	0.1	-
19	433170.47	2395716.07	Аналитический метод	0.1	-
20	432811.15	2395899.15	Аналитический метод	0.1	-
1	432412.82	2395962.24	Аналитический метод	0.1	-

Санитарно-защитная полоса водопровода составляет 20 м, по 10 м от оси водопровода.

Мероприятия по I поясу ЗСО.

Территория I пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами I пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории II пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории I пояса ЗСО при их вывозе.

Водопроводные сооружения, расположенные в I поясе ЗСО, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по II поясу ЗСО.

Не допускается:

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;

рубка леса главного пользования и реконструкции.

Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Мероприятия по II и III поясам ЗСО.

Выявление, тампонирующее или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламоохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах III пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов.

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.