



**МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА,
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО,
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ТРАНСПОРТА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

11.09.2023 № 207-нр
г. Оренбург

Об установлении зоны
санитарной охраны водозабора
для хозяйственно-питьевого
водоснабжения ЛПДС
«Тюрино-ПП»

В соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», на основании санитарно-эпидемиологического заключения от 13.10.2017 № 56.07.06.000.T.000003.10.17, выданного Северо-Западным территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области, заявления акционерного общества «Транснефть – Урал» (далее – АО «Транснефть - Урал») от 20.07.2023, руководствуясь положением о министерстве строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области, утвержденным указом Губернатора Оренбургской области от 24.12.2012 № 932-ук, п р и к а з ы в а ю:

1. Установить зону санитарной охраны водозабора для хозяйственно-питьевого водоснабжения ЛПДС «Тюрино-ПП» согласно приложению к настоящему приказу.

2. Отделу коммунальной инфраструктуры управления жилищно-коммунального хозяйства в течение 5 рабочих дней со дня подписания настоящего приказа обеспечить направление копии настоящего приказа:

АО «Транснефть - Урал»;

администрации муниципального образования Бугурусланский район Оренбургской области для внесения сведений в государственную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности;


3. Отделу коммунальной инфраструктуры управления жилищно-коммунального хозяйства в течение 5 рабочих дней со дня подписания настоящего приказа обеспечить направление документов, воспроизводящих сведения, содержащиеся в настоящем приказе, в Управление Росреестра по Оренбургской области для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.

4. Отделу документационного обеспечения разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области Гоношилкина А.В.

6. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель председателя Правительства
Оренбургской области – министр

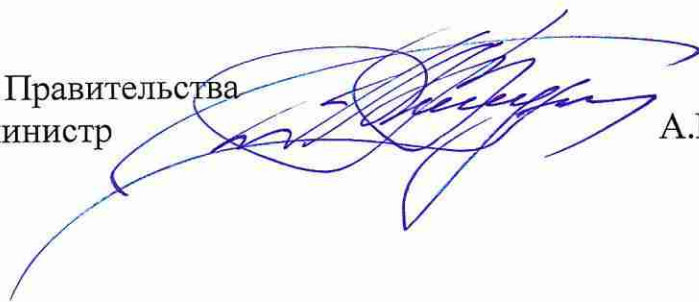

А.В. Полухин

Приложение
к приказу министерства
строительства, жилищно-
коммунального, дорожного
хозяйства и транспорта
Оренбургской области
от 11.09. 2023 года № 207-нр

Зона санитарной охраны для хозяйственно-питьевого водоснабжения
ЛПДС «Тюрино-ПП»

Водозабор ЛПДС «Тюрино-ПП» (скважина № 1 и шахтный колодец) расположен в 3,5 км северо-восточнее села Старое Тюрино Бугурусланского района Оренбургской области, на левом склоне долины р. Мочегай.

Зона санитарной охраны (далее – ЗСО) организуется в составе трех поясов: пояс строгого режима (I пояс), два пояса режима ограничений (II и III пояс).

Границы I, II и III поясов зоны санитарной охраны водозаборных сооружений имеют следующий вид:

Граница I пояса ЗСО представляет собой окружность радиусом 30 м от центра каждого из водозаборных сооружений (скважина, шахтный колодец).

Граница II пояса ЗСО представляет собой овал с удалением от каждого водозаборного сооружения (скважина, шахтный колодец) на расчетное расстояние: до границы пояса вверх по потоку 44,07 м; вниз по потоку - 30,0 м. Расстояние до боковых границ от центра каждого из водозаборных сооружений составляет 32,38 м.

Граница III пояса ЗСО представляет собой овал с удалением от каждого водозаборного сооружения (скважина, шахтный колодец) на расчетное расстояние: до границы пояса вверх по потоку - 1252,78 м; вниз по потоку - 36,42 м. Расстояние до боковых границ от центра каждого из водозаборных сооружений составляет 110,24 м.

План границ I пояса ЗСО водозабора ЛПДС «Тюрино-ПП».




Перечень координат характерных точек границ I пояса ЗСО водозабора ЛПДС «Тюрино-ПП»

1. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
Часть № 1 (скважина № 1)					587376,3
1	649095,37	1348709,67	Аналитический метод	0.5	-
2	649091,92	1348719,14	Аналитический метод	0.5	-
3	649085,44	1348726,86	Аналитический метод	0.5	-
4	649076,71	1348731,90	Аналитический метод	0.5	-
5	649066,79	1348733,65	Аналитический метод	0.5	-
6	649056,86	1348731,90	Аналитический метод	0.5	-
7	649048,14	1348726,86	Аналитический метод	0.5	-
8	649041,66	1348719,14	Аналитический метод	0.5	-
9	649038,21	1348709,67	Аналитический метод	0.5	-
10	649038,21	1348699,59	Аналитический метод	0.5	-
11	649041,66	1348690,12	Аналитический метод	0.5	-
12	649048,14	1348682,40	Аналитический метод	0.5	-
13	649056,86	1348677,36	Аналитический метод	0.5	-
14	649066,79	1348675,61	Аналитический метод	0.5	-
15	649076,71	1348677,36	Аналитический метод	0.5	-
16	649085,44	1348682,40	Аналитический метод	0.5	-
17	649091,92	1348690,12	Аналитический метод	0.5	-
18	649095,37	1348699,59	Аналитический метод	0.5	-
1	649095,37	1348709,67	Аналитический метод	0.5	-
Часть № 2 (шахтный колодец)					
19	648988,87	1348545,87	Аналитический метод	0.5	-
20	648985,88	1348556,37	Аналитический метод	0.5	-
21	648979,30	1348565,08	Аналитический метод	0.5	-
22	648970,02	1348570,83	Аналитический метод	0.5	-
23	648959,29	1348572,83	Аналитический метод	0.5	-
24	648948,56	1348570,83	Аналитический метод	0.5	-
25	648939,28	1348565,08	Аналитический метод	0.5	-
26	648932,71	1348556,37	Аналитический метод	0.5	-
27	648929,72	1348545,87	Аналитический метод	0.5	-
28	648930,73	1348535,01	Аналитический метод	0.5	-
29	648935,59	1348525,24	Аналитический метод	0.5	-

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
30	648943,66	1348517,88	Аналитический метод	0.5	-
31	648953,84	1348513,94	Аналитический метод	0.5	-
32	648964,75	1348513,94	Аналитический метод	0.5	-
33	648974,93	1348517,88	Аналитический метод	0.5	-
34	648982,99	1348525,24	Аналитический метод	0.5	-
35	648987,86	1348535,01	Аналитический метод	0.5	-
19	648988,87	1348545,87	Аналитический метод	0.5	-

План границ II пояса ЗСО водозабора ЛПДС «Тюрино-ПШ»

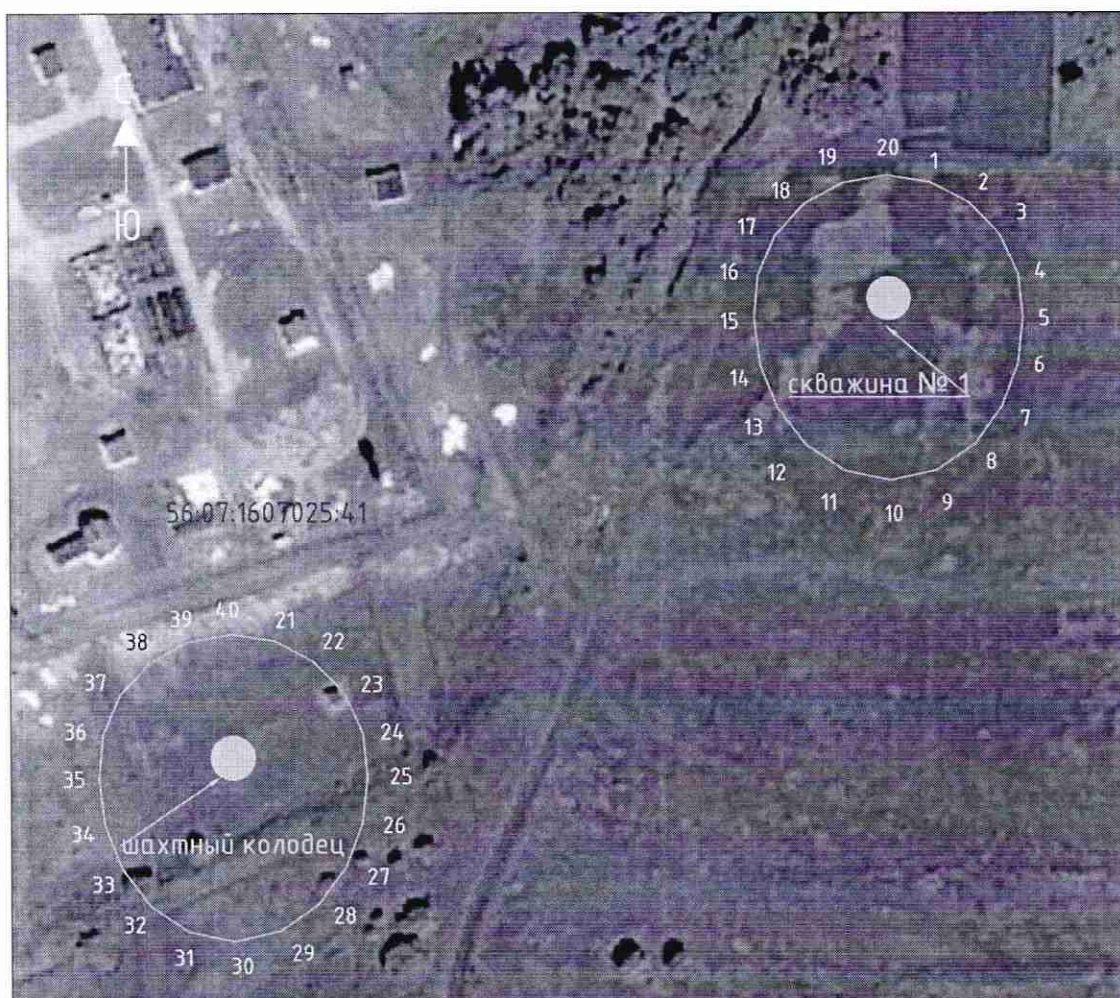


Перечень координат характерных точек границ II пояса ЗСО водозабора ЛПДС «Тюрино-ПП»

1. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Мт), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	Х	У			
1	2	3	4	5	6
Часть № 1 (скважина № 1)					587376,3
1	649095,09	1348714,75	Аналитический метод	0.5	-
2	649090,15	1348724,14	Аналитический метод	0.5	-
3	649082,45	1348731,43	Аналитический метод	0.5	-
4	649072,82	1348735,86	Аналитический метод	0.5	-
5	649062,27	1348736,94	Аналитический метод	0.5	-
6	649051,04	1348735,69	Аналитический метод	0.5	-
7	649040,46	1348731,74	Аналитический метод	0.5	-
8	649031,36	1348725,06	Аналитический метод	0.5	-
9	649024,93	1348715,81	Аналитический метод	0.5	-
10	649022,50	1348704,83	Аналитический метод	0.5	-
11	649024,76	1348693,82	Аналитический метод	0.5	-
12	649031,06	1348684,48	Аналитический метод	0.5	-
13	649040,05	1348677,66	Аналитический метод	0.5	-
14	649050,57	1348673,55	Аналитический метод	0.5	-
15	649061,78	1348672,13	Аналитический метод	0.5	-
16	649072,35	1348673,06	Аналитический метод	0.5	-
17	649082,05	1348677,34	Аналитический метод	0.5	-
18	649089,86	1348684,52	Аналитический метод	0.5	-
19	649094,93	1348693,83	Аналитический метод	0.5	-
20	649096,74	1348704,28	Аналитический метод	0.5	-
1	649095,09	1348714,75	Аналитический метод	0.5	-
Часть № 2 (шахтный колодец)					
21	648987,65	1348553,22	Аналитический метод	0.5	-
22	648982,71	1348562,61	Аналитический метод	0.5	-
23	648975,01	1348569,90	Аналитический метод	0.5	-
24	648965,37	1348574,33	Аналитический метод	0.5	-
25	648954,83	1348575,41	Аналитический метод	0.5	-
26	648943,59	1348574,16	Аналитический метод	0.5	-
27	648933,01	1348570,21	Аналитический метод	0.5	-
28	648923,92	1348563,53	Аналитический метод	0.5	-
29	648917,49	1348554,28	Аналитический метод	0.5	-

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
30	648915,06	1348543,3	Аналитический метод	0.5	-
31	648917,32	1348532,29	Аналитический метод	0.5	-
32	648923,62	1348522,95	Аналитический метод	0.5	-
33	648932,61	1348516,13	Аналитический метод	0.5	-
34	648943,13	1348512,02	Аналитический метод	0.5	-
35	648954,34	1348510,60	Аналитический метод	0.5	-
36	648964,90	1348511,53	Аналитический метод	0.5	-
37	648974,61	1348515,81	Аналитический метод	0.5	-
38	648982,41	1348522,99	Аналитический метод	0.5	-
39	648987,49	1348532,30	Аналитический метод	0.5	-
40	648989,30	1348542,75	Аналитический метод	0.5	-
21	648987,65	1348553,22	Аналитический метод	0.5	-

План границ III пояса ЗСО водозабора ЛПДС «Тюрино-ПП»

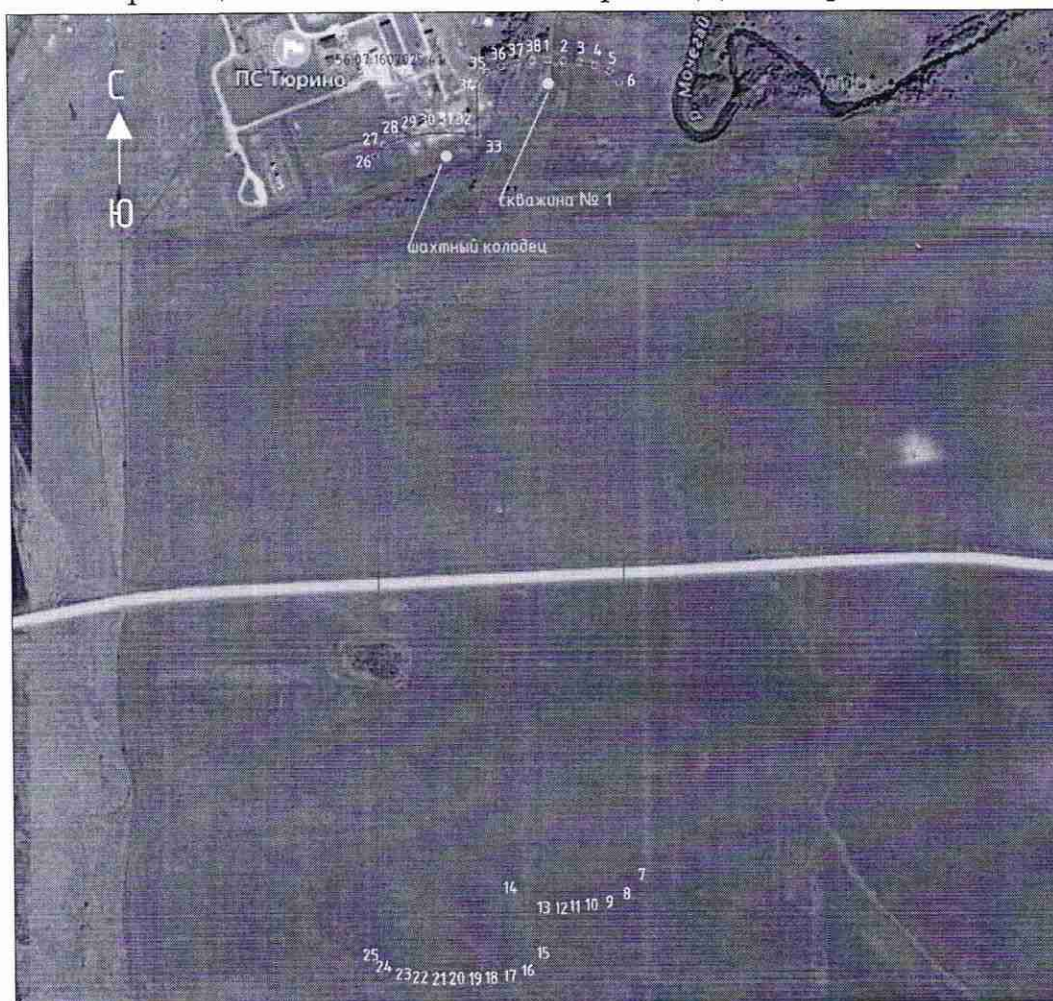

Перечень координат характерных точек границ III пояса ЗСО водозабора ЛПДС «Тюрино-ПП»

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат <u>МСК-56, зона 1</u>					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	649103,21	1348704,36	Аналитический метод	0.5	-
2	649102,47	1348728,80	Аналитический метод	0.5	-
3	649099,82	1348753,10	Аналитический метод	0.5	-
4	649094,78	1348777,02	Аналитический метод	0.5	-
5	649085,97	1348799,77	Аналитический метод	0.5	-
6	649068,08	1348814,83	Аналитический метод	0.5	-
7	647842,16	1348815,01	Аналитический метод	0.5	-
8	647826,93	1348797,65	Аналитический метод	0.5	-
9	647820,23	1348774,35	Аналитический метод	0.5	-
10	647816,42	1348750,38	Аналитический метод	0.5	-
11	647814,43	1348726,19	Аналитический метод	0.5	-
12	647813,89	1348701,93	Аналитический метод	0.5	-
13	647814,74	1348677,67	Аналитический метод	0.5	-
14	647817,11	1348653,51	Аналитический метод	0.5	-
15	647734,66	1348653,51	Аналитический метод	0.5	-
16	647719,61	1348636,58	Аналитический метод	0.5	-
17	647712,93	1348613,76	Аналитический метод	0.5	-
18	647709,09	1348590,26	Аналитический метод	0.5	-
19	647707,03	1348566,54	Аналитический метод	0.5	-
20	647706,39	1348542,74	Аналитический метод	0.5	-
21	647707,08	1348518,94	Аналитический метод	0.5	-
22	647709,20	1348495,22	Аналитический метод	0.5	-
23	647713,12	1348471,74	Аналитический метод	0.5	-
24	647719,95	1348448,96	Аналитический метод	0.5	-
25	647734,66	1348432,86	Аналитический метод	0.5	-
26	648959,21	1348432,86	Аналитический метод	0.5	-
27	648977,50	1348448,01	Аналитический метод	0.5	-
28	648986,62	1348471,07	Аналитический метод	0.5	-
29	648991,92	1348495,34	Аналитический метод	0.5	-
30	648994,80	1348520,02	Аналитический метод	0.5	-
31	648995,72	1348544,85	Аналитический метод	0.5	-
32	648994,80	1348569,68	Аналитический метод	0.5	-
33	648991,88	1348594,35	Аналитический метод	0.5	-

34	649066,71	1348594,35	Аналитический метод	0.5	-
35	649084,80	1348609,16	Аналитический метод	0.5	-
36	649093,89	1348631,81	Аналитический метод	0.5	-
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
37	649099,22	1348655,66	Аналитический метод	0.5	-
38	649102,17	1348679,93	Аналитический метод	0.5	-
1	649103,21	1348704,36	Аналитический метод	0.5	-

Ширина санитарно-защитной полосы для водовода принимается на расстоянии не менее 10 м по обе стороны от его крайних линий вне зависимости от его диаметра.

Мероприятия по I поясу ЗСО.

Территория I пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами I пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории II пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории I пояса ЗСО при их вывозе.

Водопроводные сооружения, расположенные в I поясе ЗСО, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по II поясу ЗСО.

Не допускается:

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;

рубка леса главного пользования и реконструкции.

Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Мероприятия по II и III поясам ЗСО.

Выявление, тампонирующее или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламоохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах III пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов.

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.