



**МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА,
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО,
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ТРАНСПОРТА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

31.05.2022 № 161-пр
г. Оренбург

О внесении изменения в приказ
от 25.11.2021 № 315-пр

1. Внести в приказ министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области от 25 ноября 2021 года № 315-пр «Об установлении зоны санитарной охраны водозаборных скважин базы отдыха поселка Мичурино Бузулукского района акционерного общества «Оренбургнефть»» следующее изменение:

приложение к приказу изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Отделу коммунальной инфраструктуры управления жилищно-коммунального хозяйства в течение 5 рабочих дней со дня подписания настоящего приказа обеспечить направление копии настоящего приказа:

акционерному обществу «Оренбургнефть»;

администрации муниципального образования Бузулукский район Оренбургской области для внесения сведений в государственную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности.

3. Отделу коммунальной инфраструктуры управления жилищно-коммунального хозяйства в течение 5 рабочих дней со дня подписания настоящего приказа обеспечить направление документов, воспроизводящих сведения, содержащиеся в настоящем приказе, в Управление Росреестра по Оренбургской области для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.

4. Отделу документационного обеспечения разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель председателя Правительства
Оренбургской области – министр



А.В.Полухин

Приложение
к приказу министерства
строительства, жилищно-
коммунального, дорожного
хозяйства и транспорта
Оренбургской области
от 31.05. 2022 года № 161-нр


Зона санитарной охраны водозаборных скважин
базы отдыха п. Мичурино Бузулукского района АО «Оренбургнефть»

Водозаборные скважины № 1Р (резервная), № 1Э(3), № 3 предназначены для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения базы отдыха п. Мичурино, расположены в Бузулукском районе Оренбургской области, в 5 км. севернее г. Бузулук (бассейн р. Волга).

Зона санитарной охраны (далее – ЗСО) организуется в составе трех поясов: пояс строго режима (I пояс), два пояса режима ограничений (II и III пояс).

Граница I пояса ЗСО для скважин № 1Э и № 1Р: в северном направлении от устья скважины № 1Э – 20 м.; восточное направление от скважин – 7 м.; западное направление – 30 м.; южное направление – 30 м. от устья скважины № 1Р.

План границ I пояса ЗСО скважин № 1Э и № 1Р:

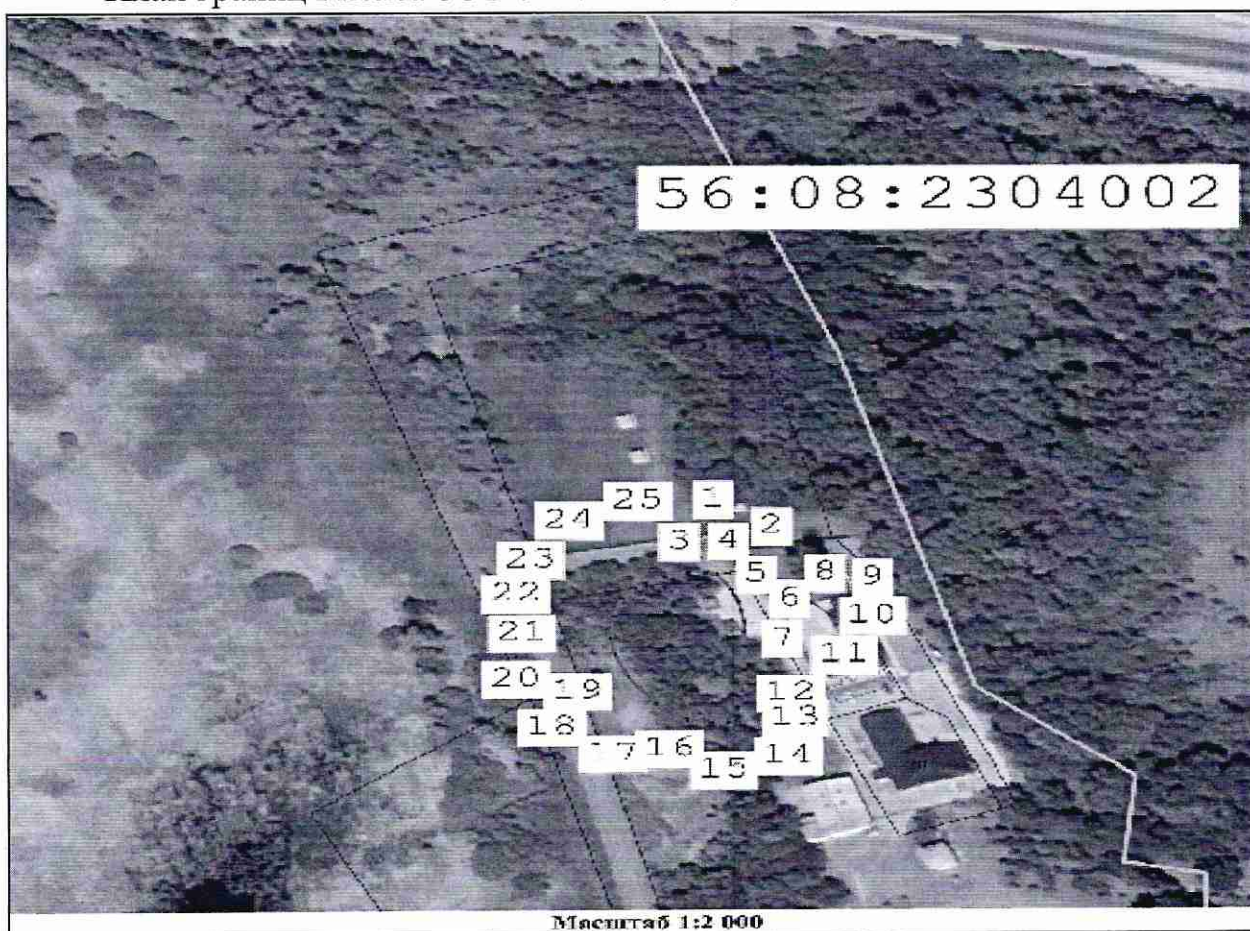

Перечень координат характерных точек границ I пояса ЗСО скважин
№ 1Э и № 1Р:

1. Система координат МСК – 56					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	546 881,26	1 318 265,83	Аналитический метод	0,10	—
2	546 882,90	1 318 272,13			
3	546 882,90	1 318 277,23			
4	546 882,37	1 318 280,32			
5	546 876,10	1 318 284,19			
6	546 871,37	1 318 286,05			
7	546 867,90	1 318 286,81			
8	546 863,41	1 318 287,77			
9	546 859,35	1 318 287,77			
10	546 853,34	1 318 287,77			
11	546 843,96	1 318 287,77			
12	546 833,64	1 318 285,80			
13	546 829,20	1 318 285,80			
14	546 825,67	1 318 285,56			
15	546 823,18	1 318 283,27			
16	546 823,18	1 318 278,39			
17	546 824,58	1 318 271,61			
18	546 830,91	1 318 262,94			
19	546 841,49	1 318 255,40			
20	546 850,49	1 318 251,91			
21	546 856,63	1 318 250,65			
22	546 865,82	1 318 251,66			
23	546 872,59	1 318 253,94			
24	546 876,71	1 318 257,49			
25	546 878,87	1 318 260,28			
1	546 881,26	1 318 265,83			

Граница I пояса ЗСО для скважины № 3: на восток – 9 м.;
на север – 21 м.; на запад – 10 м.; на юг – 30 м.

План границ I пояса ЗСО скважины № 3:




Перечень координат характерных точек границ I пояса ЗСО скважины № 3:

1. Система координат МСК - 56					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	546 712,46	1 318 458,46	Аналитический метод	0,10	—
2	546 712,46	1 318 481,80			
3	546 660,72	1 318 481,80			
4	546 660,72	1 318 458,46			
1	546 712,46	1 318 458,46			

Граница II пояса ЗСО для скважин № 1Э и № 1Р: вверх по потоку R – 94,75 м.; вниз по потоку r – 51,75 м.; ширина d от устья скважины № 1Р – 72,46 м. на юго-восток, от устья скважины № 1Э – 72,07 м. на северо-запад.

План границ II пояса ЗСО скважин № 1Э и № 1Р:

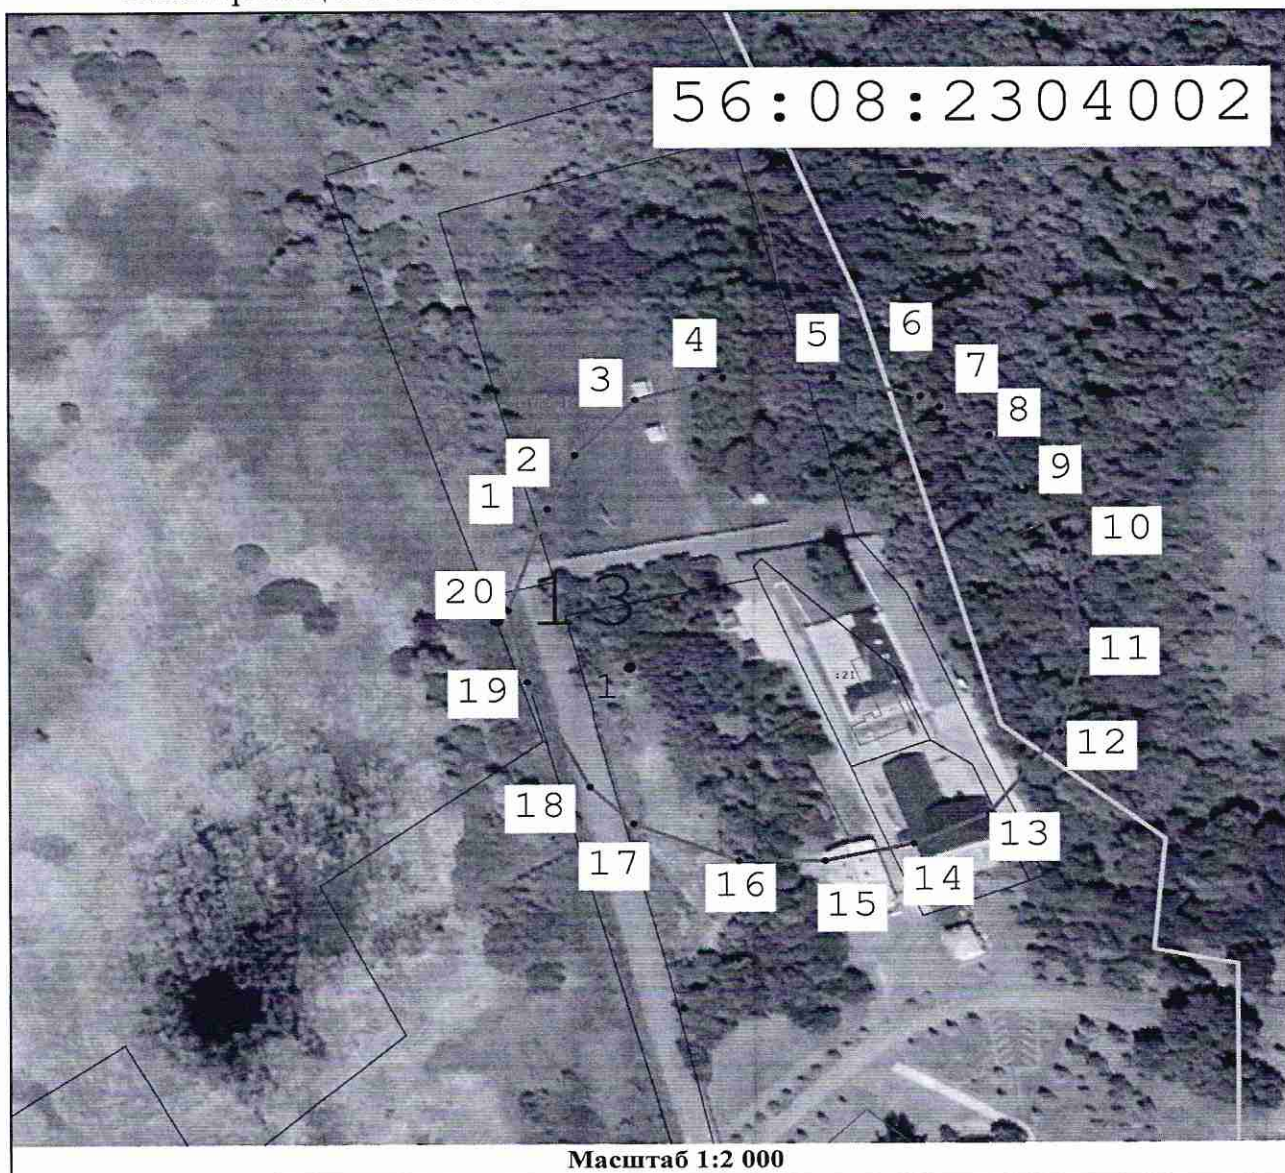


Перечень координат характерных точек границ II пояса ЗСО скважин № 1Э и № 1Р:

1. Система координат МСК - субъект 56					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _i), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	546 905,28	1 318 229,32	Аналитический метод	0,10	—
2	546 922,10	1 318 236,80			
3	546 939,44	1 318 253,13			
4	546 946,33	1 318 276,85			
5	546 946,33	1 318 306,69			
6	546 940,46	1 318 330,66			
7	546 937,04	1 318 335,79			
8	546 928,06	1 318 349,26			
9	546 910,62	1 318 358,98			
10	546 891,81	1 318 369,45			
11	546 860,12	1 318 375,30			
12	546 834,87	1 318 368,16			
13	546 809,87	1 318 349,03			
14	546 800,43	1 318 328,37			
15	546 795,08	1 318 304,14			
16	546 795,08	1 318 280,67			
17	546 806,81	1 318 252,36			
18	546 818,29	1 318 240,63			
19	546 850,94	1 318 223,80			
20	546 873,64	1 318 218,70			
1	546 905,28	1 318 229,32			

Граница II пояса ЗСО для скважины № 3: вверх по потоку R – 61,96 м.;
вниз по потоку r – 16,18 м.; ширина d – 29,31 м.

План границ II пояса ЗСО скважины № 3:

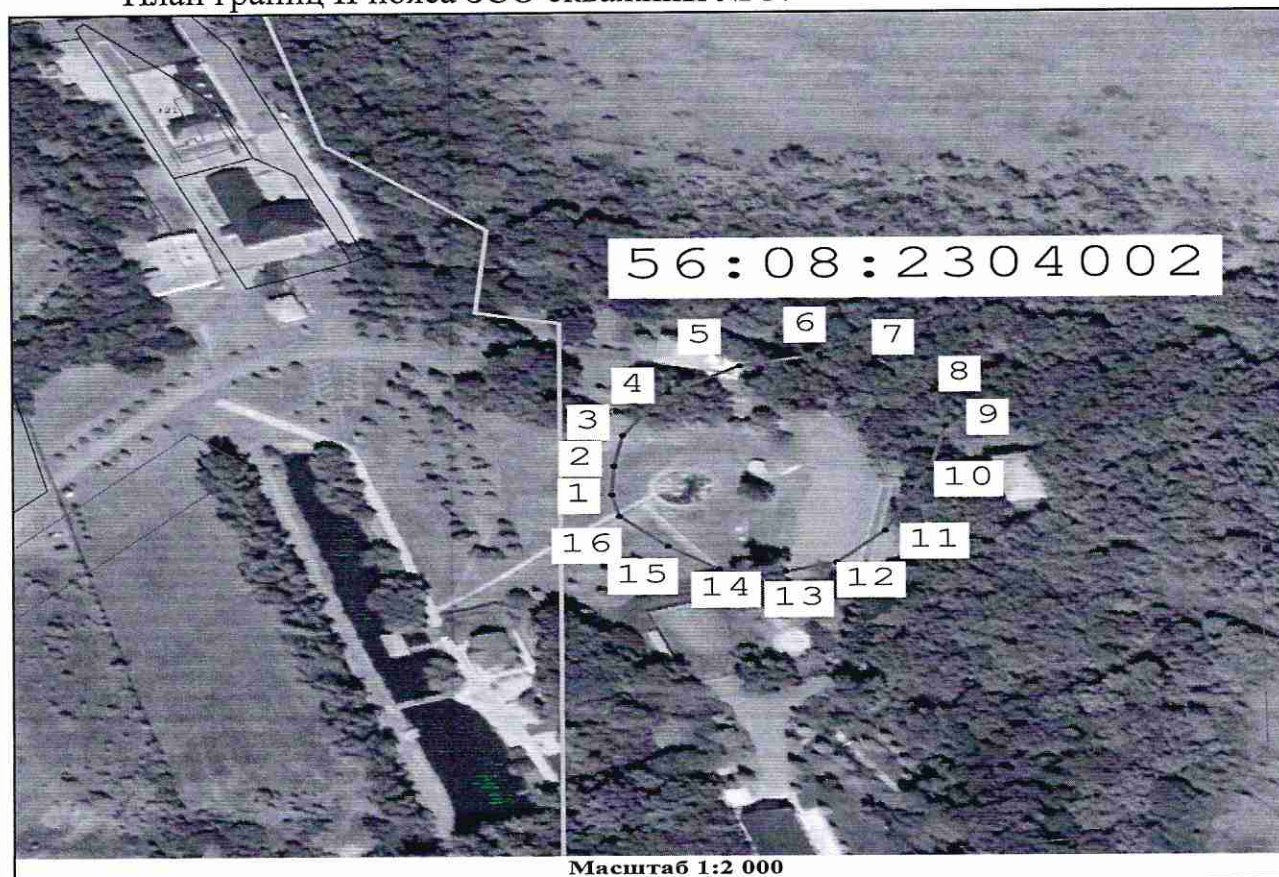


Перечень координат характерных точек границ II пояса ЗСО скважины № 3:

1. Система координат МСК - 56					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	546 689,41	1 318 430,11	Аналитический метод	0,10	—
2	546 701,45	1 318 430,72			
3	546 714,47	1 318 433,15			
4	546 732,64	1 318 445,58			
5	546 743,80	1 318 465,03			
6	546 748,58	1 318 487,03			
7	546 747,29	1 318 502,37			
8	546 733,28	1 318 518,27			
9	546 717,97	1 318 521,46			
10	546 699,80	1 318 517,32			
11	546 673,98	1 318 504,88			
12	546 660,72	1 318 491,49			
13	546 656,98	1 318 477,57			
14	546 657,87	1 318 459,20			
15	546 667,60	1 318 445,27			
16	546 680,35	1 318 432,19			
1	546 689,41	1 318 430,11			

Граница III пояса ЗСО для скважин № 1Р, № 1Э, № 3 накладываются друг на друга, в связи с чем объединенный размер III пояса имеет вид: вверх по потоку R – 1905,31 м. (от устья скважины № 1Р); вниз по потоку – 79,62 м. (от устья скважины № 1Р); ширина от устья скважины № 3 (юго-восток) – 66,12 м.; ширина от устья скважины № 1Р (северо-запад) – 267,41 м.

План границ III пояса ЗСО:

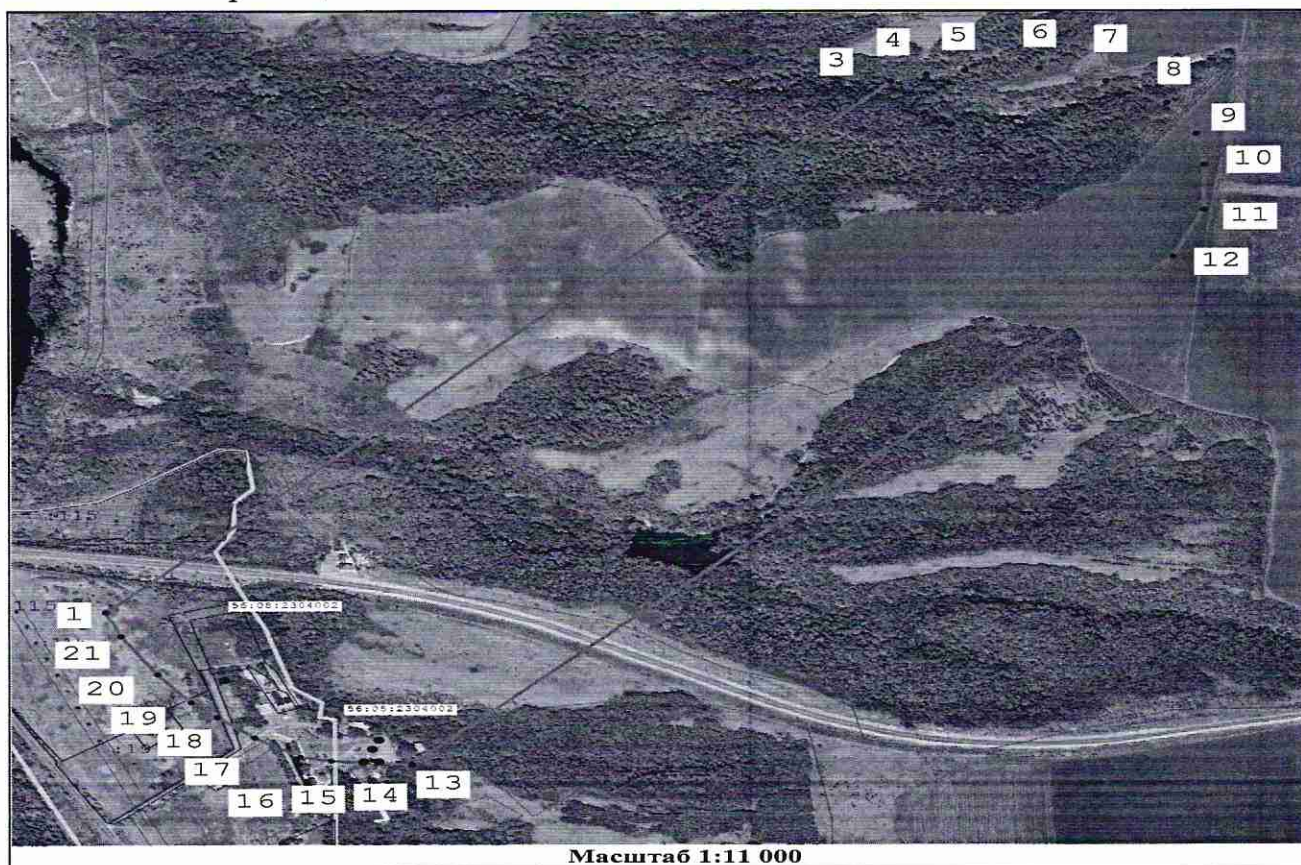

Перечень координат характерных точек границ III пояса ЗСО:

1. Система координат МСК - субъект 56					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	547 016,28	1 318 076,91	Аналитический метод	0,10	—
1	547 016,28	1 318 076,91			
3	548 256,14	1 319 239,13			
4	548 272,65	1 319 291,62			
5	548 280,74	1 319 347,78			
6	548 285,78	1 319 458,10			
7	548 256,86	1 319 556,27			
8	548 205,37	1 319 645,48			
9	548 133,52	1 319 689,09			
10	548 061,54	1 319 700,70			
11	547 956,39	1 319 699,82			
12	547 847,05	1 319 654,20			
13	546 654,47	1 318 530,62			
14	546 657,87	1 318 459,20			
15	546 662,28	1 318 410,26			
16	546 672,84	1 318 363,83			
17	546 717,99	1 318 296,89			
18	546 767,70	1 318 240,80			
19	546 802,83	1 318 202,71			
20	546 868,99	1 318 152,89			
21	546 960,06	1 318 099,19			
1	547 016,28	1 318 076,91			

Ширина санитарно-защитной полосы по обе стороны от крайних линий водопровода составляет 10 м.

Мероприятия по I поясу ЗСО.

Территория I пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами I пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории II пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории I пояса ЗСО при их вывозе.

Водопроводные сооружения, расположенные в I поясе ЗСО, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по II поясу ЗСО.

Не допускается:

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;

рубка леса главного пользования и реконструкции.

Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Мероприятия по II и III поясам ЗСО.

Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах III пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов.

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.