



МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА,
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО,
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ТРАНСПОРТА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

07.04.2022 № 116-пр

г. Оренбург

Об установлении зоны санитарной
охраны подземного источника
питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения рудника
«Джусинский»

В соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», на основании санитарно-эпидемиологического заключения от 18.03.2013 № 56.05.04.000.Т.000002.03.13, выданного Северо-Восточным территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области, заявления акционерного общества «Ормет» от 14.03.2022, руководствуясь положением о министерстве строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области, утвержденным указом Губернатора Оренбургской области от 24.12.2012 № 932-ук, п р и к а з ы в а ю:

1. Установить зону санитарной охраны подземного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения рудника «Джусинский» согласно приложению к настоящему приказу.

2. Отделу коммунальной инфраструктуры управления жилищно-коммунального хозяйства в течение 5 рабочих дней со дня подписания настоящего приказа обеспечить направление копии настоящего приказа: акционерному обществу «Ормет»;

администрации муниципального образования Адамовский район Оренбургской области для внесения сведений в государственную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности.

3. Отделу коммунальной инфраструктуры управления жилищно-коммунального хозяйства в течение 5 рабочих дней со дня подписания настоящего приказа обеспечить направление документов, воспроизводящих сведения, содержащиеся в настоящем приказе, в Управление Росреестра по Оренбургской области для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.

4. Отделу документационного обеспечения разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области Гоношилкина А.В.

6. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель председателя Правительства
Оренбургской области – министр



А.В. Полухин

Приложение
к приказу министерства
строительства, жилищно-
коммунального, дорожного
хозяйства и транспорта
Оренбургской области
от 07 04 2022 года № 116-м

Зона санитарной охраны подземного источника питьевого
и хозяйственно-бытового водоснабжения рудника «Джусинский»


Рудник «Джусинский» расположен в 5 км. юго-западнее поселка Теренсай Адамовского района Оренбургской области на левом берегу р. Джуса (бассейн р. Урал).

В целях хозяйственно-бытового водоснабжения объектов на руднике «Джусинский» эксплуатируется водозабор, состоящий из одной скважины.

Зона санитарной охраны (далее – ЗСО) организуется в составе трех поясов: пояс строго режима (I пояс), два пояса режима ограничений (II и III пояс).

Радиус I пояса ЗСО равен 30 м.

План границ I пояса ЗСО:

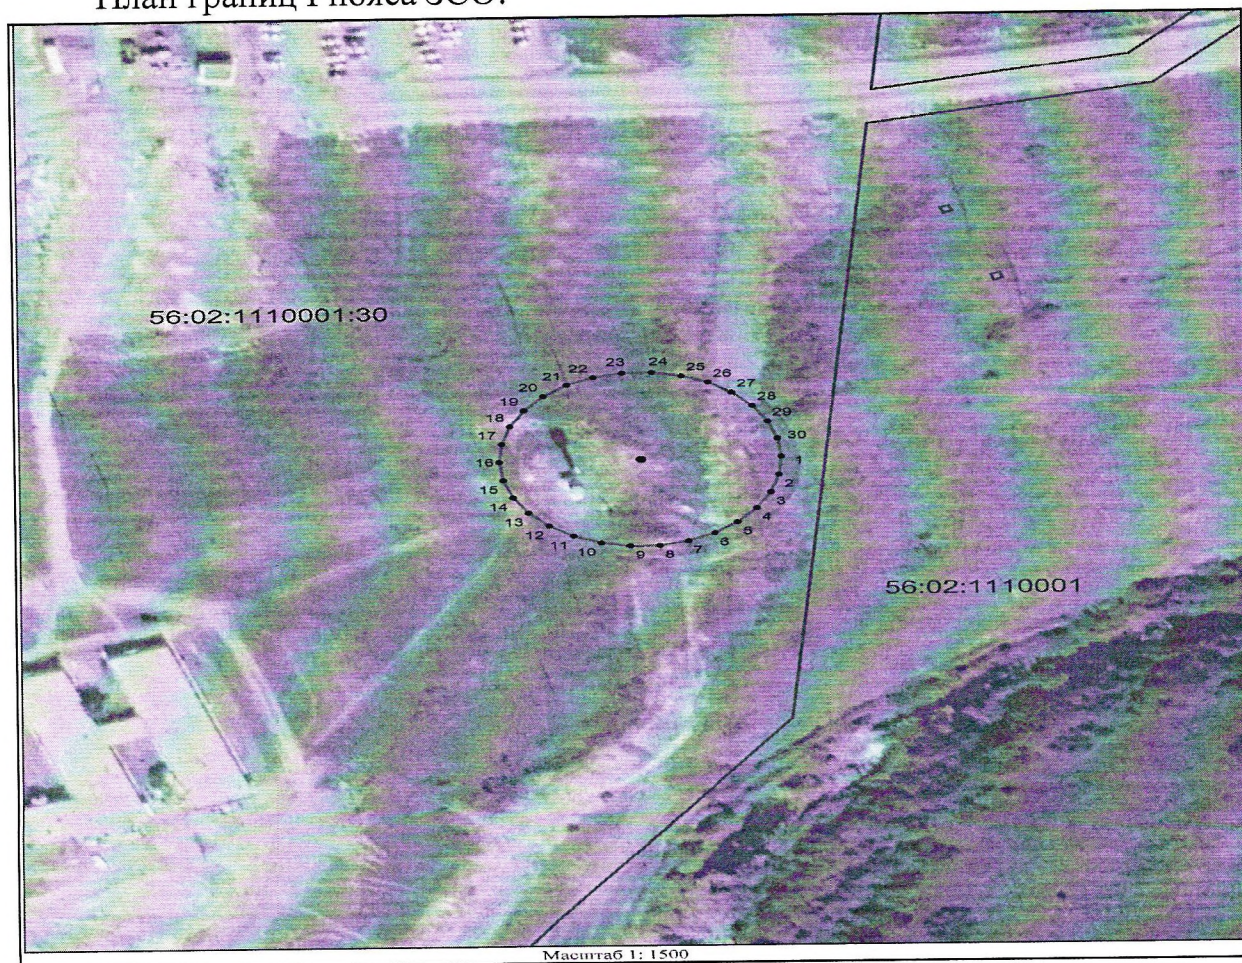

Перечень координат характерных точек границ I пояса ЗСО:

1. Система координат МСК – субъект 56, зона 4					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M ₀), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	406701.23	4191226.38	Аналитический метод	0.5	—
2	406694.99	4191225.72			
3	406689.02	4191223.78			
4	406683.59	4191220.64			
5	406678.93	4191216.44			
6	406675.25	4191211.37			
7	406672.69	4191205.65			
8	406671.39	4191199.51			
9	406671.39	4191193.24			
10	406672.69	4191187.10			
11	406675.25	4191181.38			
12	406678.93	4191176.30			
13	406683.59	4191172.10			
14	406689.02	4191168.97			
15	406694.99	4191167.03			
16	406701.23	4191166.37			
17	406707.47	4191167.03			
18	406713.43	4191168.97			
19	406718.86	4191172.10			
20	406723.52	4191176.30			
21	406727.21	4191181.38			
22	406729.75	4191187.10			
23	406731.06	4191193.24			
24	406731.06	4191199.51			
25	406729.75	4191205.65			
26	406727.21	4191211.37			
27	406723.52	4191216.44			
28	406718.86	4191220.64			
29	406713.43	4191223.78			
30	406707.47	4191225.72			
1	406701.23	4191226.38			

Размеры II пояса ЗСО:

граница вверх по потоку подземных вод от скважины – 43 м.;

граница вниз по потоку – 50 м.

План границ II пояса ЗСО:



Перечень координат характерных точек границ II пояса ЗСО:

1. Система координат МСК – субъект 56, зона 4					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _p), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	406707.84	4191225.21	Аналитический метод	0.5	—
2	406702.22	4191226.63			
3	406696.54	4191227.56			
4	406690.89	4191228.03			
5	406685.34	4191228.01			
6	406679.98	4191227.49			
7	406674.89	4191226.53			
8	406670.15	4191225.10			
9	406665.86	4191223.23			
10	406662.04	4191220.95			

1	2	3	4	5	6
11	406658.78	4191218.31	Аналитический метод	0.5	—
12	406656.13	4191215.33			
13	406654.13	4191212.07			
14	406652.79	4191208.56			
15	406652.14	4191204.90			
16	406652.20	4191201.08			
17	406652.98	4191197.21			
18	406654.46	4191193.34			
19	406656.57	4191189.51			
20	406659.34	4191185.82			
21	406662.72	4191182.28			
22	406666.63	4191178.95			
23	406671.01	4191175.93			
24	406675.81	4191173.22			
25	406680.94	4191170.87			
26	406686.36	4191168.94			
27	406691.94	4191167.43			
28	406697.60	4191166.38			
29	406703.27	4191165.79			
30	406708.88	4191165.67			
31	406714.28	4191166.04			
32	406719.43	4191166.91			
33	406724.27	4191168.23			
34	406728.69	4191169.99			
35	406732.61	4191172.17			
36	406736.02	4191174.73			
37	406738.83	4191177.64			
38	406741.02	4191180.81			
39	406742.51	4191184.28			
40	406743.01	4191186.07			
41	406743.48	4191189.79			
42	406743.24	4191193.61			
43	406742.29	4191197.49			
44	406740.64	4191201.35			
45	406738.35	4191205.15			
46	406735.43	4191208.82			
47	406731.92	4191212.30			
48	406727.88	4191215.55			
49	406723.40	4191218.52			
50	406718.51	4191221.13			
51	406713.28	4191223.38			
1	406707.84	4191225.21			


Размеры III пояса ЗСО:

граница вверх по потоку подземных вод от скважины – 96 м.;

граница вниз по потоку – 72 м.

Ширина зоны санитарной охраны 2d принимается равной ширине эллипса, ограничивающего область захвата водозабора.

План границ III пояса ЗСО:

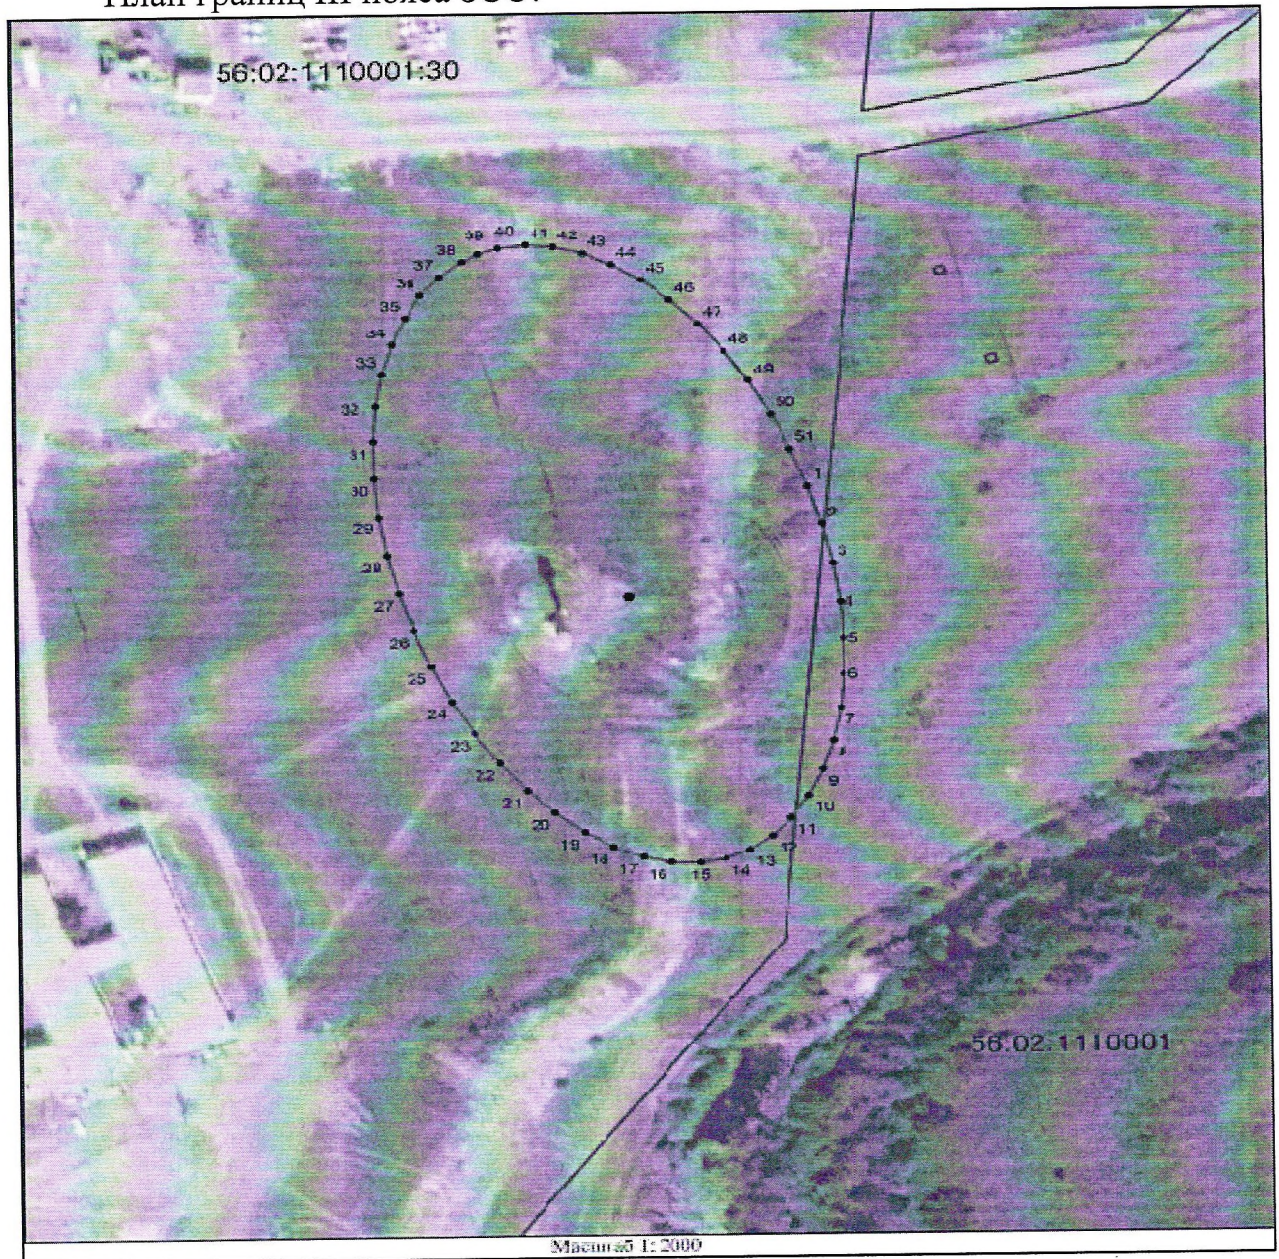

Перечень координат характерных точек границ III пояса ЗСО:

1. Система координат МСК – субъект 56, зона 4					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M_t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	406729.11	4191234.67	Аналитический метод	0.5	—
2	406719.01	4191237.32			
3	406708.81	4191239.28			
4	406698.67	4191240.50			
5	406688.72	4191241.02			
6	406679.18	4191240.74			
7	406670.15	4191239.74			
8	406661.77	4191238.02			
9	406654.17	4191235.59			
10	406647.49	4191232.47			

1	2	3	4	5	6
11	406641.80	4191228.77	Аналитический метод	0.5	—
12	406637.22	4191224.49			
13	406633.80	4191219.73			
14	406631.60	4191214.53			
15	406630.66	4191209.01			
16	406630.98	4191203.22			
17	406632.56	4191197.28			
18	406635.39	4191191.25			
19	406639.40	4191185.25			
20	406644.56	4191179.37			
21	406650.74	4191173.68			
22	406657.92	4191168.29			
23	406665.92	4191163.27			
24	406674.64	4191158.71			
25	406683.97	4191154.66			
26	406693.74	4191151.18			
27	406703.77	4191148.39			
28	406713.97	4191146.26			
29	406724.14	4191144.82			
30	406734.15	4191144.14			
31	406743.80	4191144.23			
32	406752.98	4191145.05			
33	406761.53	4191146.57			
34	406769.32	4191148.83			
35	406776.25	4191151.78			
36	406782.21	4191155.36			
37	406787.06	4191159.48			
38	406790.77	4191164.12			
39	406792.74	4191167.93			
40	406794.06	4191171.92			
41	406794.70	4191177.52			
42	406794.07	4191183.36			
43	406792.19	4191189.31			
44	406789.06	4191195.36			
45	406784.76	4191201.33			
46	406779.33	4191207.17			
47	406772.89	4191212.79			
48	406765.48	4191218.11			
49	406757.29	4191223.02			
50	406748.40	4191227.47			
51	406738.97	4191231.35			
1	406729.11	4191234.67			

На территории рудника «Джусинский» водовод хозяйственно-питьевого водоснабжения представляет собой полиэтиленовую трубу диаметром 250мм, проложенную под землей от водозабора до административно-бытового корпуса. Длина трубопровода – 110м.

Ширина санитарно-защитной полосы организована на расстоянии 10м. в обе стороны от водовода.

Мероприятия по I поясу ЗСО.

Территория I пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых

и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами I пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории II пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории I пояса ЗСО при их вывозе.

Водопроводные сооружения, расположенные в I поясе ЗСО, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по II поясу ЗСО.

Не допускается:

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;

рубка леса главного пользования и реконструкции.

Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Мероприятия по II и III поясам ЗСО.

Выявление, тампонирующее или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах III пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов.

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.