



МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА,
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО,
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ТРАНСПОРТА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

20.07.2023 № 155-нр

г. Оренбург

Об установлении зоны
санитарной охраны водозаборных
скважин №№ 1,2 для
водоснабжения компрессорной
станции № 1 «Бурдыгино»
Бузулукского линейного
производственного управления
магистральных газопроводов

В соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», на основании санитарно-эпидемиологического заключения от 10.02.2023 № 56.08.05.000.Т.000001.02.23, выданного Юго-Западным территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области, заявления общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Екатеринбург» (далее – ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург») от 09.06.2023, руководствуясь положением о министерстве строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области, утвержденным указом Губернатора Оренбургской области от 24.12.2012 № 932-ук, п р и к а з ы в а ю:

1. Установить зону санитарной охраны водозаборных скважин №№ 1,2 для водоснабжения компрессорной станции № 1 «Бурдыгино» Бузулукского линейного производственного управления магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» согласно приложению к настоящему приказу.

2. Отделу коммунальной инфраструктуры управления жилищно-коммунального хозяйства в течение 5 рабочих дней со дня подписания настоящего приказа обеспечить направление копии настоящего приказа:

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»;

администрации муниципального образования Сорочинский городской округ Оренбургской области для внесения сведений в государственную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности;

3. Отделу коммунальной инфраструктуры управления жилищно-коммунального хозяйства в течение 5 рабочих дней со дня подписания настоящего приказа обеспечить направление документов, воспроизводящих сведения, содержащиеся в настоящем приказе, в Управление Росреестра по Оренбургской области для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.

4. Отделу документационного обеспечения разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области Гоношилкина А.В.

6. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель председателя Правительства
Оренбургской области – министр



А.В. Полухин

Приложение
к приказу министерства
строительства, жилищно-
коммунального, дорожного
хозяйства и транспорта
Оренбургской области
от 20.07. 2023 года № 155-нр

Зона санитарной охраны водозаборных скважин №№ 1,2 для водоснабжения
компрессорной станции № 1 «Бурдыгино» Бузулукского линейного
производственного управления магистральных газопроводов ООО «Газпром
трансгаз Екатеринбург»

Водозаборные скважины № 1 и № 2, используемые для водоснабжения КС-1 «Бурдыгино» Бузулукского ЛПУМГ, располагаются в 4 км южнее с. Бурдыгино в Сорочинском городском округе Оренбургской области, на левобережье р. Медведка. Компрессорная станция расположена в 400-500 м севернее скважин, в 1,5 км юго-западнее федеральной автомобильной дороги М-5 «Урал».

Зона санитарной охраны (далее – ЗСО) организуется в составе трех поясов: пояс строгого режима (I пояс), два пояса режима ограничений (II и III пояс).

Зоны санитарной охраны I и II поясов скважины № 1 совпадают и принимаются по границам отведенных под скважины земельных участков с кадастровыми номерами 56:30:0209019:3, 56:30:0209019:6 площадью 3748 кв.м (скв.1) и 3596 кв.м (скв.2).

План границ I пояса ЗСО скважины № 1:



Перечень координат характерных точек границ I пояса ЗСО скважины № 1.

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-56, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	485667.05	1389672.43	Геодезический метод	0.1	-
2	485676.85	1389680.51	Геодезический метод	0.1	-
3	485688.93	1389690.48	Геодезический метод	0.1	-
4	485708.07	1389706.28	Геодезический метод	0.1	-
5	485715.46	1389712.37	Геодезический метод	0.1	-
6	485695.00	1389737.00	Геодезический метод	0.1	-

7	485677.11	1389758.53	Геодезический метод	0.1	-
8	485660.36	1389744.66	Геодезический метод	0.1	-
9	485629.19	1389718.83	Геодезический метод	0.1	-
10	485648.01	1389695.77	Геодезический метод	0.1	-
1	485667.05	1389672.43	Геодезический метод	0.1	-

План границ I пояса ЗСО скважины № 2:



Перечень координат характерных точек границ I пояса ЗСО скважины № 2.

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-56, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			

1	2	3	4	5	6
1	485515.06	1389546.33	Геодезический метод	0.1	-
2	485509.07	1389553.59	Геодезический метод	0.1	-
3	485506.32	1389556.91	Геодезический метод	0.1	-
4	485494.36	1389571.40	Геодезический метод	0.1	-
5	485476.81	1389592.64	Геодезический метод	0.1	-
6	485430.57	1389554.03	Геодезический метод	0.1	-
7	485468.86	1389508.27	Геодезический метод	0.1	-
8	485483.53	1389520.36	Геодезический метод	0.1	-
1	485515.06	1389546.33	Геодезический метод	0.1	-

План границ II пояса ЗСО скважины №1:



Перечень координат характерных точек границ II пояса ЗСО скважины № 1.

Сведения о местоположении границ объекта				
1. Система координат МСК-56, зона 1				
2. Сведения о характерных точках границ объекта				
Обозначение	Координаты, м	Метод определения	Средняя	Описание

характерных точек границ	X	Y	координат характерной точки	квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	обозначения точки на местности (при наличии)
1	2	3	4	5	6
1	485667.05	1389672.43	Геодезический метод	0.1	-
2	485676.85	1389680.51	Геодезический метод	0.1	-
3	485688.93	1389690.48	Геодезический метод	0.1	-
4	485708.07	1389706.28	Геодезический метод	0.1	-
5	485715.46	1389712.37	Геодезический метод	0.1	-
6	485695.00	1389737.00	Геодезический метод	0.1	-
7	485677.11	1389758.53	Геодезический метод	0.1	-
8	485660.36	1389744.66	Геодезический метод	0.1	-
9	485629.19	1389718.83	Геодезический метод	0.1	-
10	485648.01	1389695.77	Геодезический метод	0.1	-
1	485667.05	1389672.43	Геодезический метод	0.1	-

План границ II пояса ЗСО скважины № 2:



Перечень координат характерных точек границ II пояса ЗСО скважины № 2.

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-56, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	485515.06	1389546.33	Геодезический метод	0.1	-
2	485509.07	1389553.59	Геодезический метод	0.1	-
3	485506.32	1389556.91	Геодезический метод	0.1	-
4	485494.36	1389571.40	Геодезический метод	0.1	-
5	485476.81	1389592.64	Геодезический метод	0.1	-
6	485430.57	1389554.03	Геодезический метод	0.1	-
7	485468.86	1389508.27	Геодезический метод	0.1	-
8	485483.53	1389520.36	Геодезический метод	0.1	-
1	485515.06	1389546.33	Геодезический метод	0.1	-


Границы ЗСО III пояса имеют форму овала и удалены от каждой скважины на расстояние:

- 360,25 м - вверх по потоку;
- 30 м – вниз по потоку;
- 39,04 м – поперек потока.

Основное направление движения подземных вод – северо-восточное, в сторону реки Самара.

Расчетная ЗСО III пояса для каждой скважины имеет вид овала размером (390,25 х 78,08) м. Учитывая близкое расположение скважин относительно друг друга, проектируемую ЗСО III пояса вокруг скважин №№ 1, 2 предлагается организовать в виде прямоугольников, совмещенных с внутренних сторон. Общая площадь территории для организации ЗСО III пояса составит 6,0672 га.

План границ III пояса ЗСО скважин № 1 и № 2:

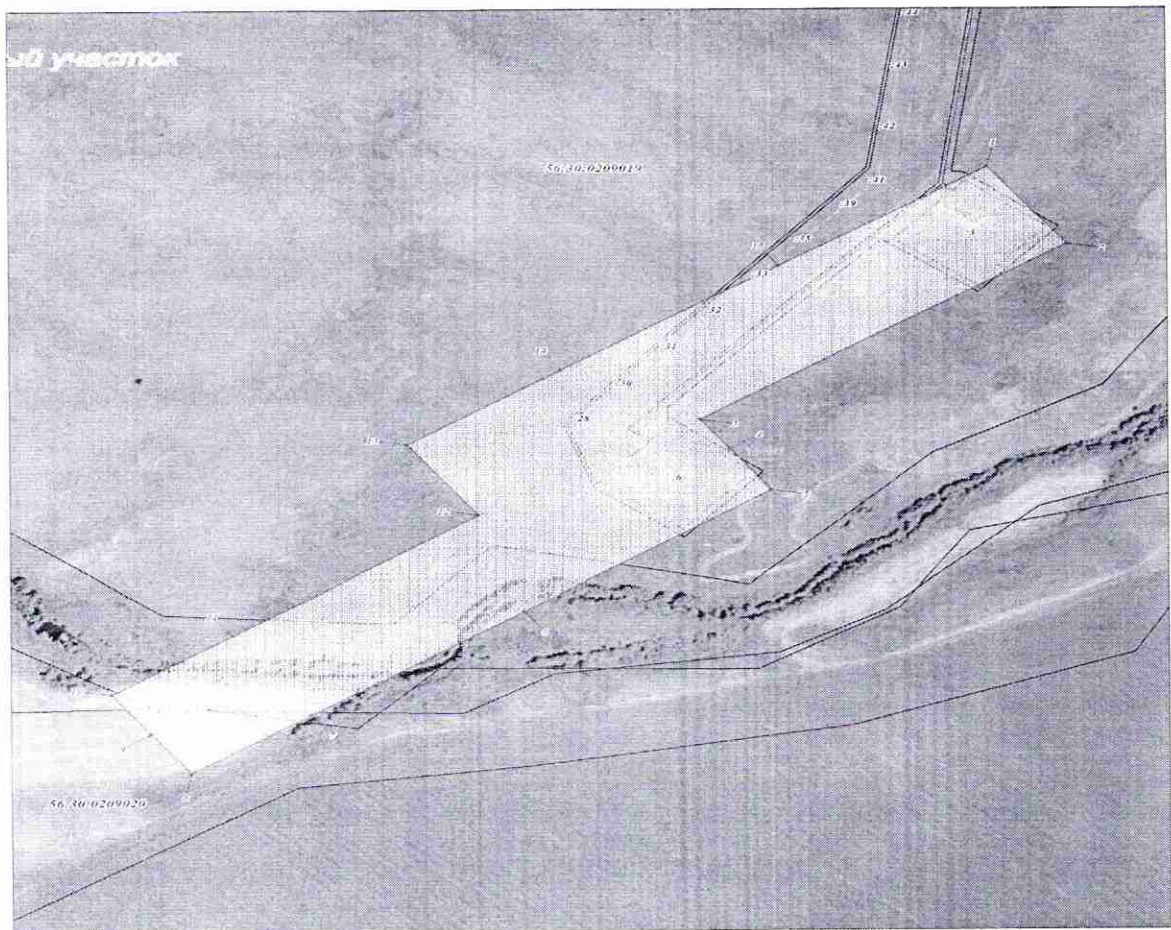

Перечень координат характерных точек границ III пояса ЗСО скважины №№ 1, 2.

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-56, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	485726.74	1389725.03	Геодезический метод	0.1	-
2	485662.66	1389769.64	Геодезический метод	0.1	-
3	485519.33	1389563.75	Геодезический метод	0.1	-
4	485495.40	1389580.41	Геодезический метод	0.1	-
5	485462.35	1389603.41	Геодезический метод	0.1	-
6	485365.34	1389464.06	Геодезический метод	0.1	-
7	485282.06	1389344.43	Геодезический метод	0.1	-
8	485235.38	1389277.37	Геодезический метод	0.1	-
9	485267.42	1389255.07	Геодезический метод	0.1	-
10	485299.46	1389232.77	Геодезический метод	0.1	-
11	485346.81	1389300.78	Геодезический метод	0.1	-
12	485442.87	1389438.77	Геодезический метод	0.1	-
13	485499.85	1389399.10	Геодезический метод	0.1	-
14	485560.10	1389485.65	Геодезический метод	0.1	-

15	485645.38	1389608.15	Геодезический метод	0.1	-
1	485726.74	1389725.03	Геодезический метод	0.1	-

Ширина санитарно-защитной полосы для водовода принимается на расстоянии не менее 50 м в обе стороны от его крайних линий водопровода вне зависимости от его диаметра.

Мероприятия по I поясу ЗСО.

Территория I пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами I пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории II пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории I пояса ЗСО при их вывозе.

Водопроводные сооружения, расположенные в I поясе ЗСО, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по II поясу ЗСО.

Не допускается:

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;

рубка леса главного пользования и реконструкции.