



МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА,
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО,
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ТРАНСПОРТА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

26.06.2025 № 1586-пр
г. Оренбург

Об установлении зоны санитарной
охраны источника питьевого и
хозяйственно-бытового
водоснабжения скважины № ВЗС 1
АБК «Рената» акционерного
общества «Оренбургнефть»

В соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», на основании санитарно-эпидемиологического заключения от 11.04.2025 № 56.08.05.000.T.000003.04.25, выданного Юго-Западным территориальным отделом Управления Роспотребнадзора Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области, заявления акционерного общества «Оренбургнефть» от 25.04.2025, руководствуясь положением о министерстве строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области, утвержденным указом Губернатора Оренбургской области от 24.12.2012 № 932-ук, п р и к а з ы в а ю:

1. Установить зону санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения скважины № ВЗС 1 АБК «Рената» акционерного общества «Оренбургнефть» согласно приложению.

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства в течение 5 рабочих дней со дня подписания настоящего приказа обеспечить направление копии настоящего приказа:

акционерному обществу «Оренбургнефть»;

администрации муниципального образования Сорочинский муниципальный округ Оренбургской области для внесения сведений в государственную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности Оренбургской области.

3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства в течение 5 рабочих дней со дня подписания настоящего приказа обеспечить направление документов, воспроизводящих сведения, содержащиеся в настоящем приказе, в Управление

Росреестра по Оренбургской области для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.

4. Отделу документационного обеспечения разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области Гоношилкина А.В.

6. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель министра



М.Н.Китова

Зона санитарной охраны источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения скважины № ВЗС 1 АБК «Рената» акционерного общества «Оренбургнефть»


Водозабор АБК «Рената» акционерного общества «Оренбургнефть» расположен на территории Сорочинско-Никольского месторождения, в административном отношении находится на юго-западе Оренбургской области на территории муниципального образования Сорочинский муниципальный округ в 14,5 км к северо-востоку от города Сорочинска. Ближайшими населенными пунктами являются Толкаевка и Александровка.

Зона санитарной охраны (далее – ЗСО) организуется в составе трех поясов: пояс строгого режима (I пояс), два пояса режима ограничений (II и III пояс).

Граница I пояса совмещена с границей II пояса ЗСО: 60,0 м x 54,5 м.

Граница III пояса ЗСО представляет собой овал – 301,0 м x 290,0 м.

План границ I и II пояса ЗСО водозабора.

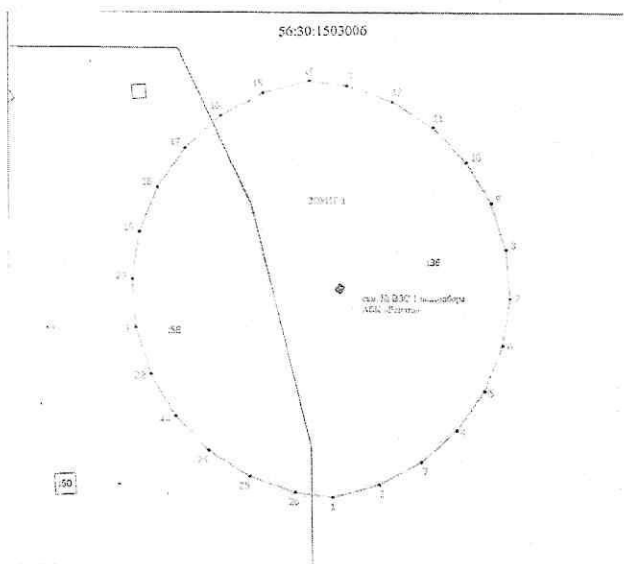


Перечень координат характерных точек границ I и II пояса водозабора.

Сведения о местоположении границ объекта				
1. Система координат 56.1				
2. Сведения о характерных точках границ объекта				
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м
	X	Y		
				Описание обозначения точки на местности (при наличии)

1	2	3	4	5	6
1	516795.60	1381983.90	Аналитический метод	0.1	-
2	516797.42	1381990.59	Аналитический метод	0.1	-
3	516800.72	1381996.68	Аналитический метод	0.1	-
4	516805.33	1382001.86	Аналитический метод	0.1	-
5	516810.99	1382005.84	Аналитический метод	0.1	-
6	516817.42	1382008.43	Аналитический метод	0.1	-
7	516824.27	1382009.47	Аналитический метод	0.1	-
8	516831.18	1382008.93	Аналитический метод	0.1	-
9	516837.78	1382006.82	Аналитический метод	0.1	-
10	516843.72	1382003.25	Аналитический метод	0.1	-
11	516848.69	1381998.43	Аналитический метод	0.1	-
12	516852.43	1381992.59	Аналитический метод	0.1	-
13	516854.73	1381986.05	Аналитический метод	0.1	-
14	516855.45	1381980.60	Аналитический метод	0.1	-
15	516853.63	1381973.91	Аналитический метод	0.1	-
16	516850.33	1381967.82	Аналитический метод	0.1	-
17	516845.72	1381962.64	Аналитический метод	0.1	-
18	516840.06	1381958.66	Аналитический метод	0.1	-
19	516833.63	1381956.07	Аналитический метод	0.1	-
20	516826.78	1381955.03	Аналитический метод	0.1	-
21	516819.87	1381955.57	Аналитический метод	0.1	-
22	516813.27	1381957.68	Аналитический метод	0.1	-
23	516807.33	1381961.25	Аналитический метод	0.1	-
24	516802.36	1381966.07	Аналитический метод	0.1	-
25	516798.62	1381971.91	Аналитический метод	0.1	-
26	516796.32	1381978.45	Аналитический метод	0.1	-
1	516795.60	1381983.90	Аналитический метод	0.1	-

План границ III пояса ЗСО водозабора.

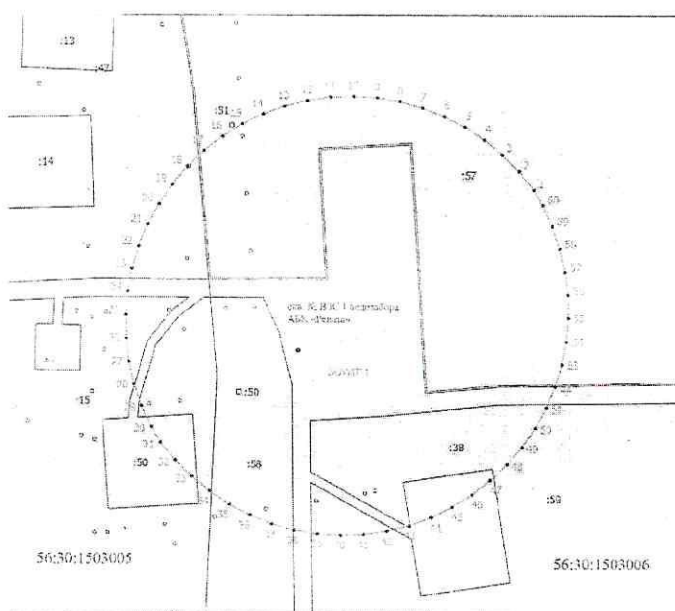

Перечень координат характерных точек границ III пояса водозабора.

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат 56.1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			

				(Mt), м	
1	2	3	4	5	6
1	516931.85	1382142.50	Аналитический метод	0.1	-
2	516943.90	1382132.72	Аналитический метод	0.1	-
3	516954.87	1382121.75	Аналитический метод	0.1	-
4	516964.66	1382109.70	Аналитический метод	0.1	-
5	516973.15	1382096.72	Аналитический метод	0.1	-
6	516980.27	1382082.93	Аналитический метод	0.1	-
7	516985.93	1382068.48	Аналитический метод	0.1	-
8	516990.07	1382053.53	Аналитический метод	0.1	-
9	516992.65	1382038.22	Аналитический метод	0.1	-
10	516993.64	1382022.74	Аналитический метод	0.1	-
11	516993.03	1382007.23	Аналитический метод	0.1	-
12	516990.83	1381991.87	Аналитический метод	0.1	-
13	516987.06	1381976.82	Аналитический метод	0.1	-
14	516981.77	1381962.23	Аналитический метод	0.1	-
15	516975.00	1381948.27	Аналитический метод	0.1	-
16	516966.83	1381935.08	Аналитический метод	0.1	-
17	516957.34	1381922.80	Аналитический метод	0.1	-
18	516946.64	1381911.56	Аналитический метод	0.1	-
19	516934.84	1381901.48	Аналитический метод	0.1	-
20	516922.07	1381892.67	Аналитический метод	0.1	-
21	516908.46	1381885.22	Аналитический метод	0.1	-
22	516894.15	1381879.21	Аналитический метод	0.1	-
23	516879.30	1381874.70	Аналитический метод	0.1	-
24	516864.07	1381871.75	Аналитический метод	0.1	-
25	516848.61	1381870.37	Аналитический метод	0.1	-
26	516833.10	1381870.60	Аналитический метод	0.1	-
27	516817.69	1381872.42	Аналитический метод	0.1	-
28	516802.55	1381875.82	Аналитический метод	0.1	-
29	516787.84	1381880.76	Аналитический метод	0.1	-
30	516773.71	1381887.19	Аналитический метод	0.1	-
31	516763.50	1381893.00	Аналитический метод	0.1	-
32	516751.45	1381902.78	Аналитический метод	0.1	-
33	516740.48	1381913.75	Аналитический метод	0.1	-
34	516730.69	1381925.80	Аналитический метод	0.1	-
35	516722.20	1381938.78	Аналитический метод	0.1	-
36	516715.08	1381952.57	Аналитический метод	0.1	-
37	516709.42	1381967.02	Аналитический метод	0.1	-
38	516705.28	1381981.97	Аналитический метод	0.1	-
39	516702.70	1381997.28	Аналитический метод	0.1	-
40	516701.71	1382012.76	Аналитический метод	0.1	-
41	516702.32	1382028.27	Аналитический метод	0.1	-
42	516704.52	1382043.63	Аналитический метод	0.1	-
43	516708.29	1382058.68	Аналитический метод	0.1	-
44	516713.58	1382073.27	Аналитический метод	0.1	-
45	516720.35	1382087.23	Аналитический метод	0.1	-
46	516728.52	1382100.42	Аналитический метод	0.1	-
47	516738.01	1382112.70	Аналитический метод	0.1	-
48	516748.71	1382123.94	Аналитический метод	0.1	-
49	516760.51	1382134.02	Аналитический метод	0.1	-
50	516773.28	1382142.83	Аналитический метод	0.1	-
51	516786.89	1382150.28	Аналитический метод	0.1	-
52	516801.20	1382156.29	Аналитический метод	0.1	-
53	516816.05	1382160.80	Аналитический метод	0.1	-
54	516831.28	1382163.75	Аналитический метод	0.1	-

55	516846.74	1382165.13	Аналитический метод	0.1	-
56	516862.25	1382164.90	Аналитический метод	0.1	-
57	516877.66	1382163.08	Аналитический метод	0.1	-
58	516892.80	1382159.68	Аналитический метод	0.1	-
59	516907.51	1382154.74	Аналитический метод	0.1	-
60	516921.64	1382148.31	Аналитический метод	0.1	-
1	516931.85	1382142.50	Аналитический метод	0.1	-

Санитарно-защитная полоса по трассе водовода принимается шириной 10 м от крайних ниток водовода в обе стороны.

Мероприятия по I поясу ЗСО.

Территория I пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами I пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории II пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории I пояса ЗСО при их вывозе.

Водопроводные сооружения, расположенные в I поясе ЗСО, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по II поясу ЗСО.

Не допускается:

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;

рубка леса главного пользования и реконструкции.

Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Мероприятия по II и III поясам ЗСО.

Выявление, тампонирующее или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах III пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов.

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.
