



**МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА,
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО,
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ТРАНСПОРТА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

20.12.2022 № 332-пр
г. Оренбург

Об установлении зоны санитарной
охраны скважин №№ 1, 2 для
водоснабжения площадки
газоизмерительной станции
Алексеевского ЛПУМГ

В соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», на основании санитарно-эпидемиологического заключения от 11.11.2022 № 56.08.05.000.Т.000007.11.22, выданного Юго-Западным территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области, заявления филиала Алексеевского линейного производственного управления магистральных газопроводов общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Екатеринбург» от 30.11.2022, руководствуясь положением о министерстве строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области, утвержденным указом Губернатора Оренбургской области от 24.12.2012 № 932-ук, п р и к а з ы в а ю:

1. Установить зону санитарной охраны скважин №№ 1, 2 для водоснабжения площадки газоизмерительной станции Алексеевского ЛПУМГ согласно приложению.

2. Отделу коммунальной инфраструктуры управления жилищно-коммунального хозяйства в течение 5 рабочих дней со дня подписания настоящего приказа обеспечить направление копии настоящего приказа:

филиалу Алексеевского линейного производственного управления магистральных газопроводов общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Екатеринбург»;

администрации муниципального образования Ташлинский район Оренбургской области для внесения сведений в государственную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности.


3. Отделу коммунальной инфраструктуры управления жилищно-коммунального хозяйства в течение 5 рабочих дней со дня подписания настоящего приказа обеспечить направление документов, воспроизводящих сведения, содержащиеся в настоящем приказе, в Управление Росреестра по Оренбургской области для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.

4. Отделу документационного обеспечения разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области Гоношилкина А.В.

6. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель председателя Правительства
Оренбургской области – министр

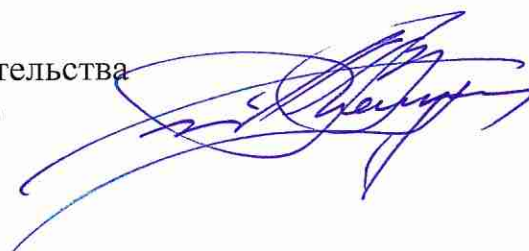

А.В. Полухин

Приложение
к приказу министерства
строительства, жилищно-
коммунального, дорожного
хозяйства и транспорта
Оренбургской области
от 20.12. 2022 года № 332-пр

Зона санитарной охраны скважин №№ 1, 2 для водоснабжения площадки
газоизмерительной станции Алексеевского ЛПУМГ

Водозаборные скважины №№ 1, 2 расположены в 50 м юго-западнее площадки газоизмерительной станции Алексеевского линейного производственного управления магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» в 8 км северо-западнее с. Раннее Ташлинского района Оренбургской области. Глубина скважины № 1 составляет 45 м., глубина скважины № 2 – 50м. В эксплуатации находится скважина № 1, скважина № 2 является резервной.

Хозяйственно-питьевой водозабор предназначен для служебно-эксплуатационного блока и пожарного резервуара емкостью 50 м. куб. площадки газоизмерительной станции Алексеевского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».


Зона санитарной охраны (далее – ЗСО) организуется в составе трех поясов: пояс строго режима (I пояс), два пояса режима ограничений (II и III пояс).

Граница I пояса ЗСО имеет вид восьмиугольника с размерами сторон 41,1-42,1 м, площадью 8 200 кв.м.

Граница ЗСО II пояса вид восьмиугольника с удалением от каждой водозаборной скважины на расчетное расстояние: расстояние от скважин до границы ЗСО II пояса вверх по потоку составляет 30,0 м., вниз по потоку – 30,0 м. Протяженность ЗСО II пояса составляет 60,0 м., ширина – 60,0 м.

Границы ЗСО II пояса полностью совпадает с границами ЗСО I пояса.

План границ I и II поясов ЗСО скважин №№ 1, 2:

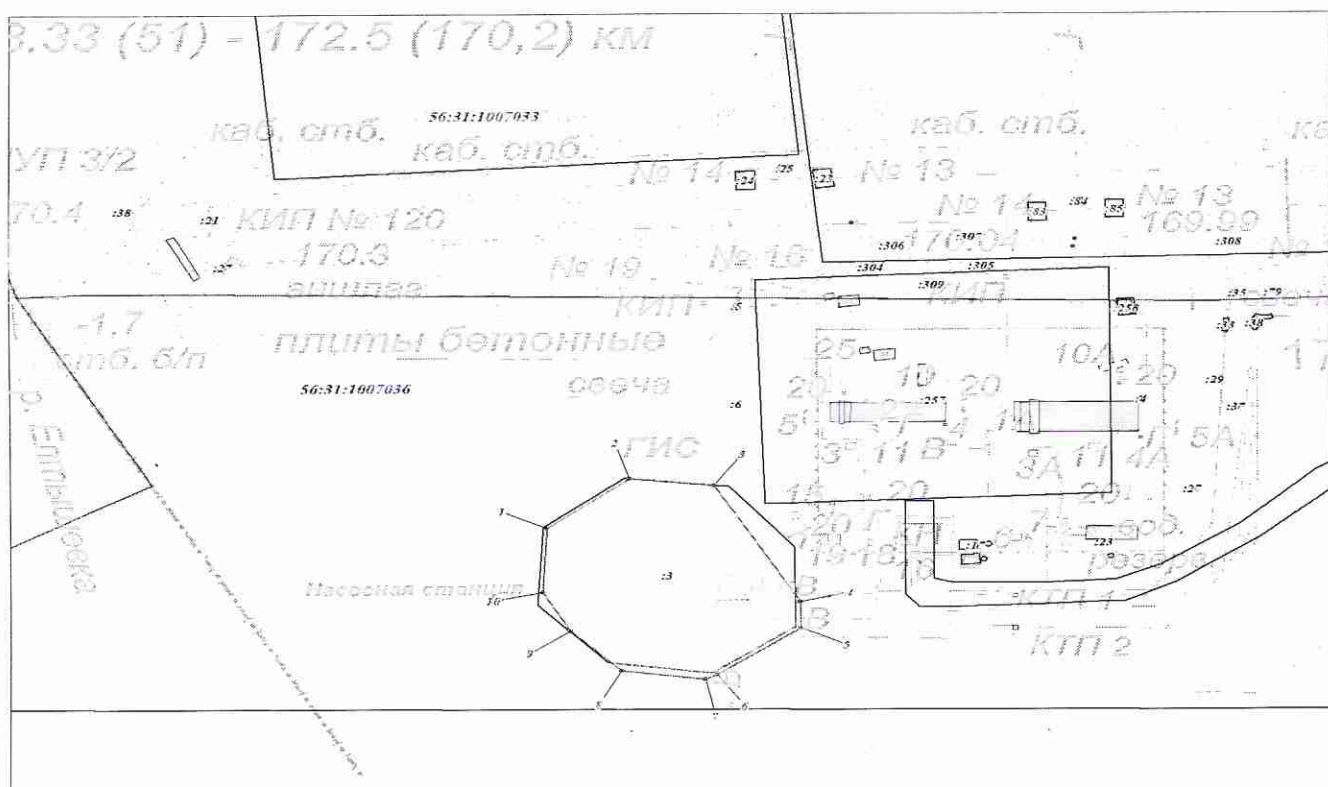

Масштаб 1:2000


Перечень координат характерных точек границ I и II поясов ЗСО скважин №№ 1, 2:

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат 56.1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mт), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	401847.81	1333412.67	Геодезический метод	0.1	-
2	401873.89	1333444.89	Геодезический метод	0.1	-
3	401870.30	1333478.26	Геодезический метод	0.1	-
4	401808.25	1333512.16	Геодезический метод	0.1	-
5	401794.70	1333512.34	Геодезический метод	0.1	-
6	401770.19	1333479.28	Геодезический метод	0.1	-
7	401767.69	1333474.70	Геодезический метод	0.1	-
8	401772.27	1333441.75	Геодезический метод	0.1	-
9	401793.45	1333421.93	Геодезический метод	0.1	-
10	401813.69	1333410.86	Геодезический метод	0.1	-
1	401847.81	1333412.67	Геодезический метод	0.1	-

Граница III пояса ЗСО скважин №№ 1,2 имеет вид прямоугольника размером (427,6 x 86,3) м. с удалением от каждой водозаборной скважины на расчетное расстояние: расстояние от скважин до границы ЗСО III пояса вверх по

потоку составляет 374,26 м., вниз по потоку – 30,0 м. Протяженность ЗСО III пояса составляет 404,26 м., ширина – 74,8 м.

План границы III пояса ЗСО скважин №№ 1, 2:

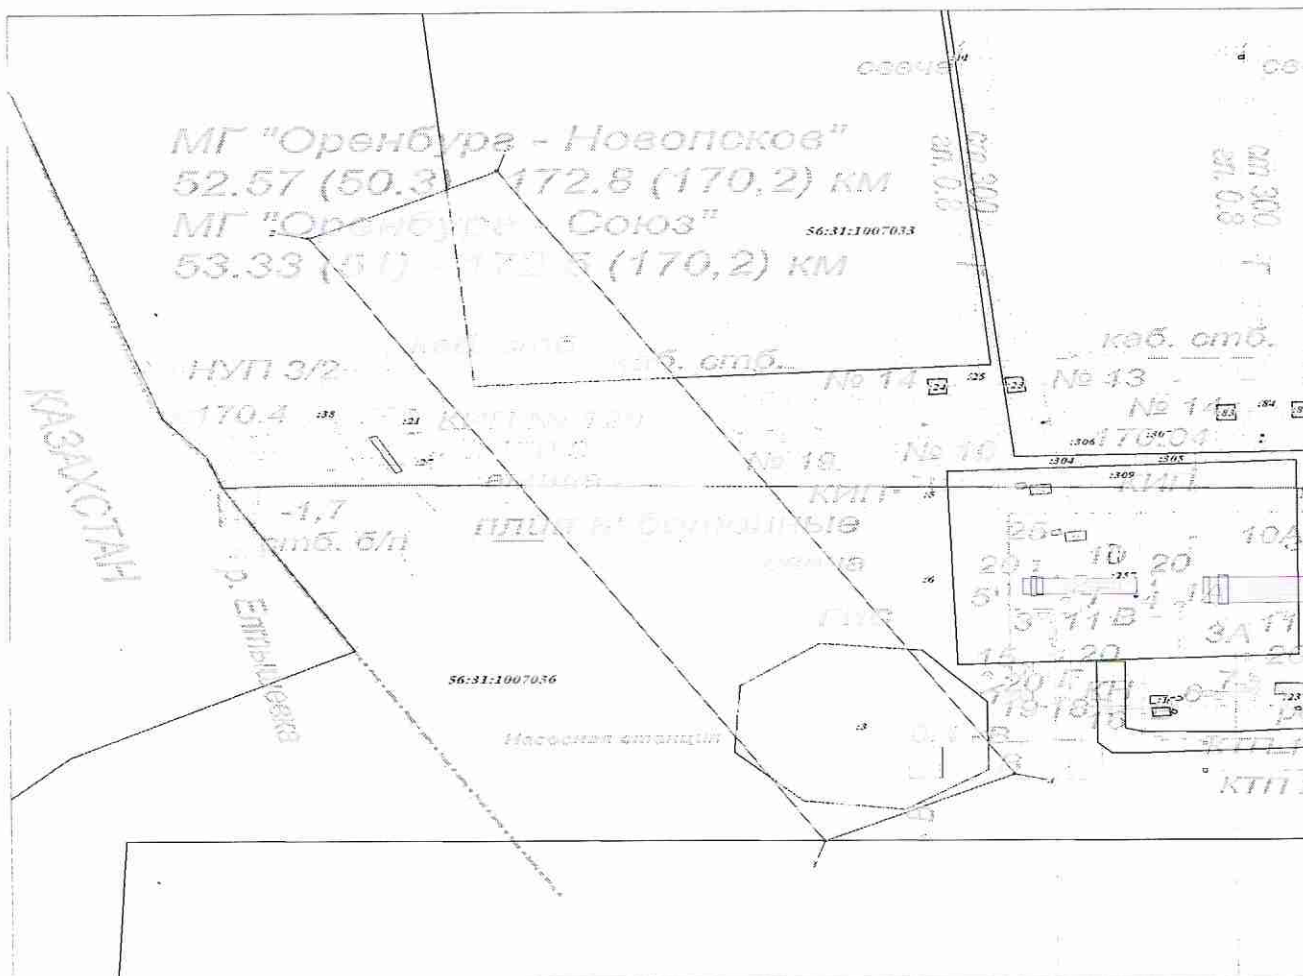

Масштаб 1:2000

Перечень координат характерных точек границы III пояса ЗСО скважин №№ 1, 2:

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат 56.1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	401751.41	1333444.92	Геодезический метод	0.1	-
2	402126.55	1333239.78	Геодезический метод	0.1	-
3	402167.94	1333315.47	Геодезический метод	0.1	-
4	401792.80	1333520.61	Геодезический метод	0.1	-
1	401751.41	1333444.92	Геодезический метод	0.1	-

Ширина санитарно-защитной полосы для водовода принимается на расстоянии не менее 10 м в обе стороны от его крайних линий водопровода вне зависимости от его диаметра.

Мероприятия по I поясу ЗСО.

Территория I пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами I пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории II пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории I пояса ЗСО при их вывозе.

Водопроводные сооружения, расположенные в I поясе ЗСО, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по II поясу ЗСО.

Не допускается:

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;

рубка леса главного пользования и реконструкции.

Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Мероприятия по II и III поясам ЗСО.

Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах III пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов.

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.