



**МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА,
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО,
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ТРАНСПОРТА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

21.12.2021 № 353-пр
г. Оренбург

Об установлении зоны санитарной
охраны водозаборной скважины
ДНС «Ольховская»
акционерного общества
«Оренбургнефть»

В соответствии со статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», на основании санитарно-эпидемиологического заключения от 04.08.2014 № 56.08.05.000.Т.000007.08.14, выданного Юго-Западным территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области, заявления акционерного общества «Оренбургнефть» от 11.11.2021, руководствуясь положением о министерстве строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области, утвержденного указом Губернатора Оренбургской области от 24.12.2013 № 932-ук, п р и к а з ы в а ю:

1. Установить зону санитарной охраны водозаборной скважины ДНС «Ольховская» акционерного общества «Оренбургнефть» согласно приложению к настоящему приказу.

2. Отделу коммунальной инфраструктуры управления жилищно-коммунального хозяйства в течение 5 рабочих дней со дня подписания настоящего приказа обеспечить направление копии настоящего приказа:

акционерному обществу «Оренбургнефть»;

администрации муниципального образования Сорочинский городской округ Оренбургской области для внесения сведений в федеральную государственную информационную систему территориального планирования.

3. Отделу коммунальной инфраструктуры управления жилищно-коммунального хозяйства в течение 5 рабочих дней со дня подписания настоящего приказа обеспечить направление документов, воспроизводящих сведения, содержащиеся в настоящем приказе, в Управление Росреестра по Оренбургской области для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.

4. Отделу организационного обеспечения управления документационного и организационного обеспечения обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области Гоношилкина А.В.

6. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель председателя Правительства
Оренбургской области – министр



А.В. Полухин

Приложение
к приказу министерства
строительства, жилищно-
коммунального, дорожного
хозяйства и транспорта
Оренбургской области
от 21.12. 2021 года № 353-н


Зона санитарной охраны водозаборной скважины
ДНС «Ольховская» АО «Оренбургнефть»

Водозабор ДНС «Ольховская» АО «Оренбургнефть» расположен на территории Сорочинского городского округа Оренбургской области, в 8 км. к северо-востоку от г. Сорочинска. Ближайшими населенными пунктами являются с. Толкаевка и с. Каменка.

Зона санитарной охраны (далее – ЗСО) организуется в составе трех поясов: пояс строго режима (I пояс), два пояса режима ограничений (II и III пояс).

Граница I пояса ЗСО установлена в радиусе на расстоянии не менее 15 м. от водозаборной скважины.

План границ I пояса ЗСО:

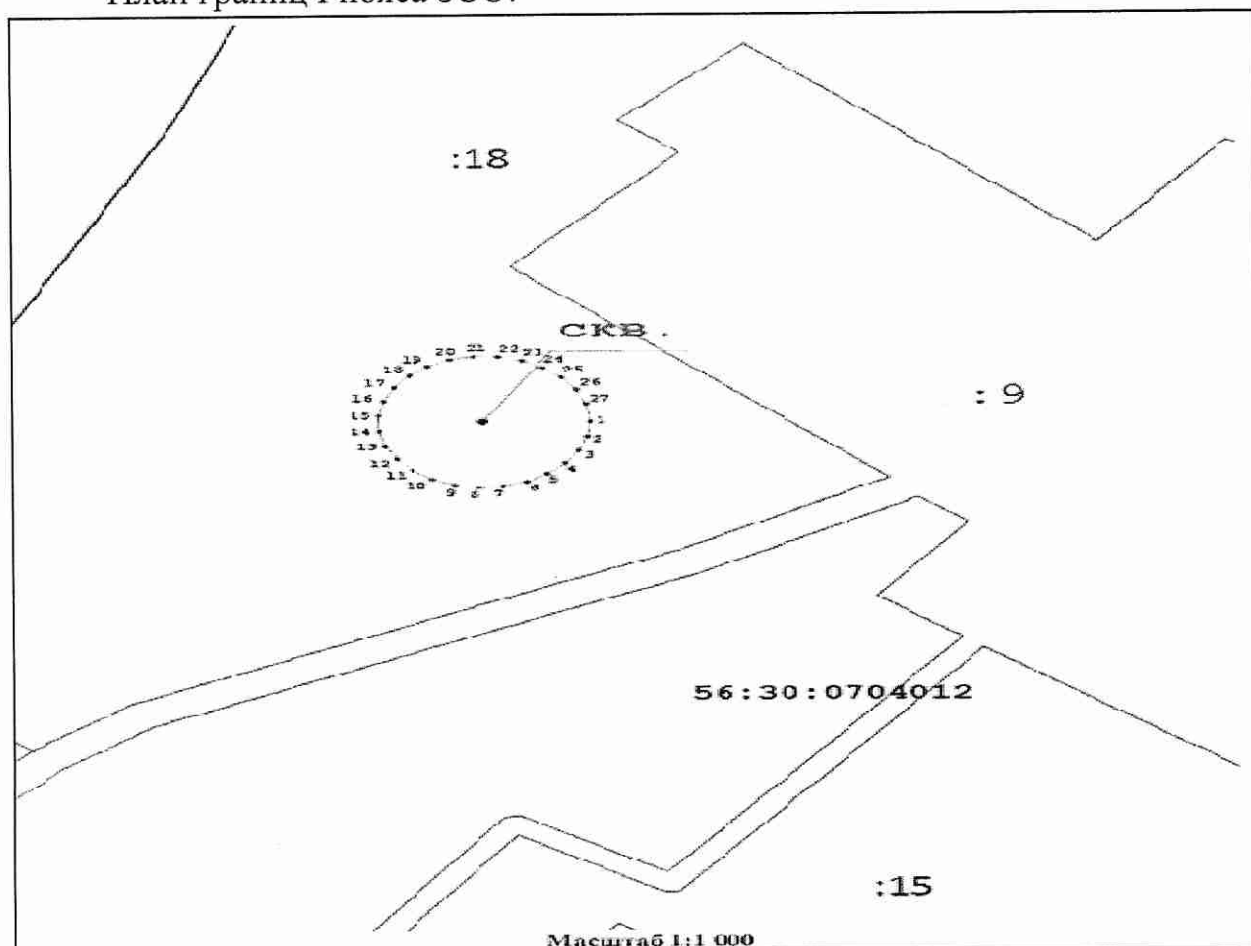


Перечень координат характерных точек границ I пояса ЗСО:

1. Система координат МСК – 56, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	509 164,74	1 384 169,04	Картометрический метод	0,20	—
2	509 161,31	1 384 168,64			
3	509 158,05	1 384 167,47			
4	509 155,16	1 384 165,58			
5	509 152,77	1 384 163,08			
6	509 151,02	1 384 160,10			
7	509 150,00	1 384 156,79			
8	509 149,76	1 384 153,34			
9	509 150,32	1 384 149,93			
10	509 151,64	1 384 146,73			
11	509 153,66	1 384 143,93			
12	509 156,27	1 384 141,66			
13	509 159,34	1 384 140,05			
14	509 162,68	1 384 139,18			
15	509 166,14	1 384 139,11			
16	509 169,52	1 384 139,82			
17	509 172,65	1 384 141,30			
18	509 175,36	1 384 143,45			
19	509 177,51	1 384 146,16			
20	509 178,97	1 384 149,29			
21	509 179,68	1 384 152,68			
22	509 179,60	1 384 156,14			
23	509 178,72	1 384 159,48			
24	509 177,10	1 384 162,54			
25	509 174,83	1 384 165,14			
26	509 172,02	1 384 167,16			
27	509 168,82	1 384 168,48			
1	509 164,74	1 384 169,04			

Границы II пояса ЗСО: верхняя располагается на расстоянии 13,64 м. от центра водозабора, нижняя – 11,36 м. Расстояние до боковых границ от центра водозабора составляет 12,56 м.

Общая протяженность II пояса составляет 25 м.; ширина – 25,12 м.

План границ II пояса ЗСО:

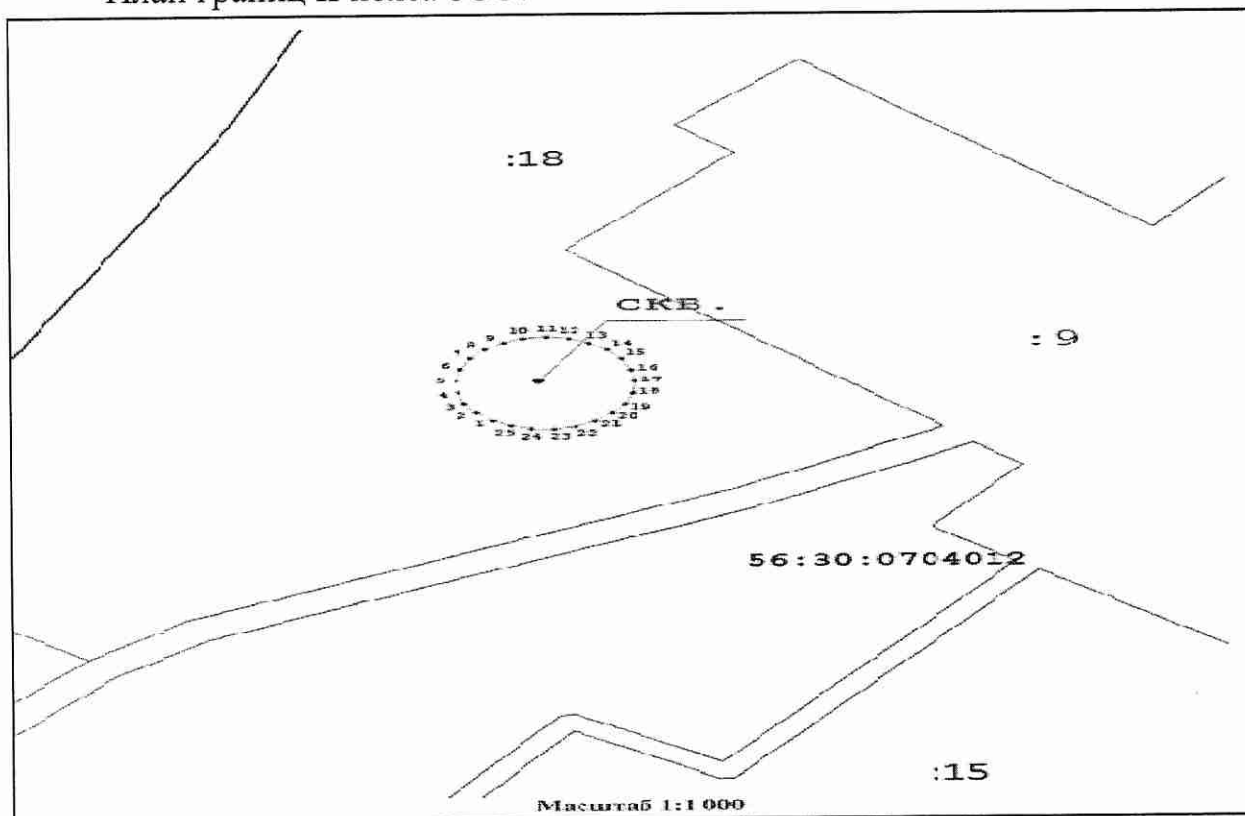


Перечень координат характерных точек границ II пояса ЗСО:

1. Система координат МСК – 56, зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	509 153,93	1 384 147,55	Картометрический метод	0,20	—
2	509 156,10	1 384 145,25			
3	509 158,78	1 384 143,56			
4	509 161,80	1 384 142,60			
5	509 164,95	1 384 142,43			
6	509 168,06	1 384 143,04			
7	509 170,91	1 384 144,42			
8	509 173,32	1 384 146,46			
9	509 175,15	1 384 149,04			
10	509 176,28	1 384 151,99			
11	509 176,63	1 384 155,14			
12	509 176,19	1 384 158,27			
13	509 174,98	1 384 161,19			
14	509 173,07	1 384 163,72			
15	509 170,60	1 384 165,69			
16	509 167,71	1 384 166,98			
17	509 164,59	1 384 167,50			
18	509 161,44	1 384 167,24			
19	509 158,45	1 384 166,19			
20	509 155,82	1 384 164,43			
21	509 153,72	1 384 162,06			
22	509 152,27	1 384 159,25			
23	509 151,57	1 384 156,17			
24	509 151,67	1 384 153,00			
25	509 152,55	1 384 149,96			
1	509 153,93	1 384 147,55			

Границы III пояса ЗСО: верхняя располагается на расстоянии 145,29 м. от центра водозабора, нижняя – 43,96 м. Расстояние до боковых границ от центра водозабора составляет 78,48 м.

Общая протяженность III пояса составляет 189,25 м.; ширина – 156,96 м.

План границ III пояса ЗСО:

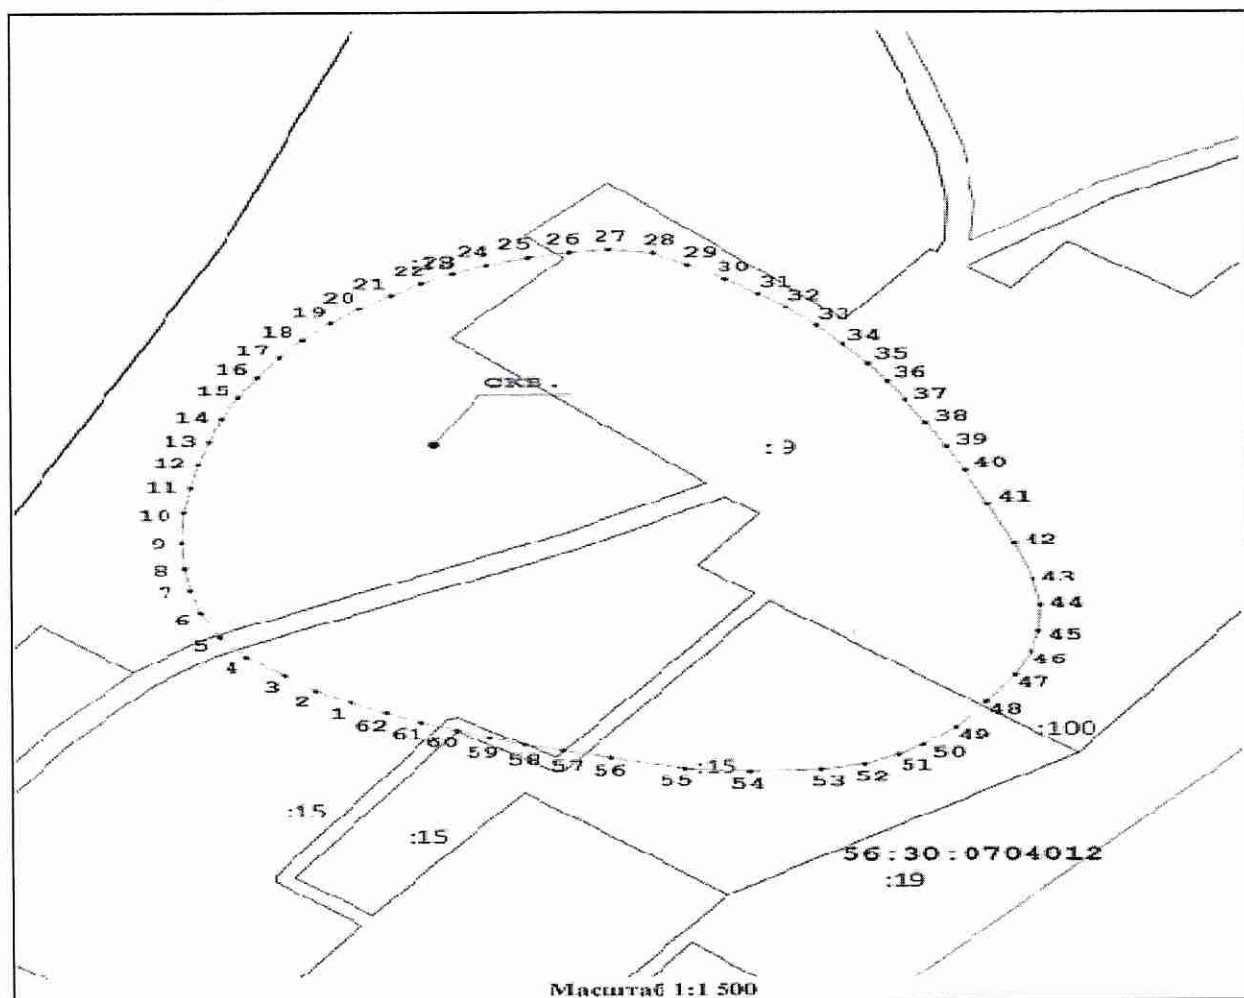

Перечень координат характерных точек границ III пояса ЗСО:

1. Система координат МСК – 56, зона I					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _i), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	509 079,39	1 384 135,92	Картометрический метод	0,50	—
2	509 083,50	1 384 128,49		0,50	
3	509 088,53	1 384 121,62		0,50	
4	509 094,83	1 384 113,60		0,50	
5	509 101,36	1 384 107,76		0,30	
6	509 109,53	1 384 103,77		0,20	
7	509 116,79	1 384 101,67		0,20	
8	509 124,33	1 384 100,53		0,20	
9	509 133,01	1 384 100,02		0,20	

1	2	3	4	5	6
10	509 142,55	1 384 100,43	Картометрический метод	0,20	—
11	509 150,80	1 384 101,82		0,20	
12	509 158,58	1 384 103,47		0,20	
13	509 165,96	1 384 105,74		0,20	
14	509 173,68	1 384 108,35		0,20	
15	509 180,60	1 384 112,26		0,20	
16	509 187,46	1 384 116,22		0,20	
17	509 193,88	1 384 120,86		0,20	
18	509 199,80	1 384 126,12		0,20	
19	509 205,17	1 384 131,95		0,20	
20	509 209,91	1 384 138,29		0,20	
21	509 214,20	1 384 144,97		0,20	
22	509 218,16	1 384 151,72		0,20	
23	509 221,17	1 384 158,16		0,20	
24	509 224,32	1 384 165,41		0,20	
25	509 226,62	1 384 173,94		0,20	
26	509 228,29	1 384 182,91		0,30	
27	509 229,19	1 384 191,34		0,30	
28	509 228,12	1 384 200,32		0,30	
29	509 224,26	1 384 207,79		0,30	
30	509 219,26	1 384 215,99		0,30	
31	509 214,55	1 384 222,82		0,30	
32	509 210,01	1 384 228,91		0,30	
33	509 203,98	1 384 235,35		0,30	
34	509 198,02	1 384 240,78		0,30	
35	509 191,32	1 384 246,44		0,30	
36	509 185,67	1 384 250,40		0,30	
37	509 179,01	1 384 254,18		0,30	
38	509 171,73	1 384 258,56		0,30	
39	509 163,79	1 384 262,93		0,30	
40	509 155,68	1 384 266,79		0,30	
41	509 144,60	1 384 271,80		0,30	
42	509 131,55	1 384 277,27		0,30	
43	509 119,99	1 384 281,31		0,30	
44	509 111,16	1 384 283,03		0,30	
45	509 102,28	1 384 282,56		0,30	
46	509 095,64	1 384 280,85		0,30	
47	509 088,07	1 384 277,33		0,30	
48	509 079,06	1 384 271,38		0,30	
49	509 070,68	1 384 264,64		0,50	
50	509 064,75	1 384 257,76		0,50	
51	509 061,60	1 384 252,32		0,50	
52	509 058,54	1 384 245,33		0,50	
53	509 056,88	1 384 235,80		0,50	
54	509 056,23	1 384 220,62		0,50	
55	509 057,19	1 384 206,75		0,50	
56	509 060,75	1 384 191,25		0,50	
57	509 063,06	1 384 181,05		0,50	
58	509 065,11	1 384 172,82		0,30	
59	509 067,47	1 384 165,65		0,30	
60	509 069,95	1 384 158,53		0,30	
61	509 072,70	1 384 151,11		0,50	
62	509 075,81	1 384 143,51		0,50	
1	509 079,39	1 384 135,92		0,50	

Ширина санитарно-защитной полосы по обе стороны от крайних линий водопровода составляет 10 м.

В границах I пояса ЗСО запрещаются:

- посадка высокоствольных деревьев;
- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

Территория I пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

Здания оборудуются канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами I пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории II пояса ЗСО.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключаящих загрязнение территории I пояса ЗСО при их вывозе.

Водопроводные сооружения, расположенные в I поясе ЗСО, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

В границах II пояса ЗСО запрещаются:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования и реконструкции.

В границах II пояса ЗСО должны выполняться мероприятия по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод, а также мероприятия по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

В границах II и III поясов ЗСО запрещаются:

- закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли;

– размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах III пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

В границах II и III поясов ЗСО необходимо выявлять, тампонировать или восстанавливать все старые, бездействующие, дефектные или неправильно эксплуатируемые скважины, представляющие опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, возможно только при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод (уборные, помойные ямы, навозохранилища, приемники мусора).

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.