



**МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА,
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО,
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ТРАНСПОРТА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

П Р И К А З

17.08.2023 № 187-пр

г. Оренбург

О внесении изменения в приказ
министерства от 20.07.2023
№ 154-пр

1. Внести в приказ министерства строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области от 20 июля 2023 года № 154-пр «Об утверждении проекта зоны санитарной охраны водозаборных скважин №№ 1,2 для водоснабжения компрессорной станции № 2 «Староалександровская» Бузулукского линейного производственного управления магистральных газопроводов» следующее изменение:

1.1. Приложение к приказу изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Отделу коммунальной инфраструктуры управления жилищно-коммунального хозяйства в течение 5 рабочих дней со дня подписания настоящего приказа обеспечить направление копии настоящего приказа:

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»;

администрации муниципального образования Сорочинский городской округ Оренбургской области для внесения сведений в государственную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности;

3. Отделу коммунальной инфраструктуры управления жилищно-коммунального хозяйства в течение 5 рабочих дней со дня подписания настоящего приказа обеспечить направление документов, воспроизводящих сведения, содержащиеся в настоящем приказе, в Управление Росреестра по Оренбургской области для внесения в Единый государственный реестр недвижимости.

4. Отделу документационного обеспечения разместить настоящий приказ на официальном сайте министерства строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель председателя Правительства
Оренбургской области – министр



А.В. Полухин

Приложение
к приказу министерства
строительства, жилищно-
коммунального, дорожного
хозяйства и транспорта
Оренбургской области
от 17.08 2023 года № 187-пр

Зона санитарной охраны водозаборных скважин №№ 1,2 для водоснабжения компрессорной станции № 2 «Староалександровская» Бузулукского линейного производственного управления магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»

Водозаборные скважины № 1 и № 2, используемые для водоснабжения КС-2 «Староалександровская» Бузулукского ЛПУМГ, расположены в 6 км юго-западнее с. Староалександровка в Бузулукском районе Оренбургской области, на левобережье р. Винная. Площадка компрессорной станции расположена в 0,3 км к северу от скважин, в 2 км юго-восточнее федеральной автомобильной дороги М-5 «Урал».

Зона санитарной охраны (далее – ЗСО) организуется в составе трех поясов: пояс строгого режима (I пояс), два пояса режима ограничений (II и III пояс).

Зоны санитарной охраны I и II поясов совпадают и принимаются по границам отведенного под скважины земельного участка ПАО «Газпром» с кадастровым номером 56:08:2806001:95 площадью 7126 кв.м.

План границ I пояса ЗСО скважин № № 1,2:



Перечень координат характерных точек границ I пояса ЗСО скважин №1 и №2.

Сведения о местоположении границ объекта

1. Система координат МСК-56, зона 1

2. Сведения о характерных точках границ объекта

Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mт), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	536582.02	1288225.78	Геодезический метод	0.1	-
2	536690.30	1288175.73	Геодезический метод	0.1	-
3	536715.06	1288229.68	Геодезический метод	0.1	-
4	536607.04	1288280.40	Геодезический метод	0.1	-
5	536582.02	1288225.78	Геодезический метод	0.1	-

План границ II пояса ЗСО скважин №№ 1, 2:



Перечень координат характерных точек границ II пояса ЗСО скважин №1 и №2.

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-56, зона I					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	536582.02	1288225.78	Геодезический метод	0.1	-
2	536690.30	1288175.73	Геодезический метод	0.1	-
3	536715.06	1288229.68	Геодезический метод	0.1	-
4	536607.04	1288280.40	Геодезический метод	0.1	-
1	536582.02	1288225.78	Геодезический метод	0.1	-


Определенные расчетом границы ЗСО III пояса удалены от каждой скважины на расстояние:

- 292,55 м - вверх по потоку;
- 31,6 м — вниз по потоку;
- 82,13 м — поперек потока.

Направление потока подземных вод — юго-восточное, к реке Самара.

Учитывая близкое расположение скважин №№ 1, 2 относительно друг друга, организована общая ЗСО III пояса в виде прямоугольника размером (212 x 370) м, площадью 7,8418 га.

План границ III пояса ЗСО скважин №№ 1, 2:

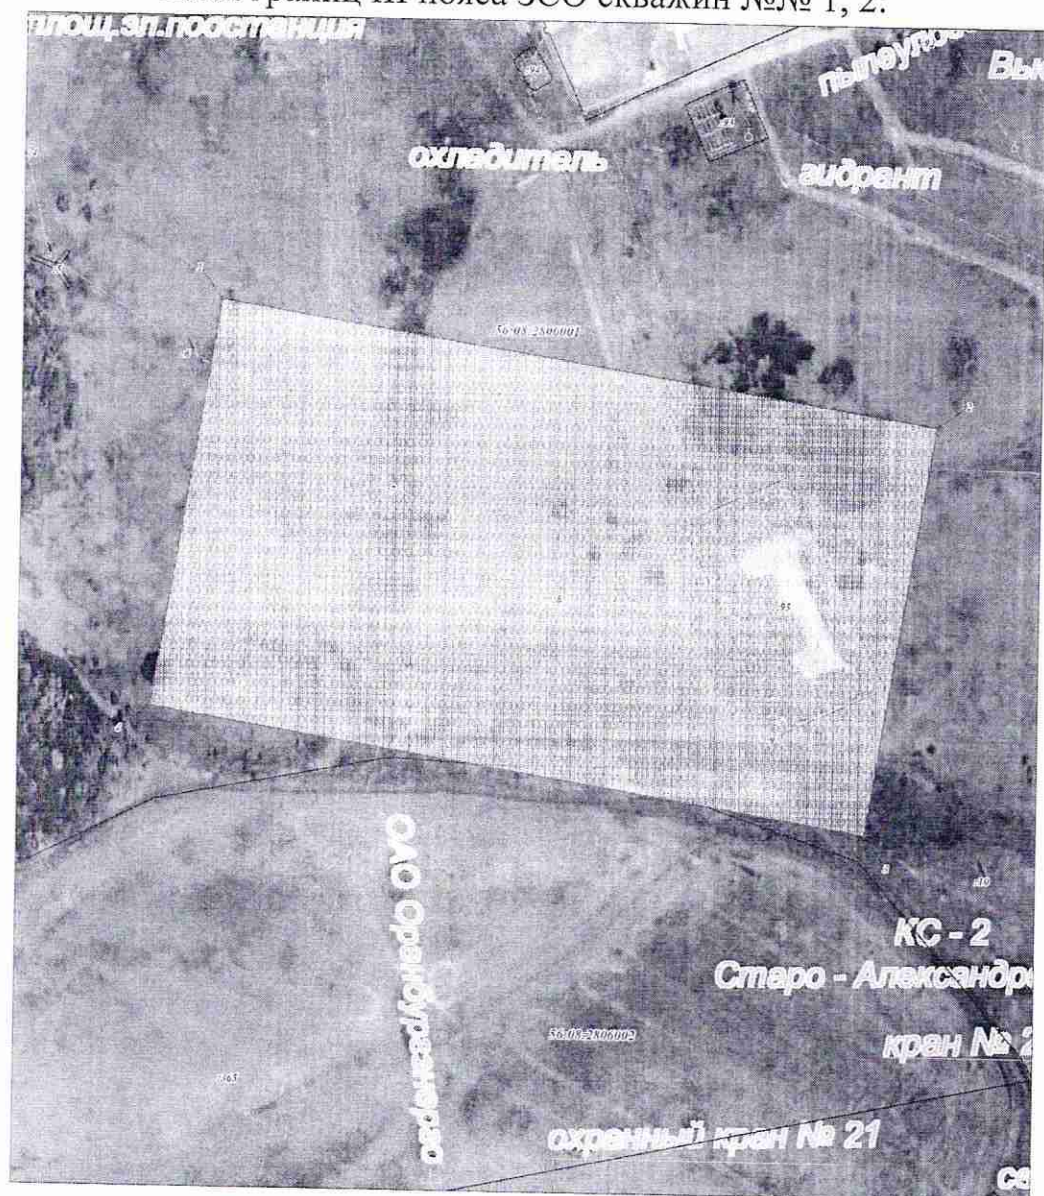

Перечень координат характерных точек границ III пояса ЗСО скважин №1 и №2.

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК-56, зона I					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	536801.30	1287940.08	Геодезический метод	0.1	-
2	536741.66	1288304.78	Геодезический метод	0.1	-
3	536532.24	1288270.54	Геодезический метод	0.1	-
4	536591.89	1287905.83	Геодезический метод	0.1	-
1	536801.30	1287940.08	Геодезический метод	0.1	-

Ширина санитарно-защитной полосы водовода от скважин до накопительной емкости чистой воды протяженностью около 0,4 км принимается 50 м по обе стороны от линий водовода.

Мероприятия по I поясу ЗСО.

Территория I пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами I пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории II пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории I пояса ЗСО при их вывозе.

Водопроводные сооружения, расположенные в I поясе ЗСО, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по II поясу ЗСО.

Не допускается:

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;

рубка леса главного пользования и реконструкции.

Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Мероприятия по II и III поясам ЗСО.

Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламоохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах III пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов.

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.