





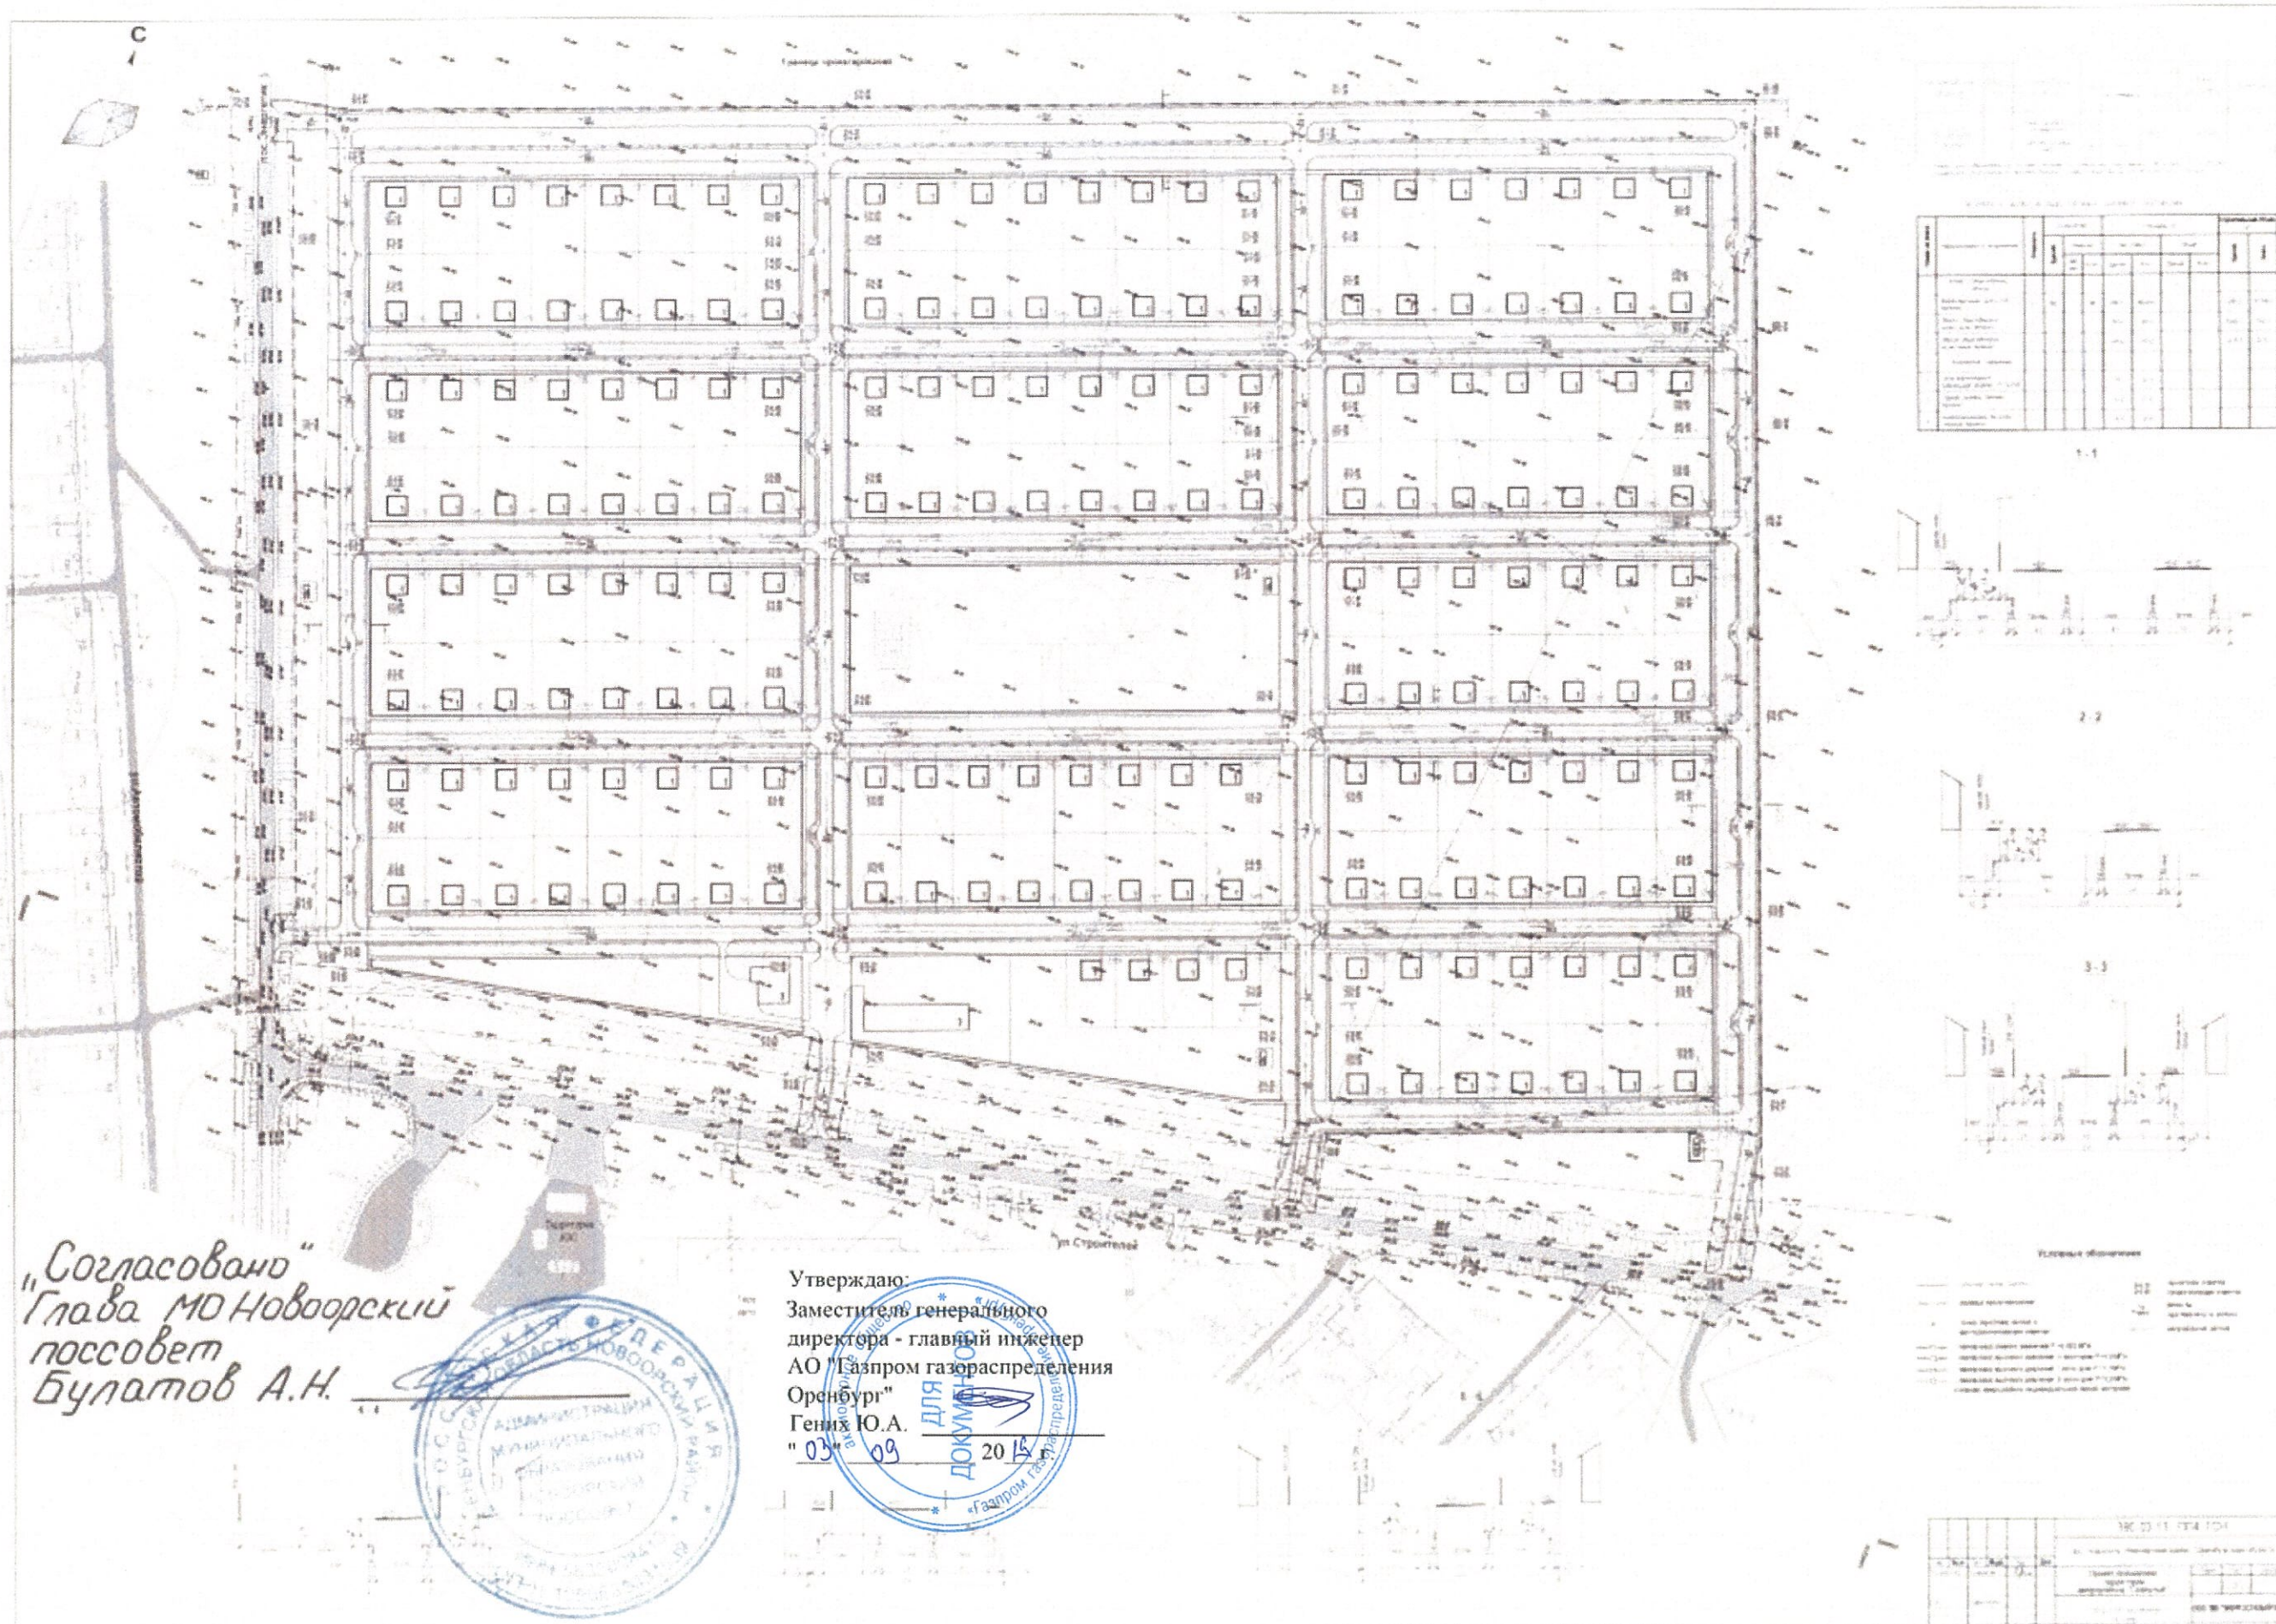

Утверждаю:  
Заместитель главного  
директора - главный инженер  
АО "Газпромраспределение Оренбург"  
Ю.А. Гених  
"02" 09 2019 г.

Схема сети газораспределения  
Строительство объекта: Газопровод к п. Лебяжий  
Бузулукского района

Согласовано:  
Глава МО Колтубанский  
сельсовет  
И.Н. Черных  
"03" 09 2019 г.

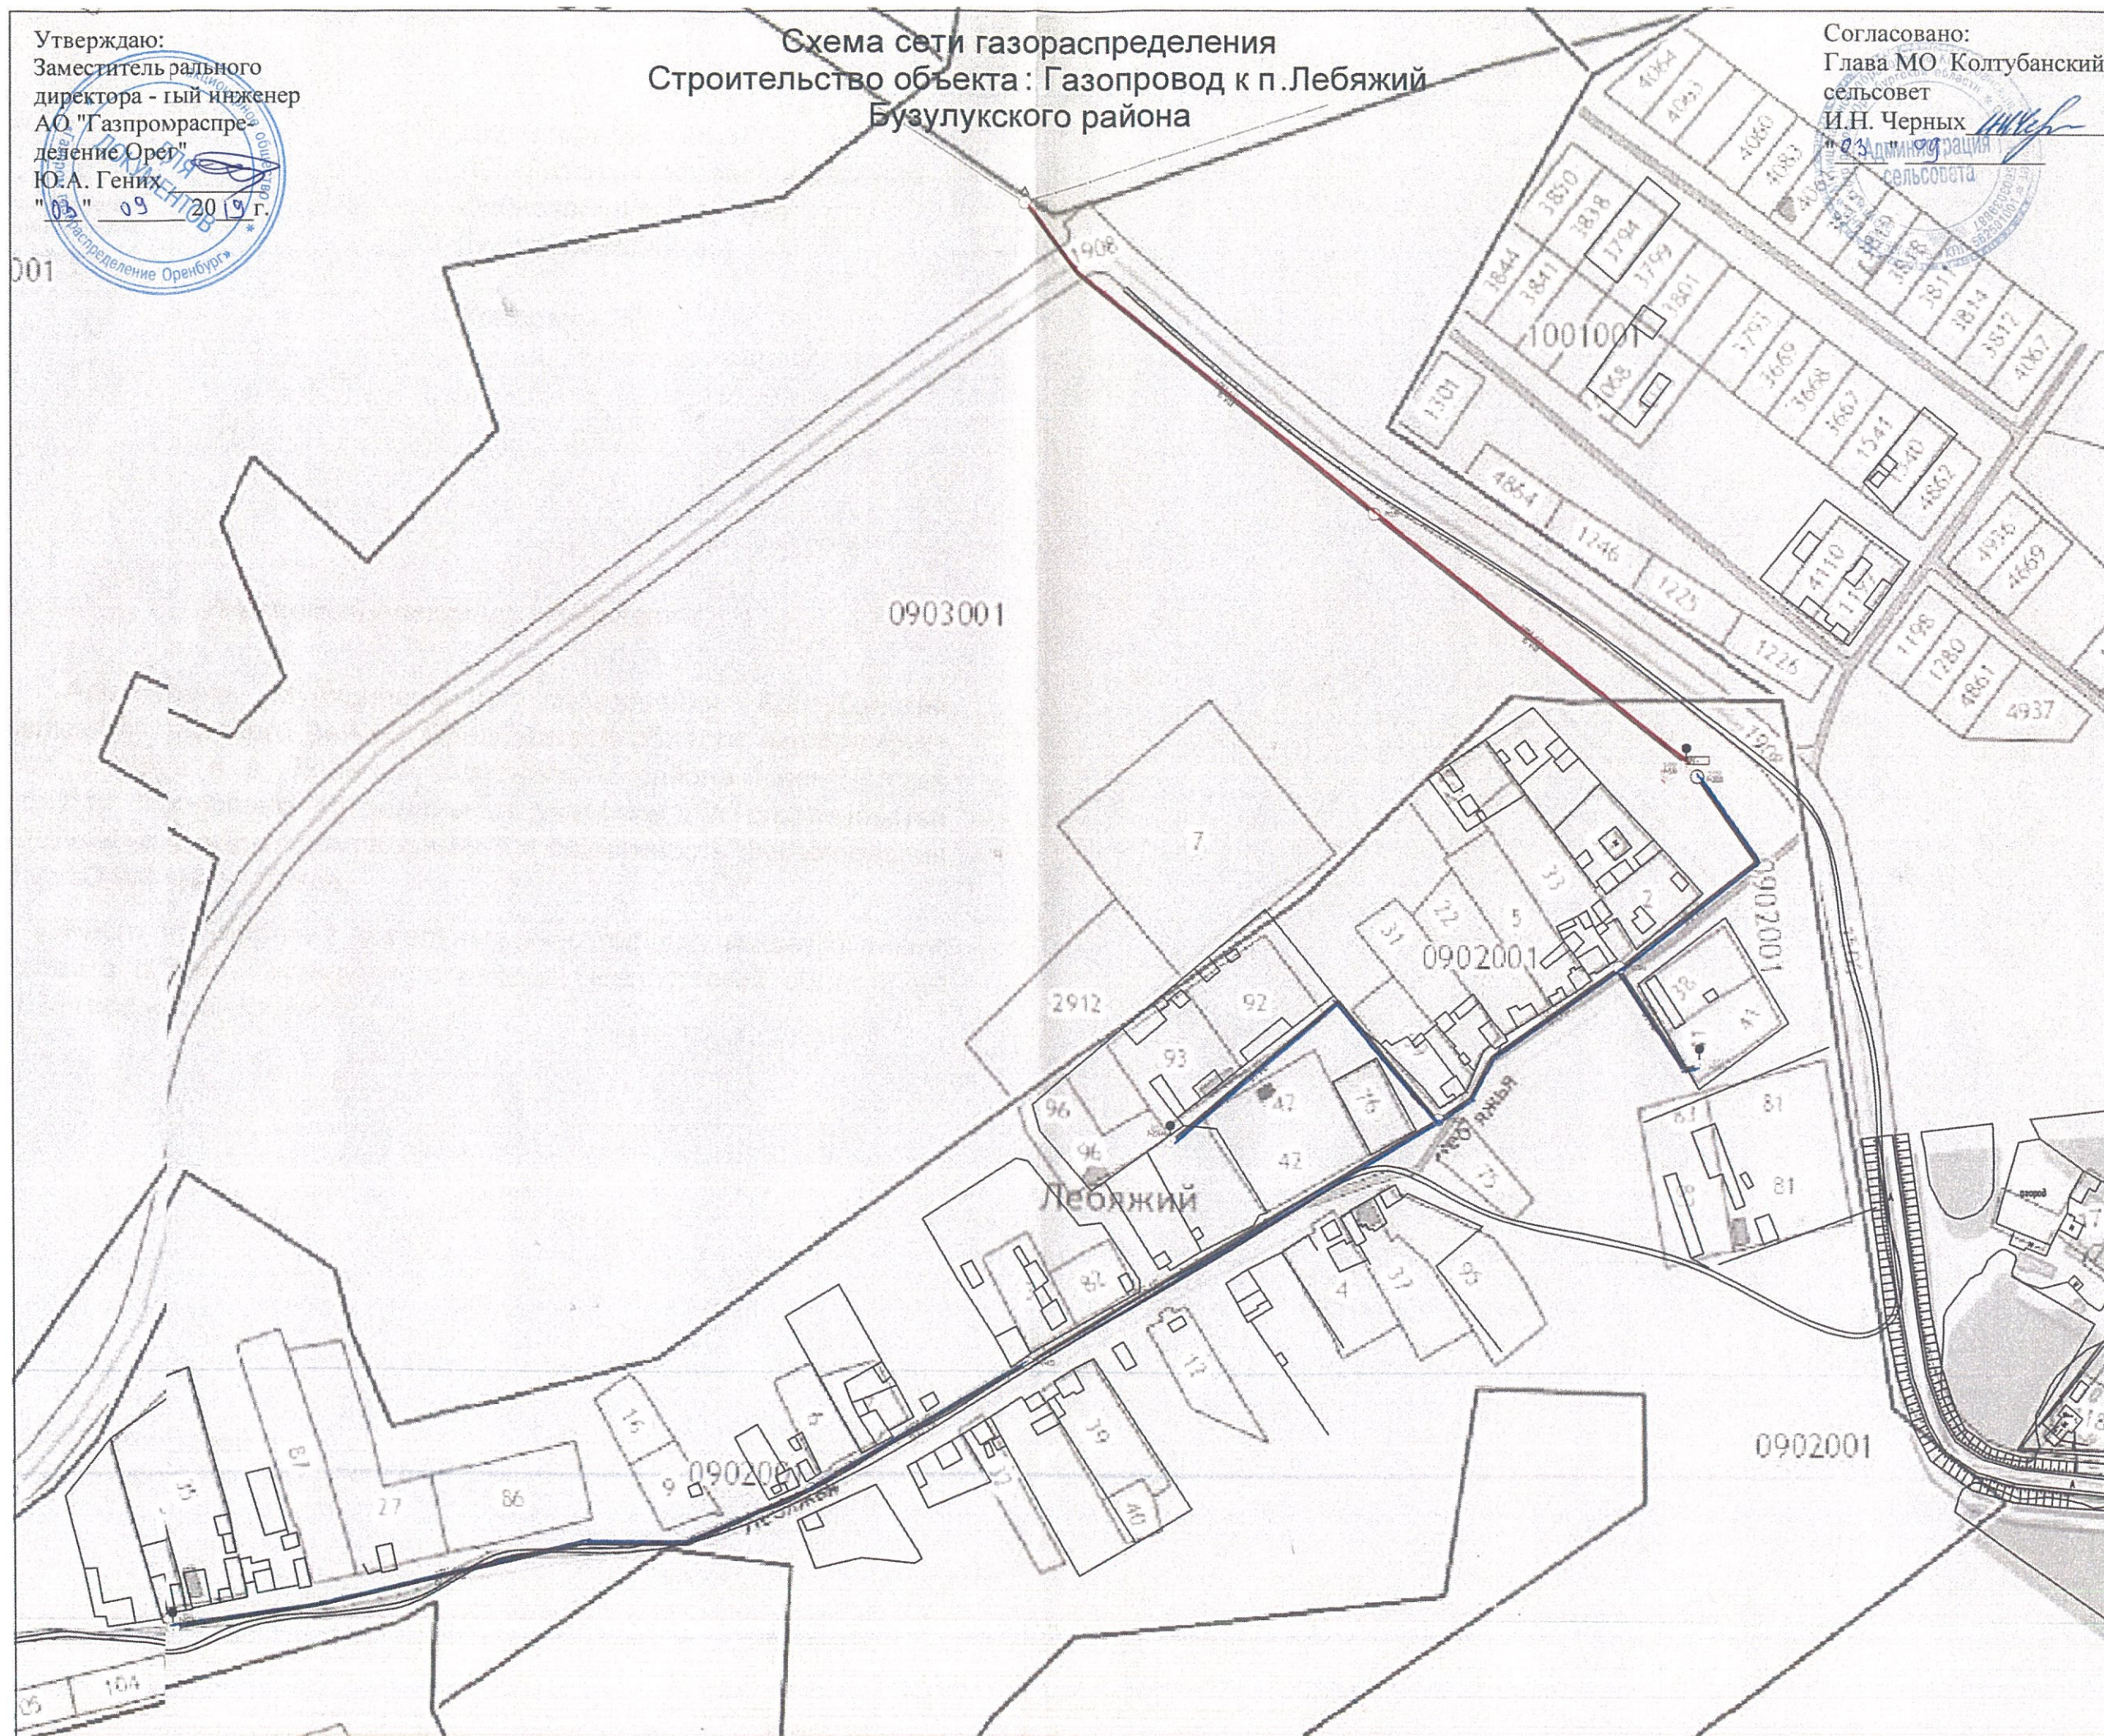




УТВЕРЖДАЮ:  
Глава Муниципального Образования  
Акбулакский район

Павленко Г.В.  
« 20 » г

Расчётная схема газоснабжения  
Акбулакского района:  
«Газопроводс.Корниловка. Акбулакского района»

СОГЛАСОВАНО:  
главный инженер филиала  
АО «Газпром газораспределение Оренбург»  
в г. Соль-Илецке (Соль-Илецкмежрайгаз)  
Д.А.Кувшинов  
« 28 » 08 2018

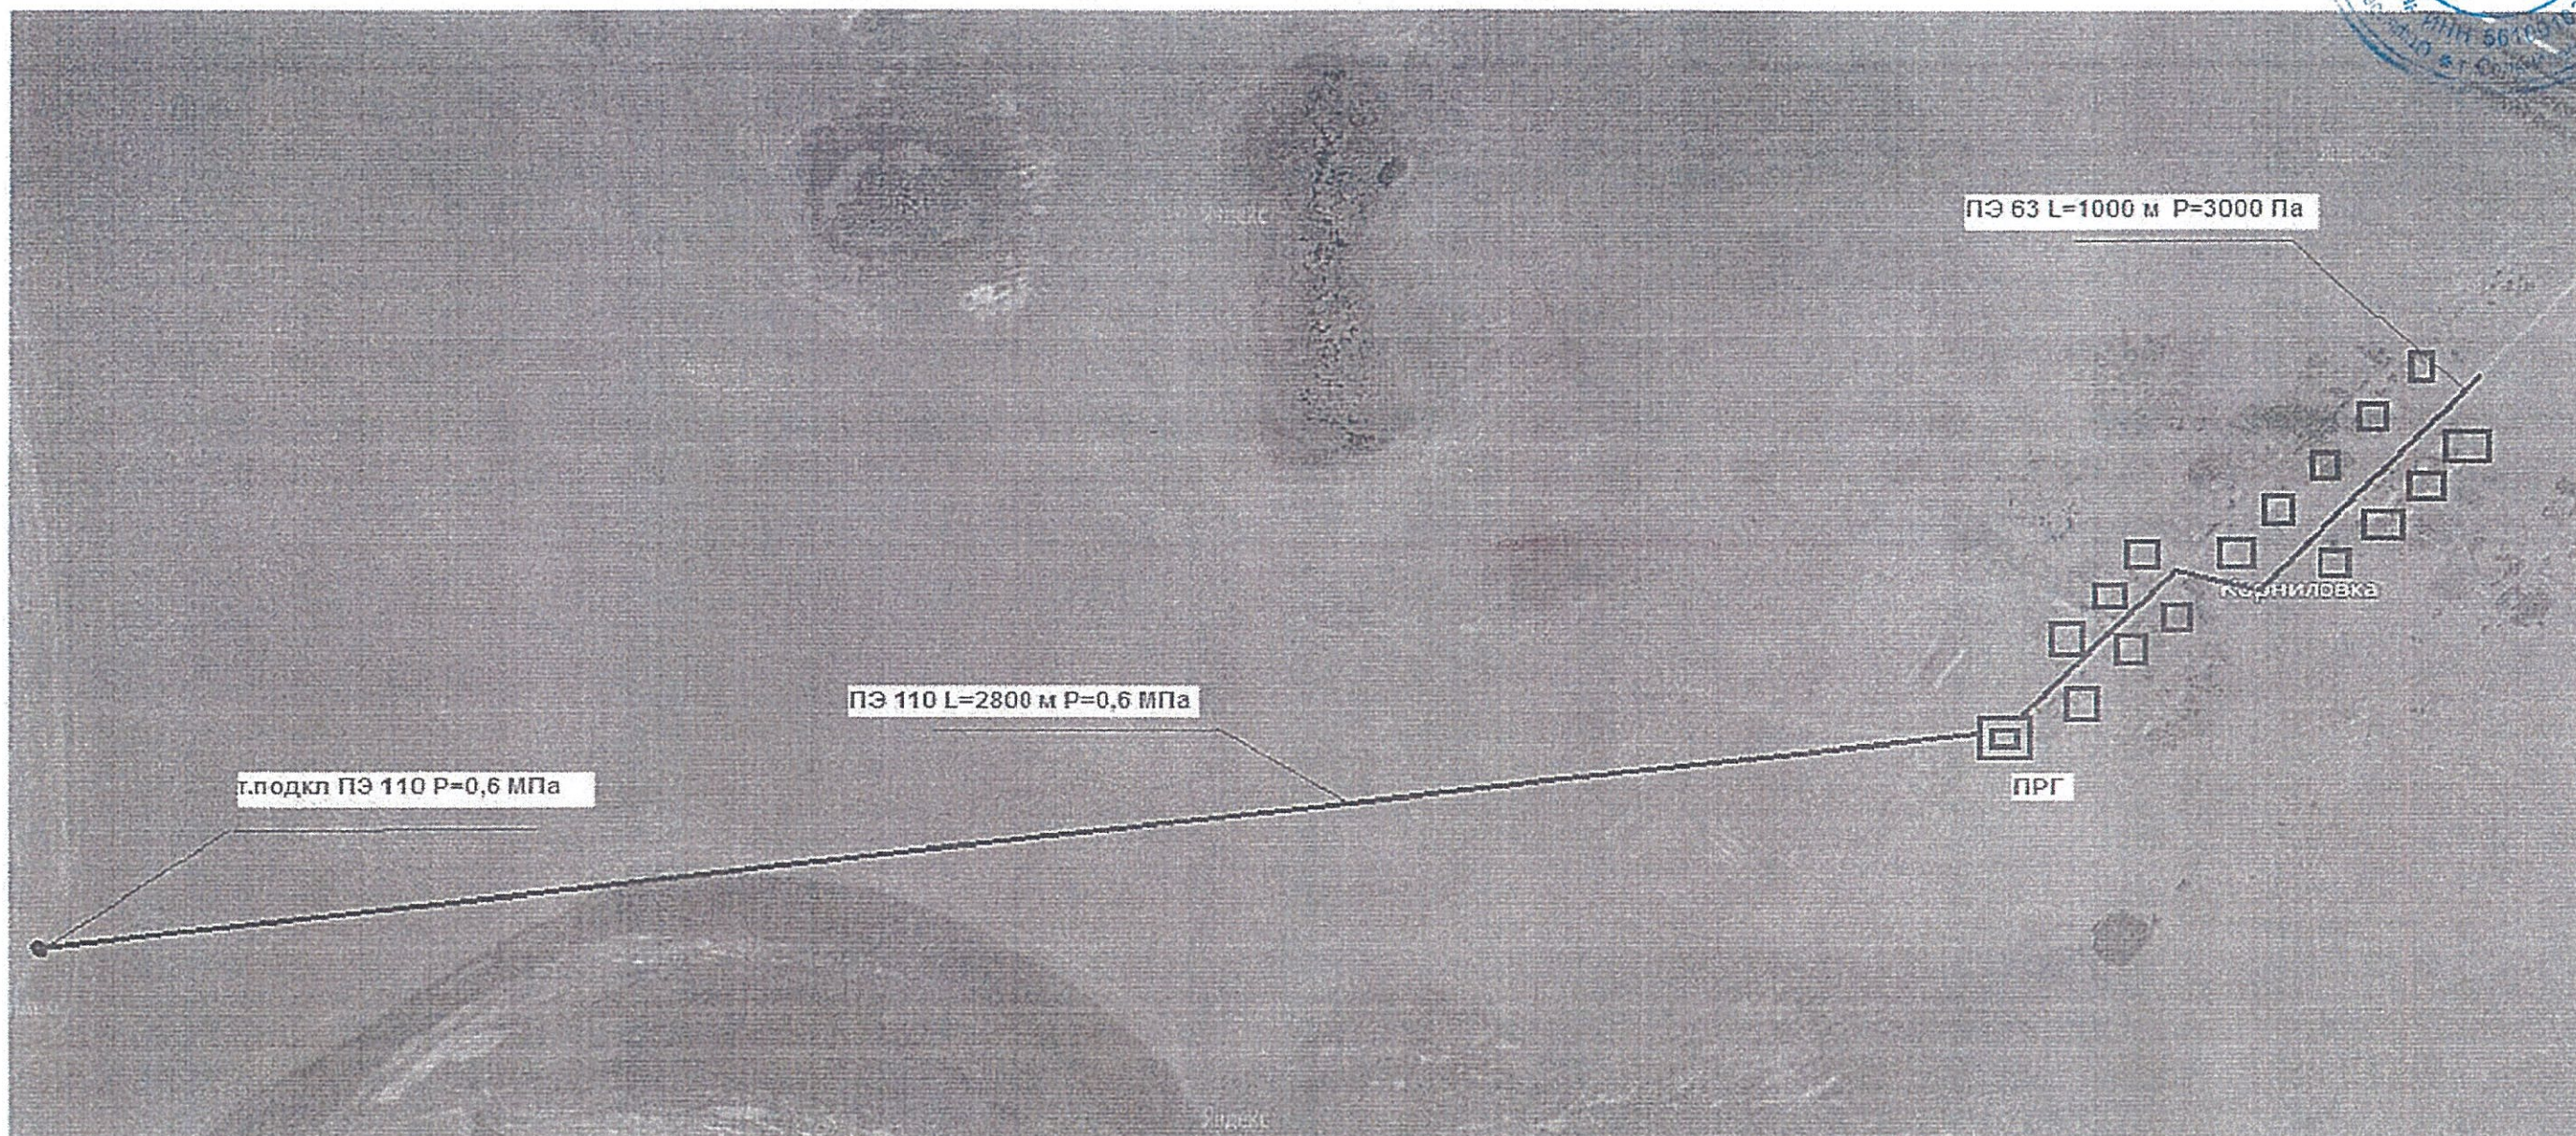

Утверждаю:  
Заместитель генерального  
директора - главный инженер  
АО «Газпром газораспределение Оренбург»

Ю.А.Тених

« 04 » 09 2019 г

условные обозначения

|  |                                                                 |
|--|-----------------------------------------------------------------|
|  | -потребитель газа, существующий:                                |
|  | - потребитель газа, перспективный:                              |
|  | - потребитель газа, проектируемый:                              |
|  | -газопровод низкого давления 0,003 мПа (300 кПа), проектируемый |
|  | -газопровод низкого давления 0,003 мПа (300 кПа), существующий  |

Примечание:




- схемой предусмотрено подключение 15 земельных участков отведенных под индивидуальное жилищное строительство:Расход газ = 150 м3/час







# Схема газоснабжения жилых домов х. Чкаловский: "Газопровод межпоселковый к х. Чкаловский Соль-Илецкого района"

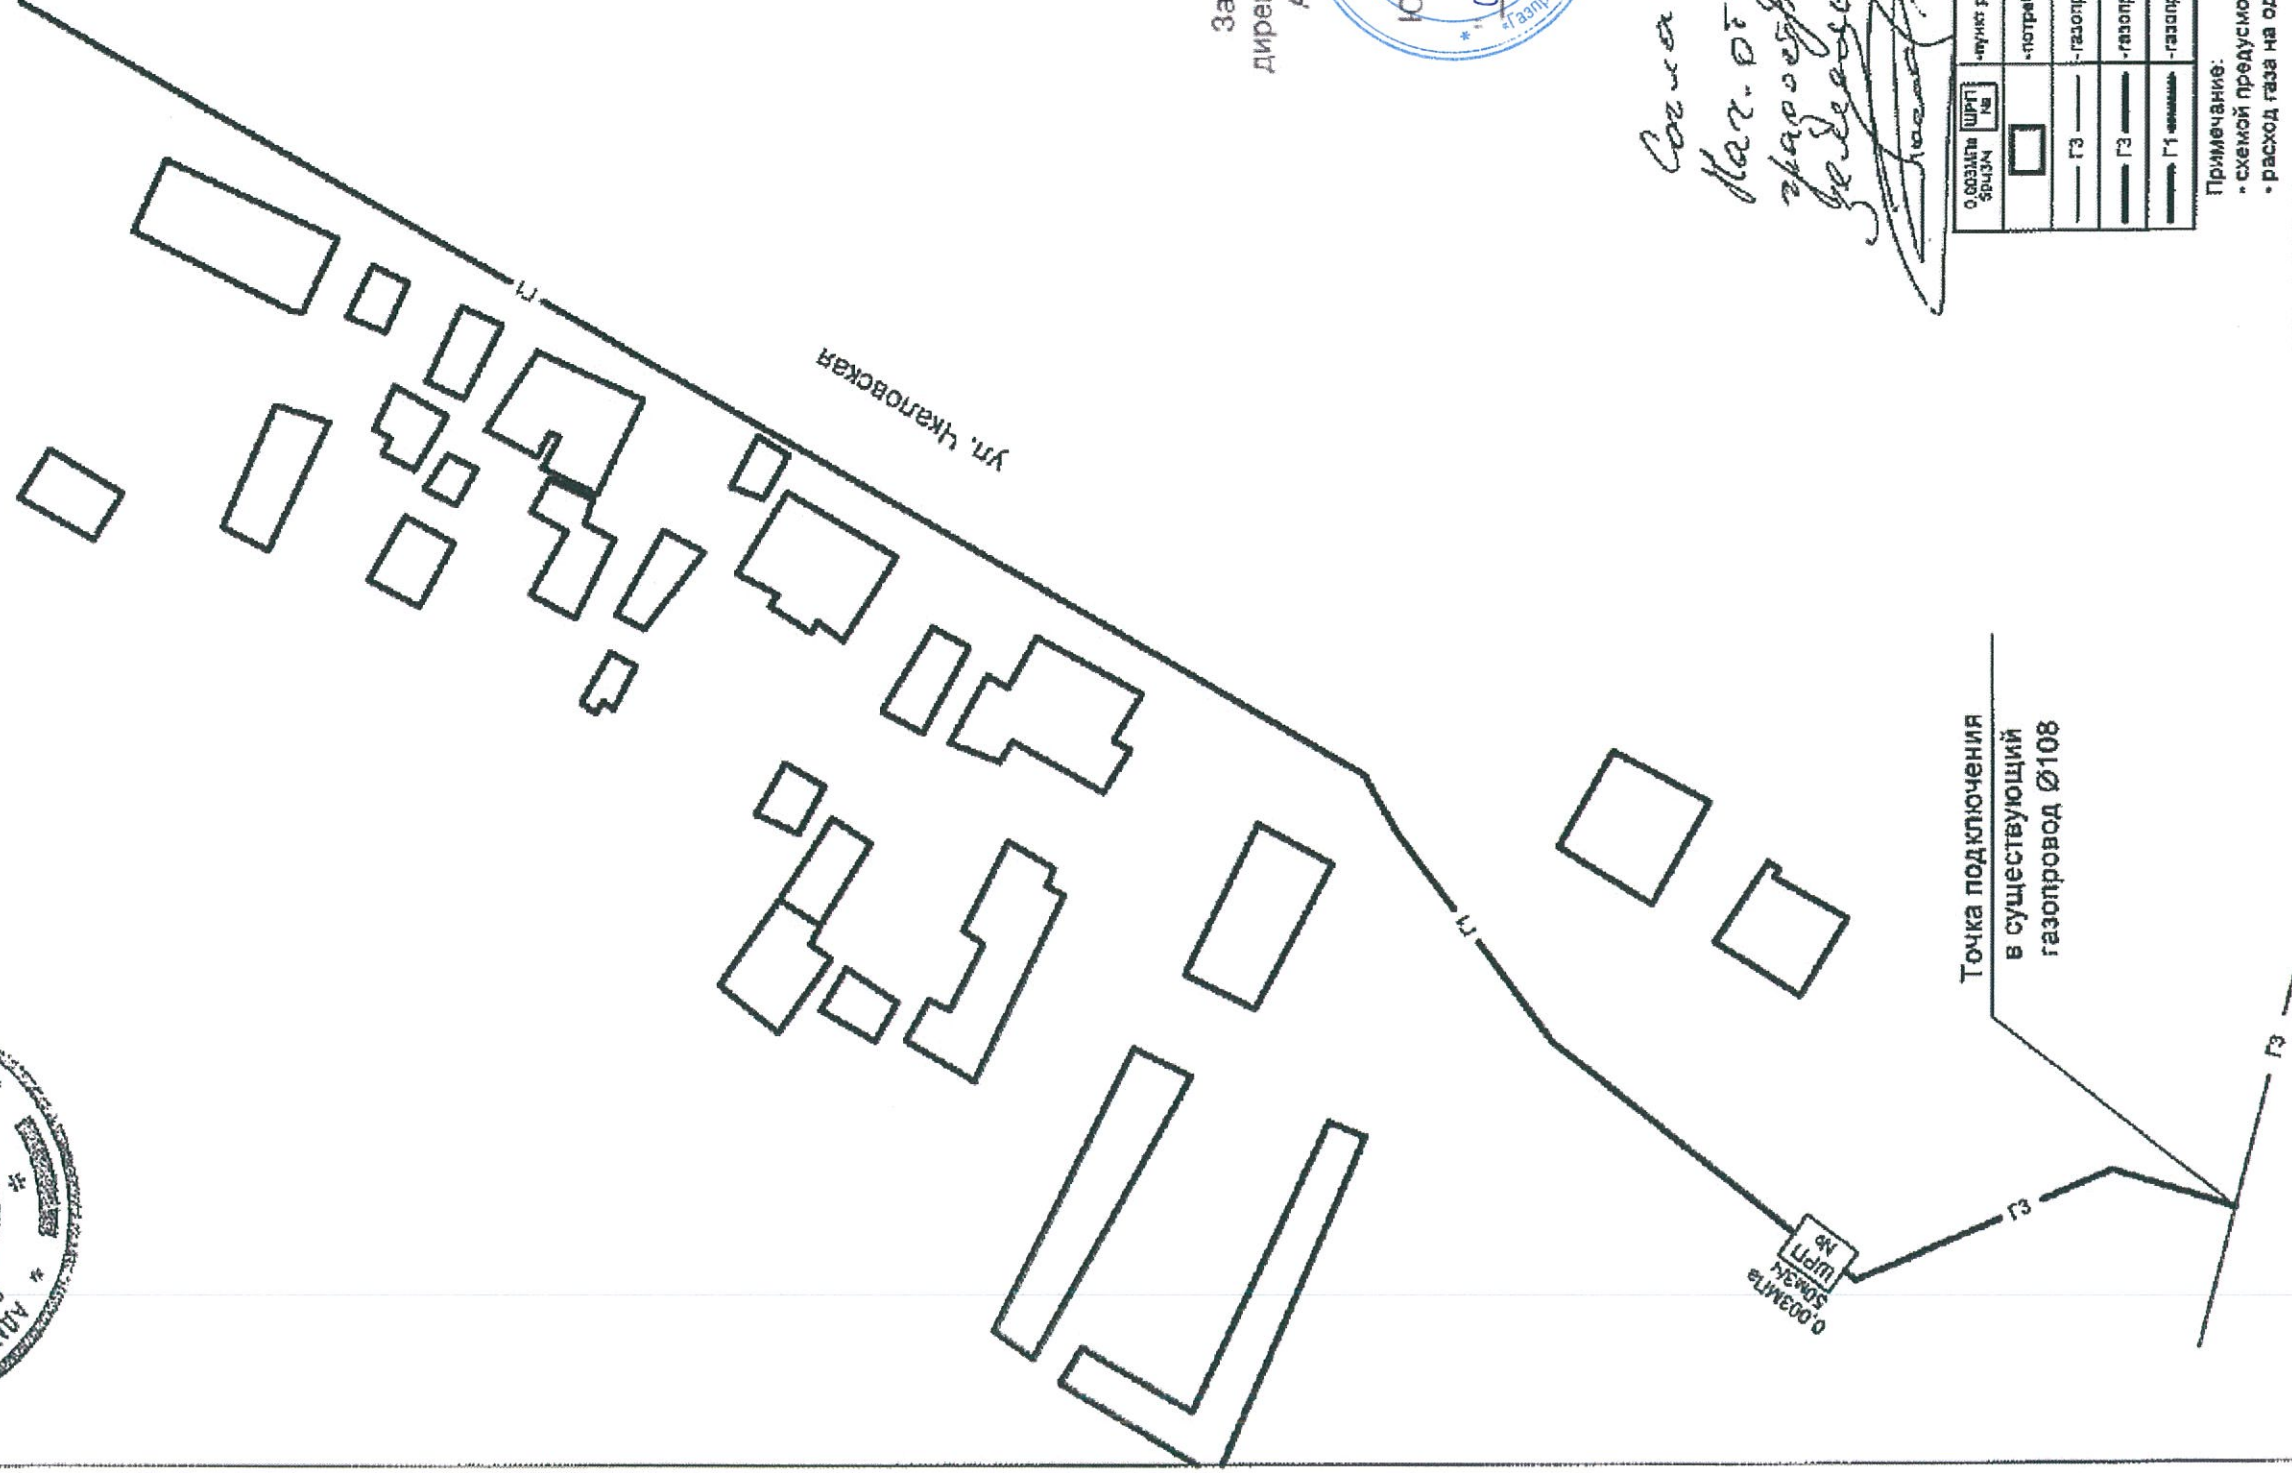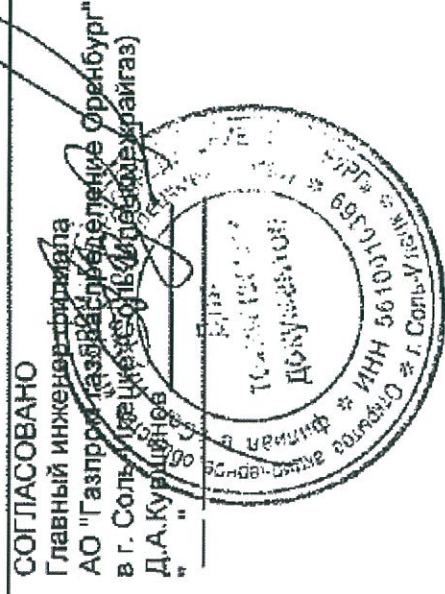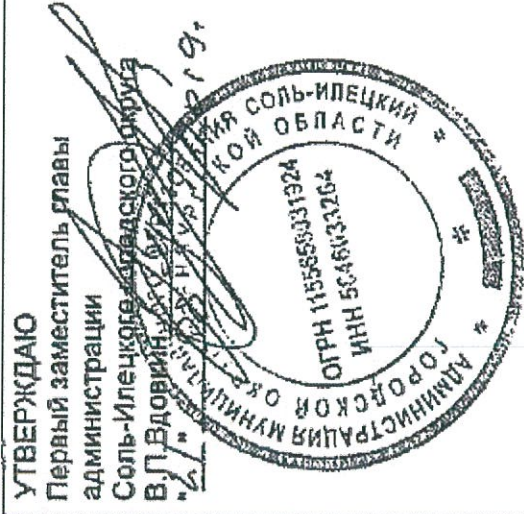

Утверждаю:  
Заместитель генерального  
директора - главный инженер  
АО "Газпром газораспре-  
деление Оренбург"



Согласовано  
Наг. отдела архитектуры  
г. Соль-Илецка  
Заведующая, от имени  
Соль-Илецкого городского округа  
С.А.Савельева

| ШРП<br>№ | Условные обозначения                                    |
|----------|---------------------------------------------------------|
| □        | - пункт регулирования газа, проектируемый;              |
| □        | - потребители газа, проектируемый;                      |
| — Г3 —   | - газопровод высокого давления 0,6 МПа, существующий;   |
| — Г3 —   | - газопровод высокого давления 0,3 МПа, проектируемый;  |
| — Г1 —   | - газопровод низкого давления 0,005 МПа, проектируемый; |

Примечание:

- схемой предусмотрено подключение 10 земельных участков;
- расход газа на один земельный участок не более 5 м³/ч.



Глава администрации  
МО Ясненский городской округ  
Т.М. Силантьева



# Схема газоснабжения "Газопровод межпоселковый к п.Каракульский"

Утверждаю:   
Заместитель генерального  
директора - главный инженер  
АО "Газпром газораспределения  
Оренбург"  
Гених Ю.А.

Главный инженер АО «Газпром  
газораспределение Оренбург»  
в г.Орске (Орскмежрайгаз) Д.В. Бухаи  
" 20 " 2019 г.



газопровод высокого давления  
АО "Газпром газораспределение Оренбург"  
(Орскмежрайгаз)

место врезки  
в сущ. газопровод высокого давления Ø168

Каракульский












Газопровод к новому микрорайону Восточному в  
с. Паника, Оренбургского района.

УТВЕРЖДАЮ:  
Глава МО "Пугачевский сельсовет"  
Оренбургского района, Оренбургской области

И.В. Жданов  
Министр  
Министерства  
Образования  
Пугачевский  
Сельсовет  
Оренбургского района  
Оренбургской области  
ОГРН 1055301000000  
ИНН 5305000000



Утверждаю:  
Заместитель-генерального  
директора - главный инженер  
АО "Газпром газораспре-  
деление Оренбург"

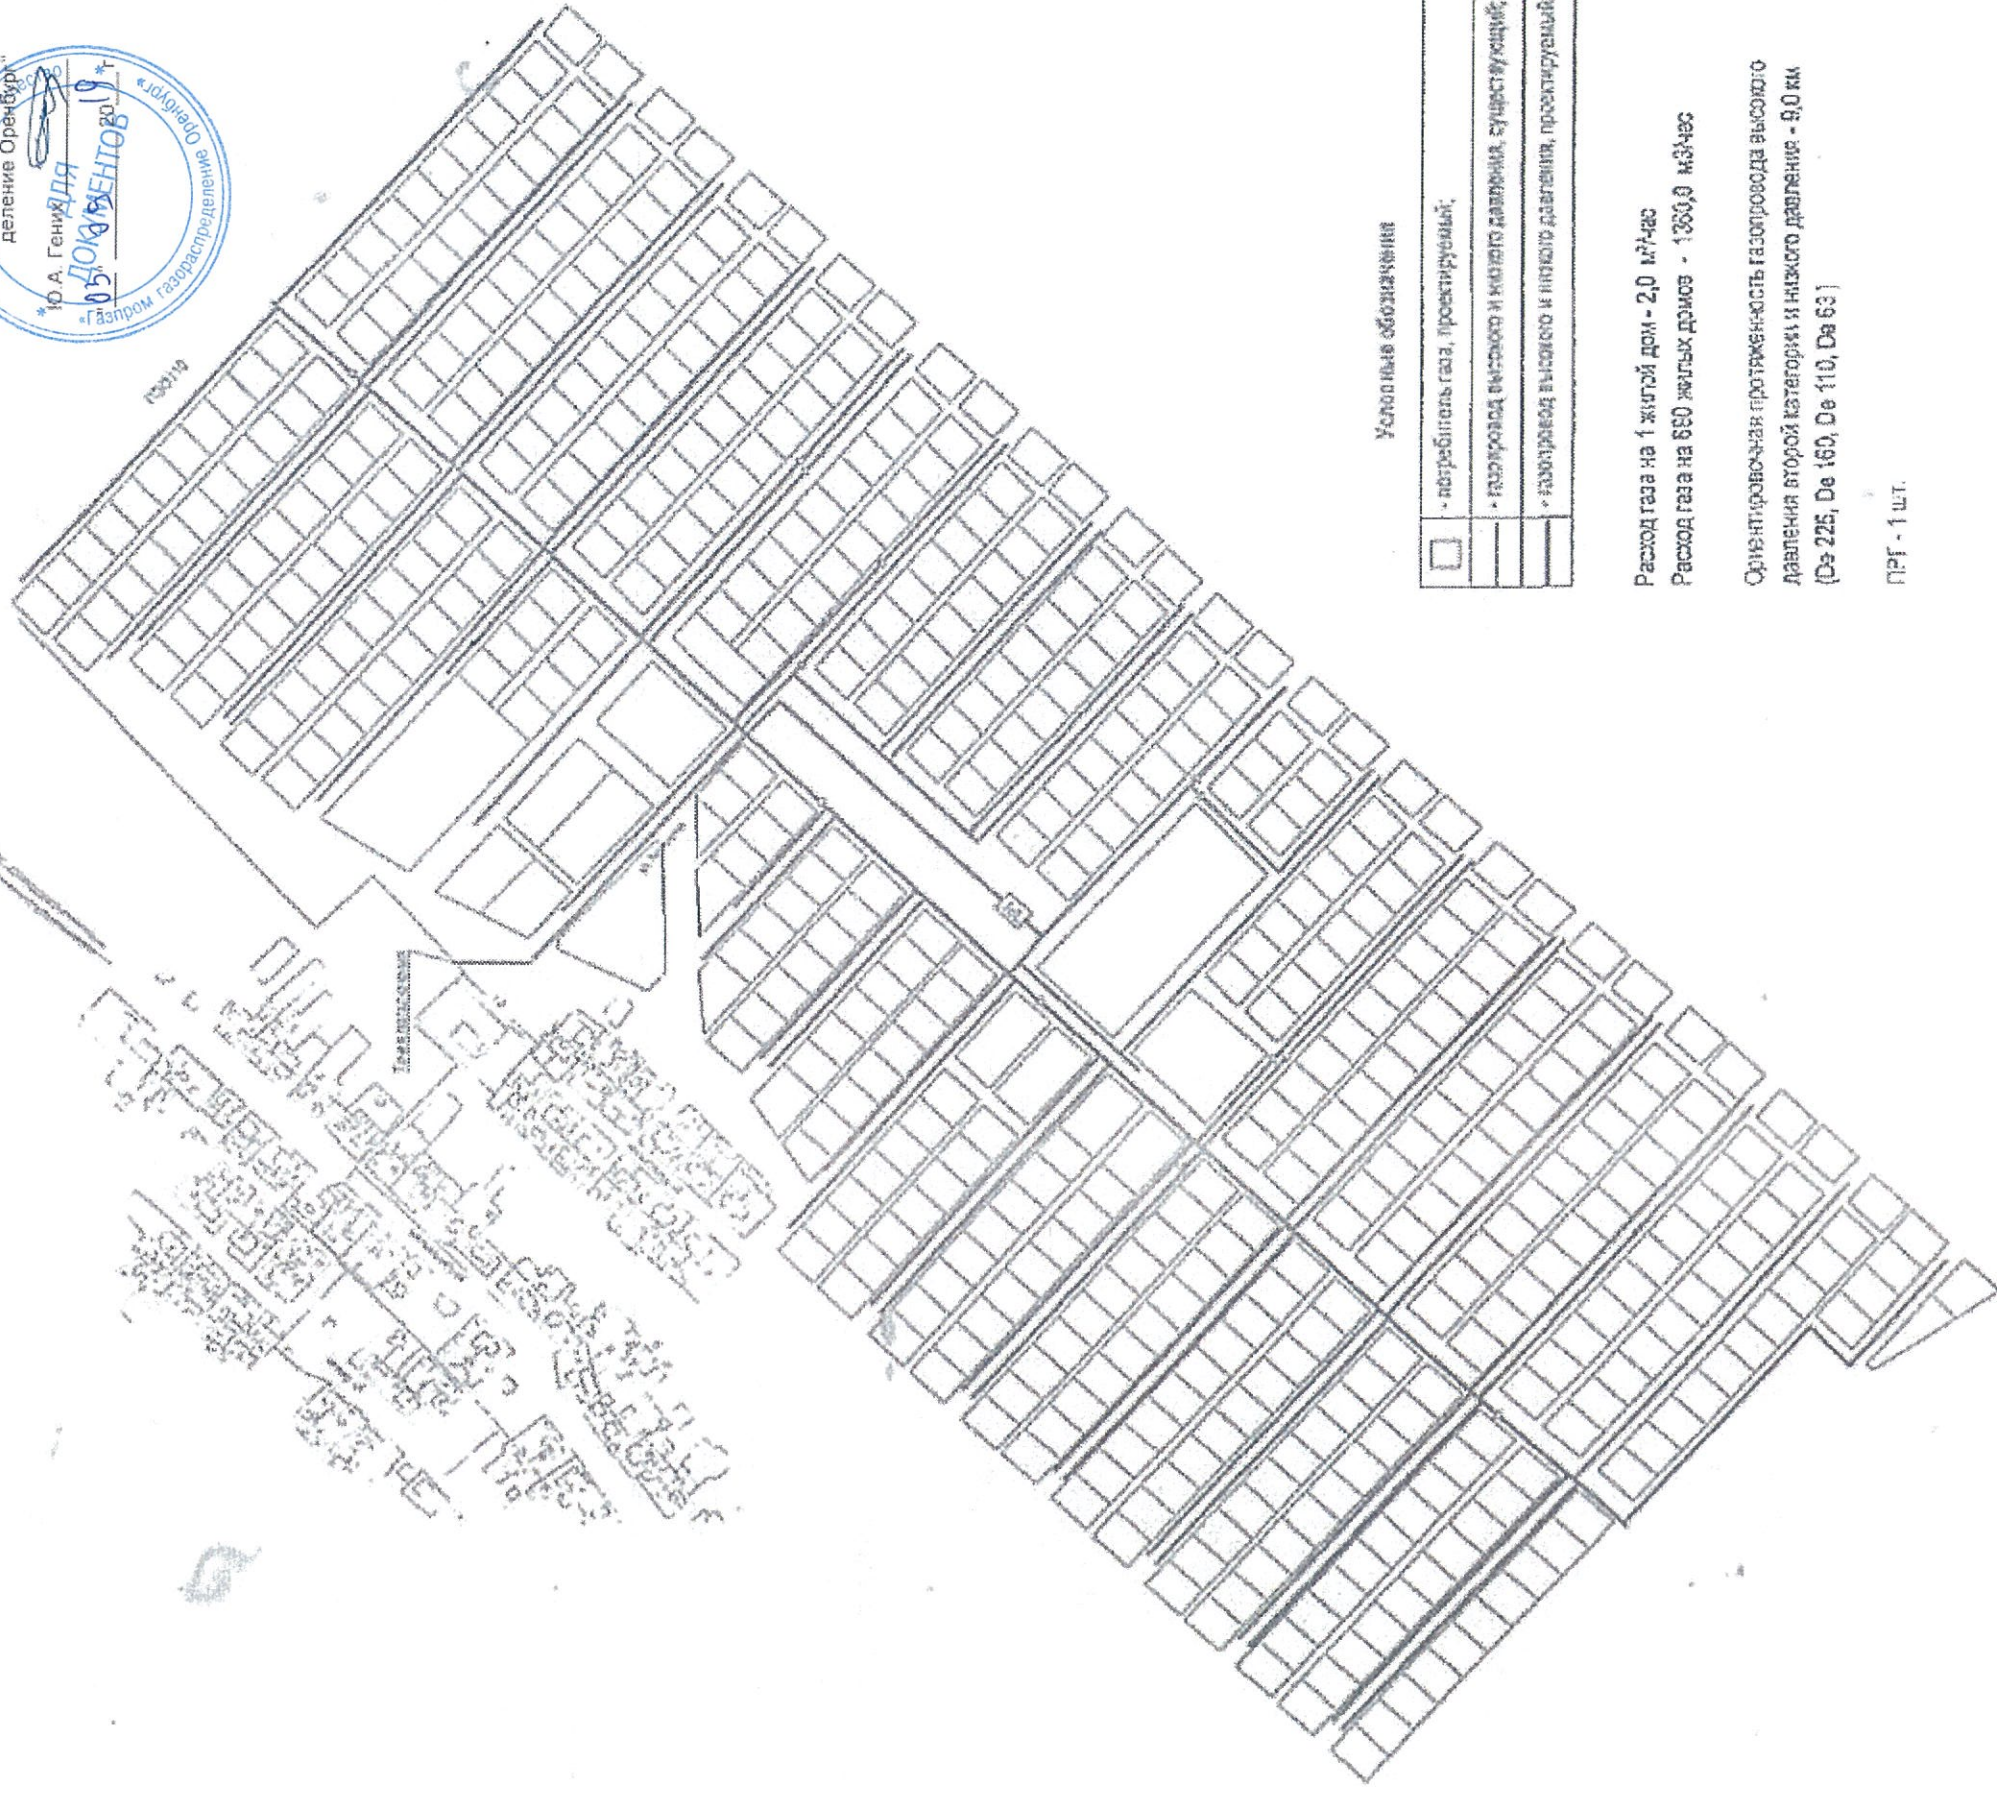

Условные обозначения

|                          |                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | • потребитель газа, проектируемый;                       |
| <input type="checkbox"/> | • газопровод высокого и низкого давления, существующий;  |
| <input type="checkbox"/> | • газопровод высокого и низкого давления, проектируемый; |

Расход газа на 1 жилой дом - 2,0 м³/мес

Расход газа на 680 жилых домов - 1360,0 м³/мес


Ориентировочная протяженность газопровода высокого  
давления второй категории и низкого давления - 9,0 км  
(De 225, De 160, De 110, De 63)

лрГ - 1 шт.






Схема газоснабжения жилых домов с.Ташла  
Ташлинского района. "Газопровод в новой жилой  
застройке в с. Ташла Ташлинского района."

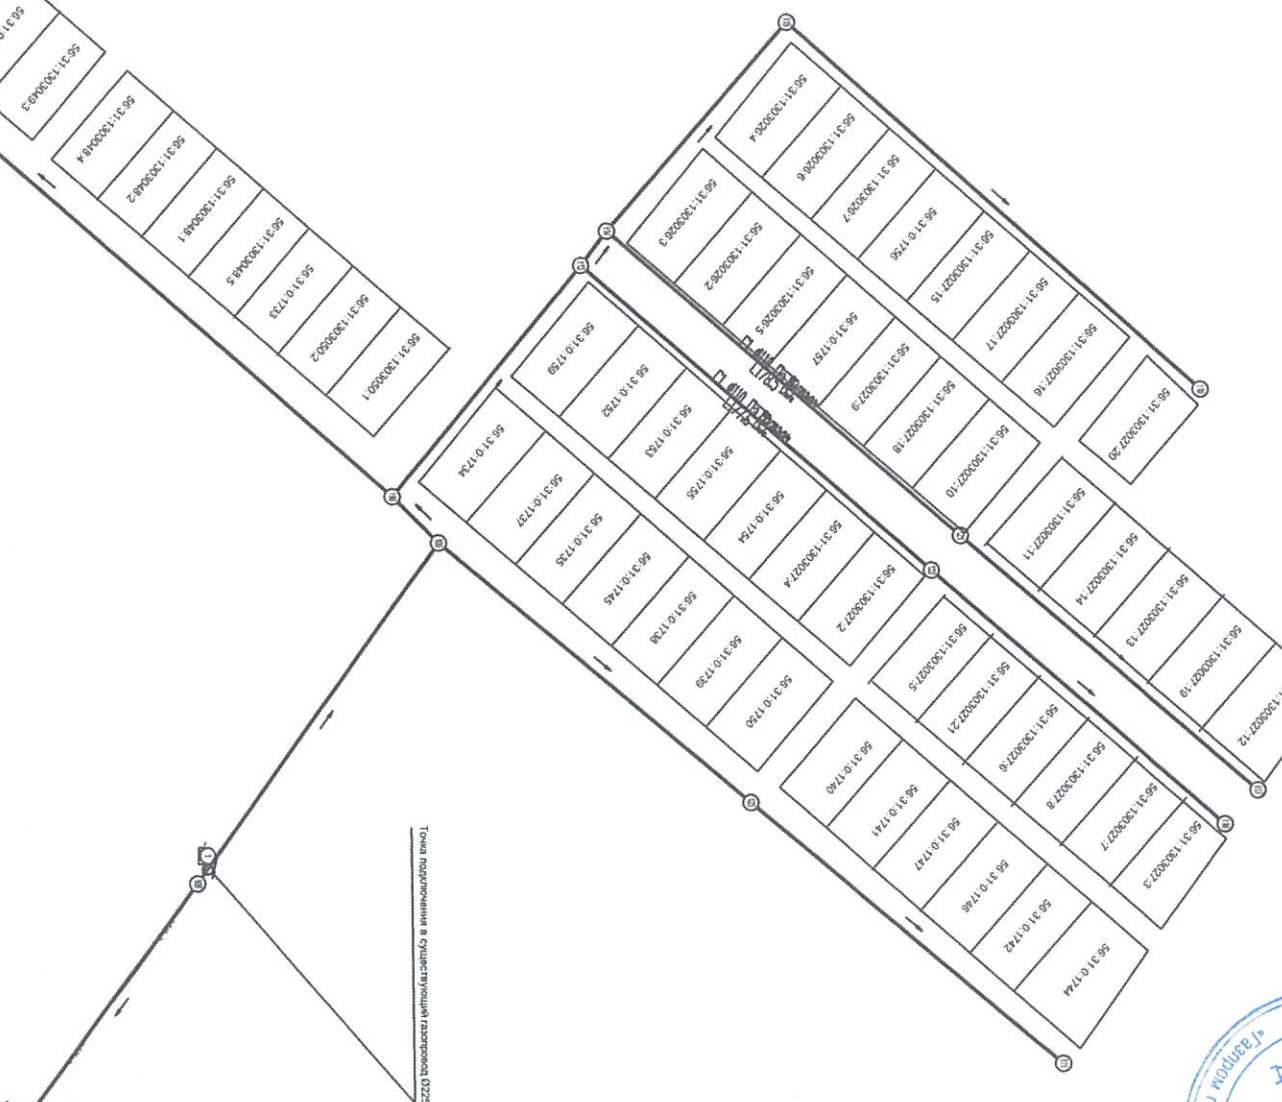

Условные обозначения.

|       |                      |
|-------|----------------------|
| —     | существующий газ     |
| - - - | проектируемый газ    |
| ○     | место ввода          |
| □     | подземный газопровод |
| □     | надземный газопровод |

Примечание:  
- расчетная схема предусмотрена  
подключение 90 земельных участков  
отделений под ИЖС.  
- расход газа на один дом не более 1,5 м³/час.  
- общий расход газа в точках  
подключения:  
1 - точка ввода 1,5 м³/час

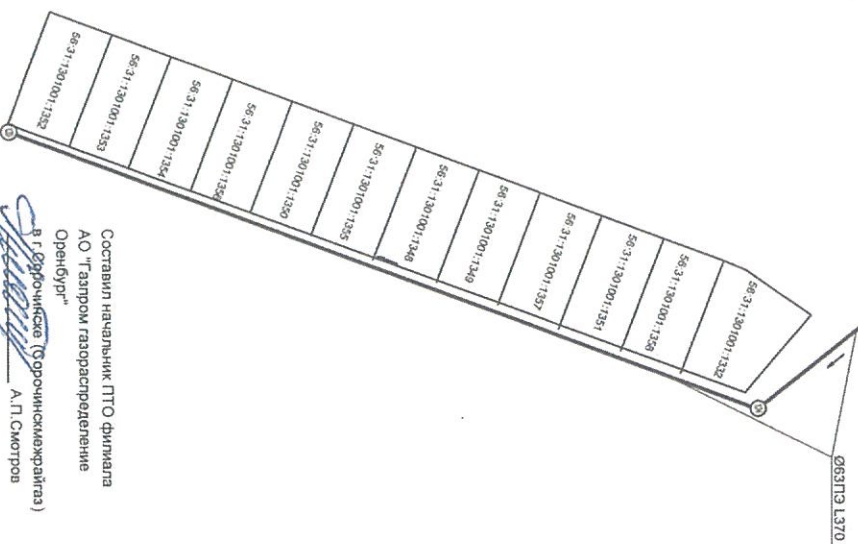


Составил начальник ПТО Фирмы  
АО "Газпром газораспределение  
Оренбург"  
В.А. Смирнов

Проверил начальник ОКС Фирмы  
АО "Газпром газораспределение  
Оренбург"  
И.А. Гудин



УТВЕРЖДАЮ  
Первый заместитель главы  
администрации  
Соль-Илецкого городского округа  
В.П.Вдовкин

СОГЛАСОВАНО  
Главный инженер филиала  
АО "Газпром газораспределение Оренбург"  
в г. Соль-Илецке (Соль-Илецкмежрайгаз)  
Д.А. Кузнецов

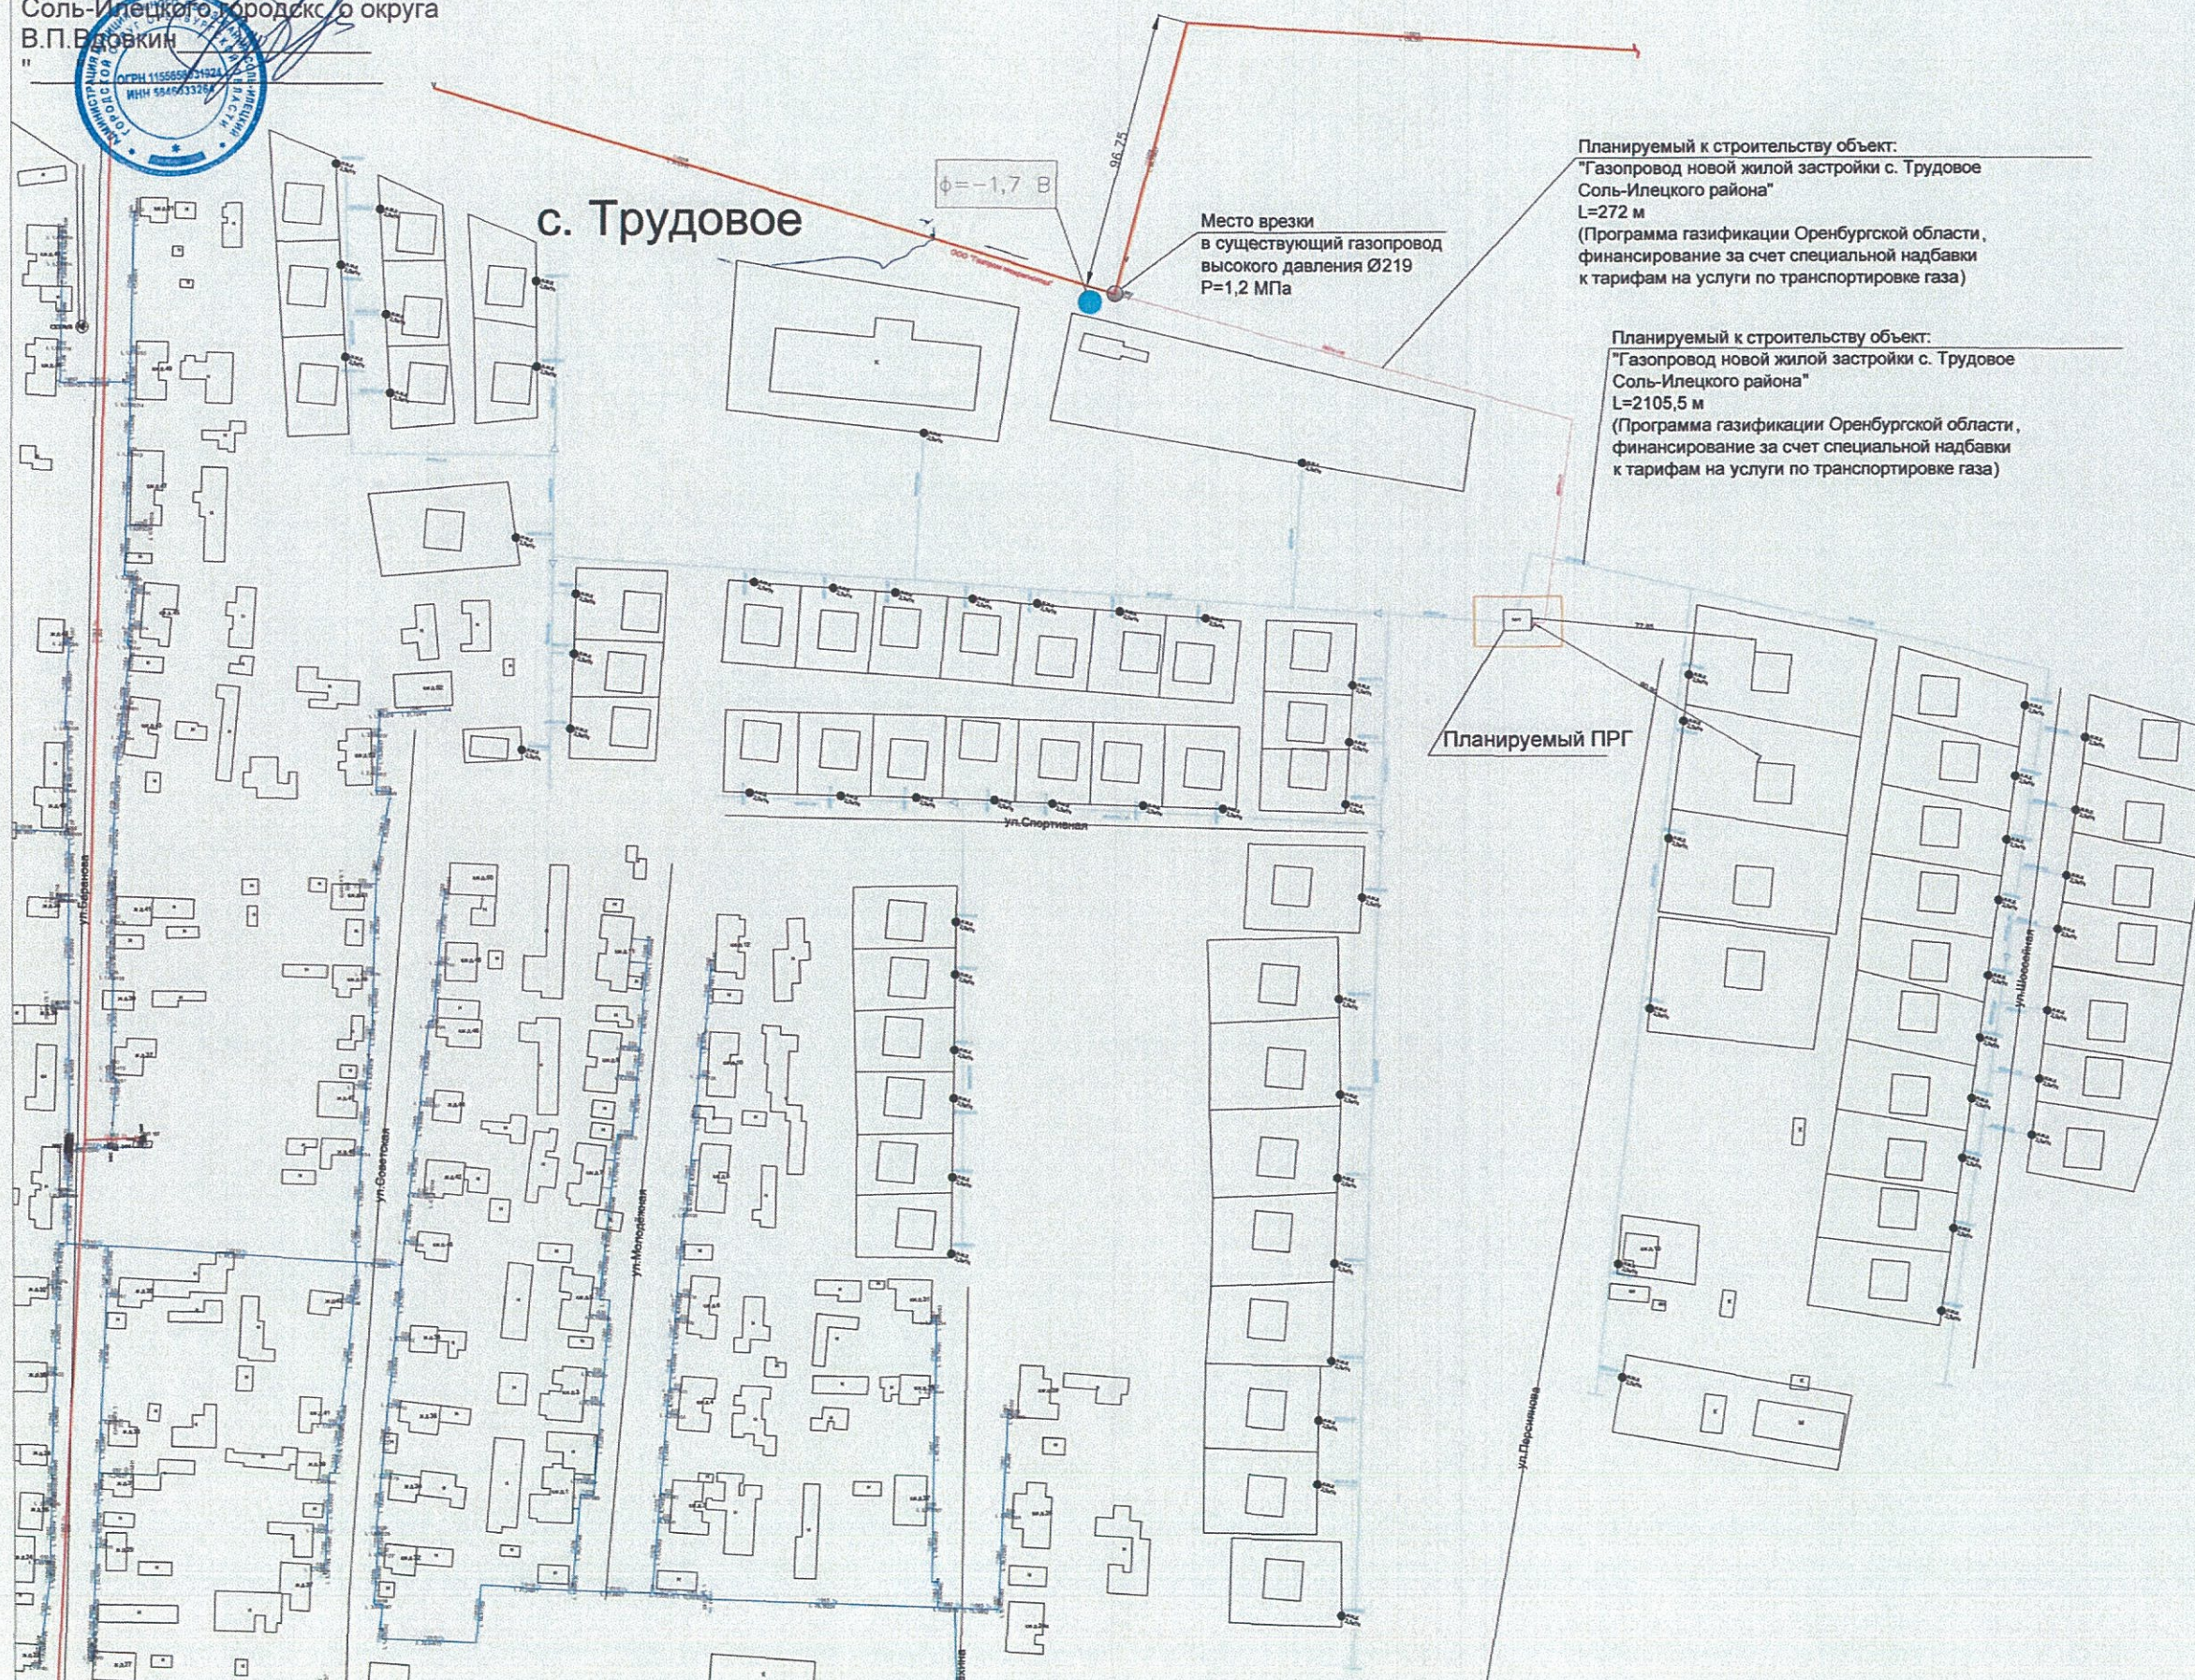





УТВЕРЖДАЮ  
Глава муниципального  
образования  
Сорочинский городской  
округ  
Мельникова Т.П.

Расчетная схема газоснабжения Сорочинского городского  
округа.  
"Газопровод новый жилой мкр. -Обороны г. Сорочинск."



Р=0.00214 МПа  
Р=0.00216 МПа

Условные обозначения.

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
|  | существующий газ-д низкого давления |
|  | проектируемый газ-д к жилым домам   |
|  | место врезки                        |
|  | Проектируемые ж.д                   |
|  | Существующие ж.д                    |

Примечание:  
-расчетной схемой предусмотрено  
подключение 61 земельного участка  
отведенных под индивидуальное жилье  
строительство и объектов благоустройства.  
- расход газа на один дом не более 3м<sup>3</sup>/час  
-Общий расход газа в точках  
подключения:  
1 - точка врезки 105м<sup>3</sup>/час

Составил начальник ПТО филиала  
АО "Газпром газораспределение  
Оренбург"  
В.Г.Сорочинские (Сорочинскмежрайгаз)  
А.П.Смотров

Проверил начальник ОКС филиала  
АО "Газпром газораспределение  
Оренбург"  
И.А. Грудцин





Утверждаю:  
Заместитель генерального  
директора - главный инженер  
АО "Газпром газораспределения  
Оренбург"

Гених Ю.А.

"22" 09 2015 г.



# Газопровод п.Адамовка, 70 лет Октября Протяженность L=540м

1.7 Газопровод по п. 70 лет Октября РНД  
Тип: РНД-рисунки  
Размер: 334 КБ  
Разрешение: 1711 x 1036 точек

Участок

Количество земельных участков-6  
Количество жилых домов-0  
Количество фундаментов-3  
Количество в стадии строительства-1

Точка подключения в существующий газопровод низкого давления

Проектируемый газопровод  
низкого давления ПЭ D63

Согласованно:

Заместитель главы администрации по  
оперативному управлению МО  
Адамовского района  
Ильин В.Ф.





оголасовано

ава МО Колтубановский


В. Корovin

03"



Схема сети газораспределения  
Строительство объекта: Газопровод п. Колтубановский ул. Луговая  
Бузулукского района

Утверждаю:  
Заместитель генерального  
директора - главный инженер  
АО "Газпром газораспределение Оренбург"  
Ю.А. Генит  
03.03.2019 г.

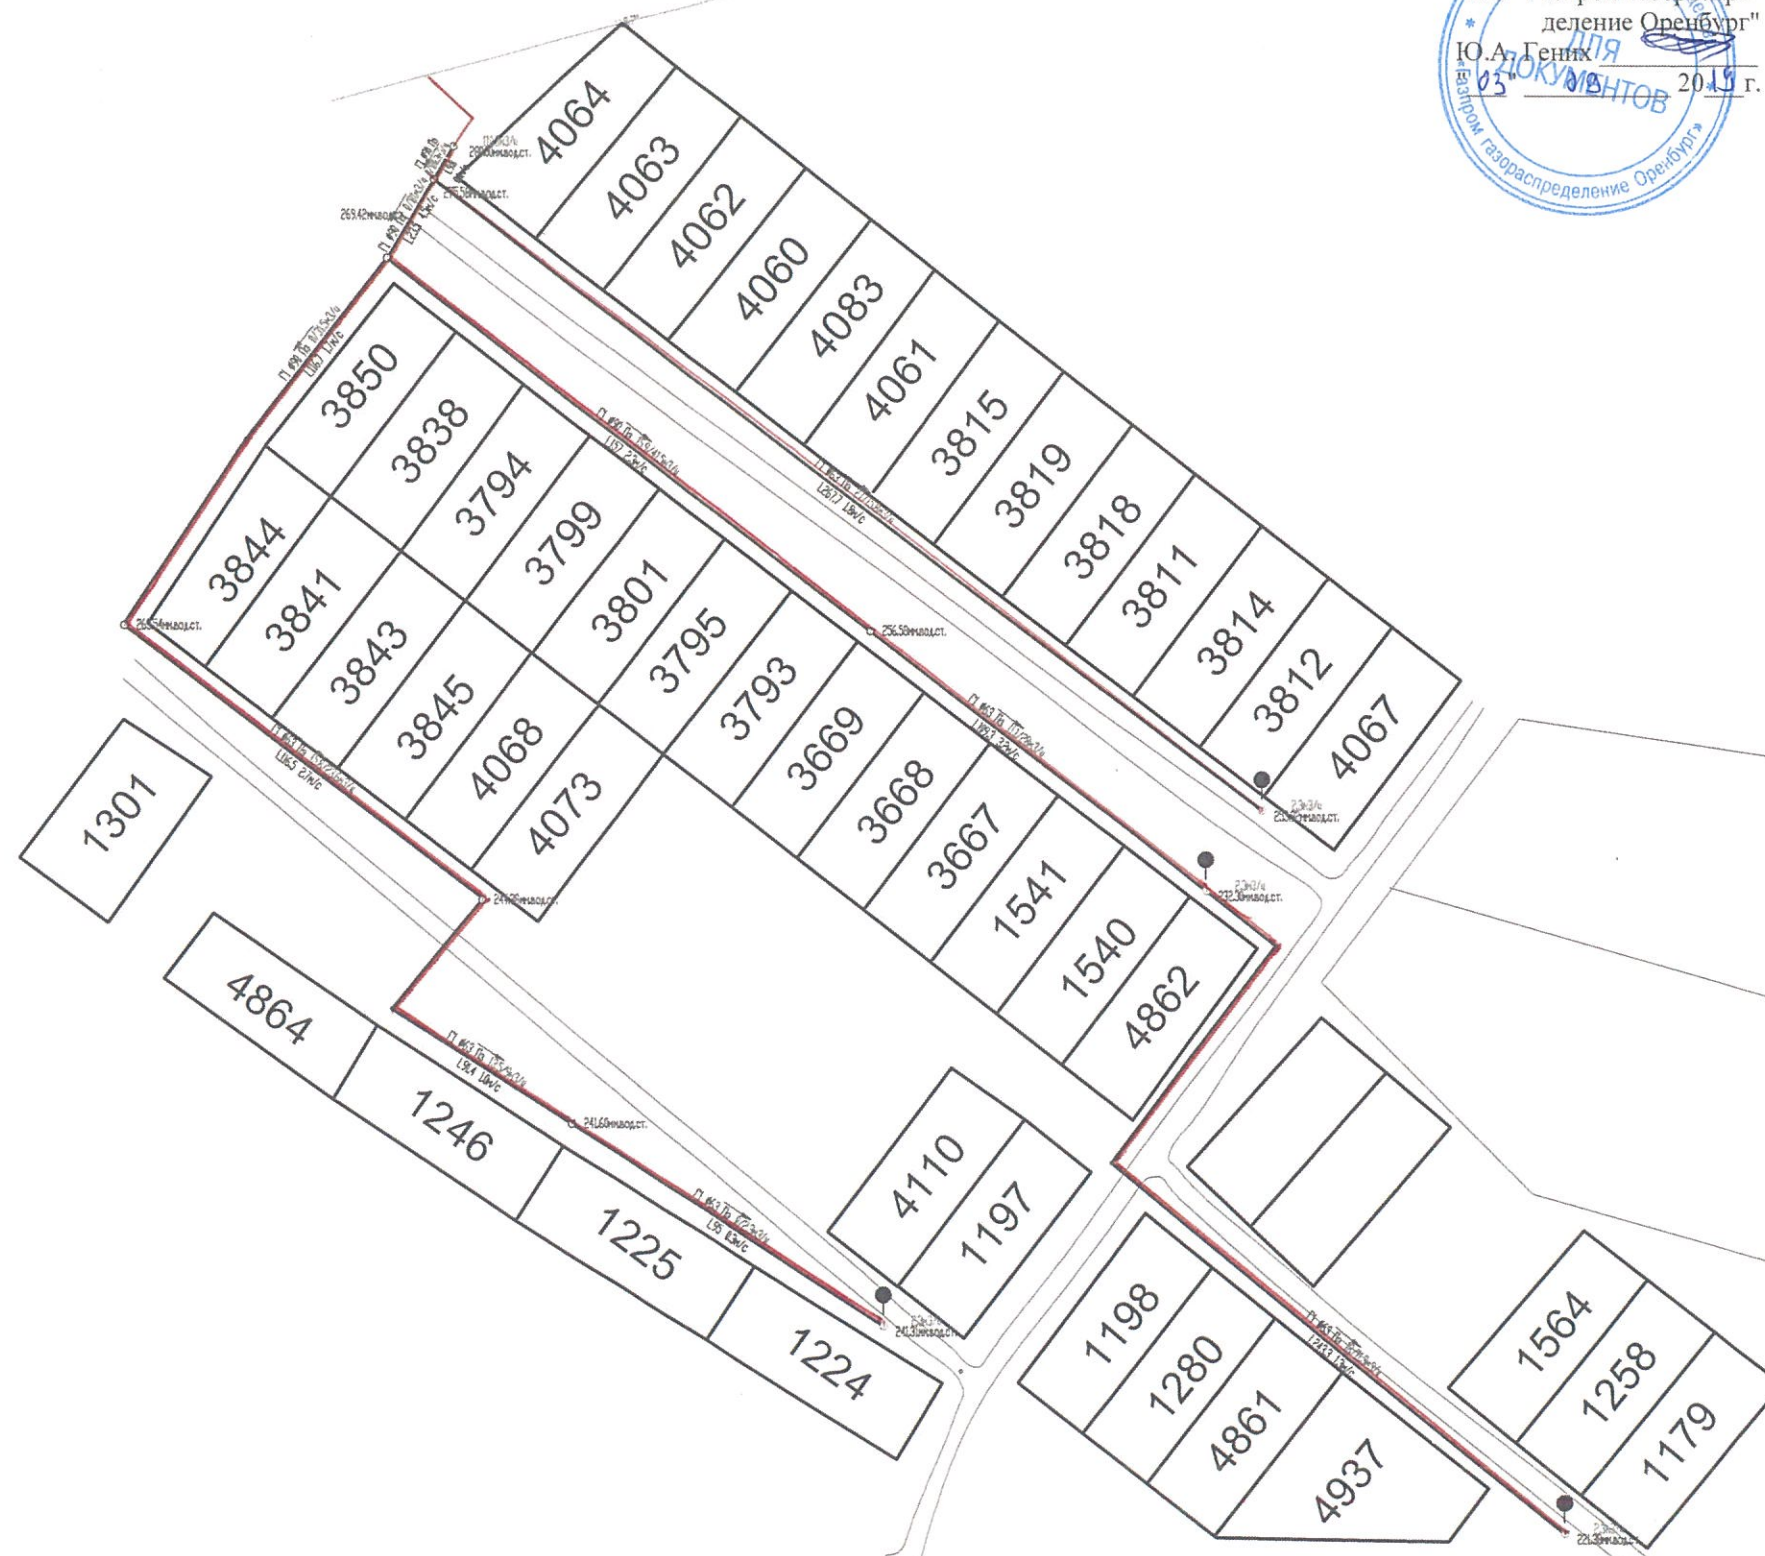



Совано  
Гл.О Колтубановский  
А.Бови

Утверждаю:  
Заместитель генерального  
директора «главный инженер  
АО "Газпром газораспре-  
деление Оренбург"  
Ю.А. Геных  
"03" 09 2019 г.

Схема сети газораспределения  
Строительство объекта: Газопровод п.Колтубановский ул. Майская Бузулукского района

Утверждаю:  
Заместитель генерального  
директора, главный инженер  
АО "Газпром газораспределение  
Оренбург"  
Ю.А. Генях  
"03" Авг 2019 г.  
ДОКУМЕНТОВ  
"Газпром газораспределение Оренбург"

Ю.А. Геных  
"03" 09 2019  
ДОКУМЕНТОВ



Утверждаю:  
Заместитель генерального  
директора - главный инженер  
АО "Газпром газораспределения  
Оренбург"  
Гених Ю.А.  
"03" 09 2019 г.



Газопровод п. Новоадамовка, ШРП  
Протяженность L=1700м

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы администрации  
по оперативному управлению  
МО Адамовского района

*В.Ф. Ильин*

В.Ф. Ильин

"03" 09 2019 г.



Проектируемый т-д низкого  
давления

Проектируемый т-д высокого  
давления ПЗ 063

ШРП

0630  
015 00

Жилой дом


Количество земельных участков-31  
Количество жилых домов-31  
Количество фундаментов-0  
Количество в стадии строительства-0

Точка подключения в существующий  
газопровод высокого давления

56



Газопровод северной части п.Адамовка  
Протяженность L=1000м

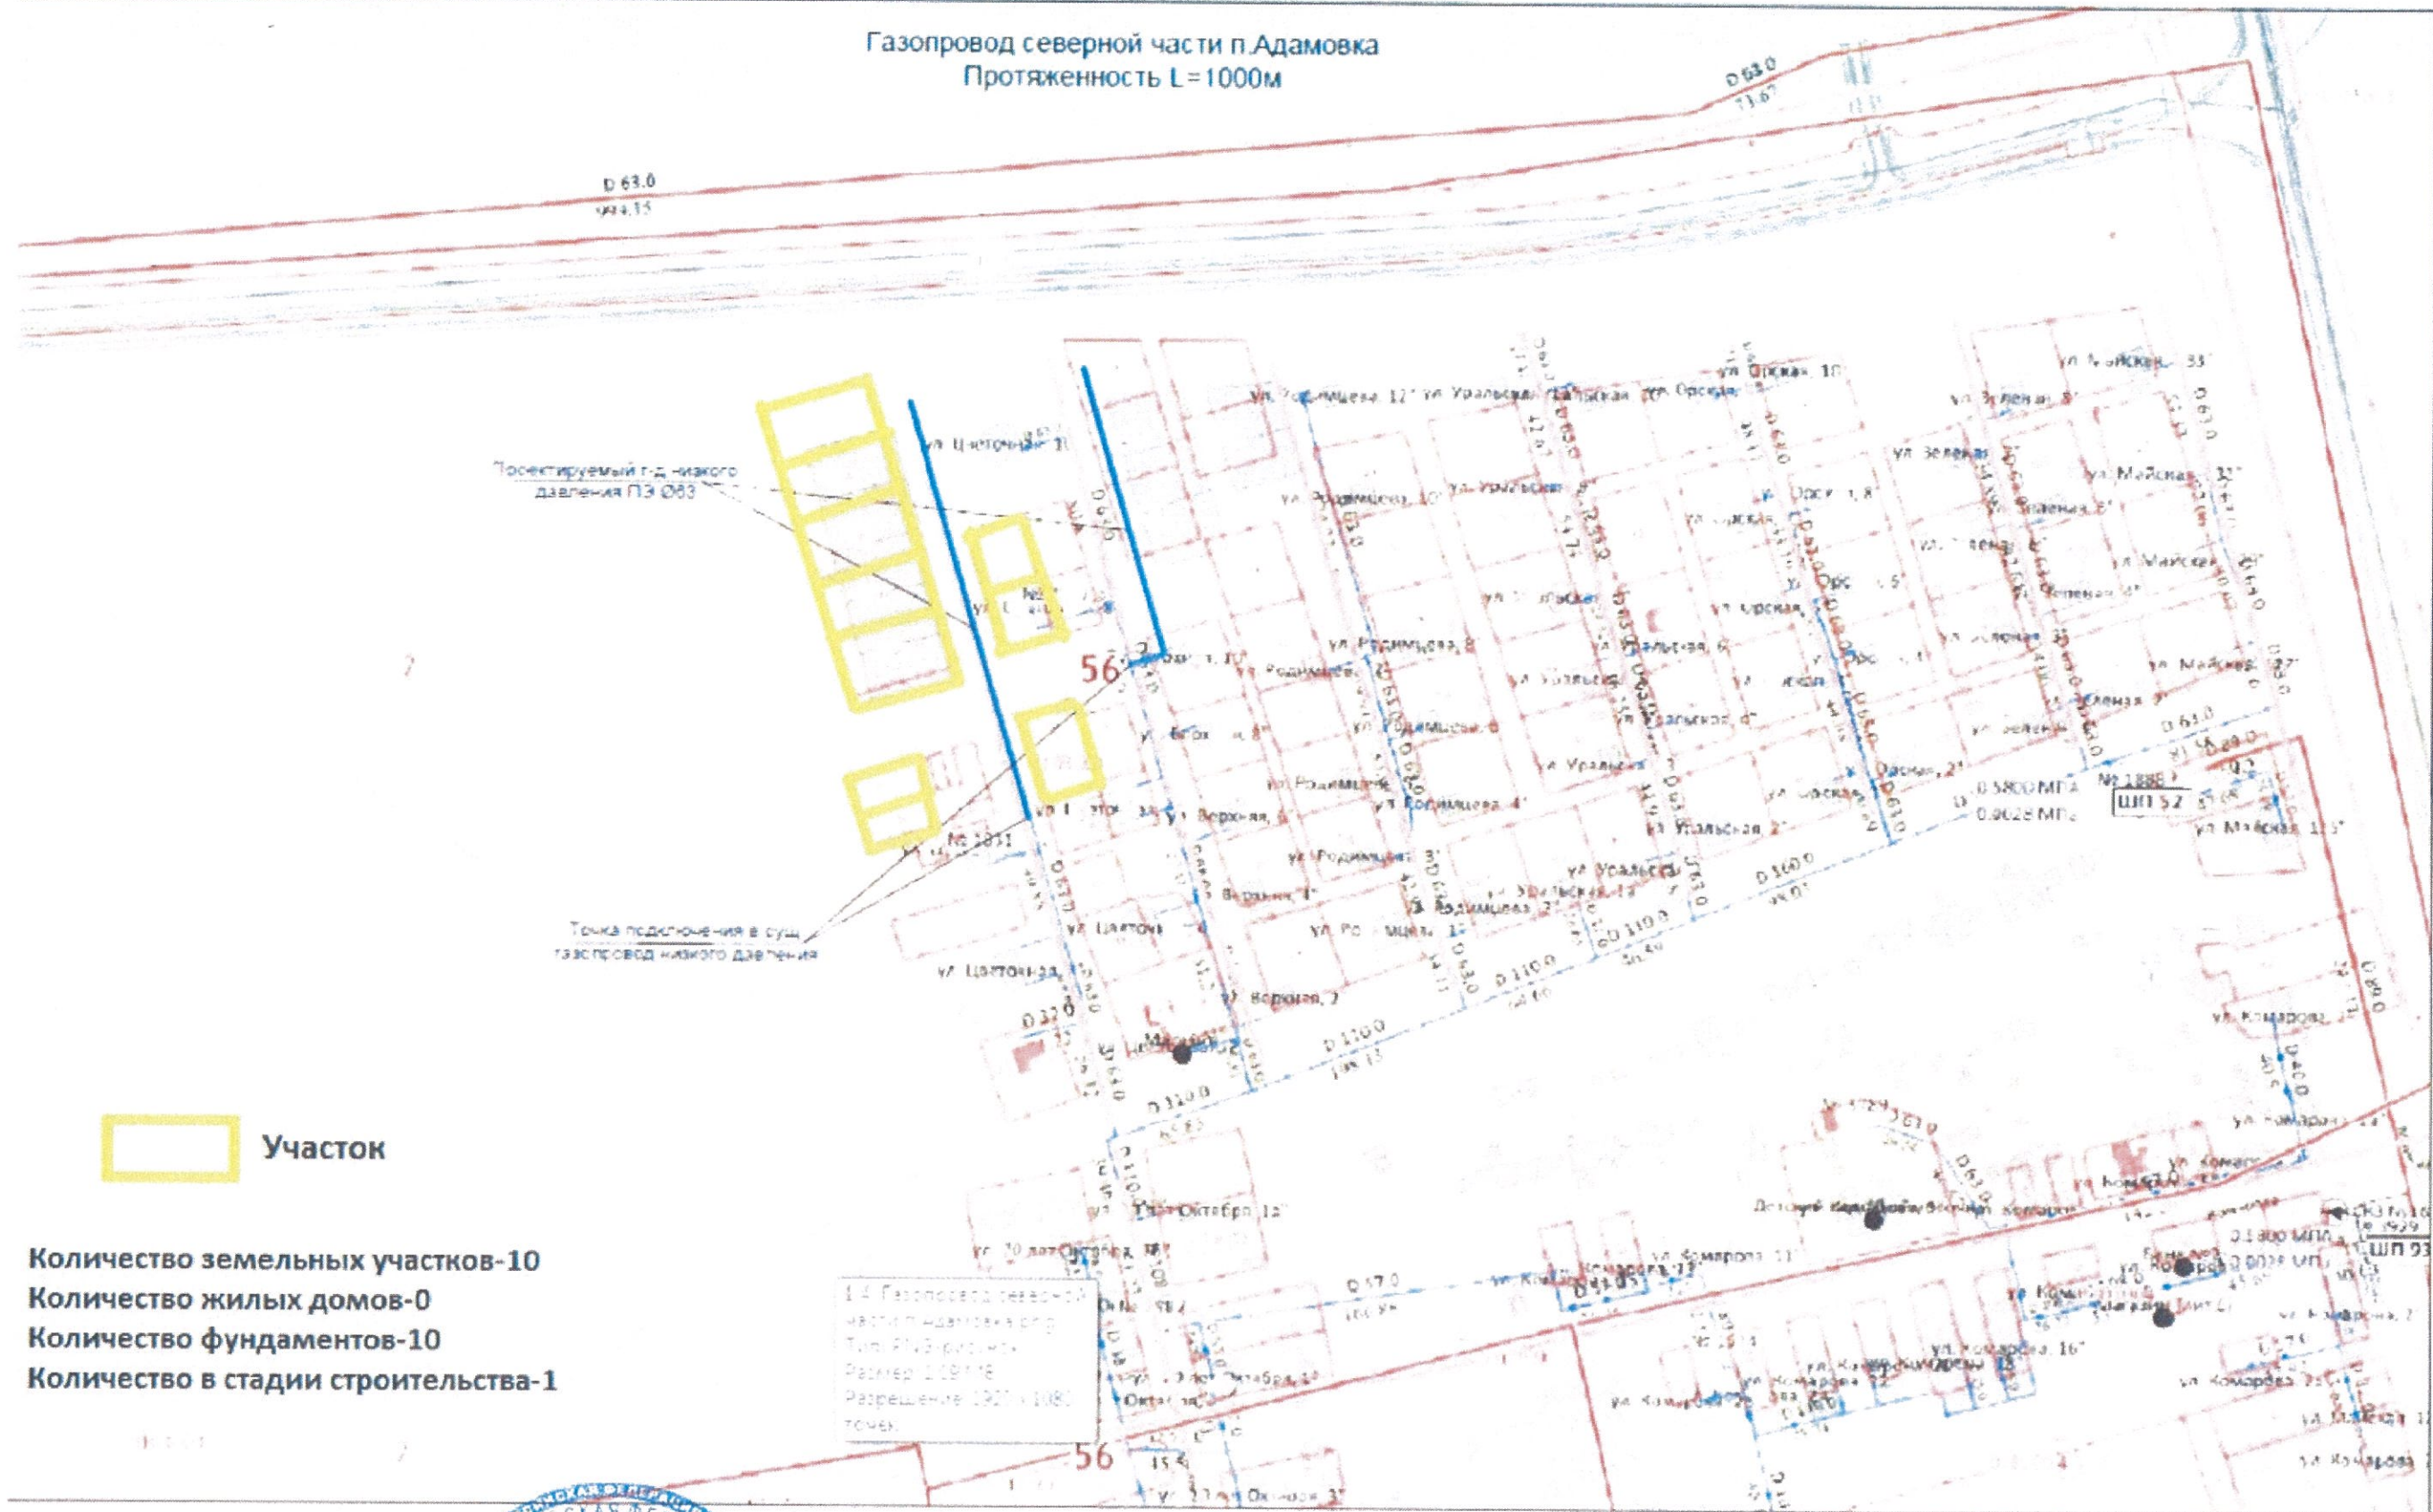

Количество земельных участков-10

Количество жилых домов-0

Количество фундаментов-10

Количество в стадии строительства-1

Согласованно:

Заместитель главы администрации по

оперативному управлению МО

Адамовского района

Ильин В.Ф.

Утверждаю:

Заместитель генерального

директора - главный инженер

АО "Газпром газораспределения

Оренбург"

Гених Ю.А.

" 03 " 09

20 19 г.



Согласовано:  
Генерал-майор Матвеевский с.с.с.с.с.  
Матвеевского района Оренбургской  
области  
И.В.Матвеевский



с.Матвеевка

Гидроуровень  
ГРПШ-ВенерН6-1.5 2.2314-07-650  
Производительность 300 м<sup>3</sup>/час  
Q=127.5 м<sup>3</sup>/час

Downloaded from <http://ajphaphysiol.physiology.org/> at UNIV OF CALIF SD DIEGO on May 12, 2015

[illegible]




Утверждено:  
Заместитель генерального

№ 05  
«Газпром газораспределение»  
Утверждено  
20/05 г.

Мельников Д.В.  
"05" 09

Строительство объекта: Газопровод ул. Восточная, Анапарз

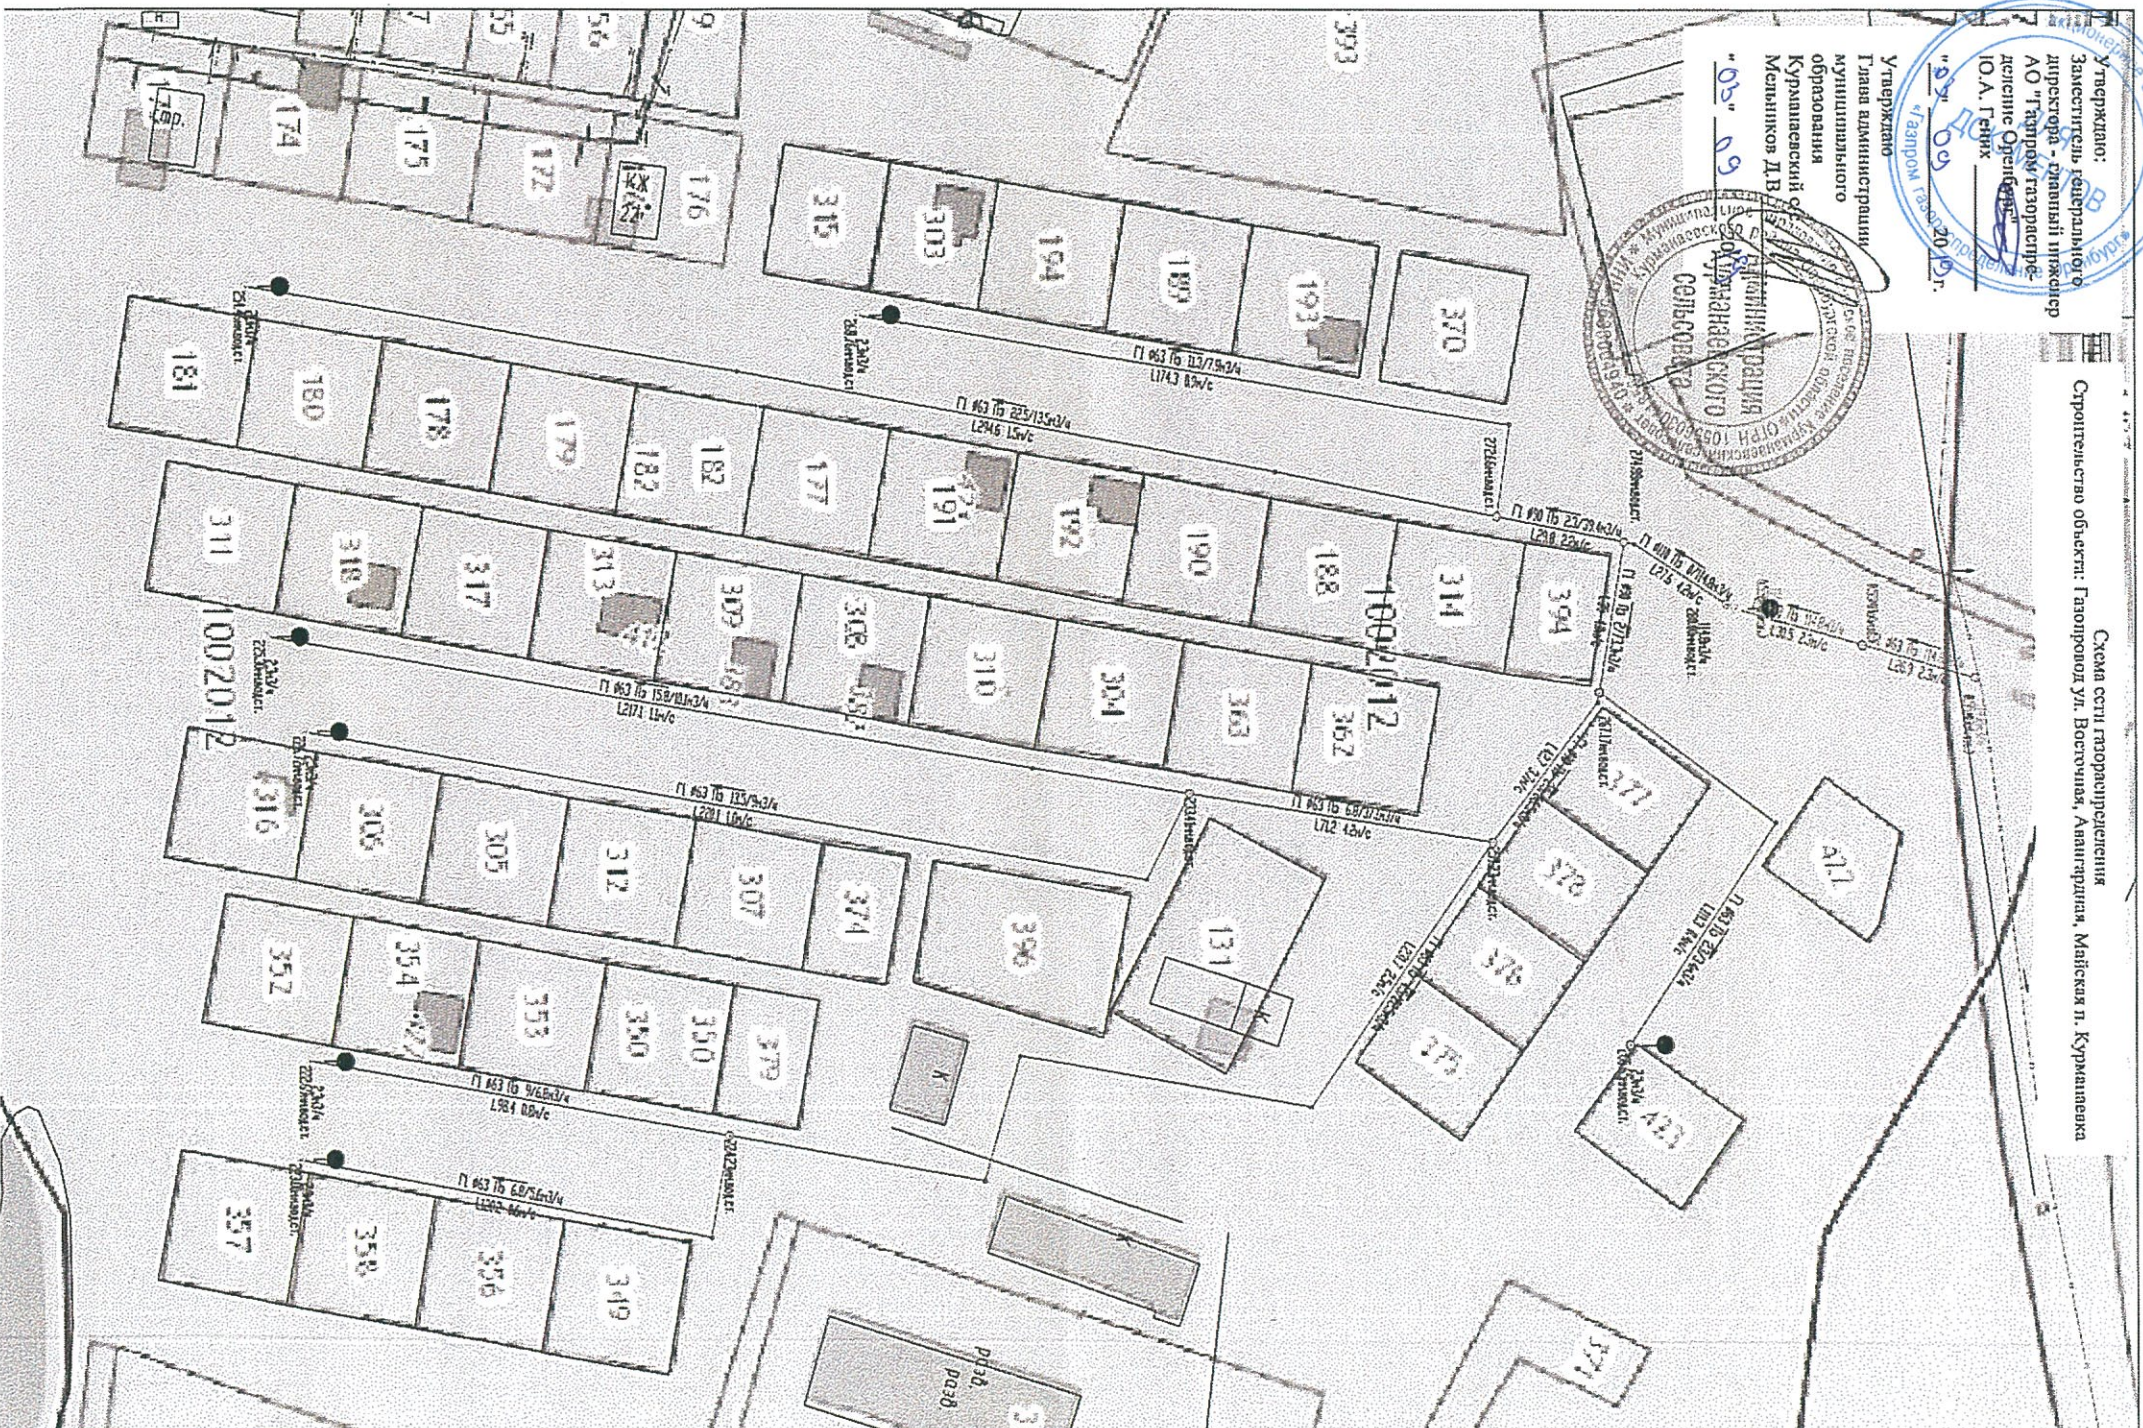



УТВЕРЖДАЮ  
Глава  
администрации  
Свердловский  
сельсовет

*В.А. Мухоморов*  
" 25 / 09 / 2019 "

Схема газоснабжения жилых домов п.Свердлово Красногвардейского района .  
"Газопровод ул. Заливная и подгорная п. 5-ое Отделение Свердловский сельсовет."

Утверждаю:  
Заместитель генерального  
директора "главный инженер  
АО "Газпром газораспре-  
деление Оренбург"  
Ю.А. Генрих  
" 03 / 10 / 2019 г.



Составил начальник ПТО филиала  
АО "Газпром газораспределение Оренбург"  
в г. Сорочинске (Сорочинскмежрайгаз)  
*А.П. Смотров*  
А.П. Смотров

Проверил начальник ОКС филиала  
АО "Газпром газораспределение  
Оренбург"  
в г. Сорочинске (Сорочинскмежрайгаз)  
*И.А. Грудцин*  
И.А. Грудцин